



**Prokan smart, s. r. o.**

Píškova 585/4

635 00 Brno

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE/TELEFON

V BRNĚ DNE

S / 76/ 940 / 22

Ing. Novotná/ 603 584 940/ novotna@vzmb.cz

11. 7. 2022

**Věc: Vyjádření k žádosti PD pro vydání stavebního povolení na akci: Brno, Západí –  
výstavba vodovodu  
MČ Brno – Chrlice**

Jako správci uličního stromořadí ve městě Brně s Vaší žádostí ze dne 30. 6. 2022 souhlasíme.

V lokalitě ul. Západní a Ernsta Macha se nachází stromořadí v blízkosti Vaší stavby a bude stavbou ovlivněno.

V průběhu prací požadujeme u všech stromů respektovat normu ČSN 83 9061 – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích, zejména:

- Ochrana stromu před mechanickým poškozením – Kmen stromu, v jehož blízkosti se bude pohybovat mechanizace, bude pevně obedněn do výše koruny. Ochanné zařízení bude připevněno bez poškození stromu a vůči kmenu bude vypolštářováno. Nesmí být nasazeno bezprostředně na kořenové náběhy. (viz. příloha č. 1) Koruna stromu bude chráněna před poškozením stavebními mechanizmy (ochrana kosterních větví proti oděru, větve ohrožené stavebními mechanizmy budou nahoru vyvázaný, místa úvazků budou podloženy...).
- Ochrana kořenové zóny při navázce – V kořenové zóně stromu nebude provedená žádná navázka, ani zde nebude skladován žádný stavební ani jiný materiál. Při provádění prací nebude přejížděna kořenová zóna stavebními mechanizmy. V případě, že nebude možno dodržet výše uvedené, bude se správcem stromořadí písemně odsouhlasen postup, jak lokální výjimky řešit. Ochrana kořenového prostoru při hloubení stavebních jam a jiných hloubených výkopů – bude dodržena minimální vzdálenost hrany výkopů od paty kmene stromu 150 cm. Při hloubení výkopů nesmějí být přerušeny kořeny **o průměru větším než 3 cm**. V blízkosti stromu bude postupováno ručně, případně jinou šetrnou technologií (např. pneumatickým rýčem, tlakovou vodou) Případná poranění je nutno odborně ošetřit. V případě poškození kořene o průměru větším než 3 cm je nutno kontaktovat správce stromořadí. Stěny otevřeného výkopu je nutné chránit ve směru ke stromu odpovídajícím způsobem proti vysychání a mrazu. Nutná je minimalizace doby otevření výkopu. Ochrana může být provedena například zakrytím stěny pravidelně vlhčenou textilií.

Při poškození nebo úhynu stromů vlivem stavby investor uhradí škodu v plné výši, která bude stanovena oceněním.

**Před započítáním výkopových prací bude správci (Ing. Novotná tel. 603584940) oznámen termín zahájení prací a bude sepsán protokol o stavu stromů před zahájením stavby. Před záhozem prací a po jejich skončení bude provedena terénní kontrola stromořadí za účasti správce stromořadí a zástupce stavby, o stavu stromů bude sepsán záznam.**

Při vstupu do ostatních ploch veřejné zeleně požádejte o vyjádření ÚMČ Brno – Chrlice, odbor životního prostředí. Taktéž si vyžádejte stanovisko OŽP MMB.


S pozdravem

veřejná zeleň města Brna,  
príspevková organizace  
Kounicova 1013/16a, 602 00 BRNO


Ing. Jozef Kasala  
ředitel

VEŘEJNÁ OPONENTURA

SPPK A01 002:2014 Ochrana dřevin při stavební činnosti

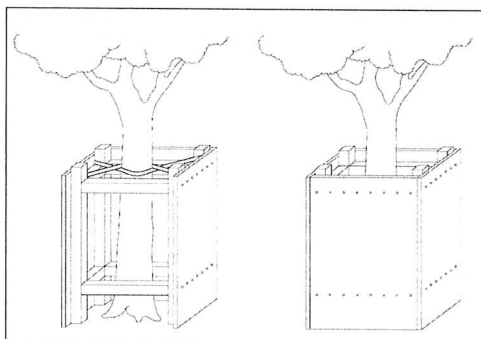

Obr. 8 Ochrana kmene –  
modelová ukázka 1 (4.2.4.2)

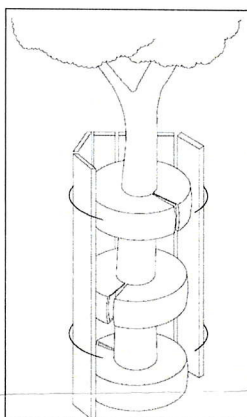

Obr. 9 Ochrana kmene –  
modelová ukázka 2 (4.2.4.2)