

Z Á M Ě Ř A K C E

Typ akce: rekonstrukce


Investor: Statutární město Brno

Číslo stavby: 131220

Název stavby: VDJ Kraví hora- regulace odtoku

Úsek stavby: VDJ Kraví hora

1.	Číslo podnětu / datum schválení	
2.	Místo stavby	VDJ Kraví hora, inv.č. M- 00670, k.ú. Veveří, p.č. 692/2
3.	Propočet nákladů	
4.	Popis, požadovaný účel stavby a její stručné zdůvodnění: Z důvodu poruchy regulačního plunžrového ventilu na odtoku došlo k ohrožení dodávky pitné vody. Navrhujeme na obtok odtokové potrubí osadit elektro regulační šoupě- dálkově ovládané a indukční průtokoměr, aby bylo možné při poruše plunžrového ventilu odtok regulovat tímto způsobem, dále výměnu ručního šoupěte za elektro šoupě dálkově ovládané na odtokovém potrubí. Bude potřeba prověřit výměnu, nebo rozšíření automatu , z důvodu navýšení napojení uvedených el. armatur, indukčního průtokoměru a stavební úpravy z důvodu osazení elektro šoupat. Nedílnou součástí bude doplnění radiomodemu RipEx včetně antény a přepět'ové ochrany 3. stupně, operátorského panelu, switche a vstupní karty pro PLC.	
5.	Problémy, jimž je nutno věnovat při přípravě zvýšenou pozornost, upozornění, požadavky: Rekonstrukce musí probíhat za provozu. Musí dojít k úpravě technologického schématu a k přepracování provozního řádu.	

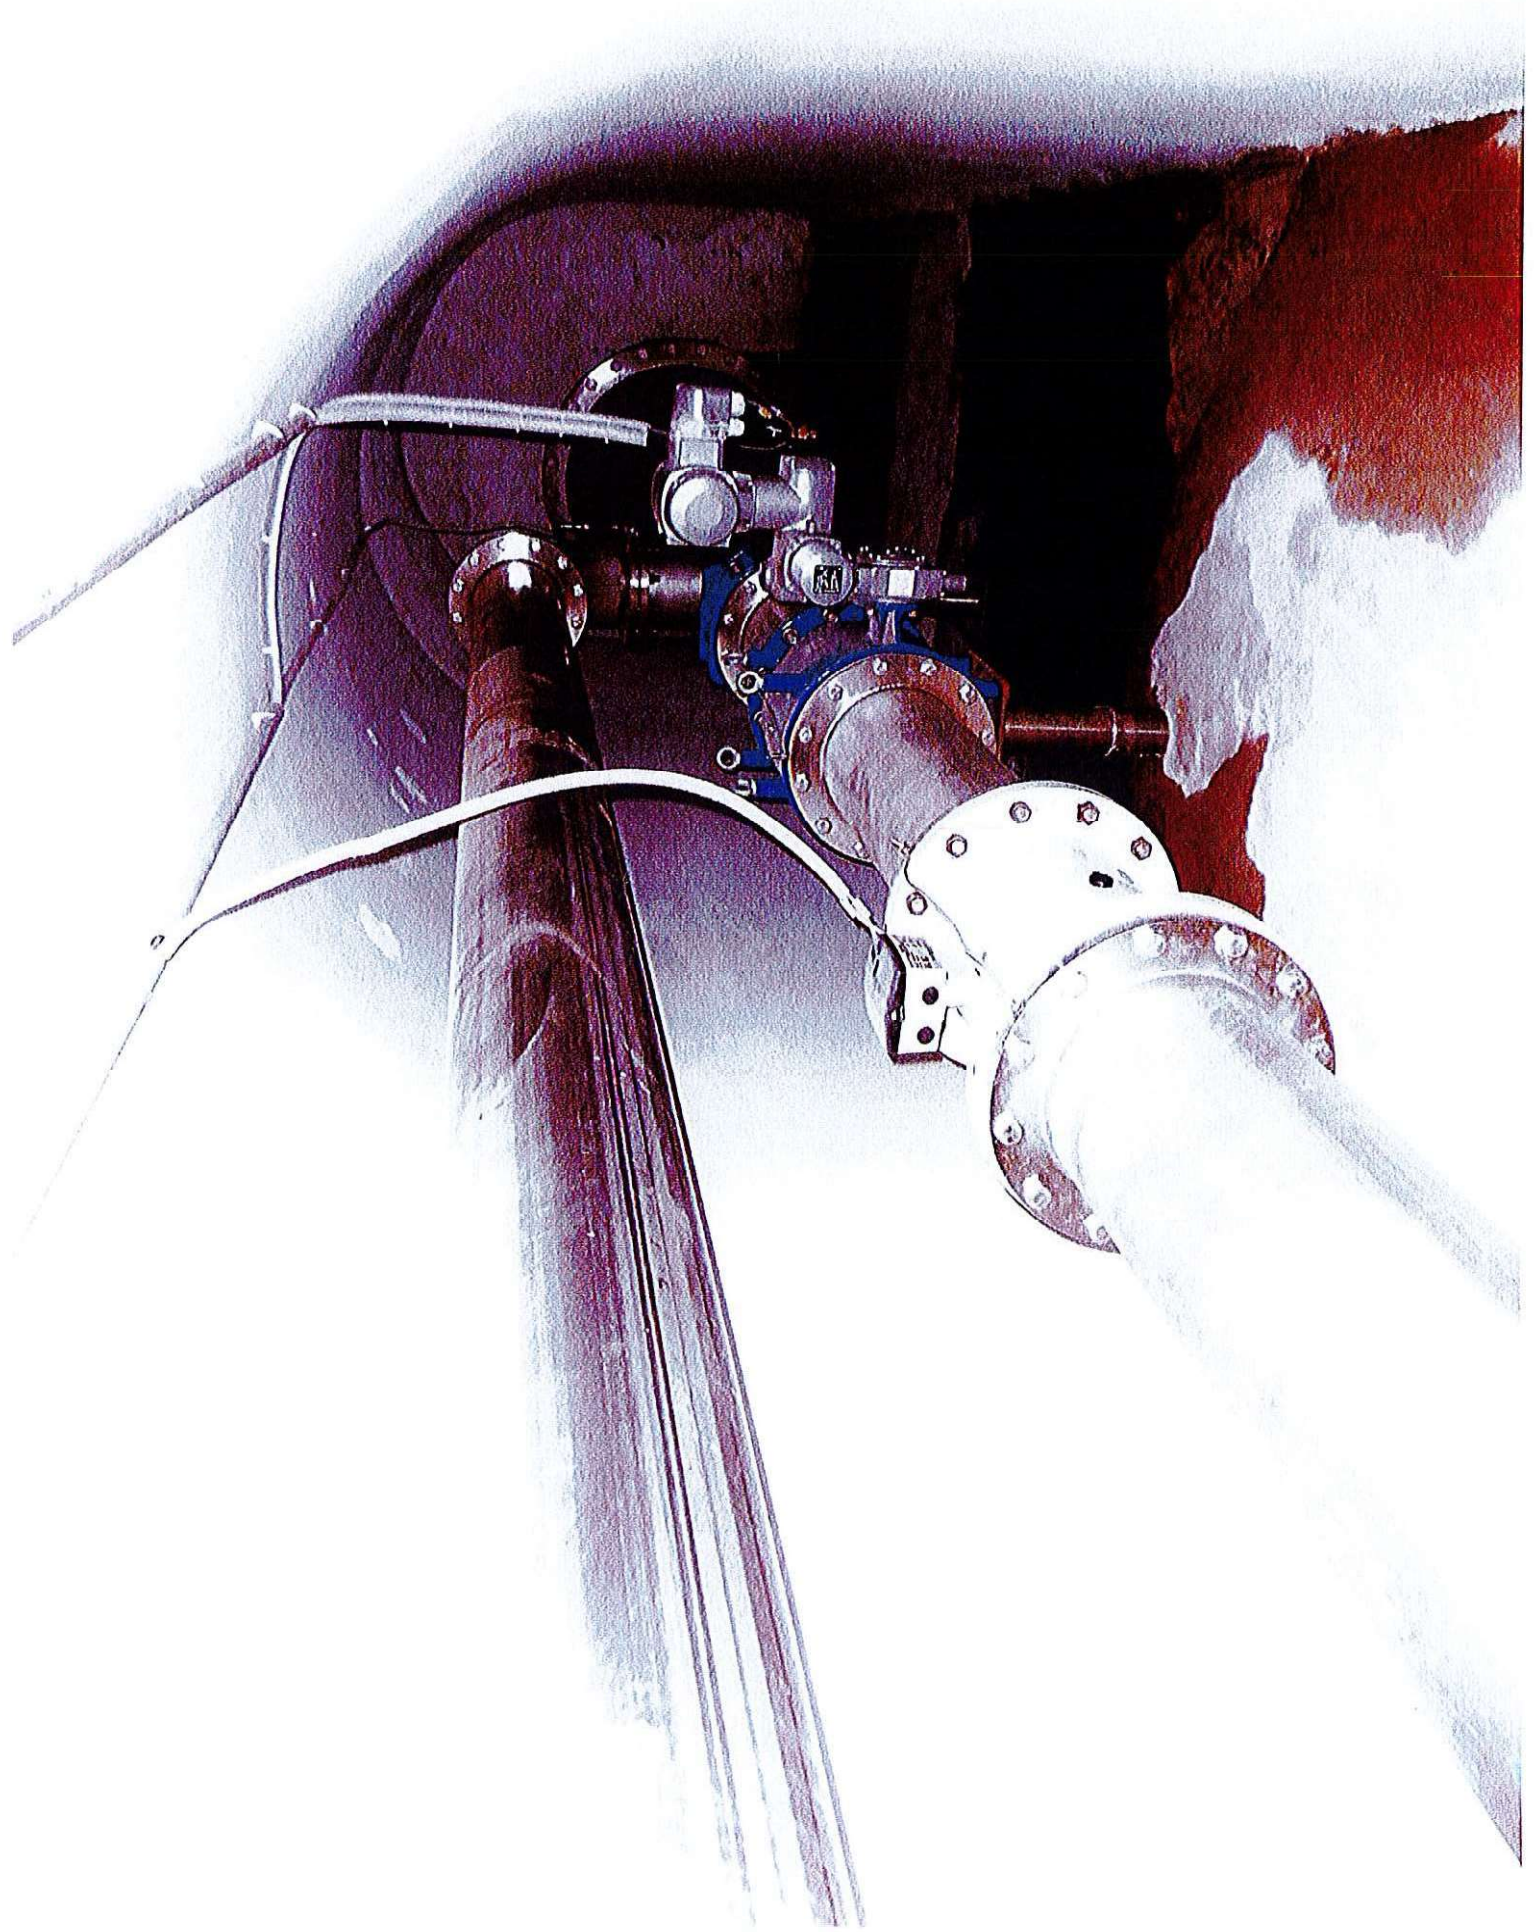



Vyhotovil:	Martin Christian	Měřítko:	1 : 720	
Datum:	17.1.2023	Č. jednací:		
Popis:				