



E.ON Servisní, s.r.o., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice

HB Projekt Plus, s.r.o.  
Ing. Richard Bílek  
Jaroslava Foglara 862/5  
639 00 Brno

**E.ON Servisní, s.r.o.**

RCDS Brno  
Hády 968/2  
614 00 Brno – Maloměřice  
www.eon-distribuce.cz

Bronislava Kousalíková  
T +420-545141250  
bronislava.kousalikova@eon.cz

Naše značka  
B6941-16218831

Brno – Maloměřice, 13.12.2017

**Vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy (elektrická síť)  
ve vlastnictví E.ON Distribuce, a.s. a podmínkách práce v jeho  
blízkosti.**

Investor stavby: Statutární město Brno, Městská část Brno-Chrlice  
Název stavby: Nástavby ZŠ a MŠ Brno - Chrlice  
Místo stavby: parc. č. 1075, k. ú. Chrlice, Brno

Toto vyjádření slouží pro informaci o stávajícím elektrickém zařízení  
distribuční soustavy vlastněném a provozovaném společností E.ON  
Distribuce, a.s. a je vyjádřením pro územní a stavební řízení.

**V zájmovém území výše uvedené stavby se nachází:**

**Nadzemní vedení NN**

**Podzemní přípojka NN (není v majetku E.ON)**

Dovolte, abychom Vás upozornili, že dotčené venkovní elektrické vedení  
je provozováno ve veřejném zájmu a chráněno zákonem. Při provádění  
stavebních prací a následně při užívání dokončené stavby je proto nutné  
zajistit, aby nedošlo k jeho poškození ani k ohrožení jeho bezpečného a  
spolehlivého provozu.

Provádění stavebních prací v blízkosti venkovního elektrického vedení  
přináší zvýšené riziko ohrožení života nebo zdraví elektrickým proudem a  
zvýšené riziko poškození majetku. Při provádění stavby je povinností  
všech zúčastněných osob zajistit dodržování požadavků bezpečnosti a  
ochrany zdraví při práci, což mj. stanovuje Stavební zákon č. 183/2006  
Sb., Zákon o BOZP č. 309/2006 Sb., a nařízení vlády č. 591/2006 Sb..  
Z tohoto důvodu je nutné, abyste zajistili:

1. Provádění výkopových prací v blízkosti nadzemního vedení NN tak,  
aby nedošlo k narušení jejich stability a uzemňovací soustavy, nebo  
nebyl jinak ohrožen provoz tohoto zařízení a bezpečnost osob.

Sídlo společnosti:  
F.A. Gerstnera 2151/6  
České Budějovice 7  
370 01 České Budějovice  
Společnost je zapsána  
v Obchodním rejstříku  
vedeném Krajským soudem  
v Českých Budějovicích,  
oddíl C., vložka 8464  
IČ: 251 86 213  
DIČ: CZ25186213

2. Dodržování platných ustanovení norem stanovujících podmínky pro práci v blízkosti elektrických vedení ČSN EN 50 110-1 a PNE 33 3302, zvláště pak minimální dovolené vzdálenosti od vedení:

Minimální dovolené vzdálenosti	Holé vodiče	Izolované vodiče
<b>Nad budovami</b>		
Nad neschůdnými částmi (sklon > 15°), vzdorující ohni	0,5 m	0,3 m
Nad schůdnými částmi (sklon ≤ 15°), vzdorující ohni	4 m	3 m
<b>Na budovách</b>		
K budovám a jejich částem nebo vybavením	0,2 m	0,1 m
<b>Kolem zedních oken</b>		
Před oknem (pouze stávající vedení)	2 m	1 m
Nad oknem	0,2 m	0,2 m
Vedle okna	0,5 m	0,5 m
Pod oknem	1 m	1 m
<b>Kolem střešních oken</b>		
Před oknem	3 m	2 m
Nad oknem	1 m	1 m
Vedle okna	1 m	1 m
Pod oknem	1 m	1 m

3. Při provádění stavebních prací nesmí dojít k poškození a znepřístupnění zařízení distribuční soustavy.
4. Výsledná stavba bude splňovat obecné požadavky na výstavbu a nesmí svým stavem ohrožovat životy, zdraví, bezpečnost nebo majetek třetích osob. **Upozorňujeme, že pokud nebudou dodrženy výše uvedené vzdálenosti od venkovního elektrického vedení, půjde o porušení těchto obecných požadavků, což v krajním případě může znamenat i nemožnost užívání stavby nebo nařízení odstranění stavby dle Stavebního zákona 183/2006 Sb.**
5. Ohlášení jakéhokoliv poškození distribučního a sdělovacího zařízení na telefonním čísle Poruchové služby **800 22 55 77**.

#### Kontakty správců zařízení:

VN+NN Regionální správa, **Zdeněk Rýpal**,  
tel.: 54514-1349,  
email: zdenek.rypal@eon.cz

**Vyjádření má platnost 12 měsíců tj. do 13.12.2018.**

Upozorňujeme Vás na možnou polohovou odchylku vedení v přiložené situaci s informativním zákresem sítí

Do přiložené a námi orazítované situace jsme **informativně** zakreslili:

- zeleně čárkovaně      nadzemní vedení NN



**Ke všem dalším souvisejícím jednáním předložte, prosím, toto vyjádření.**

Vyjádření nenahrazuje a neuvádí připojovací podmínky. V případě, že požadujete připojení nového odběrného místa můžete podat žádost elektronicky na [www.eon-distribuce.cz](http://www.eon-distribuce.cz).

S přátelským pozdravem

E.ON Servisní, s.r.o.

*David*  
E.ON Servisní, s.r.o.  
F. A. Gerstnera 2151/6  
České Budějovice 7  
370 01 České Budějovice  
IČ: 25186213, DIČ: CZ25186213

108

Příloha: Orazítkovaná situace s informativním zákresem zařízení


Následující oddíl se vyplňuje pouze v případě žádosti o udělení souhlasu se zjednodušeným územním řízením nebo s uzavřením veřejnoprávní smlouvy

**Udělení souhlasu** (pro platnost udělení souhlasu je nutný podpis a razítko oprávněného pracovníka ECZR)

Souhlasíme – Nesouhlasíme se zjednodušeným územním řízením

Souhlasíme – Nesouhlasíme s uzavřením veřejnoprávní smlouvy

E.ON Česká republika, s.r.o.

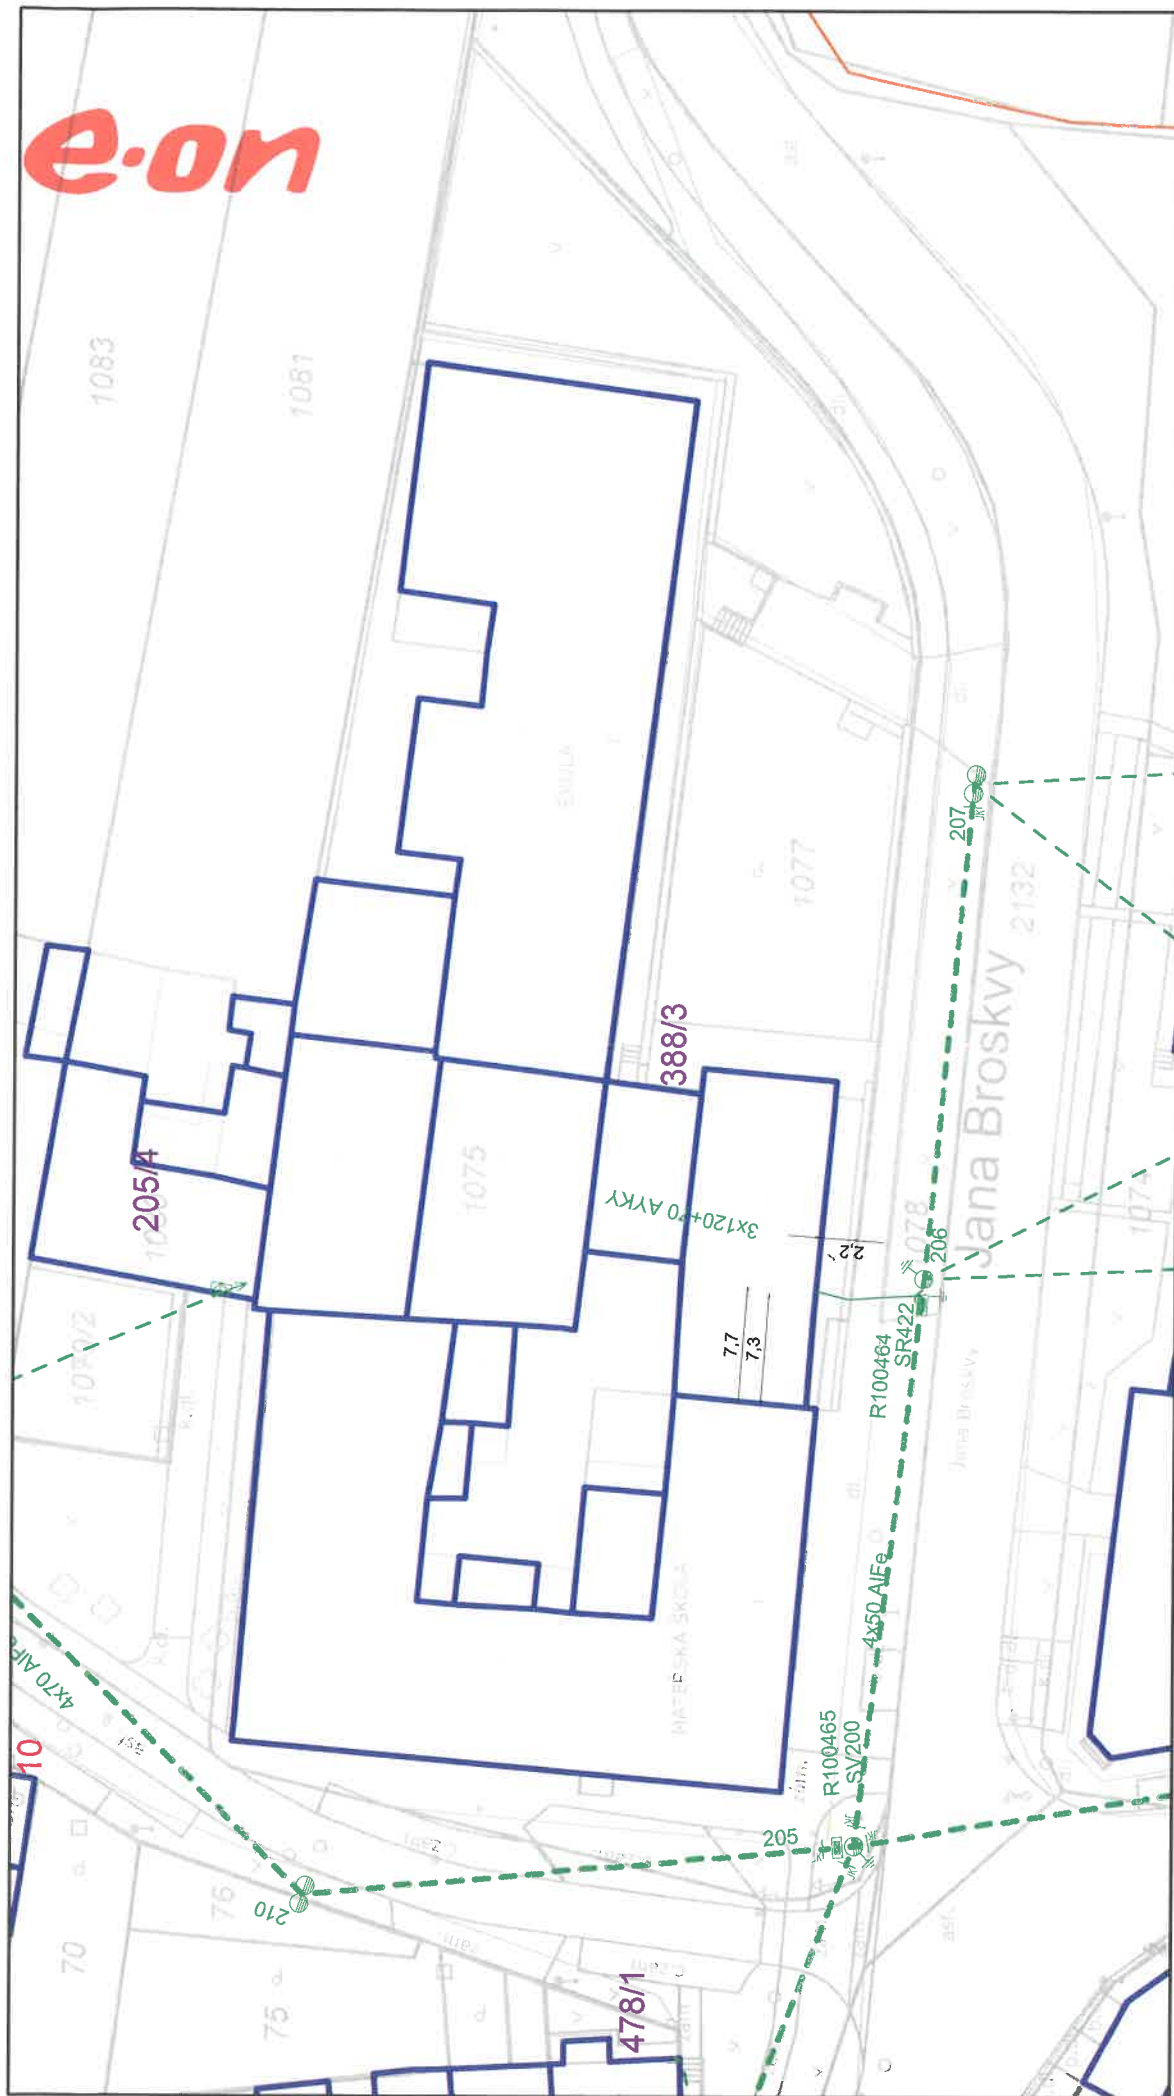

- Nadzemní vedení VN 400 kV
- Nadzemní vedení VN 220 kV
- Nadzemní vedení VN 110 kV
- Podzemní vedení VN 110 kV
- Nadzemní vedení VN

- Podzemní vedení VN
- Nadzemní vedení NN
- Podzemní vedení NN
- Pomocný propoj NN
- Zrušené kabelové vedení

- Nadzemní sdělovací vedení optické
- Podzemní sdělovací vedení optické
- Nadzemní sdělovací vedení metalické
- Podzemní sdělovací vedení metalické

*Handwritten signature*