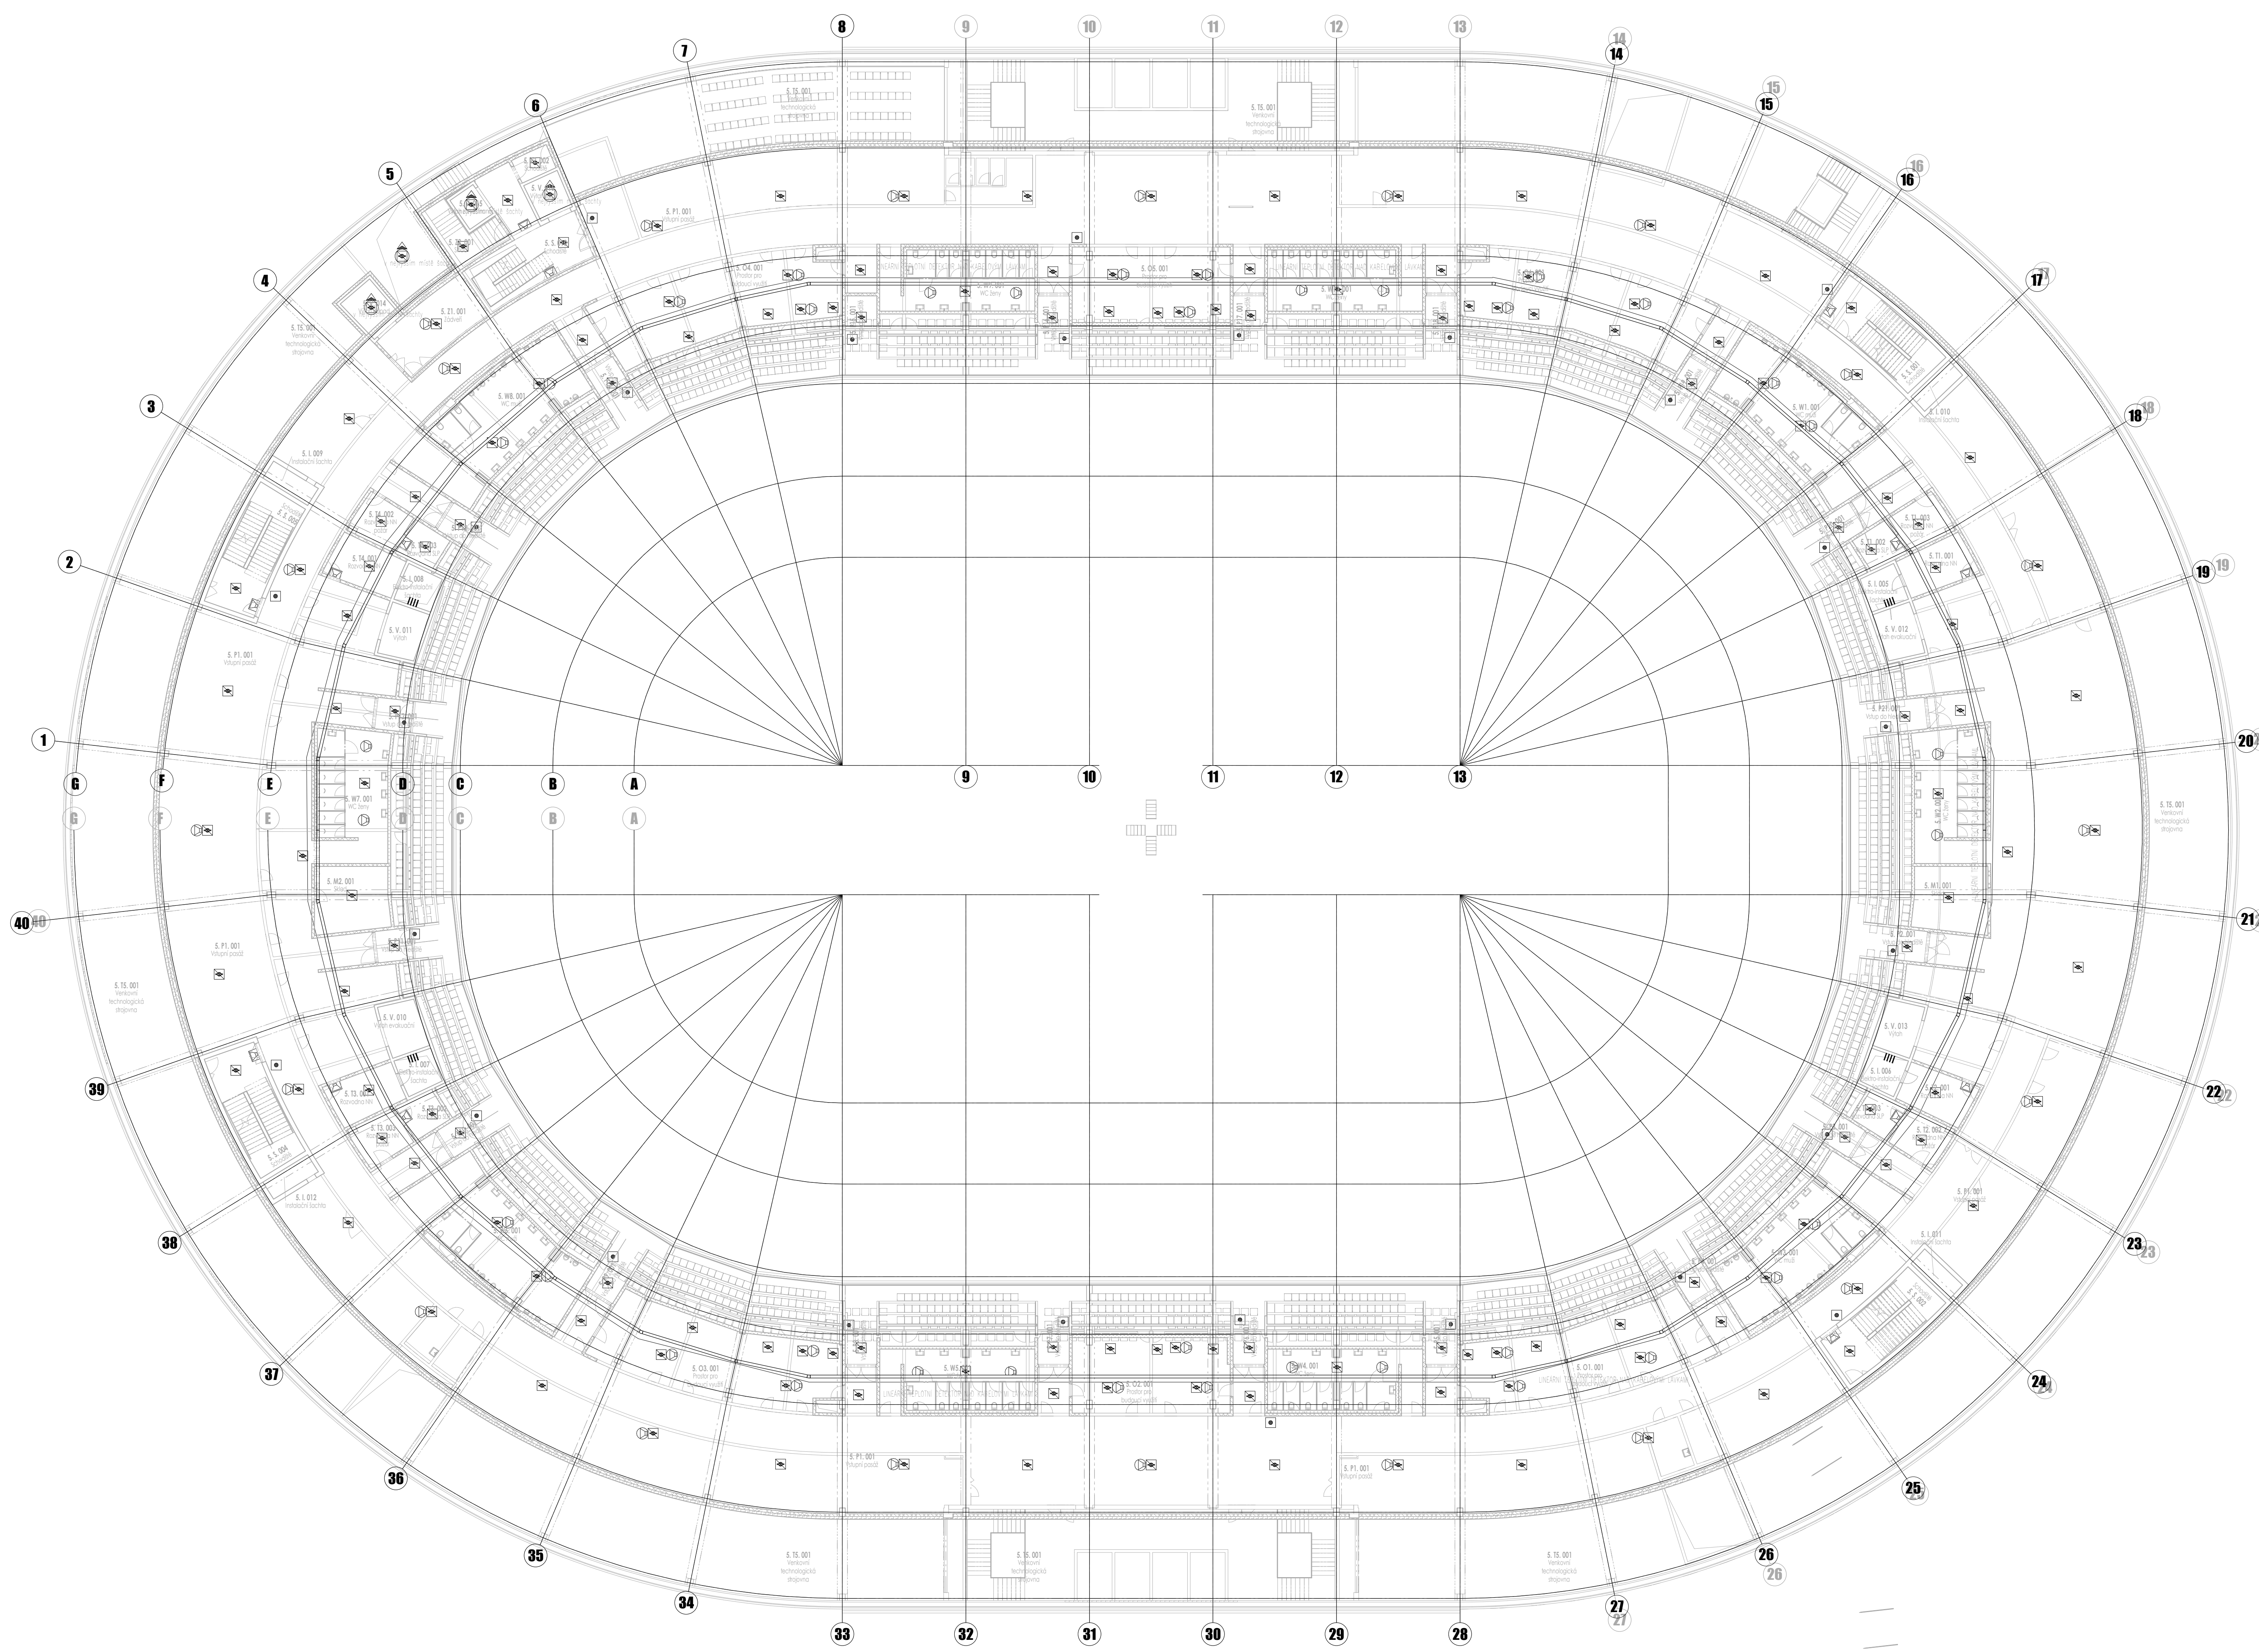


LEGENDA MÍSTNOSTÍ SNP				
Číslo místnosti	Číslo místnosti	Název místnosti	Plocha [m ²]	
Podlaží	Oddělení	Číslo		
S	I	005	Elektr-montážní Sazka	6,83
S	I	006	Elektr-montážní Sazka	7,23
S	I	007	Elektr-montážní Sazka	6,83
S	I	008	Elektr-montážní Sazka	6,83
S	I	009	Instalační Sazka	5,07
S	I	010	Instalační Sazka	5,07
S	I	011	Instalační Sazka	5,07
S	I	012	Instalační Sazka	5,06
M	01	001	Služi	213,3
M	02	001	Služi	213,3
S	01	001	Pracste pro budoucí vyřídí	84,8
S	01	002	Pracste pro budoucí vyřídí	Neučiní
S	02	001	Pracste pro budoucí vyřídí	56,83
S	02	002	Pracste pro budoucí vyřídí	Neučiní
S	03	001	Pracste pro budoucí vyřídí	84,8
S	03	002	Pracste pro budoucí vyřídí	Neučiní
S	04	001	Pracste pro budoucí vyřídí	84,53
S	04	002	Pracste pro budoucí vyřídí	Neučiní
S	05	001	Pracste pro budoucí vyřídí	Neučiní
S	05	002	Pracste pro budoucí vyřídí	Neučiní
S	06	001	Pracste pro budoucí vyřídí	83,43
S	06	002	Pracste pro budoucí vyřídí	Neučiní
S	P1	001	Výřadí azál	1729,86
S	P2	001	Výřadí do hořící	7,63
S	P3	001	Výřadí do hořící	7,63
S	P4	001	Výřadí do hořící	7,63
S	P5	001	Výřadí do hořící	4,36
S	P6	001	Výřadí do hořící	4,36
S	P7	001	Výřadí do hořící	4,36
S	P8	001	Výřadí do hořící	4,37
S	P9	001	Výřadí do hořící	7,63
S	P10	001	Výřadí do hořící	7,63
S	P11	001	Výřadí do hořící	7,63
S	P12	001	Výřadí do hořící	7,63
S	P13	001	Výřadí do hořící	7,63
S	P14	001	Výřadí do hořící	4,36
S	P15	001	Výřadí do hořící	4,36
S	P16	001	Výřadí do hořící	4,36
S	P17	001	Výřadí do hořící	4,36
S	P18	001	Výřadí do hořící	4,37
S	P19	001	Výřadí do hořící	7,64
S	P20	001	Výřadí do hořící	7,64
S	P21	001	Výřadí do hořící	7,64
S	S	001	Školení	39,82
S	S	002	Školení	35,56
S	S	003	Školení	32,0
S	S	004	Školení	32,0
S	S	005	Školení	30,0
S	S	006	Školení	32,0
S	S	007	Školení	32,0
S	T1	001	Rezezná SN	7,32
S	T2	001	Rezezná SN	1,74
S	T3	001	Rezezná SN	10,41
S	T4	001	Rezezná SN	6,74
S	T5	001	Rezezná SN	10,41
S	T6	001	Rezezná SN	10,41
S	T7	001	Rezezná SN	7,32
S	T8	001	Rezezná SN	1,74
S	T9	001	Rezezná SN	10,41
S	T10	001	Rezezná SN	10,41
S	T11	001	Rezezná SN	7,32
S	T12	001	Rezezná SN	1,74
S	T13	001	Rezezná SN	10,41
S	T14	001	Rezezná SN	10,41
S	T15	001	Rezezná SN	7,32
S	T16	001	Rezezná SN	1,74
S	T17	001	Rezezná SN	10,41
S	T18	001	Rezezná SN	10,41
S	T19	001	Rezezná SN	7,32
S	T20	001	Rezezná SN	1,74
S	T21	001	Rezezná SN	10,41
S	T22	001	Rezezná SN	10,41
S	T23	001	Rezezná SN	7,32
S	T24	001	Rezezná SN	1,74
S	T25	001	Rezezná SN	10,41
S	T26	001	Rezezná SN	10,41
S	T27	001	Rezezná SN	7,32
S	T28	001	Rezezná SN	1,74
S	T29	001	Rezezná SN	10,41
S	T30	001	Rezezná SN	10,41
S	T31	001	Rezezná SN	7,32
S	T32	001	Rezezná SN	1,74
S	T33	001	Rezezná SN	10,41
S	T34	001	Rezezná SN	10,41
S	T35	001	Rezezná SN	7,32
S	T36	001	Rezezná SN	1,74
S	T37	001	Rezezná SN	10,41
S	T38	001	Rezezná SN	10,41
S	T39	001	Rezezná SN	7,32
S	T40	001	Rezezná SN	1,74
S	T41	001	Rezezná SN	10,41
S	T42	001	Rezezná SN	10,41
S	T43	001	Rezezná SN	7,32
S	T44	001	Rezezná SN	1,74
S	T45	001	Rezezná SN	10,41
S	T46	001	Rezezná SN	10,41
S	T47	001	Rezezná SN	7,32
S	T48	001	Rezezná SN	1,74
S	T49	001	Rezezná SN	10,41
S	T50	001	Rezezná SN	10,41
S	T51	001	Rezezná SN	7,32
S	T52	001	Rezezná SN	1,74
S	T53	001	Rezezná SN	10,41
S	T54	001	Rezezná SN	10,41
S	T55	001	Rezezná SN	7,32
S	T56	001	Rezezná SN	1,74
S	T57	001	Rezezná SN	10,41
S	T58	001	Rezezná SN	10,41
S	T59	001	Rezezná SN	7,32
S	T60	001	Rezezná SN	1,74
S	T61	001	Rezezná SN	10,41
S	T62	001	Rezezná SN	10,41
S	T63	001	Rezezná SN	7,32
S	T64	001	Rezezná SN	1,74
S	T65	001	Rezezná SN	10,41
S	T66	001	Rezezná SN	10,41
S	T67	001	Rezezná SN	7,32
S	T68	001	Rezezná SN	1,74
S	T69	001	Rezezná SN	10,41
S	T70	001	Rezezná SN	10,41
S	T71	001	Rezezná SN	7,32
S	T72	001	Rezezná SN	1,74
S	T73	001	Rezezná SN	10,41
S	T74	001	Rezezná SN	10,41
S	T75	001	Rezezná SN	7,32
S	T76	001	Rezezná SN	1,74
S	T77	001	Rezezná SN	10,41
S	T78	001	Rezezná SN	10,41
S	T79	001	Rezezná SN	7,32
S	T80	001	Rezezná SN	1,74
S	T81	001	Rezezná SN	10,41
S	T82	001	Rezezná SN	10,41
S	T83	001	Rezezná SN	7,32
S	T84	001	Rezezná SN	1,74
S	T85	001	Rezezná SN	10,41
S	T86	001	Rezezná SN	10,41
S	T87	001	Rezezná SN	7,32
S	T88	001	Rezezná SN	1,74
S	T89	001	Rezezná SN	10,41
S	T90	001	Rezezná SN	10,41
S	T91	001	Rezezná SN	7,32
S	T92	001	Rezezná SN	1,74
S	T93	001	Rezezná SN	10,41
S	T94	001	Rezezná SN	10,41
S	T95	001	Rezezná SN	7,32
S	T96	001	Rezezná SN	1,74
S	T97	001	Rezezná SN	10,41
S	T98	001	Rezezná SN	10,41
S	T99	001	Rezezná SN	7,32
S	T100	001	Rezezná SN	1,74

[illegible]

- 1) KABELOVÉ TRASY V PODHEDLU, POD STŘEPOM A POD OHLÍTKOU. KABELY ULOŽENY DO DRÁTĚNÝCH ŽLABŮ AŽ TRUBEK.
- 2) KABELOVÉ TRASY S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ PROVÉST ELE DOPORUČENÍ VÝROBCE A ZP27/2008.
- 3) PROJEKTANT TRÁVA NA DOZŘENÍ PŘEDEPANÝCH TECHNICKÝCH PARAMETRŮ PŘÍSTROJŮ A ZAŘÍZENÍ. POUŽITÁ ZAŘÍZENÍ MUSÍ MÍT SHODNÉ PARAMETRY JAKO NAVÝŠENÉ TY.
- 4) STAVBA ZAJISTÍ VYBUDOVÁNÍ KABELOVÝCH PROSTUPŮ NOSNÝMI KONSTRUKCEMI
- 5) KABELOVÉ PROSTUPY MĚJÍ JEJEDNOTLIVÝMI POŽÁRNÍMI ÚSEKY BUDOU UŠETŘENÝ PROJEKTOVÁNÍMÍ PŘEPÁŽKAMI S PŘEDPISOVANOU ODOLNOSTÍ (viz. POŽÁRNÍ ZPRAVA).
- 6) ELEKTRONINSTALACE MUSÍ BÝT PROVEDENA V SOULADU S PLATNÝMI PŘEDPISY, JEJEN ZEMĚNA V OBLASTI BEZPEČNOSTI A DOUČENÍ OSOB.
- 7) OSOZOVÁNÍ KONCOVÝCH PŮVKŮ DELO KORDINACNÍM VÝKRESU, VÝKRESU KONCOVÝCH PŮVKŮ, VÝKRESU PODHEDLU. TYTO VÝKRESY JSOU NADŘÁŽEN TYMTO VÝKRESU.

Revize				
Číslo	Datum	Popis změny	Jméno	Podpis

[illegible]

Místo stavby	Projektant části PD	EXPLAN, s.r.o.
Česká republika	Zodpovědný projektant	Jiří Veselý Michelská 18/12a
Jihomoravský kraj	Vypracoval	Vít Bartoň 140 00 Praha 4
Brno	Kontroloval	Vít Bartoň IČ: 241 86 287
Řešenské výtahy		www.explan.cz

název stavby	MULTIFUNKČNÍ SPORTOVNÍ A KULTURNÍ PAVILON	zakázkové číslo
stupeň dokumentace		B-13-122-000-3174
DOKUMENTACE PRO SPOLEČNÉ POVOLENÍ / DUR+DPS		objekt SO 101
část		číslo části
EPS a NZS		D.1.4.09
PŮDORYS 5.NP		číslo výkresu 205



okomentace
ro společně
volání
atum
5/2020
řítka výkresu
200
íslo revize
00