


## PE100RC d 63x5,8 mm

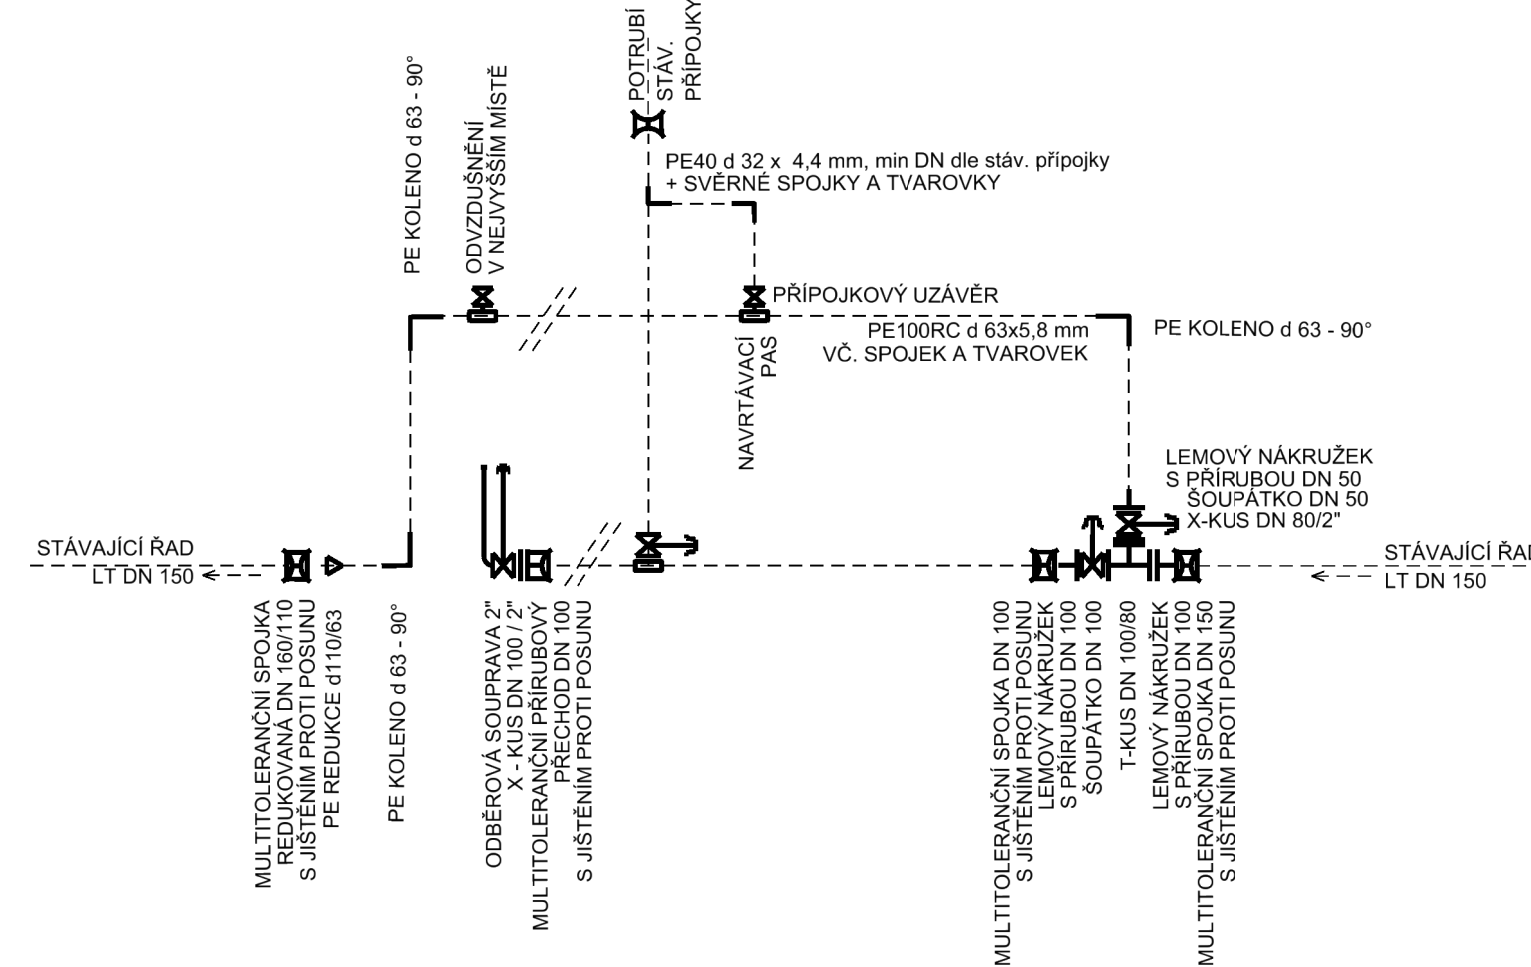

TLT S TĚŽKOU PROTIKOROZNÍ OCHRANOU DN 150 - 78 m  
TLT DN 150 - 90 m  
TLT DN 100 - 63 m  
CELKEM 231 m


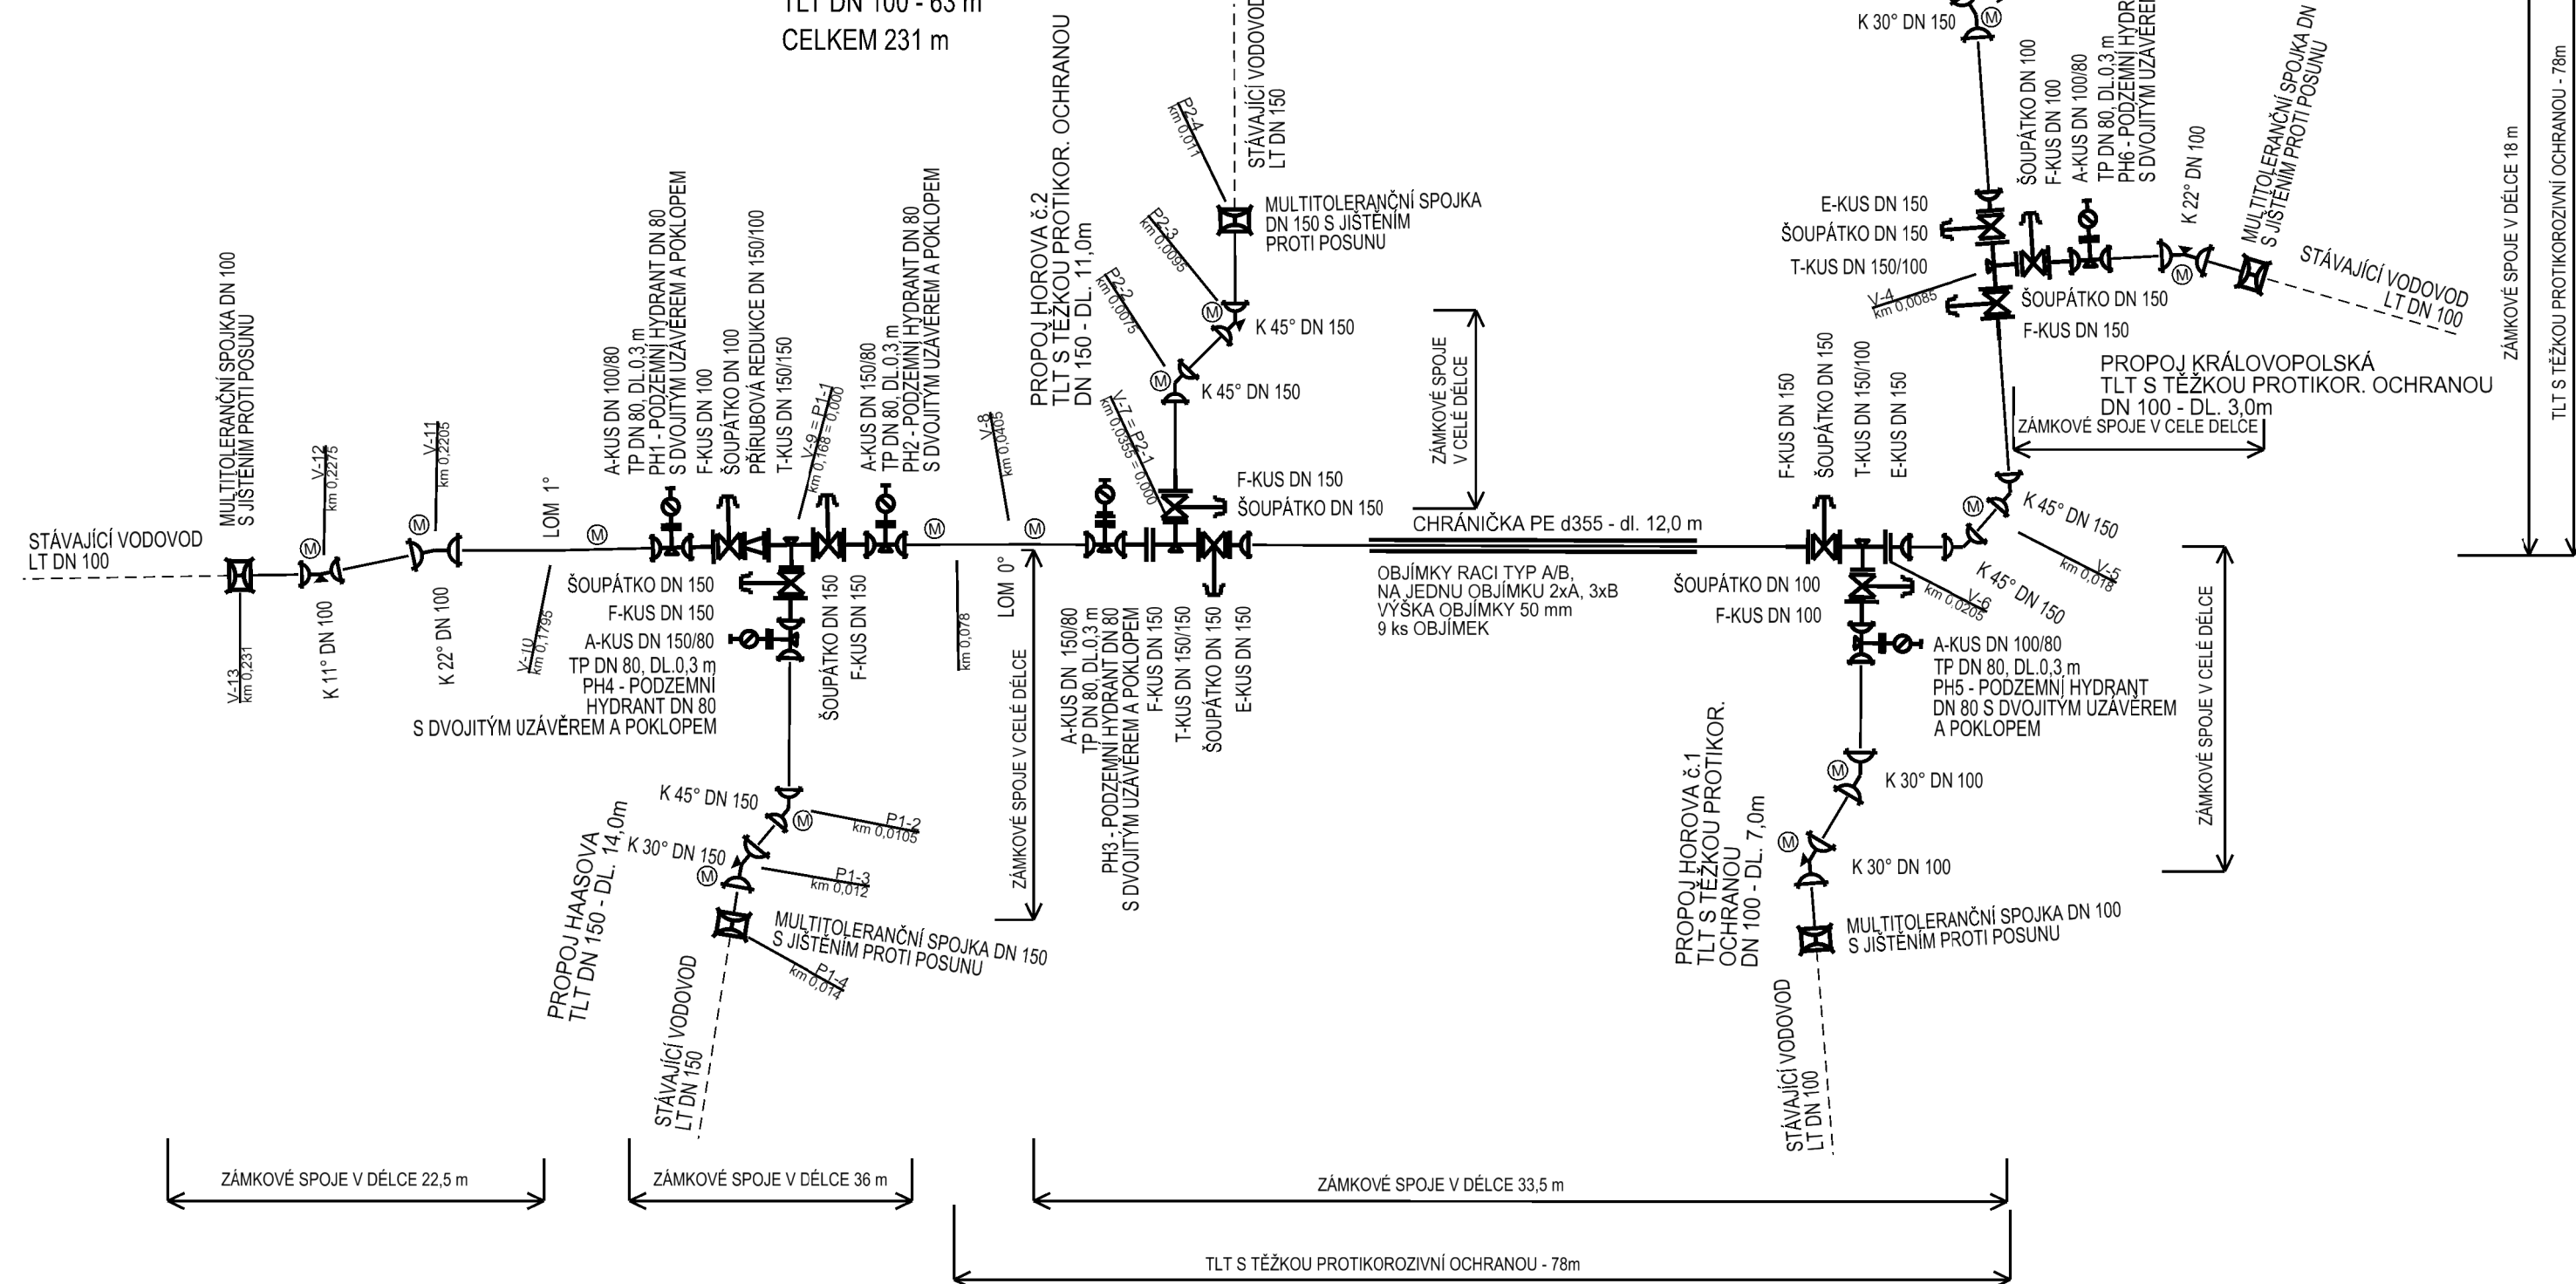



Diagram illustrating the assembly of a chain. The dimension  $18\text{ m}$  is indicated for the locking joint, with the note: "V TĚTO DÉLCE NESMÍ BYT NEZAMČENÝ SPOJ" (In this length, there must not be an unsecured joint). The chain is shown with a pitch of  $K = 30^\circ, 45^\circ, 90^\circ$ .

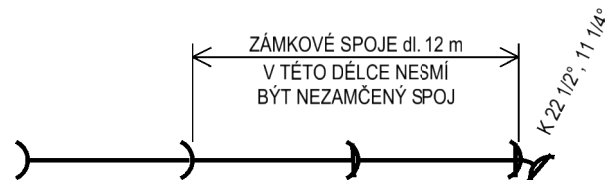

PLATÍ PRO ÚSEKY BEZ VÝSKYTU PODZEMNÍ VODY A PRO NÁSLEDUJÍCÍ PARAMETRY  
ZEMIN V OKOLÍ TRUBKY: ÚHEL VNITŘNÍHO TŘENÍ min. 30°, ÚNOSNOST PŮDY min. 60 kN/m<sup>2</sup>  
PŘI HORŠÍCH PARAMETRECH ZEMIN BUDE DĚLKA ZAMČENÉHO POTRUBÍ DELŠÍ PODLE  
PŘEDPISŮ DODAVATELE POTRUBÍ.

- ZÁMKOVÝ SPOJ
- ▲ PREFABRIKOVANÝ BETONOVÝ BLOK
- ▲ BETONOVÝ BLOK

-	-	-
<i>Revize</i>	<i>Popis revize</i>	<i>Datum revize</i>

 <b>AQUA<sup>®</sup> PROCON</b>	<b>AQUA PROCON s.r.o.</b> Projektová a inženýrská společnost Palackého tř. 12, 612 00 Brno tel.: +420 541 426 011 E-mail: <a href="mailto:info@aquaprocon.cz">info@aquaprocon.cz</a> <a href="http://www.aquaprocon.cz">www.aquaprocon.cz</a>
--	--

<i>Investor</i>	Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno
<i>Objednatel</i>	Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno

Formát	4A4	Měřítko	Stupeň	DSP,DPS	Datum	11/2020	Zakázkové číslo	1532719-16
--------	-----	---------	--------	---------	-------	---------	-----------------	------------

<i>Projekt</i> <b>BRNO, STRÁNSKÉHO - REKONSTRUKCE KANALIZACE A VODOVODU</b> D - Dokumentace stavebních objektů D.4 - SO 330 Vodovodní řady		
<i>Příloha</i> <b>KLADČSKÉ SCHÉMA</b>	<i>Číslo přílohy</i> <b>D.3.5</b>	<i>Souprava</i> <i>Revize</i> <b>0</b>