


VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ ULOŽENÍM VODOVODNÍ PŘÍPOJKY - TVÁRNÁ LITINA

M 1:25

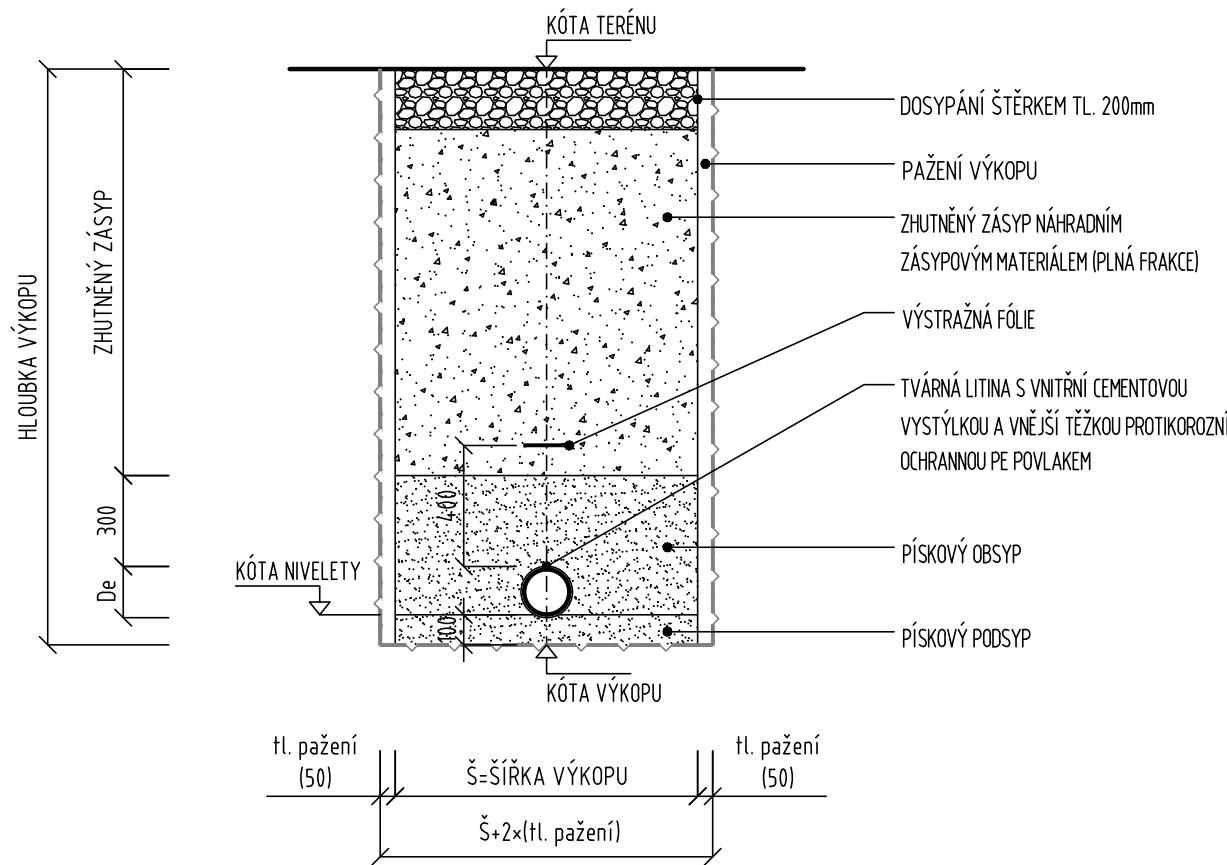


TABULKA ROZMĚRŮ VODOVODNÍ PŘÍPOJKY:			
JMENOVITÁ SVĚTLOST	DN	80	100
JMENOVITÁ SVĚTLOST	De	98	118
VÝŠKA PODSYPY	[mm]	100	100
ŠÍŘKA VÝKOPU	Š [mm]	0	1000
TABULKA KUBATUR 1bm VODOVODNÍ PŘÍPOJKY (bez pažení):			
VODOVOD	[m ³]	0,000	0,518
TROUBA	[m ³]	0,008	0,011
OBSYP TROUBY	[m ³]	-0,008	0,407
PÍSKOVÝ PODSYP	[m ³]	0,000	0,100

POZNÁMKA:

- PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ JE TŘEBA POLOHU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ VYTÝČIT A OVĚŘIT RUČNĚ KOPANÝMI SONDAMI.
- VZNIKLÁ ŠTĚRBINA MEZI PAŽENÍM A ROSTLOU ZEMINOU BUDE VYPLNĚNA OBSYPEM TAK, ABY PAŽENÍ AKTIVNĚ PŮSOBILO NA OKOLNÍ TERÉN.

VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ ULOŽENÍM VODOVODNÍ PŘÍPOJKY - PE100-SDR11

M 1:25

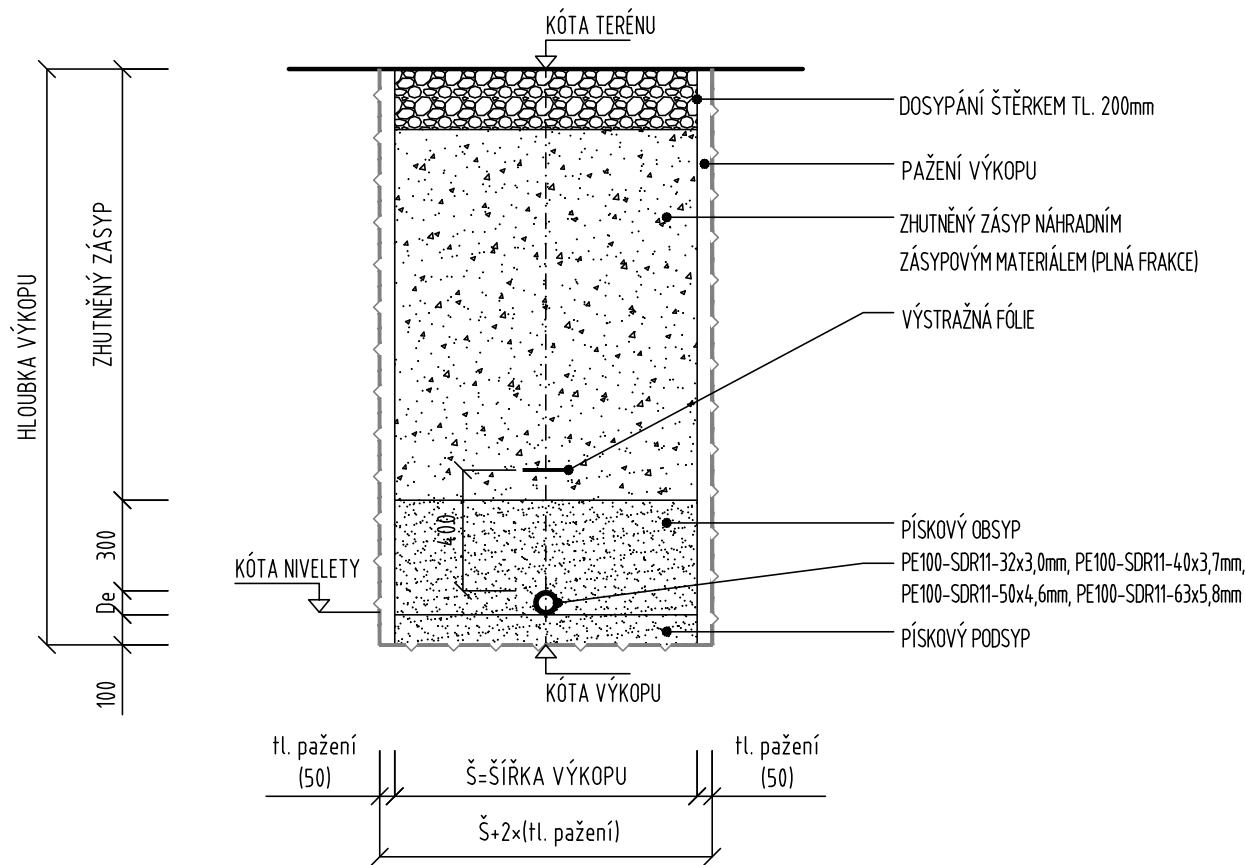

TABULKA ROZMĚRŮ VODOVODNÍ PŘÍPOJKY:								
JMENOVITÁ SVĚTLOST	DN	32	40	50	63	75	90	110
JMENOVITÁ SVĚTLOST	De	26	32,6	40,8	51,4	61,4	73,6	90
VÝŠKA PODSYPY	[mm]	100	100	100	100	100	100	100
ŠÍŘKA VÝKOPU	Š [mm]	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
TABULKA KUBATUR 1bm VODOVODNÍ PŘÍPOJKY (bez pažení):								
VODOVOD	[m ³]	0,426	0,433	0,441	0,451	0,461	0,474	0,490
TROUBA	[m ³]	0,001	0,001	0,001	0,002	0,003	0,004	0,006
OBSYP TROUBY	[m ³]	0,325	0,332	0,339	0,349	0,358	0,369	0,384
PÍSKOVÝ PODSYP	[m ³]	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100



PROKAN smart, s.r.o.
Píškova 585/4, 635 00 Brno
www.prokansmart.cz

Stavebník:
Statutární město Brno
Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno

Vedoucí projektu:	Vypracoval:	Schválil:
Ing. Tomáš Frajt	Ing. Tomáš Frajt	doc. Ing. Petr Hlušítk, Ph.D.

Inženýrská činnost:
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
Pisárecká 555/1a, 603 00 Brno

Akce:
**Brno, Táborského nábřeží
- drobná rekonstrukce vodovodu**

Měřítko:	1:25
Datum:	08/2023
Stupeň PD:	PS
Číslo zakázky:	23 094

Příloha:
VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ ULOŽENÍM

Paré:
Číslo přílohy:
D.2.4