


VÝKRES KŘÍZENÍ S TEPLOVODEM

MĚŘÍTKO 1:50

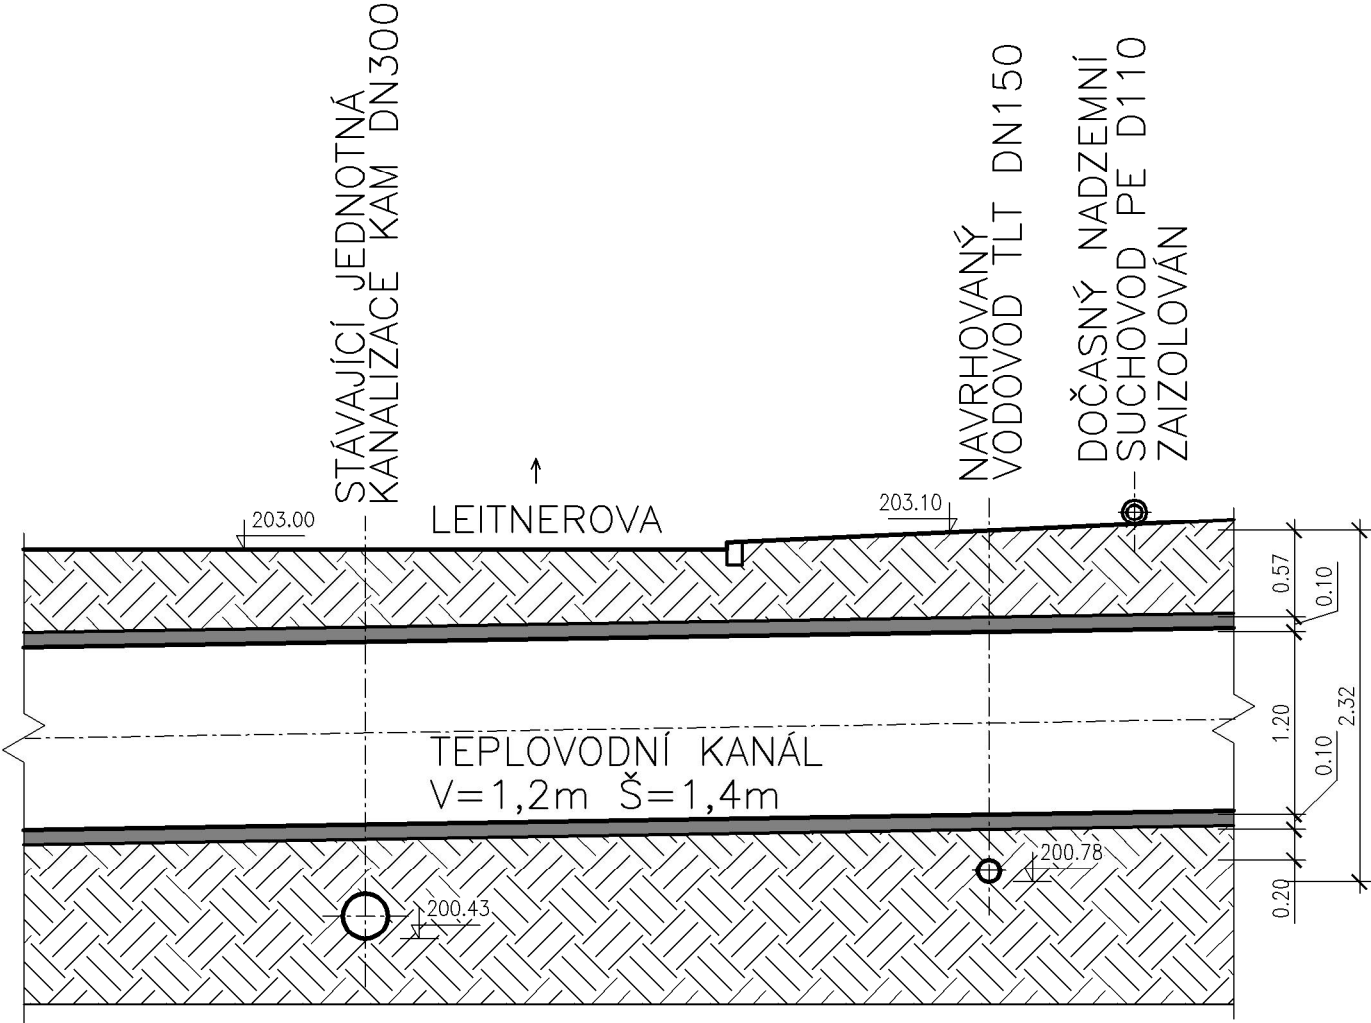

AQUATIS a.s. Botanická 834/56, 602 00 Brno			Tel: +420 541 554 111 Fax: +420 541 211 205	E-mail: info@aquatis.cz <a href="http://www.aquatis.cz">http://www.aquatis.cz</a>
Zodpovědný projektant ING. ONDŘEJ PAVLÍK, Ph.D.	Hlavní inženýr projektu ING. ONDŘEJ PAVLÍK, Ph.D.	Vedoucí střediska ING. FILIP KLIMŠA		
Vypracoval ING. JANA NOVÁKOVÁ	Kontroloval ING. FILIP KLIMŠA	Zakázkové číslo 023108A		
Datum PROSINEC, 2023	Stupeň dokumentace DUSP	Název souboru D-10_Křížení_teplovod.dwg		
Akce  BRNO, LEITNEROVA IV - REKONSTRUKCE VODOVODU				
Příloha  VÝKRES KŘÍŽENÍ S TEPLOVODEM				
Měřítko  1:50		Číslo přílohy  D.10		
Objednatel STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO, V ZASTOUPENÍ: BRNĚNSKÉ VODÁRNY A KANALIZACE, A.S.				

Pare