

AQUATIS a.s.
Nikola Kníže
Botanická 834/56
602 00 Brno

NAŠE ZNAČKA

S / 347 / 1306 / 23

VYŘIZUJE/TELEFON

Ing. Koutná / 605 226 760, koutna@vzmb.cz

V BRNĚ DNE

26. 10. 2023

Vyjádření pro spojené územní a stavební řízení
„Brno, Leitnerova IV – rekonstrukce vodovodu“

Jako správce uličního stromořadí ve městě Brně Vás informujeme, že na ulici Leitnerově se nacházejí v rámci uličního stromořadí v ostrůvcích mezi vozovkou a chodníkem stromy, které zde byly vysázeny v rámci rekonstrukce ulice, které jsou však v kolizi se stávajícím vodovodem. Některé ostrůvky jsou již prázdné z důvodu úhynu stromů, s ohledem na stávající polohu vodovodu stromy nebyly dosazovány.

Nová poloha vodovodu umožní dosadbu stromořadí a doplní zbylé stromy v ulici. Tyto stromy požadujeme v průběhu stavebních prací chránit. V průběhu realizace prací požadujeme u všech stromů dotčených stavbou či souvisejícími aktivitami respektovat **normu Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích ČSN 83 9061 a Arboristický standard Ochrana dřevin při stavební činnosti SPPK A01 002:2017, zejména:**

Ochrana kořenů

- Minimální vzdálenost otevřeného hrany výkopu od paty kmene stromu je 150 cm.
- Práce v kořenovém prostoru stromů budou prováděny ručně.
- Kořeny do průměru 30 mm lze přerušit hladkým řezem, u kořenů do průměru 50 mm bude provedeno individuální posouzení odborným pracovníkem. Kořeny o průměru větším jak 50 mm budou zachovány.
- Stěny otevřeného výkopu je nutné chránit ve směru ke stromu odpovídajícím způsobem proti vysychání a účinkům mrazu. Nutná je minimalizace doby otevření výkopu. Ochrana může být provedena například zakrytím stěny pravidelně vlhčenou textilií světlé barvy.

Ochrana kmene a koruny

- Kmen stromu, v jehož blízkosti se bude pohybovat mechanizace, bude pevně obedněn do výše koruny. Ochranné zařízení bude připevněno bez poškození stromu a vůči kmenu bude vypořádkováno. Nesmí být nasazeno bezprostředně na kořenové náběhy.
- Ochranné opatření musí být funkční po celou dobu činnosti související se stavbou.
- Koruna stromu bude chráněna před poškozením stavebními mechanizmy.
- Stromy budou chráněny proti vlivům tepelných zdrojů – vzdálenost otevřeného ohně min. 20 m, ostatních zdrojů tepla min. 5m od okraje průměru korun dřevin.

Úprava stanoviště

- Během stavební činnosti v chráněném kořenovém prostoru stromů bude v případě potřeby prováděna zálivka stromů – provlhčen musí být celý prokořenitelný prostor. Zálivku je vhodné provádět s ohledem na aktuální klimatické podmínky opakovaně po celou dobu trvání stavebních prací. Zahájení zálivek a jejich opakování bude upřesněno odborným dozorem či správcem zeleně.


Stanovení odborného dozoru

- Při zahájení prací a v případech, kdy budou práce probíhat v kořenovém prostoru stromů, bude zástupce VZmB vyzván ke kontrole ochranných opatření a upřesnění pracovních postupů v kořenovém prostoru stromů (správce stromořadí Ing. Alexandra Koutná, tel. 605 226 760).

V případě poškození stromů v souvislosti se stavební činností bude požadována náhrada, která bude stanovena oceněním.

S pozdravem

Veřejná zeleň města Brna,
příspěvková organizace
Kounicova 1013/16a, 602 00 BRNO

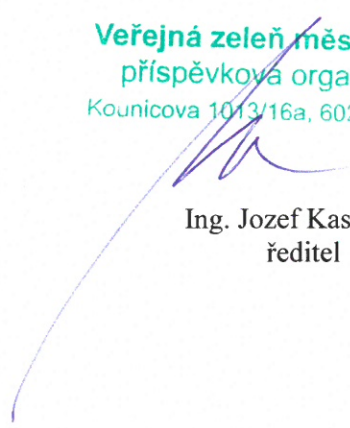

Ing. Jozef Kasala
ředitel