


PŮDORYS 1.NP (část)

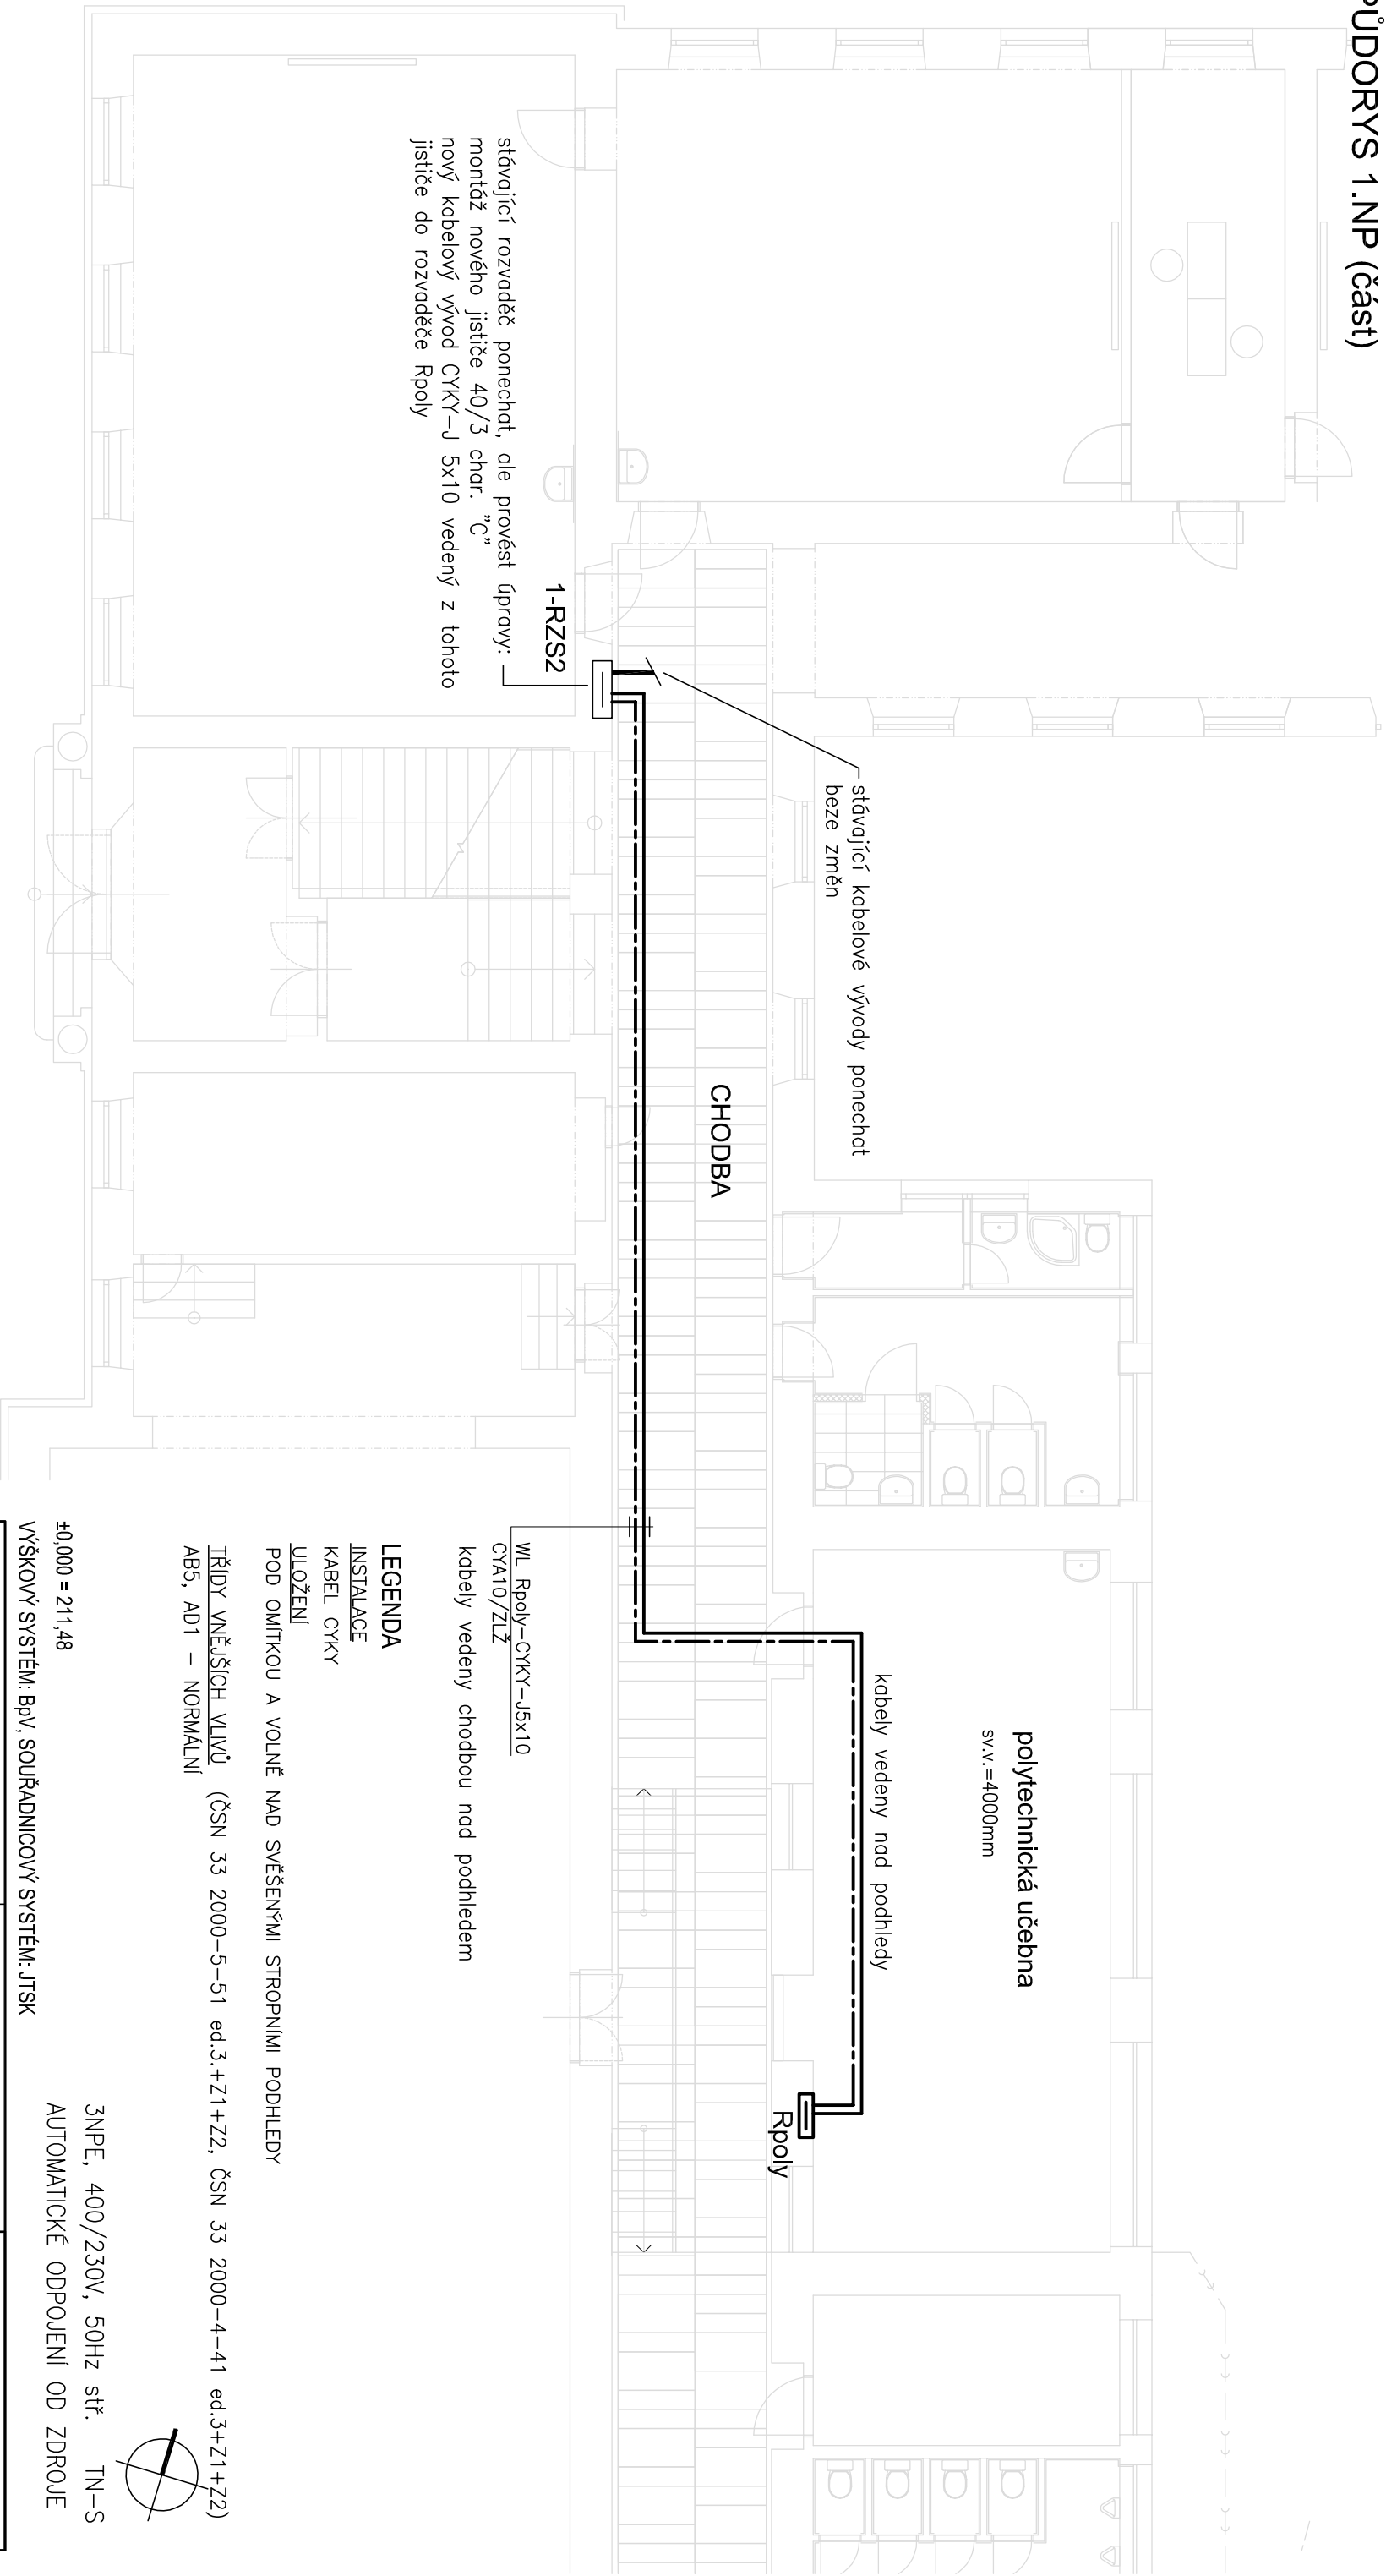

WL Rpoly-CYKY-J5x10
CYA10/ZLŽ
kabely vedeny chodbou nad podhledem

LEGENDA
INSTALACE
KABEL CYKY
ULOŽENÍ
POD OMTKOU A VOLNĚ NAD SVĚŠENÝMI STROPNÍMI PODHLEDY
TRÍDY VNĚJŠÍCH VLVŮ (ČSN 33 2000-5-51 ed.3.+Z1+Z2, ČSN 33 2000-4-41 ed.3+Z1+Z2)
ABS, AD1 – NORMÁLNÍ

±0,000 = 211,48
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: BpV, SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: JTSK
3NPE, 400/230V, 50Hz stř. TN-S
AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ OD ZDROJE

ZODP. PROJEKTANT		VYPRACOVAL	
ING. ARCH. MARTIN BORÁK		ING. NADĚŽDA RISOVÁ	
INVESTOR		ZÁKLADNÍ ŠKOLA GAUDUŠOVA, GAUDUŠOVA 3, 615 00 BRNO	
STAVBA		VÝSTAVBA NOVÉHO VÝTAHU A BEZBARIÉROVÉ ÚPRAVY	
PROJESE/ČÁST P.D.		D1.4.b SILNOPROUDÉ INSTALACE	
STAVEBNÍ OBJEKT		SO 03 - POLYTECHNICKÁ UČEBNA	
NÁZEV VÝKRESU		PŮDORYS 1.NP (ČÁST) - NOVÝ STAV PŘIPOJENÍ ROZVADĚČE POLYTECH.UČEBNY	ČÍSLO VÝKRESU D1.4.b 4
			REVIZE 0