


VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ ULOŽENÍM POTRUBÍ M 1:20

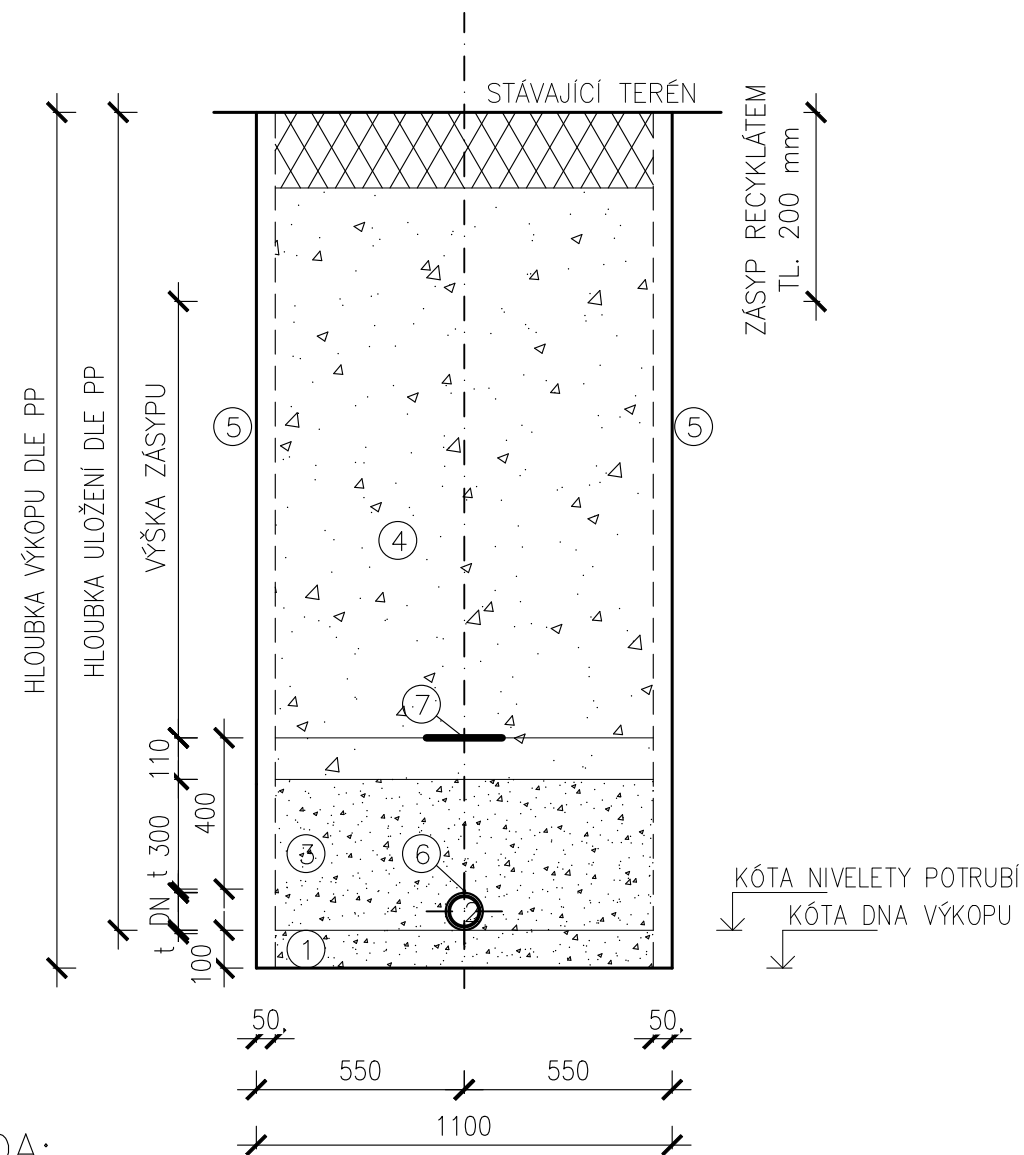


LEGENDA:

- ① ŠTĚRKOPISKOVÉ LOŽE, FRAKCE 0/16 mm
- ② VODOVODNÍ POTRUBÍ DN80 – TVÁRNÁ LITINA S VNITŘNÍ VYSTÝLKOU
- ③ HUTNĚNÝ OBSYP ZE ŠTĚRKOPÍSKU, FRAKCE 0/16 mm
- ④ ZÁSYP – ŠTĚRKODRTÍ FRAKCE 0/63mm SE ZHUTNĚNÍM
- ⑤ ZÁTAŽNÉ PAŽENÍ
- ⑥ IDENTIFIKAČNÍ VODIČ 2 x 4 Cu (VOLNÉ KONCE VYVEDENY DO POKLOPŮ ARMATUR A HYDRANTŮ)
- ⑦ VÝSTRAŽNÁ FÓLIE S NÁPISEM "POZOR VODOVOD" V MODRÉ BARVĚ

POZN.:

- PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ JE TŘEBA VYTYČIT POLOHU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ A OVĚŘIT JEJICH POLOHU POMOCÍ RUČNĚ KOPANÝCH SOND
- BUDE POUŽITO TRUB Z TVÁRNÉ LITINY S VNITŘNÍ VYSTÝLKOU A VNĚJŠÍ OCHRANOU
- NAD VODOVODNÍM POTRUBÍM (MAX 10 cm) BUDOU OSAZENY IDENTIFIKAČNÍ BODY – MARKERY A TO VE VZDÁLENOSTECH MAX 30 m OD SEBE, U ODBOČEK A V LOMOVÝCH BODECH
- V PŘÍRUBOVÝCH SPOJÍCH BUDOU POUŽITY NEREZOVÉ ŠROUBY A MOSAZNÉ MATICE
- VŠECHNY POKLOPY BUDOU OZNAČENY PLASTOVÝMI ORIENTAČNÍMI TABULKAMI
- PRO POTRUBÍ DN80 BUDE POUŽITO TRUB S TLOUŠTKOU STĚNY LITINY MIN. 4,7 mm
- PОВRCH TERÉNU BUDE ZHOTOVEN POMOCÍ RECYKLÁTU, SPOJOVACÍHO POSTŘÍKU A ACP SMĚSÍ VÝŠKY 4 cm

NAVRHL/VYPRACOVAL: ING. ILLE		ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: ING. LAZÁREK, DIS.	VEDOUČÍ PROJEKTANT: ING. HALOUZKA	TECHNICKÁ KONTROLA: ING. LAZÁREK, DIS.	<div><div>LB PROJEKT</div><div>Mojmírovo nám. 3105/6a, 612 00 Brno IČ: 29262747, TEL.: 605 114 896</div></div>
KRAJ: JIHMORAVSKÝ		KATASTR. ÚZEMI: STRÁNICE [610330]			
INVESTOR: Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno					
AKCE: BRNO, WURMOVA – ODSTRANĚNÍ HAVARIJNÍHO STAVU					DATUM: 04/2024
OBJEKT: SO 330 VODOVODNÍ ŘADY					STUPEŇ: DPS
VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ ULOŽENÍM POTRUBÍ					FORMÁT: 2xA4
					MĚŘITKO: 1:20