

POZNÁMKA:


Tento dokument neslouží jako výrobní dokumentace rozvaděče. Podrobnou výrobní dokumentaci rozvaděče si musí zajistit zhotovitel stavby v rámci dodavatelské dokumentace.


Schéma typového rozvaděče pro 2KK Invalid+Balkon - RB-203/219/303/319/403/419/506

ZHOTOVITEL: P.P. Architects s.r.o., Slovinská 29, Brno, 612 00

STAVEBNÍK: Statutární město Brno Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno

I		DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU		BRNO - BYSTRC	
ZPRACOVATEL ČÁSTI			0,00 310,50 m n.m. (úroveň podlahy 1.NP)		
via electra s.r.o. Purkyňova 648/125, 612 00 Brno info@via-electra.eu			ČÁST SILNOPROUD		
PROJEKTANT (autorizovaný)			OBJEKT		
Ing. Zdeněk Tulis 35201 - TE03 zdenek.tulis@via-electra.eu			SCHÉMA TYPOVÉHO ROZVADĚČE		
VYPRACOVAL			MĚŘÍTKO -		
Ing. Maroš Sinčák		DATUM 03/ 2024			
		REVIZE -			
		STUPEŇ DPS			
		VÝKRES			
		PARÉ			
		D.1.4d_33			

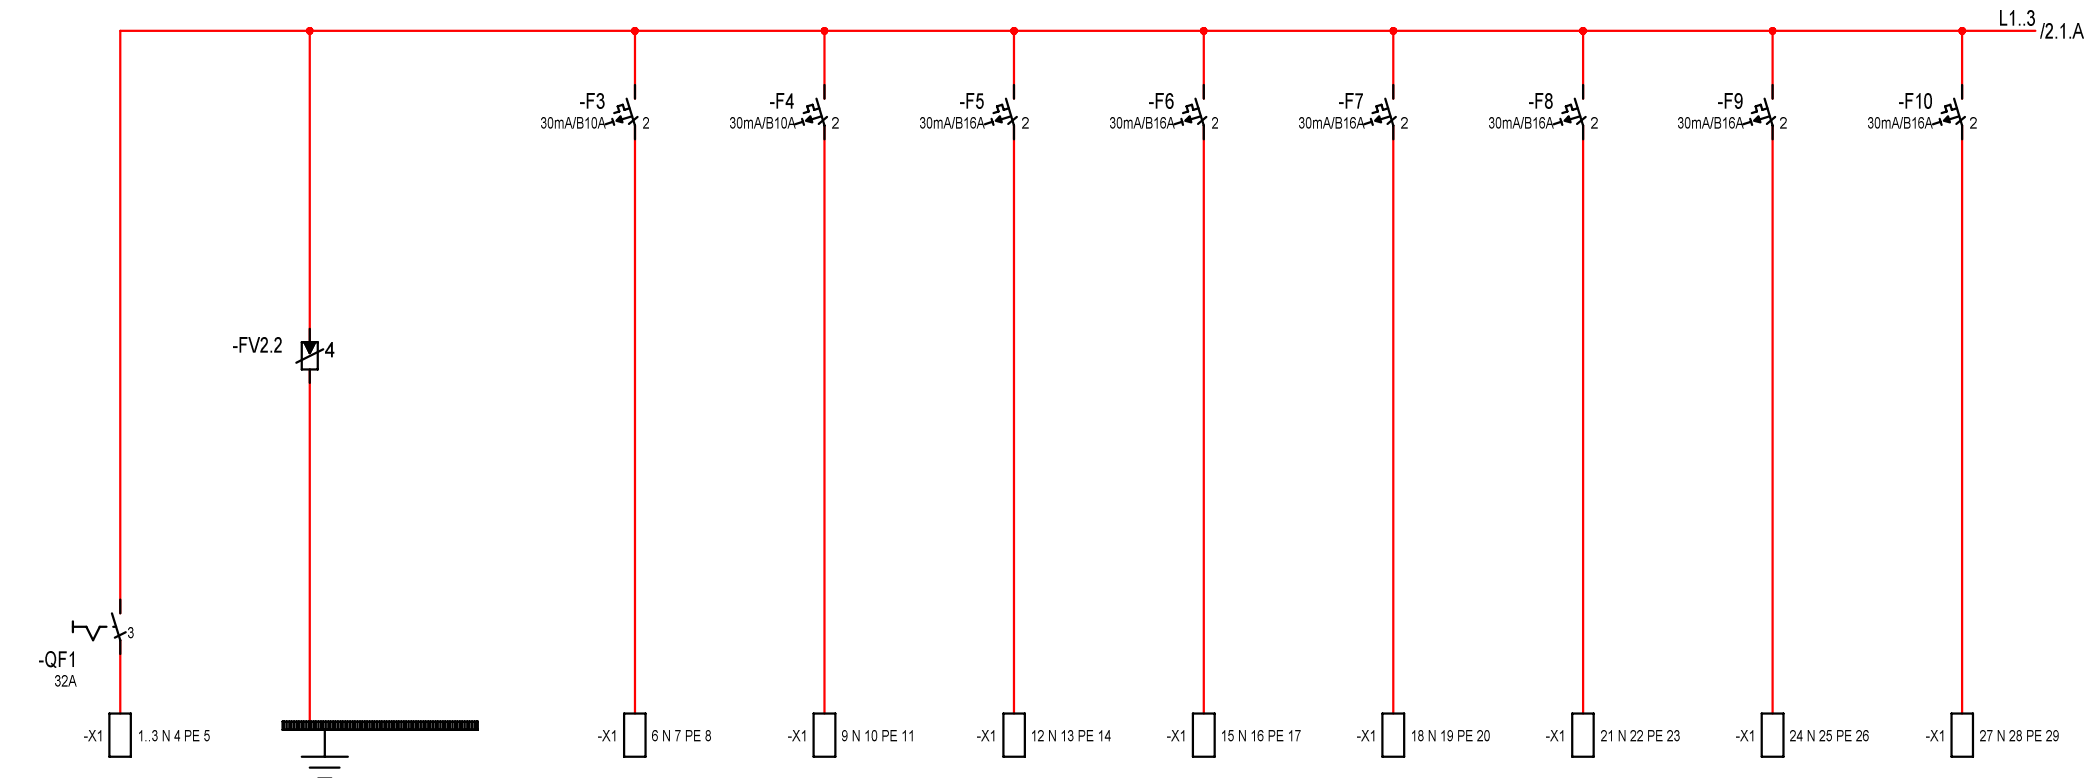

Obvod	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Kabel/vodič	-1 CYKY-J 5x10mm ²		-3 CYKY-J 3x1.5mm ²	-4 CYKY-J 3x1.5mm ²	-5 CYKY-J 3x2.5mm ²	-6 CYKY-J 3x2.5mm ²	-7 CYKY-J 3x2.5mm ²	-8 CYKY-J 3x2.5mm ²	-9 CYKY-J 3x2.5mm ²	-10 CYKY-J 3x2.5mm ²	
Popis	Přívod z rozvaděče RE	Přepětová ochrana Typ - T2	Světlo - Hala Hygienické zázemí	Světlo - Obývací pokoj + Kuchyňský kout (KK), Pokoj	Zásuvka - Hala, Kuchyňský kout (KK) Lednice	Zásuvka - Hala, Komora Hygienické zázemí+ El. žebřík	Zásuvka - Hygienické zázemí Pračka	Zásuvka - Hygienické zázemí Sušička	Zásuvka - Obývací pokoj	Zásuvka - Kuchyňský kout (KK) + Digestoř	
				Vytv.	28. 3. 2024 via-electr			System: RB.203		=	
				Zm.	28. 3. 2024					+	
				Stav				Projekt:		Výkres čís: 21Q06505	Výkres: 1 Počet: 2
Rev.	Změny	Datum	Název	Norm.	Zdroj:	Náhrada za:	Nahrazeno:	Jednopolové schéma			

