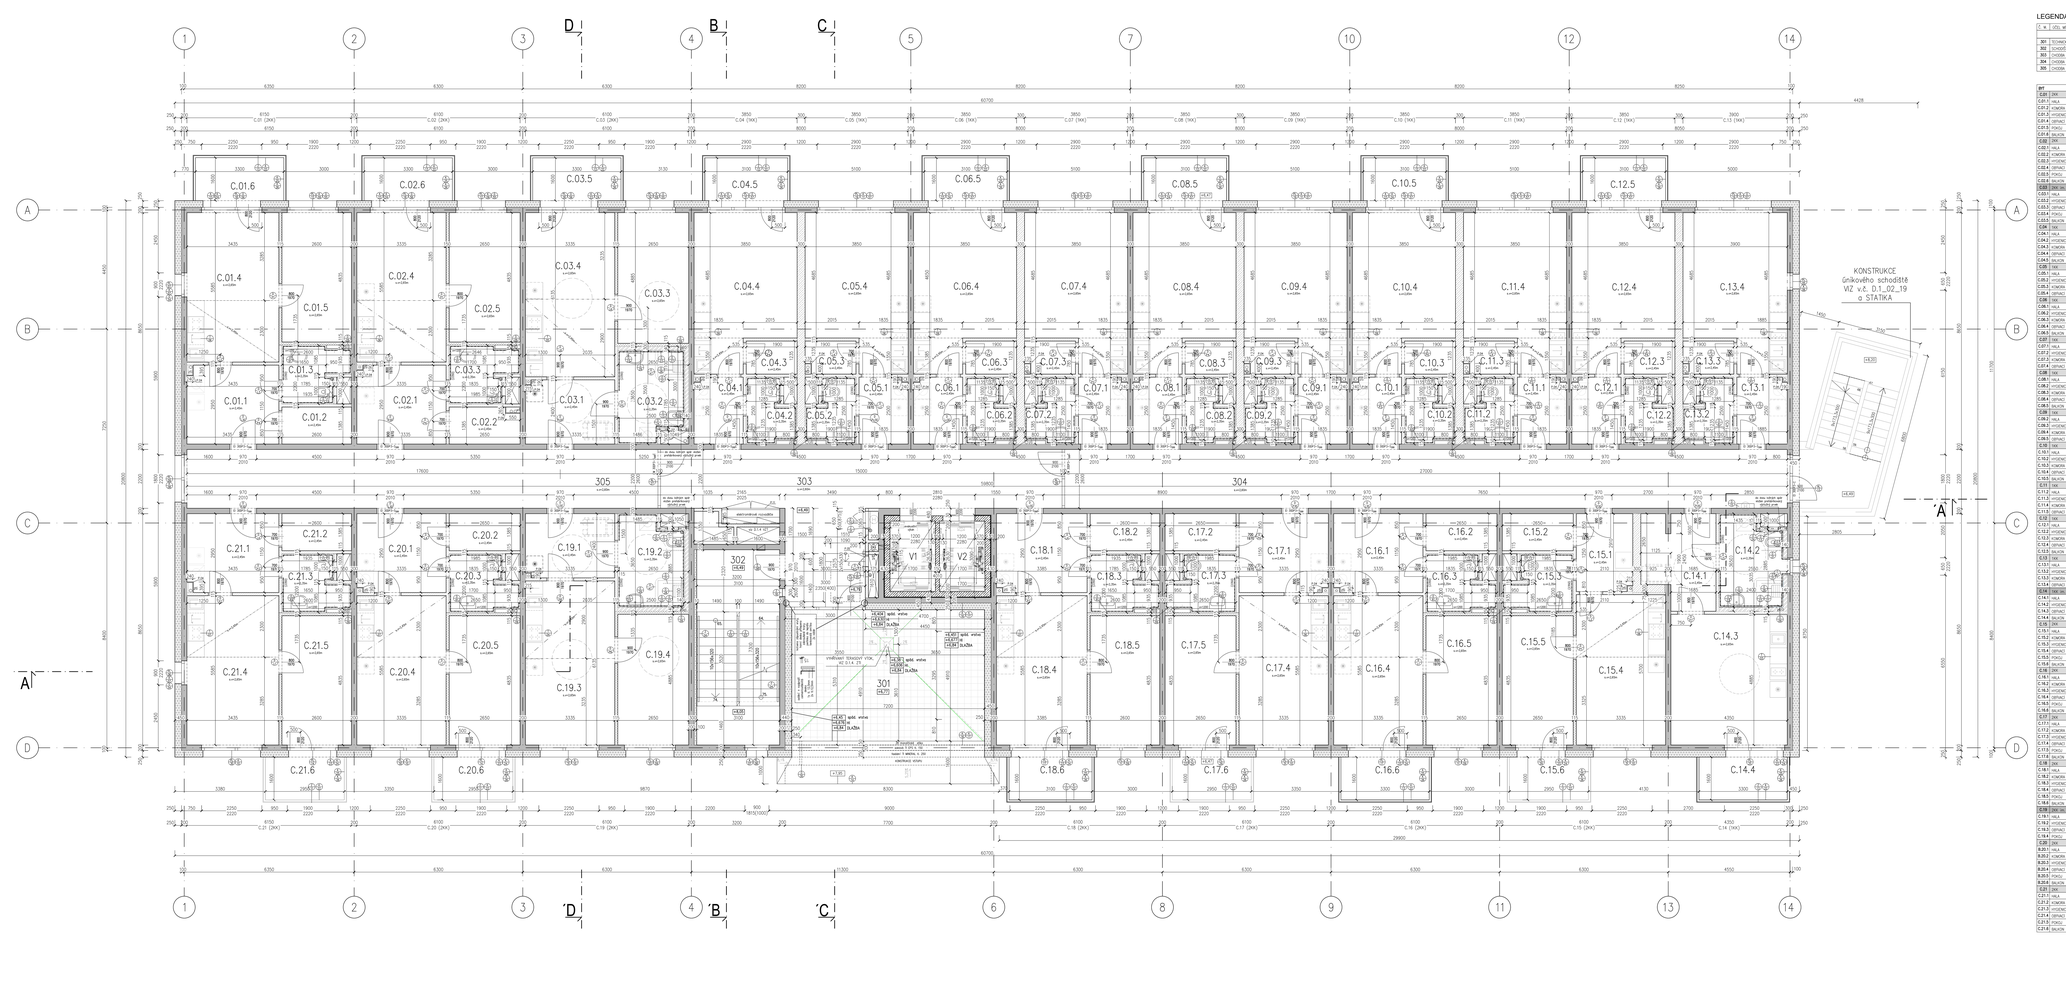

LEGENDA MÍSTNOSTÍ 3.NP

č.	č.ZŘ	MÍSTNOST	+Z	FOSILNÍ	SÚSTAV	STROP	POZNÁMKA
301	1	CHODBA STŘEDNÍ	15,4	3.NP	hal, dílčího	nenosný prvek - omítka	nestanoveno/bez zvláště
302	1	CHODOŠTĚ VÝTĚŽ	23,8	P2	spodní stěna	objemová tlaková zeď	bez/min.výš. v 30mm
303	1	CHODBA	43,2	P5	tepelný stop	tenkostěnný dílčího	SDK podhled/standard
304	1	CHODBA	15,4	P6	tepelný stop	tenkostěnný dílčího	SDK podhled/standard
305	1	CHODBA	28,8	P6	tepelný stop	tenkostěnný dílčího	SDK podhled/standard

B1									
C.01.1	ZÁD	1.a. 30V	R0,2+4,4						
C.01.2	HALA	9,8	P5	tepelný stop	objemová tlaková zeď/ba	SDK podhled/standard	snížená tlšího v.60mm		
C.01.3	CHODBA	3,4	P5	tepelný stop	objemová tlaková zeď/ba	SDK podhled/standard	snížená tlšího v.60mm		
C.01.4	HYGIENICKÉ ZAŘÍZ	4,8	P11	tenkostěnný dílčího	objemová tlaková zeď/ba	SDK podhled/standard	tenkostěnný dílčí/v.2,5mm		
C.01.5	ÚSTŘEDÍ TYPOVÝ	4,7	P5	tepelný stop	objemová tlaková zeď/ba	SDK podhled/standard	snížená tlšího v.60mm		
C.01.6	PŘÍSTUP	13,7	P5	tepelný stop	objemová tlaková zeď/ba	SDK podhled/standard	snížená tlšího v.60mm		
C.01.6	BALKÓN	4,0	P14	epoxid. stěrka					
C.02	ZÁD	1.a. 30V	R0,2+4,4						
C.02.1	HALA	9,8	P5	tepelný stop	objemová tlaková zeď/ba	SDK podhled/standard	snížená tlšího v.60mm		
C.02.2	CHODBA	3,4	P5	tepelný stop	objemová tlaková zeď/ba	SDK podhled/standard	snížená tlšího v.60mm		
C.02.3	HYGIENICKÉ ZAŘÍZ	4,8	P11	tenkostěnný dílčího	objemová tlaková zeď/ba	SDK podhled/standard	tenkostěnný dílčí/v.2,5mm		
C.02.4	ÚSTŘEDÍ TYPOVÝ	20,2	P5	tepelný stop	objemová tlaková zeď/ba	SDK podhled/standard	snížená tlšího v.60mm		
C.02.5	PŘÍSTUP	13,2	P5	tepelný stop	objemová tlaková zeď/ba	SDK podhled/standard	snížená tlšího v.60mm		
C.02.6	BALKÓN	4,0	P14	epoxid. stěrka					
C.03	ZÁD	1.a. 30V	R0,2+4,4						
C.03.1	HALA	9,2	P5	tepelný stop	objemová tlaková zeď/ba	SDK podhled/standard	snížená tlšího v.60mm		
C.03.2	HYGIENICKÉ ZAŘÍZ	8,2	P11	tenkostěnný dílčího	objemová tlaková zeď/ba	SDK podhled/standard	tenkostěnný dílčí/v.2,5mm		
C.03.3	ÚSTŘEDÍ TYPOVÝ	20,2	P5	tepelný stop	objemová tlaková zeď/ba	SDK podhled/standard	snížená tlšího v.60mm		
C.03.4	PŘÍSTUP	13,6	P5	tepelný stop	objemová tlaková zeď/ba	SDK podhled/standard	snížená tlšího v.60mm		
C.03.5	BALKÓN	4,0	P14	epoxid. stěrka					
C.04	ZÁD	1.a. 30V	R0,2+4,4						
C.04.1	HALA	4,7	P5	tepelný stop	objemová tlaková zeď/ba	SDK podhled/standard	snížená tlšího v.60mm		
C.04.2	HYGIENICKÉ ZAŘÍZ	3,8	P11	tenkostěnný dílčího	objemová tlaková zeď/ba	SDK podhled/standard	tenkostěnný dílčí/v.2,5mm		
C.04.3	CHODBA	3,4	P5	tepelný stop	objemová tlaková zeď/ba	SDK podhled/standard	snížená tlšího v.60mm		
C.04.4	ÚSTŘEDÍ TYPOVÝ	20,2	P5	tepelný stop	objemová tlaková zeď/ba	SDK podhled/standard	snížená tlšího v.60mm		
C.04.5	BALKÓN	4,0	P14	epoxid. stěrka					
C.05	ZÁD	1.a. 30V	R0,2+4,4						
C.05.1	HALA	4,7	P5	tepelný stop	objemová tlaková zeď/ba	SDK podhled/standard	snížená tlšího v.60mm		
C.05.2	HYGIENICKÉ ZAŘÍZ	3,8	P11	tenkostěnný dílčího	objemová tlaková zeď/ba	SDK podhled/standard	tenkostěnný dílčí/v.2,5mm		
C.05.3	CHODBA	3,4	P5	tepelný stop	objemová tlaková zeď/ba	SDK podhled/standard	snížená tlšího v.60mm		
C.05.4	ÚSTŘEDÍ TYPOVÝ	20,2	P5	tepelný stop	objemová tlaková zeď/ba	SDK podhled/standard	snížená tlšího v.60mm		
C.05.5	BALKÓN	4,0	P14	epoxid. stěrka					
C.06	ZÁD	1.a. 30V	R0,2+4,4						
C.06.1	HALA	4,7	P5	tepelný stop	objemová tlaková zeď/ba	SDK podhled/standard	snížená tlšího v.60mm		
C.06.2	HYGIENICKÉ ZAŘÍZ	3,8	P11	tenkostěnný dílčího	objemová tlaková zeď/ba	SDK podhled/standard	tenkostěnný dílčí/v.2,5mm		
C.06.3	CHODBA	3,4	P5	tepelný stop	objemová tlaková zeď/ba	SDK podhled/standard	snížená tlšího v.60mm		
C.06.4	ÚSTŘEDÍ TYPOVÝ	20,2	P5	tepelný stop	objemová tlaková zeď/ba	SDK podhled/standard	snížená tlšího v.60mm		
C.06.5	BALKÓN	4,0	P14	epoxid. stěrka					
C.07	ZÁD	1.a. 30V	R0,2+4,4						
C.07.1	HALA	4,7	P5	tepelný stop	objemová tlaková zeď/ba	SDK podhled/standard	snížená tlšího v.60mm		
C.07.2	HYGIENICKÉ ZAŘÍZ	3,8	P11	tenkostěnný dílčího	objemová tlaková zeď/ba	SDK podhled/standard	tenkostěnný dílčí/v.2,5mm		
C.07.3	CHODBA	3,4	P5	tepelný stop	objemová tlaková zeď/ba	SDK podhled/standard	snížená tlšího v.60mm		
C.07.4	ÚSTŘEDÍ TYPOVÝ	20,2	P5	tepelný stop	objemová tlaková zeď/ba	SDK podhled/standard	snížená tlšího v.60mm		
C.07.5	BALKÓN	4,0	P14	epoxid. stěrka					
C.08	ZÁD	1.a. 30V	R0,2+4,4						
C.08.1	HALA	4,7	P5	tepelný stop	objemová tlaková zeď/ba	SDK podhled/standard	snížená tlšího v.60mm		
C.08.2	HYGIENICKÉ ZAŘÍZ	3,8	P11	tenkostěnný dílčího	objemová tlaková zeď/ba	SDK podhled/standard	tenkostěnný dílčí/v.2,5mm		
C.08.3	CHODBA	3,4	P5	tepelný stop	objemová tlaková zeď/ba	SDK podhled/standard	snížená tlšího v.60mm		
C.08.4	ÚSTŘEDÍ TYPOVÝ	20,2	P5	tepelný stop	objemová tlaková zeď/ba	SDK podhled/standard	snížená tlšího v.60mm		
C.08.5	BALKÓN	4,0	P14	epoxid. stěrka					
C.09	ZÁD	1.a. 30V	R0,2+4,4						
C.09.1	HALA	4,7	P5	tepelný stop	objemová tlaková zeď/ba	SDK podhled/standard	snížená tlšího v.60mm		
C.09.2	HYGIENICKÉ ZAŘÍZ	3,8	P11	tenkostěnný dílčího	objemová tlaková zeď/ba	SDK podhled/standard	tenkostěnný dílčí/v.2,5mm		
C.09.3	CHODBA	3,4	P5	tepelný stop	objemová tlaková zeď/ba	SDK podhled/standard	snížená tlšího v.60mm		
C.09.4	ÚSTŘEDÍ TYPOVÝ	20,2	P5	tepelný stop	objemová tlaková zeď/ba	SDK podhled/standard	snížená tlšího v.60mm		
C.09.5	BALKÓN	4,0	P14	epoxid. stěrka					
C.10	ZÁD	1.a. 30V	R0,2+4,4						
C.10.1	HALA	4,7	P5	tepelný stop	objemová tlaková zeď/ba	SDK podhled/standard	snížená tlšího v.60mm		
C.10.2	HYGIENICKÉ ZAŘÍZ	3,8	P11	tenkostěnný dílčího	objemová tlaková zeď/ba	SDK podhled/standard	tenkostěnný dílčí/v.2,5mm		
C.10.3	CHODBA	3,4	P5	tepelný stop	objemová tlaková zeď/ba	SDK podhled/standard	snížená tlšího v.60mm		
C.10.4	ÚSTŘEDÍ TYPOVÝ	20,2	P5	tepelný stop	objemová tlaková zeď/ba	SDK podhled/standard	snížená tlšího v.60mm		
C.10.5	BALKÓN	4,0	P14	epoxid. stěrka					
C.11	ZÁD	1.a. 30V	R0,2+4,4						
C.11.1	HALA	4,7	P5	tepelný stop	objemová tlaková zeď/ba	SDK podhled/standard	snížená tlšího v.60mm		
C.11.2	HYGIENICKÉ ZAŘÍZ	3,8	P11	tenkostěnný dílčího	objemová tlaková zeď/ba	SDK podhled/standard	tenkostěnný dílčí/v.2,5mm		
C.11.3	CHODBA	3,4	P5	tepelný stop	objemová tlaková zeď/ba	SDK podhled/standard	snížená tlšího v.60mm		
C.11.4	ÚSTŘEDÍ TYPOVÝ	20,2	P5	tepelný stop	objemová tlaková zeď/ba	SDK podhled/standard	snížená tlšího v.60mm		
C.11.5	BALKÓN	4,0	P14	epoxid. stěrka					
C.12	ZÁD	1.a. 30V	R0,2+4,4						
C.12.1	HALA	4,7	P5	tepelný stop	objemová tlaková zeď/ba	SDK podhled/standard	snížená tlšího v.60mm		
C.12.2	HYGIENICKÉ ZAŘÍZ	3,8	P11	tenkostěnný dílčího	objemová tlaková zeď/ba	SDK podhled/standard	tenkostěnný dílčí/v.2,5mm		
C.12.3	CHODBA	3,4	P5	tepelný stop	objemová tlaková zeď/ba	SDK podhled/standard	snížená tlšího v.60mm		
C.12.4	ÚSTŘEDÍ TYPOVÝ	20,2	P5	tepelný stop	objemová tlaková zeď/ba	SDK podhled/standard	snížená tlšího v.60mm		
C.12.5	BALKÓN	4,0	P14	epoxid. stěrka					
C.13	ZÁD	1.a. 30V	R0,2+4,4						
C.13.1	HALA	4,7	P5	tepelný stop	objemová tlaková zeď/ba	SDK podhled/standard	snížená tlšího v.60mm		
C.13.2	HYGIENICKÉ ZAŘÍZ	3,8	P11	tenkostěnný dílčího	objemová tlaková zeď/ba	SDK podhled/standard	tenkostěnný dílčí/v.2,5mm		
C.13.3	CHODBA	3,4	P5	tepelný stop	objemová tlaková zeď/ba	SDK podhled/standard	snížená tlšího v.60mm		
C.13.4	ÚSTŘEDÍ TYPOVÝ	20,2	P5	tepelný stop	objemová tlaková zeď/ba	SDK podhled/standard	snížená tlšího v.60mm		
C.13.5	BALKÓN	4,0	P14	epoxid. stěrka					
C.14	ZÁD	1.a. 30V	R0,2+4,4						
C.14.1	HALA	4,7	P5	tepelný stop	objemová tlaková zeď/ba	SDK podhled/standard	snížená tlšího v.60mm		
C.14.2	HYGIENICKÉ ZAŘÍZ	7,8	P11	tenkostěnný dílčího	objemová tlaková zeď/ba	SDK podhled/standard	tenkostěnný dílčí/v.2,5mm		
C.14.3	CHODBA	3,4	P5	tepelný stop	objemová tlaková zeď/ba	SDK podhled/standard	snížená tlšího v.60mm		
C.14.4	BALKÓN	4,0	P14	epoxid. stěrka					
C.15	ZÁD	1.a. 30V	R0,2+4,4						
C.15.1	HALA	9,8	P5	tepelný stop	objemová tlaková zeď/ba	SDK podhled/standard	snížená tlšího v.60mm		
C.15.2	HYGIENICKÉ ZAŘÍZ	4,8	P11	tenkostěnný dílčího	objemová tlaková zeď/ba	SDK podhled/standard	tenkostěnný dílčí/v.2,5mm		
C.15.3	CHODBA	3,4	P5	tepelný stop	objemová tlaková zeď/ba	SDK podhled/standard	snížená tlšího v.60mm		
C.15.4	BALKÓN	4,7	P14	epoxid. stěrka					
C.16	ZÁD	1.a. 30V	R0,2+4,4						
C.16.1	HALA	9,8	P5	tepelný stop	objemová tlaková zeď/ba	SDK podhled/standard	snížená tlšího v.60mm		
C.16.2	HYGIENICKÉ ZAŘÍZ	4,8	P11	tenkostěnný dílčího	objemová tlaková zeď/ba	SDK podhled/standard	tenkostěnný dílčí/v.2,5mm		
C.16.3	CHODBA	3,4	P5	tepelný stop	objemová tlaková zeď/ba	SDK podhled/standard	snížená tlšího v.60mm		
C.16.4	BALKÓN	4,7	P14	epoxid. stěrka					
C.17	ZÁD	1.a. 30V	R0,2+4,4						
C.17.1	HALA	9,8	P5	tepelný stop	objemová tlaková zeď/ba	SDK podhled/standard	snížená tlšího v.60mm		
C.17.2	HYGIENICKÉ ZAŘÍZ	4,8	P11	tenkostěnný dílčího	objemová tlaková zeď/ba	SDK podhled/standard	tenkostěnný dílčí/v.2,5mm		
C.17.3	CHODBA	3,4	P5	tepelný stop	objemová tlaková zeď/ba	SDK podhled/standard	snížená tlšího v.60mm		
C.17.4	BALKÓN	4,7	P14	epoxid. stěrka					
C.18	ZÁD	1.a. 30V	R0,2+4,4						
C.18.1	HALA	9,8	P5	tepelný stop	objemová tlaková zeď/ba	SDK podhled/standard	snížená tlšího v.60mm		
C.18.2	HYGIENICKÉ ZAŘÍZ	4,8	P11	tenkostěnný dílčího	objemová tlaková zeď/ba	SDK podhled/standard	tenkostěnný dílčí/v.2,5mm		
C.18.3	CHODBA	3,4	P5	tepelný stop	objemová tlaková zeď/ba	SDK podhled/standard	snížená tlšího v.60mm		
C.18.4	BALKÓN	4,7	P14	epoxid. stěrka					
C.19	ZÁD	1.a. 30V	R0,2+4,4						
C.19.1	HALA	9,8	P5	tepelný stop	objemová tlaková zeď/ba	SDK podhled/standard	snížená tlšího v.60mm		
C.19.2	HYGIENICKÉ ZAŘÍZ	4,8	P11	tenkostěnný dílčího	objemová tlaková zeď/ba	SDK podhled/standard	tenkostěnný dílčí/v.2,5mm		
C.19.3	CHODBA	3,4	P5	tepelný stop	objemová tlaková zeď/ba	SDK podhled/standard	snížená tlšího v.60mm		
C.19.4	BALKÓN	4,7	P14	epoxid. stěrka					
C.20	ZÁD	1.a. 30V	R0,2+4,4						
C.20.1	HALA	9,8	P5	tepelný stop	objemová tlaková zeď/ba	SDK podhled/standard	snížená tlšího v.60mm		
C.20.2	HYGIENICKÉ ZAŘÍZ	4,8	P11	tenkostěnný dílčího	objemová tlaková zeď/ba	SDK podhled/standard	tenkostěnný dílčí/v.2,5mm		
C.20.3	CHODBA	3,4	P5	tepelný stop	objemová tlaková zeď/ba	SDK podhled/standard	snížená tlšího v.60mm		
C.20.4	BALKÓN	4,7	P14	epoxid. stěrka					
C.21	ZÁD	1.a. 30V	R0,2+4,4						
C.21.1	HALA	9,8	P5	tepelný stop	objemová tlaková zeď/ba	SDK podhled/standard	snížená tlšího v.60mm		
C.21.2	HYGIENICKÉ ZAŘÍZ	4,8	P11	tenkostěnný dílčího	objemová tlaková zeď/ba	SDK podhled/standard	tenkostěnný dílčí/v.2,5mm		
C.21.3	CHODBA	3,4	P5	tepelný stop	objemová tlaková zeď/ba	SDK podhled/standard	snížená tlšího v.60mm		
C.21.4	BALKÓN	4,7	P14	epoxid. stěrka					
A.01	HALA	9,8	P5	tepelný stop	objemová tlaková zeď/ba	SDK podhled/standard	snížená tlšího v.60mm		
A.02	CHODBA	3,4	P5	tepelný stop	objemová tlaková zeď/ba	SDK podhled/standard	snížená tlšího v.60mm		
A.03	HYGIENICKÉ ZAŘÍZ	4,8	P11	tenkostěnný dílčího	objemová tlaková zeď/ba	SDK podhled/standard	tenkostěnný dílčí/v.2,5mm		
A.04	ÚSTŘEDÍ TYPOVÝ	18,5	P5	tepelný stop	objemová tlaková zeď/ba	SDK podhled/standard	snížená tlšího v.60mm		
A.05	PŘÍSTUP	13,7	P5	tepelný stop	objemová tlaková zeď/ba	SDK podhled/standard	snížená tlšího v.60mm		
A.06	BALKÓN	4,0	P14	epoxid. stěrka					
B.01	HALA	9,8	P5	tepelný stop	objemová tlaková zeď/ba	SDK podhled/standard	snížená tlšího v.60mm		
B.02	CHODBA	3,8	P5	tepelný stop	objemová tlaková zeď/ba	SDK podhled/standard	snížená tlšího v.60mm		
B.03	HYGIENICKÉ ZAŘÍZ	4,8	P11	tenkostěnný dílčího	objemová tlaková zeď/ba	SDK podhled/standard	tenkostěnný dílčí/v.2,5mm		
B.04	ÚSTŘEDÍ TYPOVÝ	18,5	P5	tepelný stop	objemová tlaková zeď/ba	SDK podhled/standard	snížená tlšího v.60mm		
B.05	PŘÍSTUP	13,7	P5	tepelný stop	objemová tlaková zeď/ba	SDK podhled/standard	snížená tlšího v.60mm		
B.06	BALKÓN	4,0	P14	epoxid. stěrka					
C.01	HALA	9,8	P5	tepelný stop	objemová tlaková zeď/ba	SDK podhled/standard	snížená tlšího v.60mm		
C.02	CHODBA	3,4	P5	tepelný stop	objemová tlaková zeď/ba	SDK podhled/standard	snížená tlšího v.60mm		
C.03	HYGIENICKÉ ZAŘÍZ	4,8	P11	tenkostěnný dílčího	objemová tlaková zeď/ba	SDK podhled/standard	tenkostěnný dílčí/v.2,5mm		
C.04	ÚSTŘEDÍ TYPOVÝ	20,2	P5	tepelný stop	objemová tlaková zeď/ba	SDK podhled/standard	snížená tlšího v.60mm		
C.05	PŘÍSTUP	13,2	P5	tepelný stop	objemová tlaková zeď/ba	SDK podhled/standard	snížená tlšího v.60mm		
C.06	BALKÓN	4,0	P14	epoxid. stěrka					

LEGENDA MATERIÁLŮ

- ŽELEZBETON, specifikace viz. D.1.2 SHB
- Bn 25 – VEGETAČNÍ ŽELEZBETON, DLA VÝŠE 5,350m, specifikace viz. D.1.2 SHB, NAD ÚROVNÍ TERÉNU U ÚNIKOVÉHO SCHODIŠTĚ BUDE VÝŠKA ZE ŽELEZBETONU PONIŽENA O KÁLKŮ TŘÍ
- Zb – ŽELEZBETON, SVISLÉ STĚNY VYNIKAJÍ SACHT ZE ZÁKLADOVÉ DESKY, 200 mm A 150mm, specifikace viz. D.1.2 SHB
- KZR 300 – ZDIVO Z BROUŠENÝCH KERAMICKÝCH TVÁRNIC, TL. 300 mm, P+D, PEVNOST P15, NA TENKOVRSTVÝ ZDÍCÍ MALTU
- KZ1 300 – ZDIVO Z BROUŠENÝCH KERAMICKÝCH TVÁRNIC, TL. 300 mm, NA P+D, TŘÍDA PEVNOSTI 15 MPa , VÝDUŠNOVÁ NEPROPUSTNOST 57 dB, ZDÍVO NA TENKOVRSTVÝ ZDÍCÍ MALTU PRO ZELEPLÉNÍ ŠPÁR SPRÁV AKUSTICKÉHO ZDIVA
- KZ2 150 – ZDIVO Z BROUŠENÝCH KERAMICKÝCH TVÁRNIC, TL. 150 mm, P+D, TŘÍDA PEVNOSTI 15 MPa , VÝDUŠNOVÁ NEPROPUSTNOST 57 dB, ZDÍVO NA TENKOVRSTVÝ ZDÍCÍ MALTU PRO ZELEPLÉNÍ ŠPÁR SPRÁV AKUSTICKÉHO ZDIVA
- KZ3 150 – ZDIVO Z BROUŠENÝCH KERAMICKÝCH TVÁRNIC, TL. 150 mm, P+D, TŘÍDA PEVNOSTI 15 MPa , VÝDUŠNOVÁ NEPROPUSTNOST 48 dB, ZDÍVO NA TENKOVRSTVÝ ZDÍCÍ MALTU PRO ZELEPLÉNÍ ŠPÁR SPRÁV AKUSTICKÉHO ZDIVA
- KZR 115 – ZDIVO Z BROUŠENÝCH KERAMICKÝCH TVÁRNIC, TL. 115 mm, P+D, PEVNOST P15, NA TENKOVRSTVÝ ZDÍCÍ MALTU
- KZR 140 – ZDIVO Z BROUŠENÝCH KERAMICKÝCH TVÁRNIC, TL. 140 mm, P+D, PEVNOST P15, NA TENKOVRSTVÝ ZDÍCÍ MALTU
- KZ4+3 200 ZDIVO Z BROUŠENÝCH KERAMICKÝCH TVÁRNIC S MINERÁLNÍ IZOLACÍ, TL. 5,200 mm, TEPLOMĚ IZOLAČNÍ , TŘÍDA PEVNOSTI P15, SOUČINITEL TEPLOMĚ VODIVOSTI 0,079 W/m°K, ZDÍVO NA TENKOVRSTVÝ ZDÍCÍ MALTU PRO ZELEPLÉNÍ ŠPÁR SPRÁV
- Sob PŘÍSLOŽKA – TL. 150, 200 mm, VÝŠKA PŘÍSLOŽKY ZA STROPNÍ KONSTRUKCE JE STROPNÍ KONSTRUKCE JE VÝŠKOVÁ PŘÍMÁCEK V 1200 MM AND TOTIŽ PODLAHU, VE PODSPÁVYCH JEDNOTLIVÉ ŠKÁRY ZVLÁŠTNÍ ZÁMKAMI SE SCHOD O VYŠKOVÝCH PROSTŘEDÍCH OR DEKY MPREKONAJÍ DO KANÓNU PROSTŘEDÍ
- TEPLOMĚNÍ IZOLACE SYSTÉM – FASÁDNÍ TEPLOMĚ IZOLACE Z MINERÁLNÍ VATY V 200mm, V INTERIÉRU V 100mm, OPTIMÁL K BETONÁŘŮ KOLEM JEHO ZDÍVOM KOTVAME DO ZAŘÍZOVÁNÍM DO BETONU VEŠNÉ ZEDÍVKOU PRVÁC A OPÁŘEC TENKOVRSTVÝ OMÍTKA V 12mm, CMP V CETĚNÉM BUDE PROVEDEN V METAKO BETONU OMÍTKA – NUTNOST PŘEDLEŽÍ VÝŠKU NA DESKÁLKOR.
- TEPLOMĚ IZOLACE Z DESEK PIR
- TEPLOMĚ IZOLACE Z DESEK EPS
- TEPLOMĚ IZOLACE Z DESEK EPS SINLOVI
- ŘÍM OBLÉKÁNÍ KAMENA PK 30-35
- ZDIVO Z KERAMICKÝCH TVÁRNIC, TL. 300 mm, PEVNOST 22 MPa, NA TENKOVRSTVÝ ZDÍCÍ MALTU, SOUČINITEL TEPLOMĚ VODIVOSTI 0,231 W/m°K, VÝDUŠNOVÁ NEPROPUSTNOST 50 dB (PŘÍMÝCH ZDÍCÍCH DESEK V SMC)
- ZDIVO Z PÓROBETONOVÝCH TVÁRNIC, TL. 200 mm, PEVNOST 5 MPa, NA TENKOVRSTVÝ ZDÍCÍ MALTU, SOUČINITEL TEPLOMĚ VODIVOSTI 0,13 W/m°K, VÝDUŠNOVÁ NEPROPUSTNOST 42,2 dB (PŘÍZDIVKA BEZMÉMÉŘOVÉ PŘÁNÍ 4" AND 4" SMC)

LEGENDA ZOBRAZENÍ

- PŘÍRUČNÉ HASÍCÍ PŘÍSTROJE, DLE SPECIFIKACE ČASTI D.1.3 POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ
- H VNITŘNÍ HYDRANT, DLE SPECIFIKACE ČÁSTI D.1.3 POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

VÝPIS PŘEKLADŮ

- PŘEKLADY V MONTÁŽI ZDIVA BEZ OBMÍTKU JE VYNECHÁ, BUDOU PROVEDENY JAKO MONOLITICKÉ ŽELEZBETONOVÉ, POROVNÁ ŘEŠENÍ PŘEKLADŮ V MONTÁŽI ZDIVA JE ŘEŠENO V ČÁSTI D.1.2 SHB

VÝKAZ PŘEKLADŮ		CELKEM						
		1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	CELKEM	TOVÁRNÍ
1	Ts jednotlivý přemístěný 113 – 1500mm	0	0	0	0	0	0	KS
2	Ts jednotlivý přemístěný 113 – 2250mm	0	0	0	0	0	0	KS
3	Ts jednotlivý přemístěný 2100 – 3000mm	0	0	0	0	0	0	KS
4	Nosníkové ŽB – nosné přemístěné	0	0	0	0	0	0	
5	Nosníkové ŽB – nosné přemístěné – 1500mm	0	0	0	0	0	0	

POZNÁMKA VE VÝKRESECH:

- D1 SAVÝ VÝŠKÉ – DLY SAVÝ V SAVÉ S PŘEDLOŽENÍ AKUSTICKÉHO MÍTKU, AKUSTICKÁ IZOLACE 5, 30 MM
- D1 PŘÍSLOŽKA – VÝŠKOVÁ PŘÍSLOŽKA ZA STROPNÍ KONSTRUKCE JE STROPNÍ KONSTRUKCE JE VÝŠKOVÁ PŘÍMÁCEK V PODSPÁVYCH PROSTŘEDÍ STŘEDÍ SAVÝ
- D1 PŘÍSLOŽKA – VÝŠKOVÁ PŘÍSLOŽKA ZA STROPNÍ KONSTRUKCE JE STROPNÍ KONSTRUKCE JE VÝŠKOVÁ PŘÍMÁCEK V PODSPÁVYCH PROSTŘEDÍ STŘEDÍ SAVÝ, VÝŠKA PŘÍSLOŽKY JE STROPNÍ KONSTRUKCE V PODSPÁVYCH PROSTŘEDÍ JE ŘEŠENO PŘÍMÁCEM V METAKO BETONU – NUTNOST PŘEDLEŽÍ VÝŠKU NA DESKÁLKOR.
- D1 PŘÍSLOŽKA – VÝŠKOVÁ PŘÍSLOŽKA ZA STROPNÍ KONSTRUKCE JE STROPNÍ KONSTRUKCE JE VÝŠKOVÁ PŘÍMÁCEK V PODSPÁVYCH PROSTŘEDÍ STŘEDÍ SAVÝ
- D1 PŘÍSLOŽKA – VÝŠKOVÁ PŘÍSLOŽKA ZA STROPNÍ KONSTRUKCE JE STROPNÍ KONSTRUKCE JE VÝŠKOVÁ PŘÍMÁCEK V PODSPÁVYCH PROSTŘEDÍ STŘEDÍ SAVÝ
- D1 SAVÝ – DLY SAVÝ V SAVÉ S PŘEDLOŽENÍ AKUSTICKÉHO MÍTKU, AKUSTICKÁ IZOLACE 5, 30 MM
- D1 STŘEDÍ SAVÝ – DLY SAVÝ V SAVÉ S PŘEDLOŽENÍ AKUSTICKÉHO MÍTKU, AKUSTICKÁ IZOLACE 5, 30 MM
- D1 PŘÍSLOŽKA – VÝŠKOVÁ PŘÍSLOŽKA ZA STROPNÍ KONSTRUKCE JE STROPNÍ KONSTRUKCE JE VÝŠKOVÁ PŘÍMÁCEK V PODSPÁVYCH PROSTŘEDÍ STŘEDÍ SAVÝ
- D1 PŘÍSLOŽKA – VÝŠKOVÁ PŘÍSLOŽKA ZA STROPNÍ KONSTRUKCE JE STROPNÍ KONSTRUKCE JE VÝŠKOVÁ PŘÍMÁCEK V PODSPÁVYCH PROSTŘEDÍ STŘEDÍ SAVÝ
- D1