


SCHEMA PROVIZORNÍ PŘÍPOJKY VODY

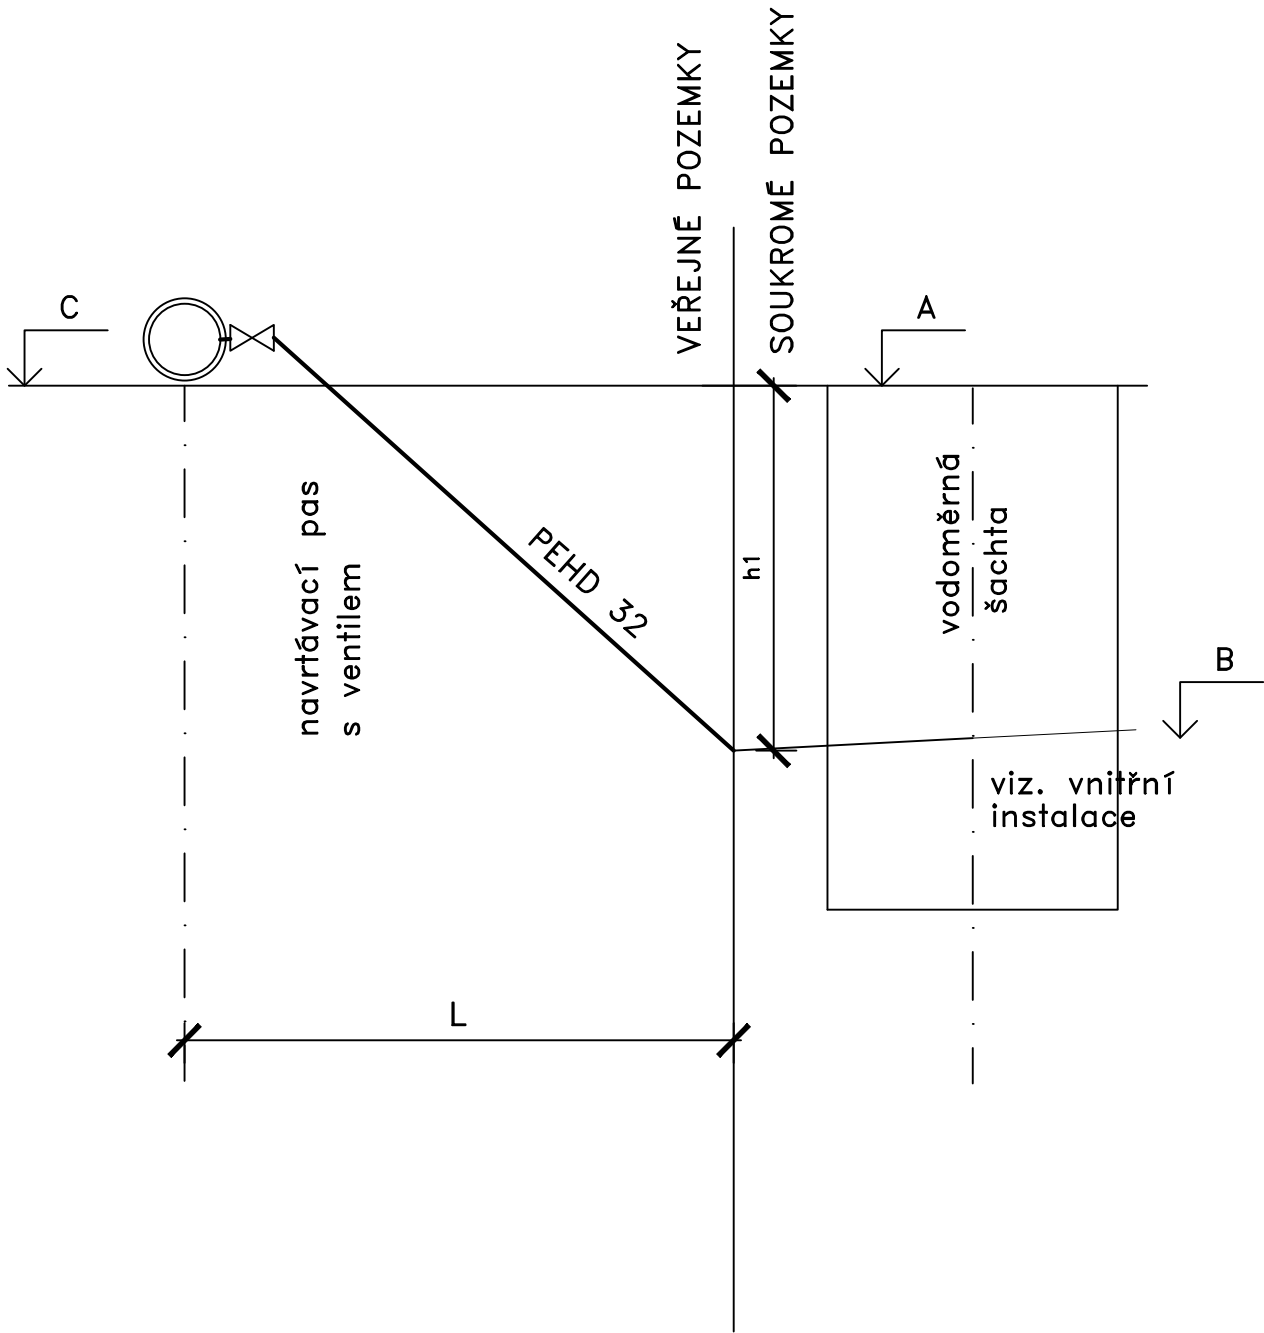

Materiál	Průměr [mm]	Hloubka výkopu		Podélný profil Hlavní	Pořadí	Sklon úseč ‰	Délka (3D) [m]
		Poč. [m] h2	Konc. [m] h1				
PE100-sdr11	32	0	0,12	PROVIZ.Č.P.22	1	1 596,5	0,1
PE100-sdr11	32	0	1,38	PROVIZ.Č.P.22	2	1 582,8	1,5
Součet							1,6
PE100-sdr11	32	0	0,09	PROVIZ.Č.P.24	1	1 422,0	0,1
PE100-sdr11	32	0	1,31	PROVIZ.Č.P.24	2	1 468,5	1,5
Součet							1,6
PE100-sdr11	32	0	0,04	PROVIZ.Č.P.28	1	1 511,5	0,1
PE100-sdr11	32	0	1,42	PROVIZ.Č.P.28	2	1 523,9	1,6
Součet							1,7
PE100-sdr11	32	0	0,07	PROVIZ.Č.P.30	1	1 325,6	0,1
PE100-sdr11	32	0	1,46	PROVIZ.Č.P.30	2	1 309,4	1,7
Součet							1,8
PE100-sdr11	32	0	0,10	PROVIZ.Č.P.32	1	1 205,1	0,1
PE100-sdr11	32	0	1,49	PROVIZ.Č.P.32	2	1 238,1	1,8
Součet							1,9
PE100-sdr11	32	0	0,09	PROVIZ.Č.P.36	1	3 210,6	0,2
PE100-sdr11	32	0	1,46	PROVIZ.Č.P.36	2	3 143,3	1,4
Součet							1,6
PE100-sdr11	32	0	0,06	PROVIZ.Č.P.38	1	3 017,2	0,1
PE100-sdr11	32	0	1,45	PROVIZ.Č.P.38	2	3 011,3	1,5
Součet							1,6
PE100-sdr11	32	0	0,18	PROVIZ.Č.P.40	1	2 781,1	0,1
PE100-sdr11	32	0	1,44	PROVIZ.Č.P.40	2	2 873,8	1,3
Součet							1,5
PE100-sdr11	32	0	0,17	PROVIZ.Č.P.42	1	2 798,2	0,1
PE100-sdr11	32	0	1,42	PROVIZ.Č.P.42	2	2 802,2	1,3
Součet							1,5
Celkem							14,6

<div>HPCONSULT</div> <div>Durdáková 5, 613 00 Brno Tel: +420 542 219 165, 739 556 045 E-mail: info@streacha.cz www.bim-tzb.cz</div>	PROJEKTANT VODOHOSPODÁŘSKÝCH OBJEKTŮ (SO řady 300)	
	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	Ing. Ladislav Pilař
	VEDOUCÍ PROJEKTANT	Ing. Ladislav Pilař
	VYPRACOVAL	Ing. Ladislav Pilař

<div>dpATELIER</div> <div>Atelier DPK, s.r.o. Šumavská 416/15 602 00 Brno tel./fax: 541240616 atelier@atelier-dpk.cz</div>	GENERÁLNÍ PROJEKTANT	
	HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	Ing. Petr Soldán
	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	Ing. Kateřina Mičová Polesná
	VEDOUCÍ PROJEKTANT	Ing. Petr Soldán

INVESTOR Statutární město Brno, Městská část Brno - Žebětín se sídlem Brno, Křivánkovo nám. 35 zastoupený Ing. Vítem Beranem, starostou MČ Brno-Žebětín	DATUM	08/2024
	ČÍSLO ZAKÁZKY ZPRACOVATELE	16_02_115_PIL_Zebetin
	ČÍSLO ZAKÁZKY OBJEDNATELE	.....
NÁZEV ZAKÁZKY Kanalizace v ulici Pod Borovníkem, Brno - Žebětín k.ú. Žebětín (795674)	MĚŘITKO	-
STUPEŇ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE Dokumentace pro provádění stavby	FORMÁT	3 x A4
OBJEKT SO 302.2 Provizorní přeložka vodovodu	PARÉ	
ČÁST D.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu	ČÍSLO VÝKRESU / REVIZE	302.1.b-04
DOKUMENT ( VÝKRES ) Schéma přípojek		