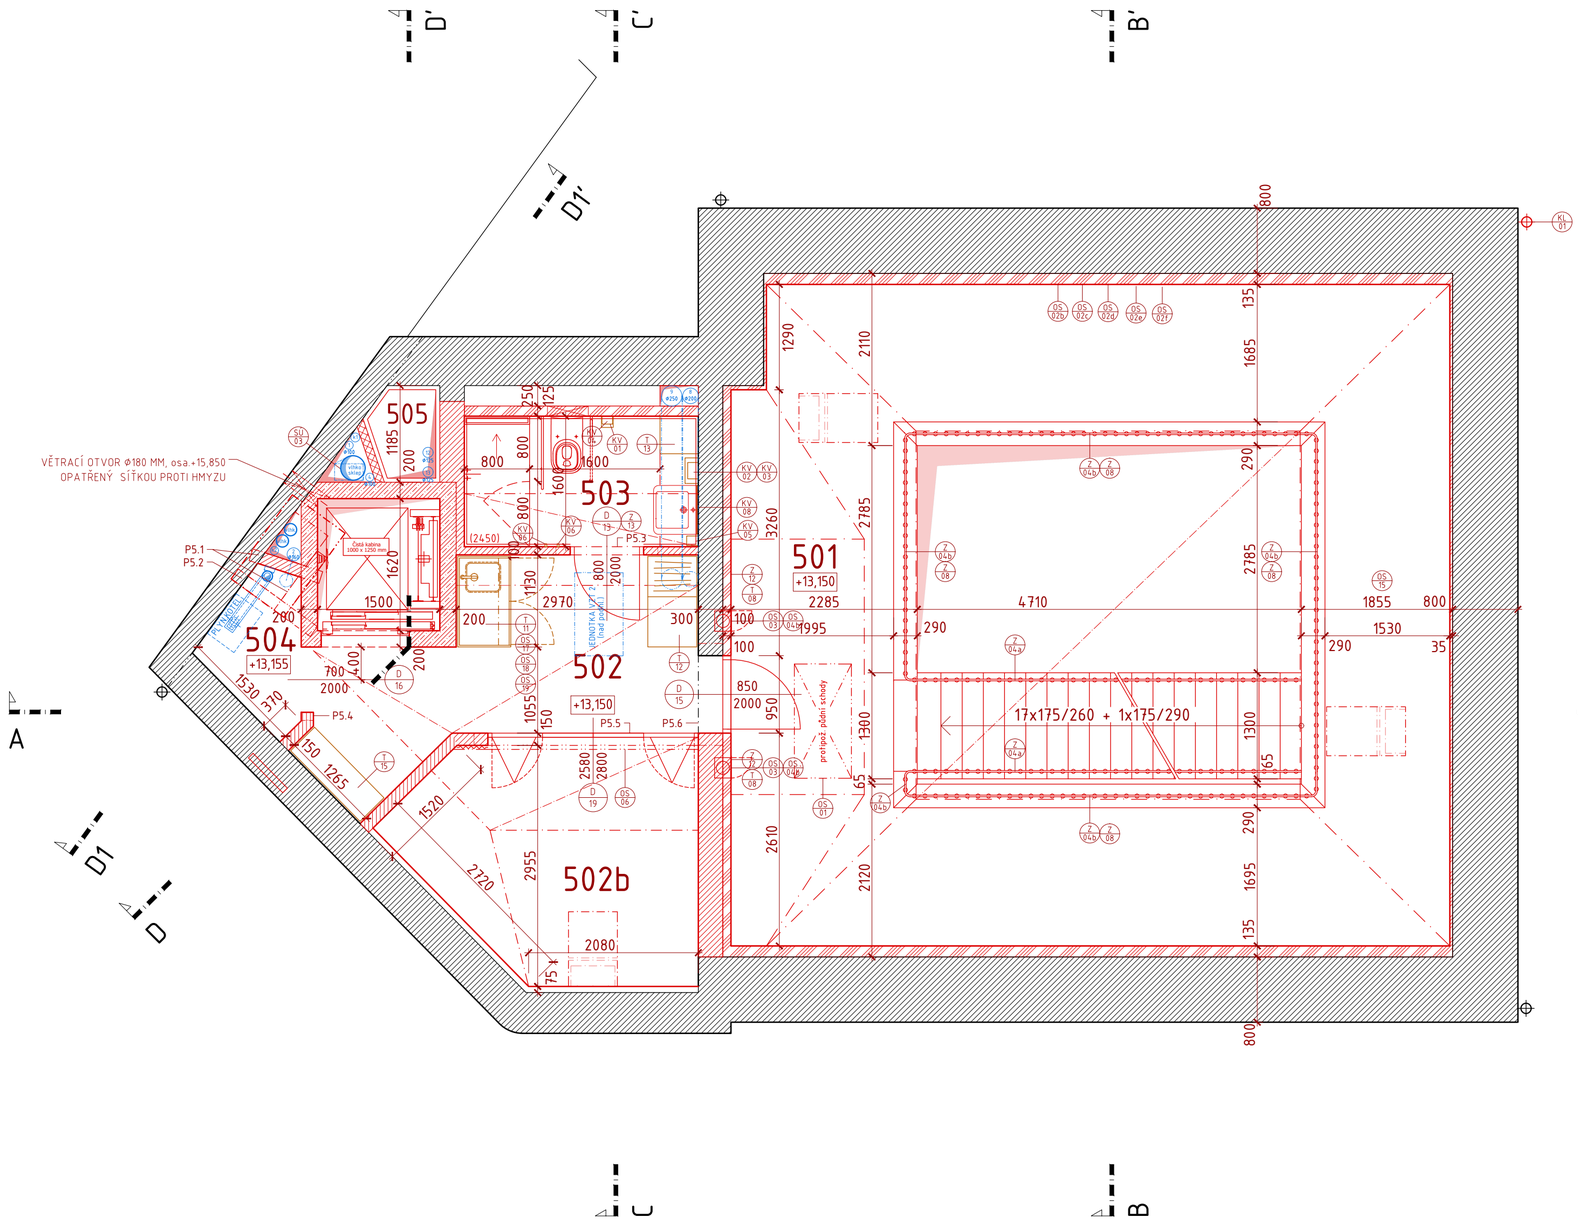
D'
C'
B'
D1'
A
A'
D1
D
C
B
VĚTRACÍ OTVOR Ø180 MM, osa +15,850
OPATŘENÝ SÍTKOU PROTI HMYZU
505
503
504
502
502b
501
+13,155
+13,150
+13,150
+13,150
P5.1
P5.2
P5.3
P5.4
P5.5
P5.6
Čistá kabina 1000 x 1250 mm
PŘÍPRAVA PRO ZÁSUVNÉ SPRCHOVÉ DVEŘE
VENKOVNÍ JEDNOTKA VZT
přetlačná zádní schody
17x175/260 + 1x175/290
1290
2110
1685
2785
4710
1995
2285
3260
2610
2120
1855
1530
1300
1695
1265
2720
2955
2080
1620
2970
1130
2000
1055
2580
2800
1520
1540
1530
370
1185
1600
(2450)
1500
700
2000
850
950
1995
1290
1685
2785
1300
1695
2120
2610
3260
2285
1855
1530
2720
2955
2080
1265
1540
1530
370
1185
1620
2970
1130
2000
1055
2580
2800
1520