




VÝKOP POD KOMUNIKACÍ

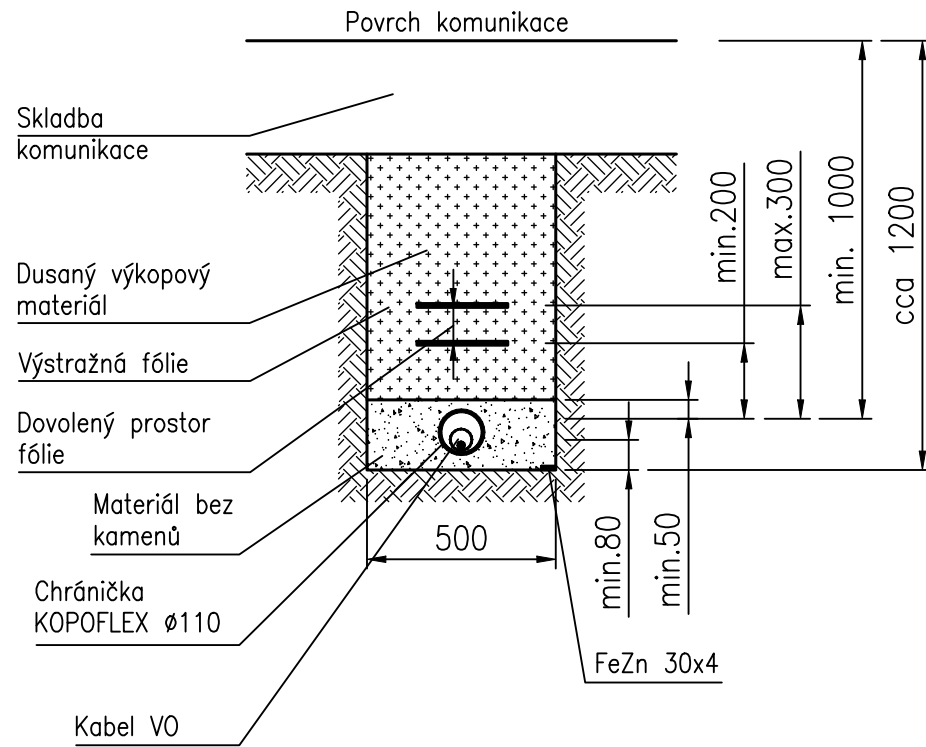

VÝKOP VE VOLNÉM PROSTORU

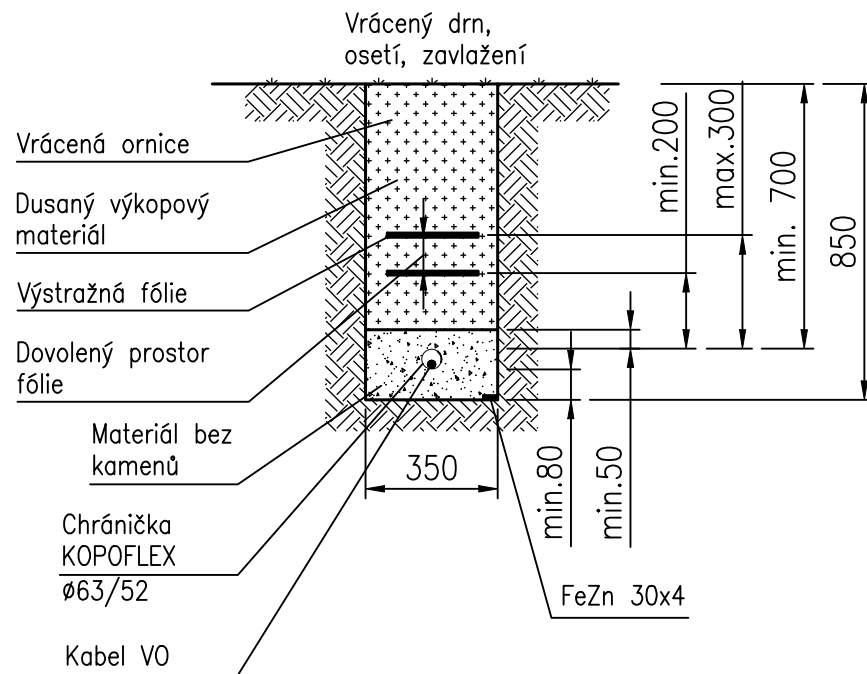

VÝKOP V CHODNÍKU

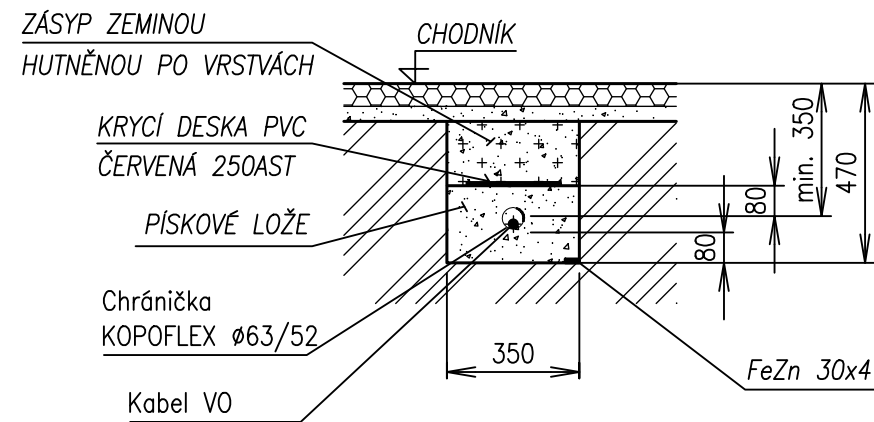

POZNÁMKA:

1. Pro souběhy a křižování s jinými kabely platí ČSN 33 2000-5-52 a ČSN 73 6005
2. Přesah fólie od kraje kabelu min. 50mm
3. Při budování chráničky vložit protahovací drát
4. Chránička přesahuje okraj cesty o 1,0m

HLAVNÍ PROJEKTANT		KONTROLOVAL	VYPRACOVAL	ADOPOS GROUP s.r.o. SEDMDESÁTÁ 7055, ZLÍN TOMAS.RUTH@ADOPOS.CZ +420 775 194 456	
ING. TOMÁŠ RUTH		ING. TOMÁŠ RUTH	ING. TOMÁŠ RUTH		
INVESTOR STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO DOMINIKÁNSKÉ NÁMĚSTÍ 196/1, 602 00 BRNO					
STAVBA CHODNÍK Z ANTHROPOSU DO NOVÉHO LÍSKOVCE UL. PISÁRECKÁ, K.Ú. PISÁRKY SO 101, SO 102		FORMÁT		2 A4	
		DATUM		06/2024	
		STUPEŇ PD		DPS	
		MĚŘÍTKO		1:20	
OBSAH		ČÍSLO VÝKRESU PARÉ			
ULOŽENÍ KABELŮ VO - VZOROVÉ ŘEZY		D.101-102.09.			