

Typová plastová nádrž z termoplastu (PP, PE) válcová, konstruována podle zásad ČSN EN 12573 a předpisů DVS, vstupní manipulační otvor min. světlý rozměr 600 x 600 mm.

Samonosná nádrž tvořená z polypropylenových desek staticky zajištěná na zatížení vlastní hmotností, tlaku zeminy, tlaku vnitřní kapaliny a přetížení na terénu.

Manipulační vstup do nádrže:


Je tvořen plastovou vstupní šachtou zakončenou patřičným litinovým poklopem podle předpokládaného zatížení v úrovni upraveného terénu.

Způsob osazení:

Nádrž se osadí do výkopu na rovnou betonovou podkladní desku tloušťky dle únosnosti základové zeminy.

Regulátor odtoku

Nádrž je rozdělena na prostor stálého nadřízení, který bude využíván k závlaze zeleně a prostoru k vyrovnání přítoku a odtoku do obecní kanalizace. K regulaci odtoku bude osazen typový regulátor odtoku nastavený výrobcem na hodnotu 0,5 l/s a vybavený bezp. přepadem.

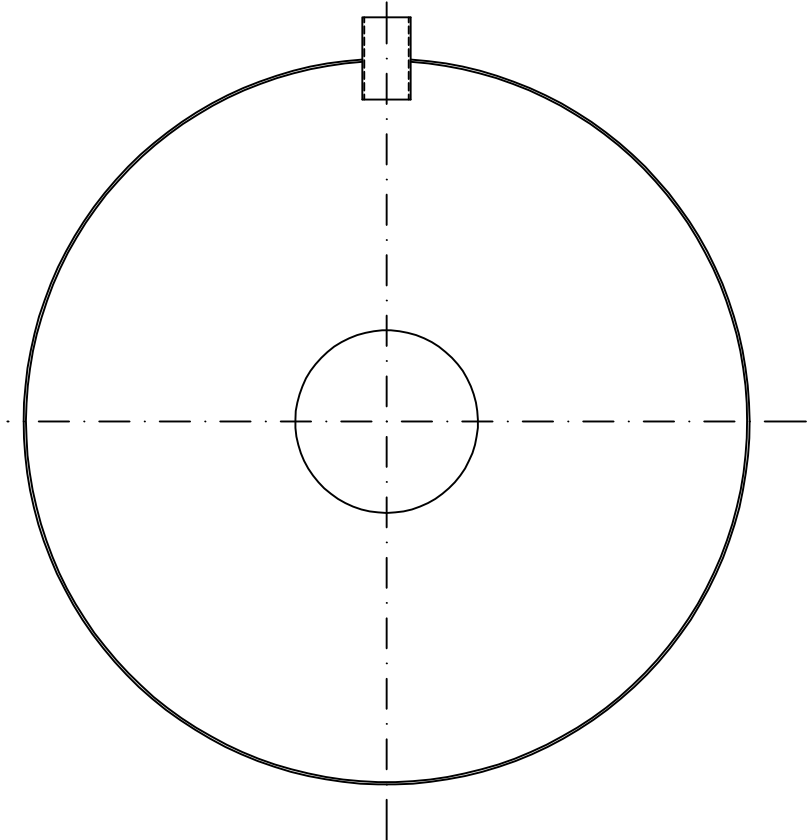

	KRAJ	Jihomoravský	VYPRACOVAL	Ing. Michal Patočka	PK Patočka Ing. Eva Patočková   Ing. Michal Patočka Tomešova 563/2b, 602 00 Brno tel.: 777 31 18 19 e-mail: michal@patocka.net			
	K.Ú.	Útěchov u Brna [775550]	KONTROLA	Ing.arch. Petr Mučka				
	KOORD. A VÝŠK. SYS.	JTSK / B.p.v.	AUTORIZACE	Ing. Eva Patočková				
INVESTOR	Statutární město Brno, městská část Brno-Útěchov, Adamovská 150, 644 00 Brno IČ: 44992785, DIČ: CZ44992785							
AKCE	RADNICE ÚMČ Brno-Útěchov				STUPEŇ	DPS		
					DATUM	07/2019	Č. ZAKÁZKY	...
					REVIZE	08_AN_20190905		
ČÁST PD	VODOVODNÍ PŘÍPOJKA, PŘÍPOJKY SPLAŠKOVÉ A DEŠŤOVÉ KANALIZACE				MĚŘITKO	1:250:100	FORMÁT	244
OBSAH	VZOROVÝ VÝKRES AKUMULAČNÍ NÁDRŽE				OZN. PŘÍLOHY:	08	ARCH. Č.:	