SCHODIŠTĚ SCH2–TVAR
PŮDORYS 1:50

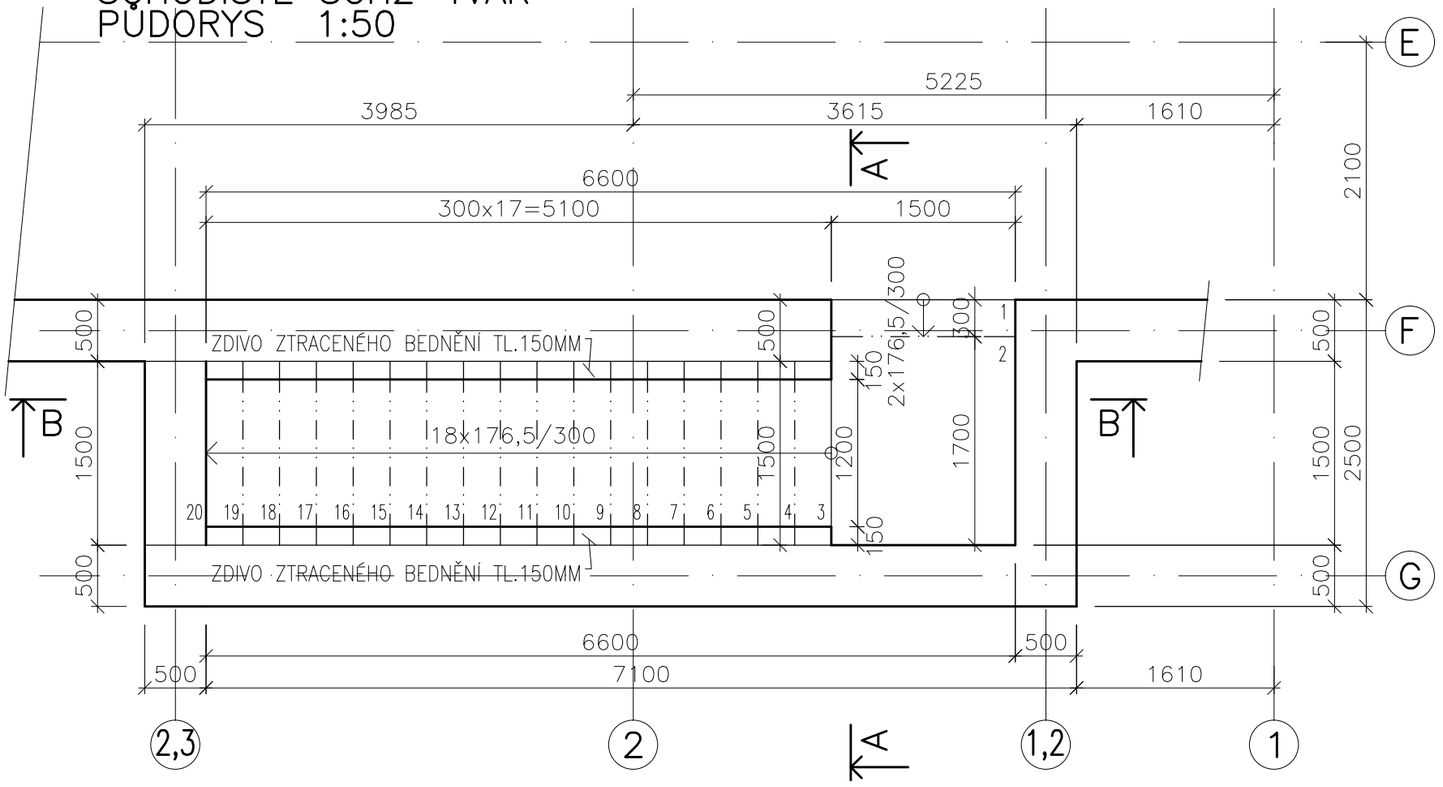

ŘEZ A–A
1:50

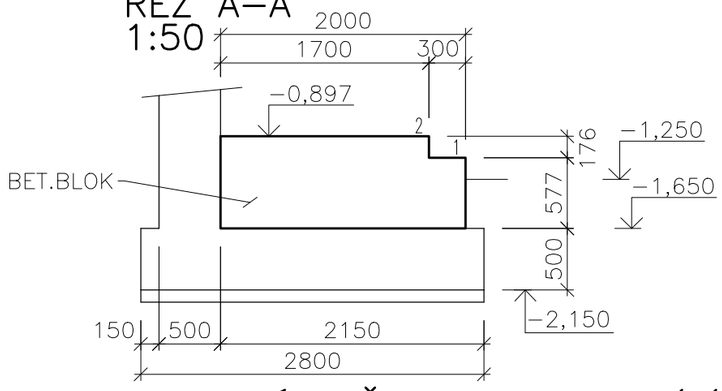

VÝZTUŽ ZDIVA Z BEDNÍCÍCH DÍLCŮ KB BLOK KBZ–15
1:25

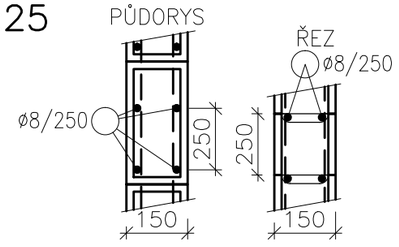

HMOTNOST VÝZTUŽE SCHODIŠTĚ 70 KG/M3
KARI SÍTĚ: 150/6,0–150/6,0 3x2M

ŘEZ B–B
1:50

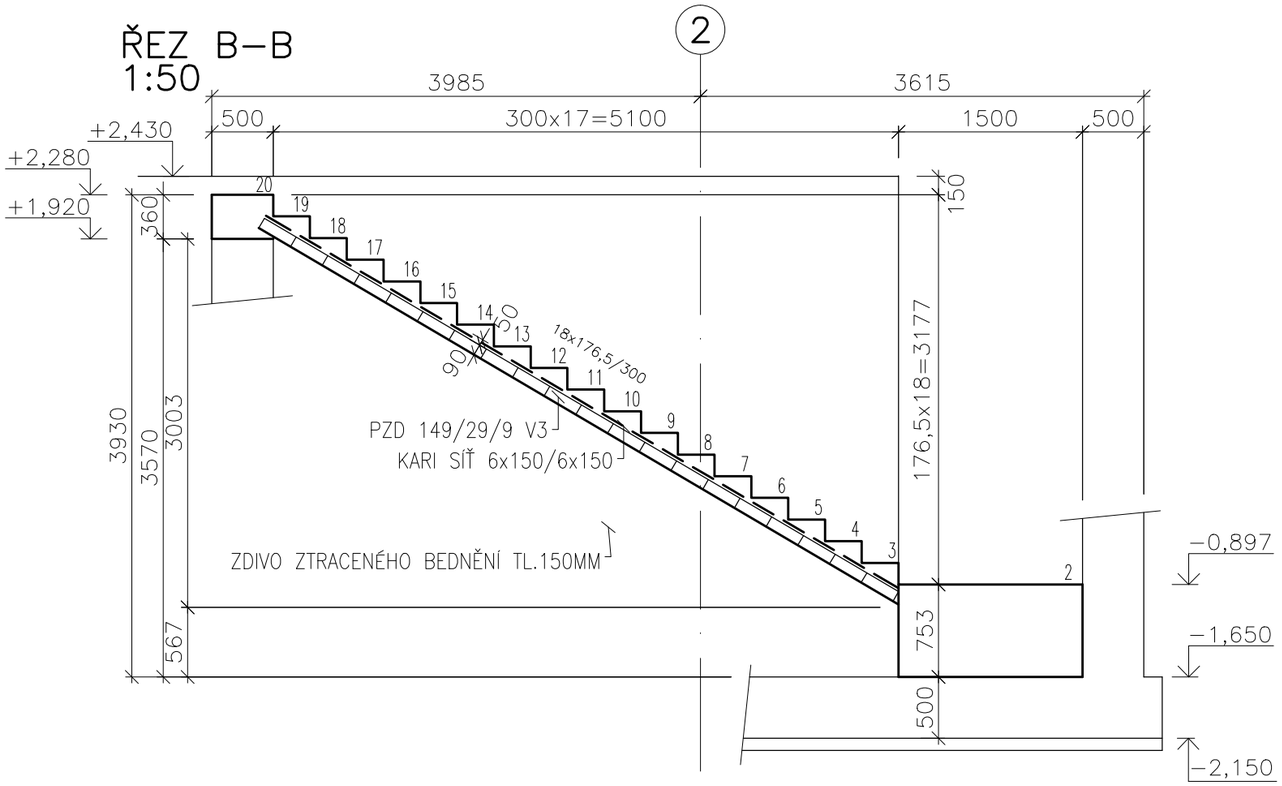

HMOTNOST VÝZTUŽE ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ 100 KG/M3

VÝPIS PZD:
PZD 149/29/9 V3 , 20 KS

POVRCH STUPŇŮ SCH–KARTÁČOVANÝ BETON
VŠECHNY DÉLKY PŘEMĚŘIT NA STAVBĚ

BETON dle ČSN EN 206+A2 a ČSN P 73 2404
C 30/37–XC4,XF4–Cl 0,2 Ecm=32 GPa
Dmax 16–S3 KAMENIVO S DOSTATEČNOU MRAZUVZDORNOSTÍ
SÍTĚ KARI (SZ)
OCEL B500B
KRYTÍ VÝZTUŽE 40MM

Vypracoval	ING. FORALOVÁ	HIP ING. R. BÍLEK	ING.VLADIMÍR KRATOCHVÍL LUŽNÁ 41, 617 00 BRNO tel. 603 180890 email:kratochvil.vl@volny.cz
Investor	STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO, MĚSTSKÁ ČÁST		
	BRNO–CHRLICE, CHRLICKÉ NÁMĚSTÍ 1/4, BRNO		
Místo stavby	JANA BROSKVY 388/3, BRNO–CHRLICE		
Akce ZŠ A MŠ JANA BROSKVY – REKONSTRUKCE ŠKOLNÍ KUCHYNĚ			Zak.č. / Paré
			Stupeň: DPS
Objekt SO–01			Datum: 03/2024
Obsah D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ SCHODIŠTĚ SCH1 – TVAR			Měřítko: 1:50,25 Příloha č.: D.1.2.14