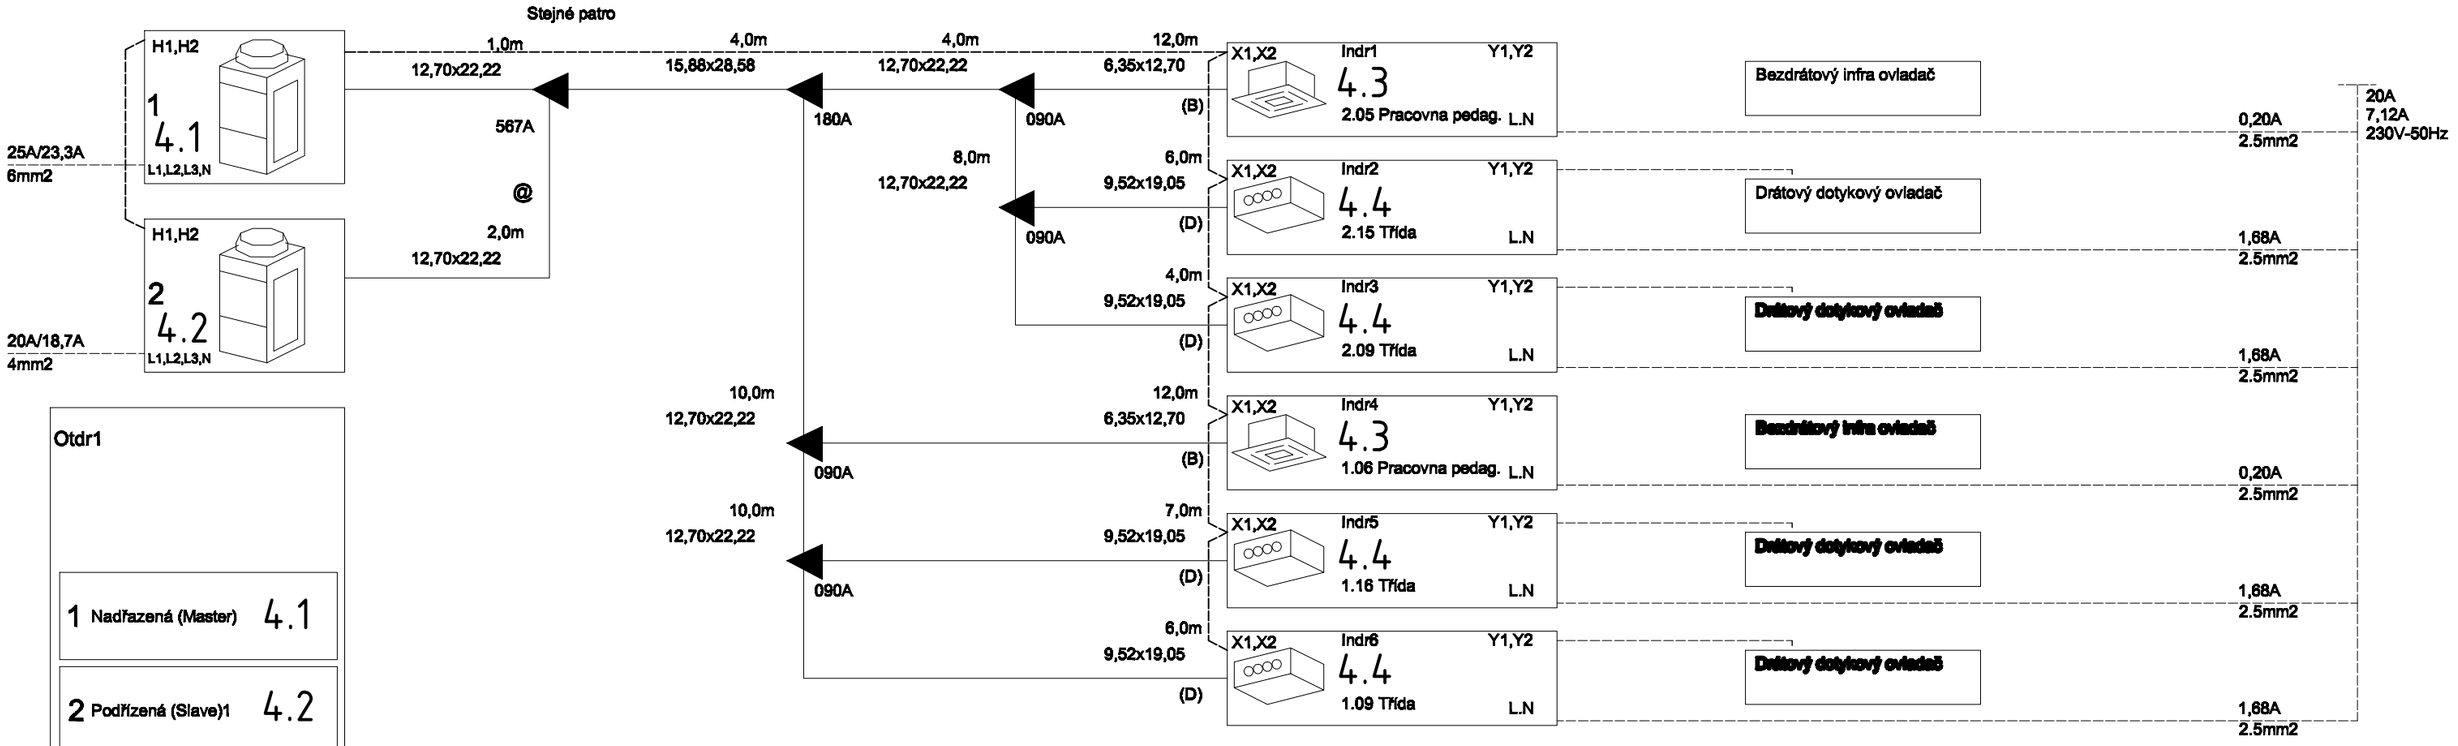

Piping needs reducer to connect I.U. with different pipe size.

Lokálně zakoupená redukce

B:12,70<-9,52 D:19,05<-15,88

@ Specific installation rules may be applicable for piping multiple outdoor combinations. (e.g. rise setting for gas pipe).Refer to outdoor unit installation manual for specifics.

Potrubí - vysvětlivky

aa x bb

aa:Kapalina

bb:Plyn

aa

aa:Kapalina

: Přenosové vedení

Velikost : 0.33mm2(22AWG)

Typ kabelu: LEVEL 4 (NEMA) nepolámí dvoucestný, kroucený pár s pevným jádrem o průměru 0,65 mm

Poznámky: Kabel kompatibilní s LONWORKS®

: Komunikační vedení dálkového ovladače

Velikost: 0,33-1,25mm2 (22-16AWG)

__: Napájecí vedení

Regulation of wire size and circuit breaker differs from each locality, please refer in accordance with local rules.

Venkovní

Jistič/MCA

Průměr

Vnitřní

MCA

Průměr

Celkový výkon silového vedení

Jistič

MCA

Napětí Hz

0,000 = SO 01: 260,90, SO 02 259,00 B.p.v., B.p.v.

INVESTOR : STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO — Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno

MATEŘSKÁ ŠKOLA A ŠKOLNÍ DRUŽINA SLATINA, KIKRLEHO

STUPEŇ : DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

GENERÁLNÍ PROJEKTANT :

iz arch
atelier Slavíčkova 1a, 638 00 Brno
IČO: 282 79 999 DIČ: CZ 282 79 999

PROFESE :

D.1.4.2 – ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY, CHLAZENÍ

STAVEBNÍ OBJEKT :

SO 02–MATEŘSKÁ ŠKOLA

VEDOUCÍ PROJEKTANT :	Ing. arch. Ivo Švábenský
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT :	Ing. arch. Martin Borák
VYPRACOVAL :	Martin Šuráň
KONTROLOVAL :	Ing. arch. Martin Borák

IS-ARCH s.r.o.
Slavíčkova 827/1a
638 00 Brno
Ič 28279999

NÁZEV VÝKRESU :

SCHÉMA ZAŘ.Č4 – KLIMATIZACE OBJEKTU

DATUM : 07/2024

MĚŘÍTKO :

PARÉ :

ČÍSLO VÝKRESU :

D.1.4.2–10