


LEGENDA SLABOPROUD

- kabel datový FTP 5e, 2x v trubce 25mm
CCTV a přívody do bytů bezhalogen, 1x
- - - - - rozvod STA (KOAX Belden H121, tr. 25mm)
přívody do bytů bezhalogen 1x
- · - · - rozvod DT, kabel 2x1
- · - · - rezervní trubkování 25mm

- ===== svazky vedení
- > zásuvka TV
- └─> zásuvka datová 2P (strukturovaná kabeláž)
- ⌂─> zásuvka telefonní
- ▢ klávesnice EZS
- ▣ klávesnice/ztečka EZS venkovní
- PM přístupový modul
- ⌂ PIR čidlo
- PIR čidlo stropní
- MG dveřní kontakt
- detektor tříštění skla
- ⊙ tlačítko zvonkové s popiskou
- ⊕ kouřový detektor (A - autonomní)
- ◇ snímač zaplavení
- ↗○ snímač koncentrace
- 📢 houkačka
- protahovací krabice K068
- protahovací krabice K097
- protahovací krabice K0125
- ▢ protahovací krabice KT250
- ☎ tablo domácího telefonu
- ☎ domácí telefon
- ▢ protahovací krabice cca 400x300x210, pod omítku EI30 DP1
- koordinace násobných rámečků (SIL, MaR, CV)

- Poznámky:
- 1) Veškerá slaboproudá instalace bude provedena skrytě pod omítkou a v podhledech (stropě mezi trámy)
Kabely s plastovou izolací a plastové trubky, mohou být vedeny skrytě pod omítkou s minimální výškou krycí vrstvy 1cm.
- 2) Veškeré nejasnosti při montáži řešit s projektantem. Přesné umístění koncových prvků bude řešeno s architektem nebo investorem.
- 3) Tato dokumentace nenahrazuje dokumentaci výrobní.

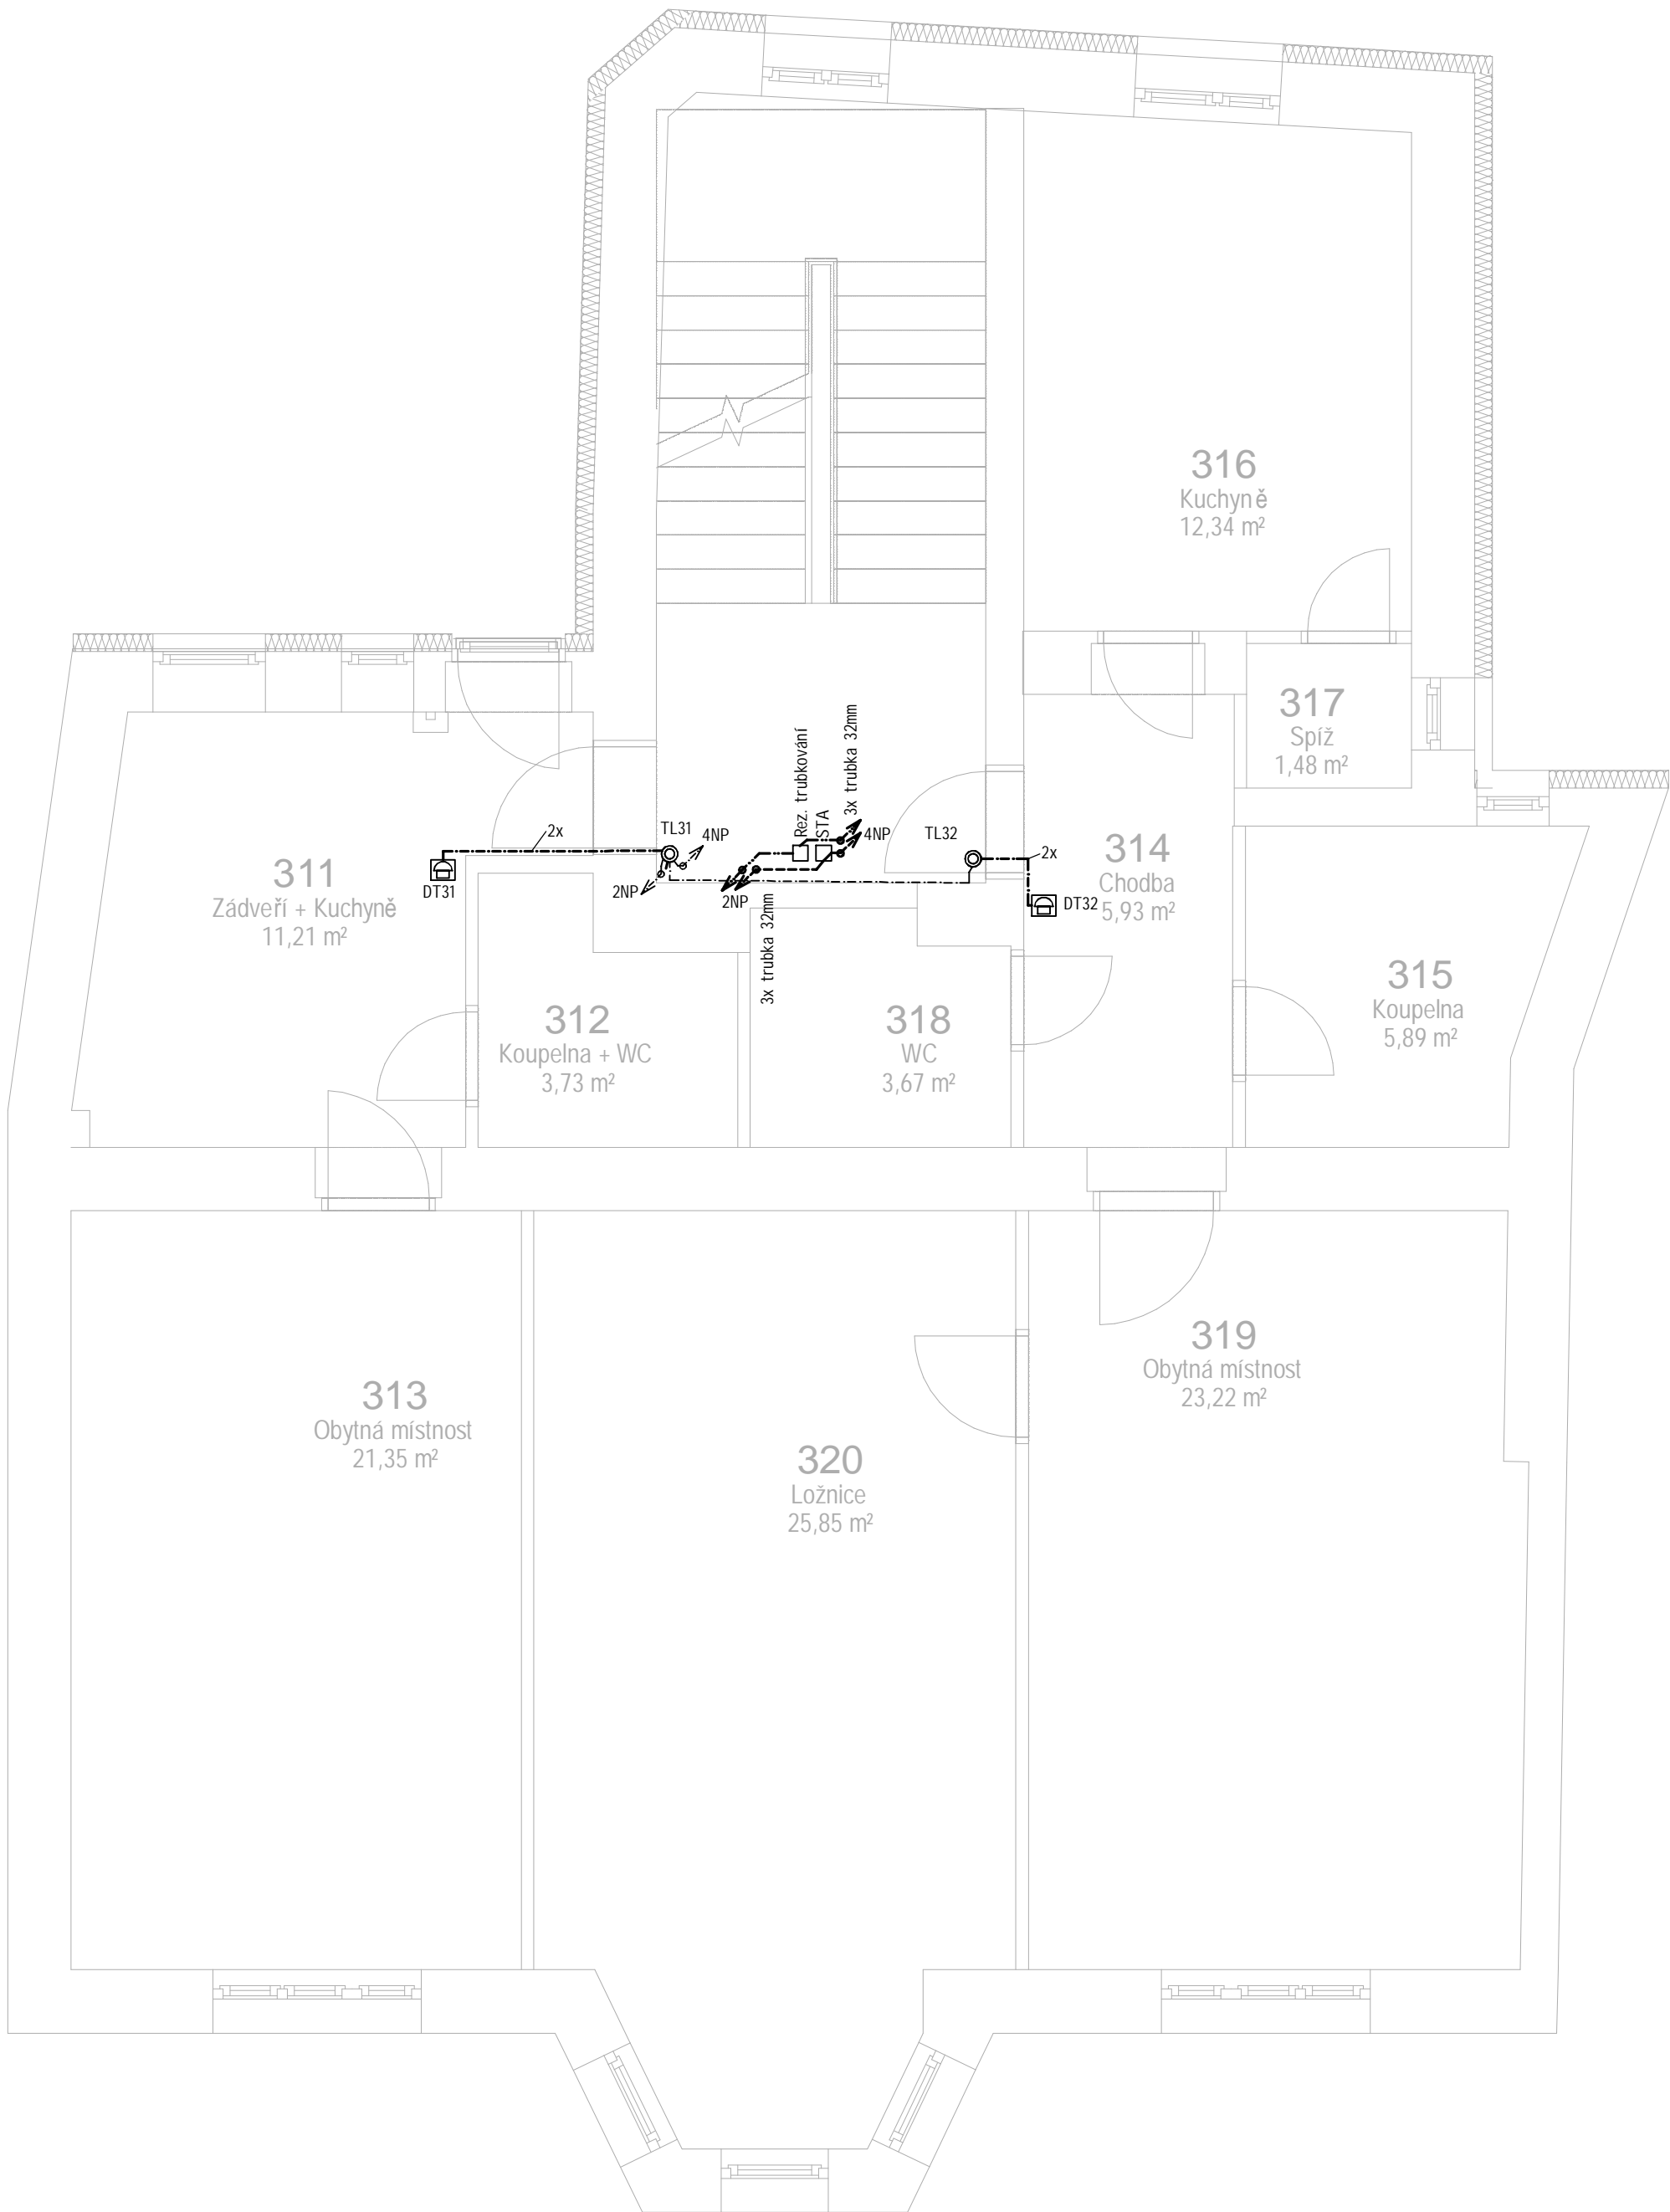

±0.000 = úroveň podlahy v 1.NP		Veškeré kóty jsou pouze orientační, reálné rozměry je nutno ověřit na stavbě.	
Název stavby [Project title]: Rekonstrukce objektu k bydlení Cejl 23, Brno		Zakázka [N.O.]: Z24_002	Stavebník [Investor]: <div>Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1 602 00 Brno DIČ: CZ44992785</div>
Místo stavby [Site]: Brno, Cejl 23 p.č. 723/1 Zábřovice [610704]			
Hlavní projektant [General designer]: <div>instinkt projekt, s.r.o. Videňská 228/7 639 00 Brno IČ: 06071490</div>		Projektant části PD [Designer of the part]: <div>ROTREKL s.r.o. Babice nad Sv. 194 664 01 p. Bílovice n/Sv. IČ: 28337395</div>	
Architekt: [Architekt]: -		Vyracoval: [Designed by]: Ing. Lukáš Rotrekl	
HIP: [Project manager]: Ing. Josef Beneš		Kontroloval: [Checked by]: ing. Vladimír Chytil	
Zodpovědný projektant: [Accountable designer]: Ing. Josef Beneš		Část dokumentace: [Part of doc.]: Silnoproudá elektrotechnika	
OBSAH VÝKRESU Slaboproud 3NP		Formát [Format]: A2	Měřítko [Scale]: 1:50
Stavební objekt [Building object]: S001		Datum [Date]: 01/2025	Stupeň [Phase]: DPS
		Členění dok. D.1.4.4	Rev. [Revision]: 00
			Č.V. [Drawing No.]: 110