


# Pohled P



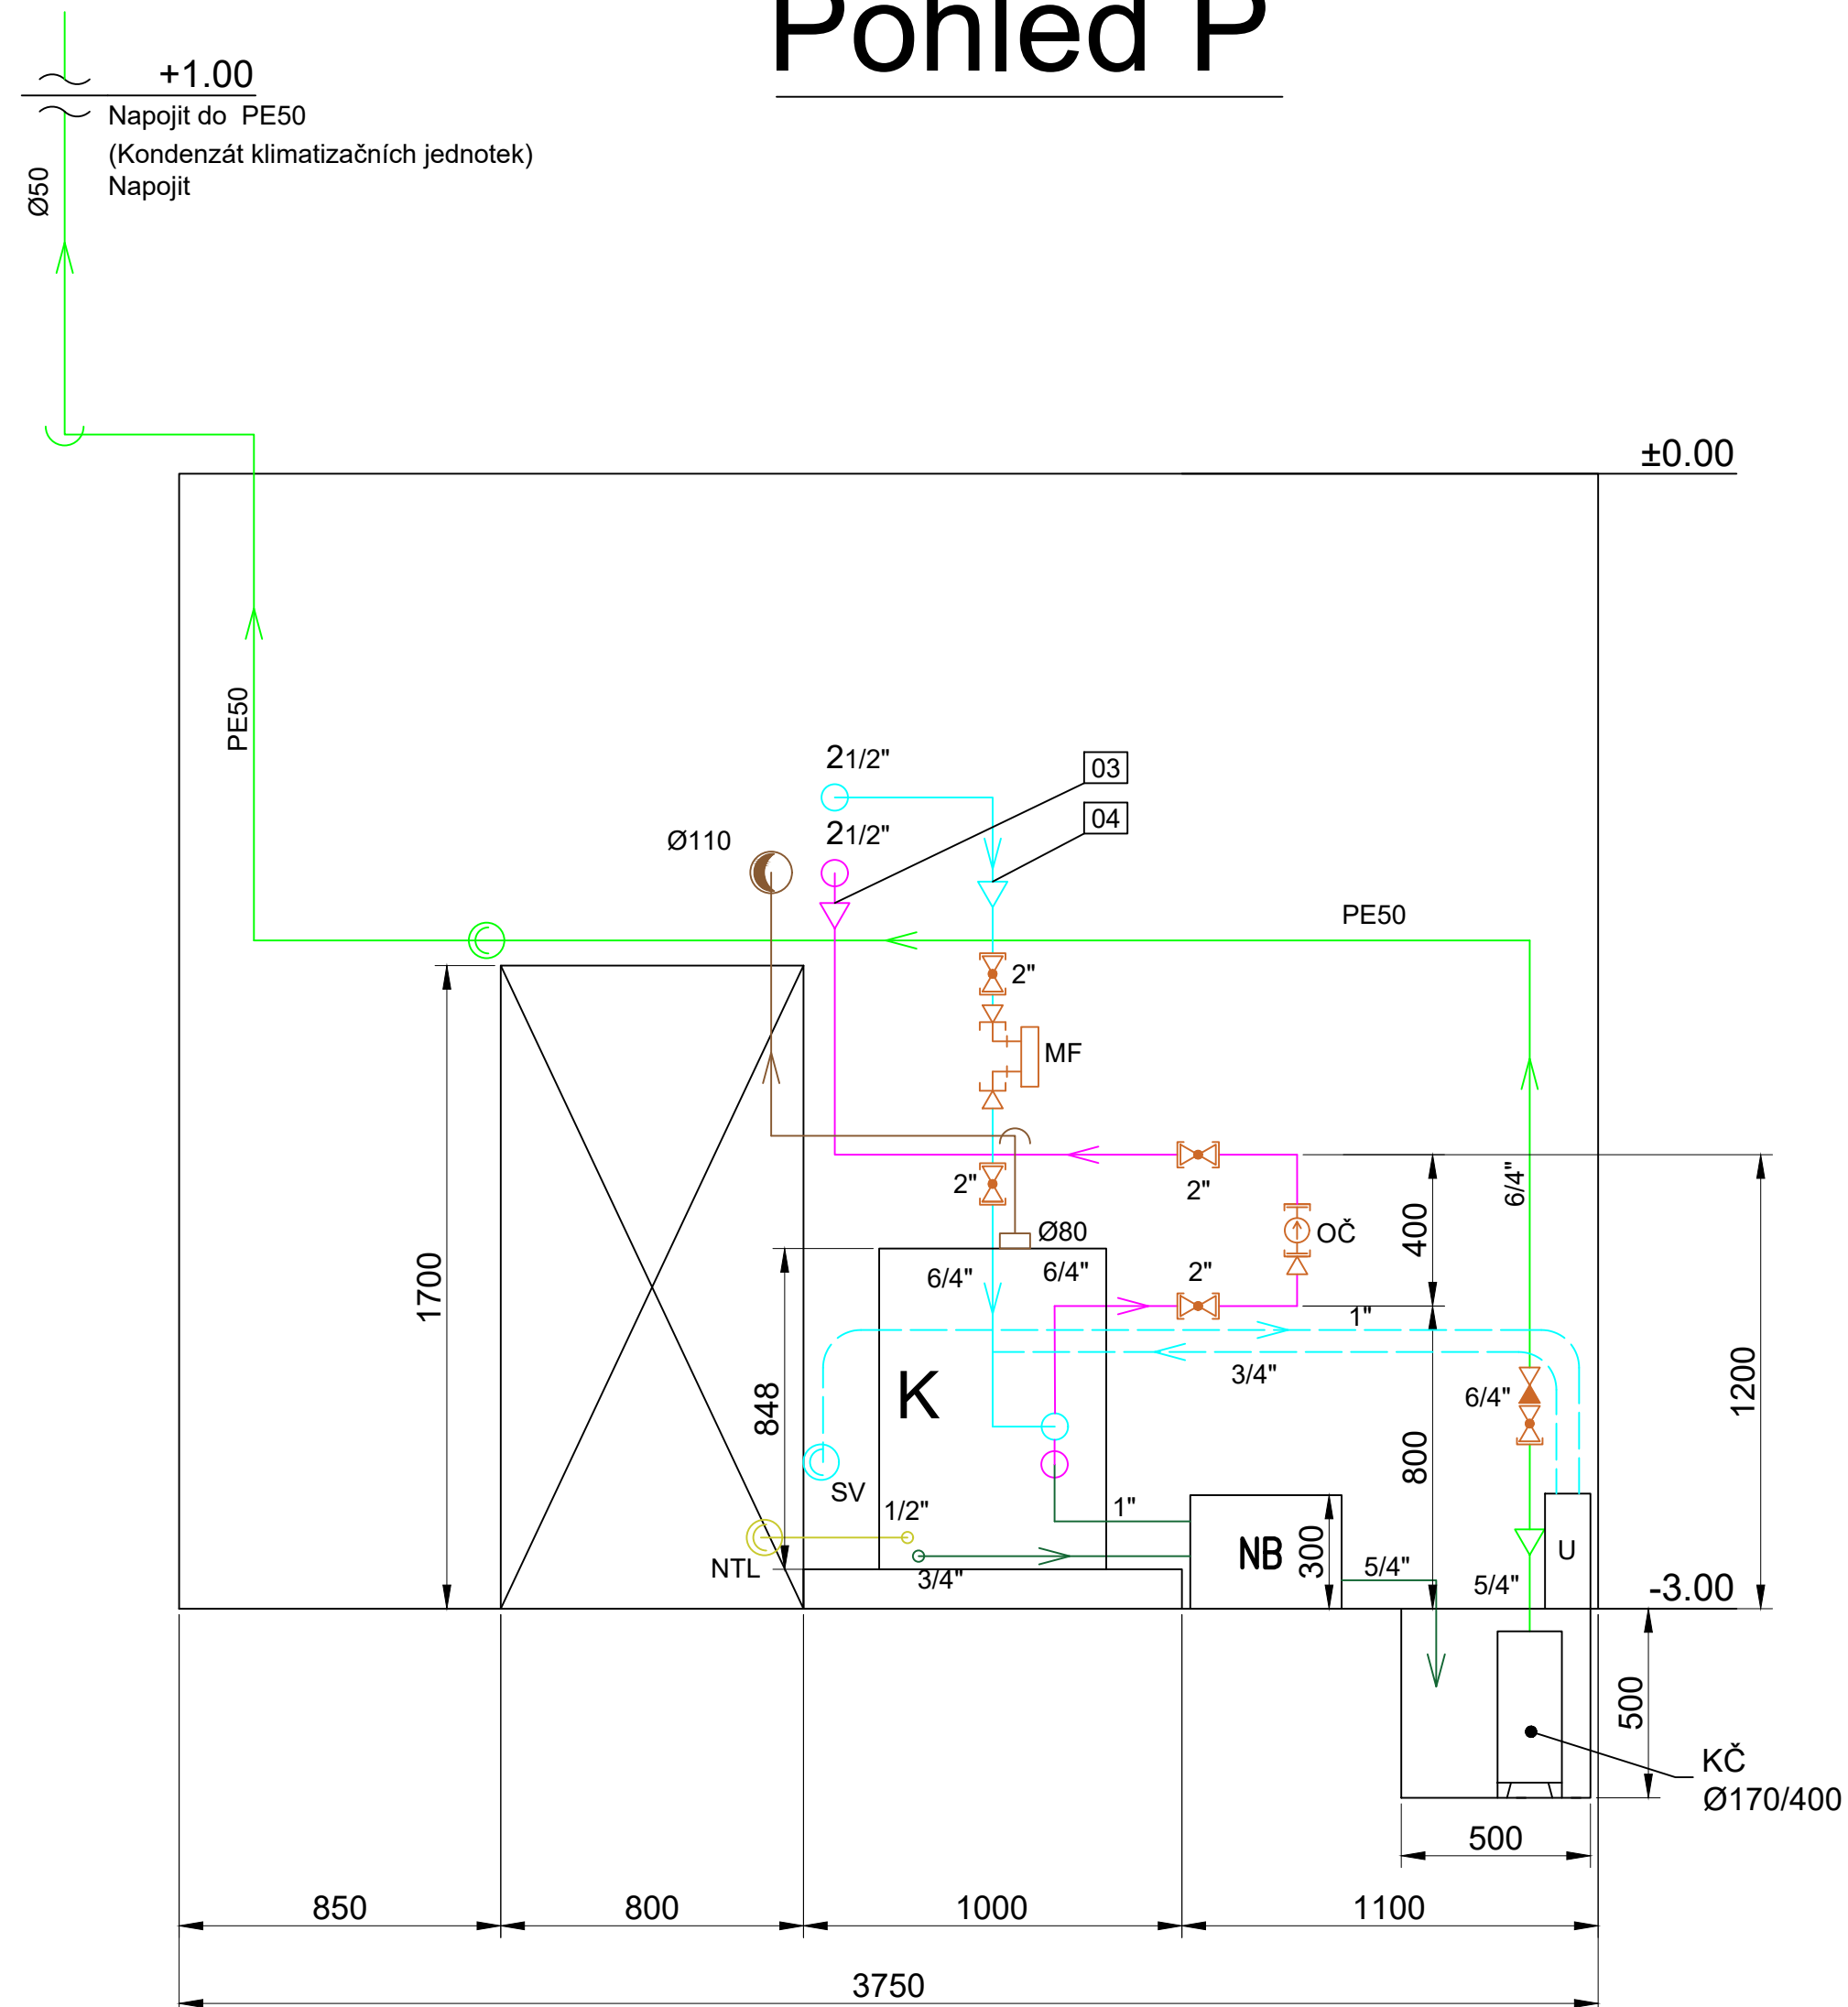


## Legenda

- - NTL Plyn  
— - Spaliny  
— - Topná voda  
— - Studená voda  
— - Kondenzát  
 K - Plynový kotel BAXI POWER HT+ 1.50  
 NB - Neutralizační box NB100  
 KČ - Kondenzátní čerpadlo IOB V370  
 MF - Magnetický filtr 5/4"  
 U - Změkčovací FILTR WG-BNT-1650F (AQUINA) sestava

$\pm 0,00\text{m} = 203 \text{ m.n.m}$
--

## PS01.1 – Technologická část

PD – Rekonstrukce plynové teplovodní kotelny Mendlovo Náměstí 15

INDEX		POČET		ZMĚNA		INVESTOR	
						 <b>TEPLÁRNY BRNO</b>	
		NAVRHL		KRESLIL		Kontroloval	
JMÉNO		Ing. MALIŠKA		JANČÍK		Ing. MALIŠKA	
DATUM		03/2025		03/2025		03/2025	
PODPIS							
VÝKRES ULOŽEN				HIP		MĚŘÍTKO 1:50	
 				NÁZEV <b>Pohled P – nový stav</b> <b>Kotelna – Mendlovo Náměstí 15 Brno</b>			
				ČÍSLO VÝKRESU <b>P2-25007-006-0</b>			