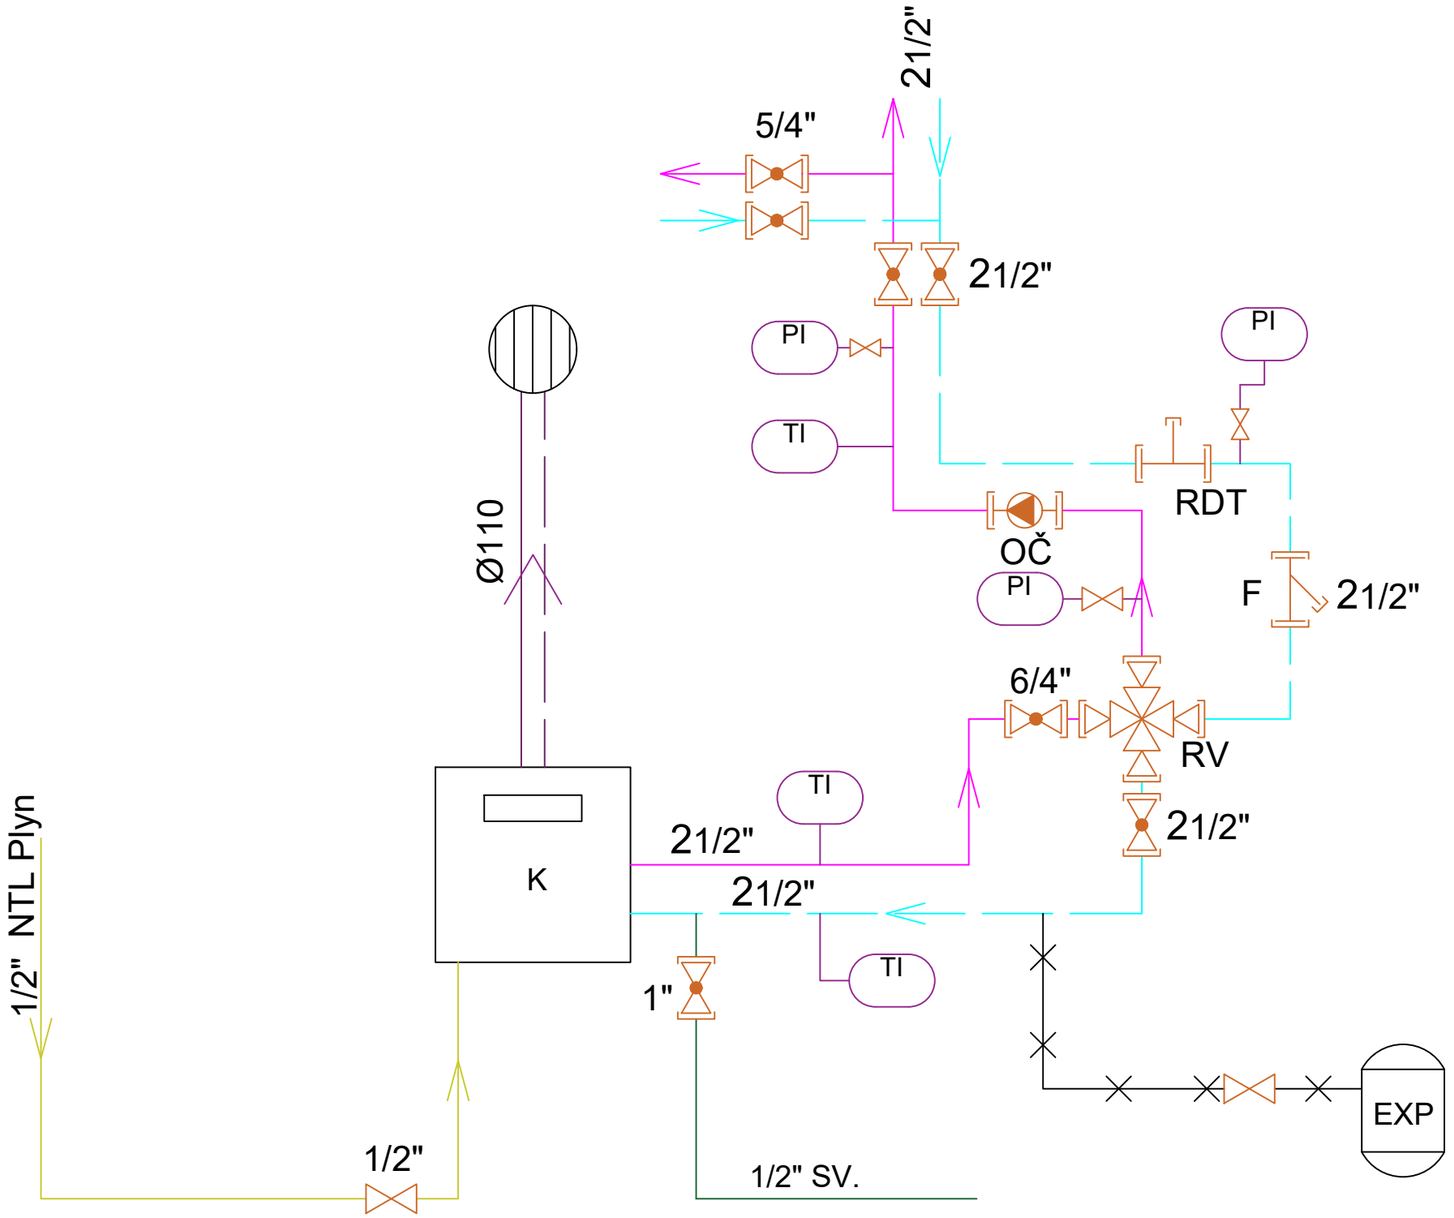

Parametry

Tepelný výkon	25 kWt
Teplotní spád topné vody	80/60°C
Provozní tlak	3 bar (g)
Tlak plynu	2KPa

Legenda

- NTL Plyn
- Spaliny
- Topná voda
- Studená voda
- Expanzní potrubí

K - Plynový kotel DESTILA 25K
EXP - Membránový expanzomat 100l
OČ - Oběhové čerpadlo
RV - Směšovací ventil čtyřcestný s el. pohonem
RDT - Regulátor diferenčního tlaku
F - Filtr mechanický

PS01.1 – Technologická část
PD – Rekonstrukce plynové teplovodní kotelny Mendlovo Náměstí 15

INDEX | POČET | ZMĚNA

INVESTOR: TEPLÁRNY BRNO

	NAVRHL	KRESLIL	KONTROLOVAL	KONTROLOVAL
JMÉNO	Ing.MALIŠKA	JANČÍK	Ing.MALIŠKA	Ing.MALIŠKA
DATUM	03/2025	03/2025	03/2025	03/2025
PODPIS				

VÝKRES ULOŽEN: HIP | MĚŘÍTKO: .

TERMOENGINEERING s.r.o.

NÁZEV: Schéma zapojení – stávající stav
Kotelna –Mendlovo nam.15 Brno

ČÍSLO VÝKRESU: P2–25007–002–0