



ROZVADĚČ R1.1

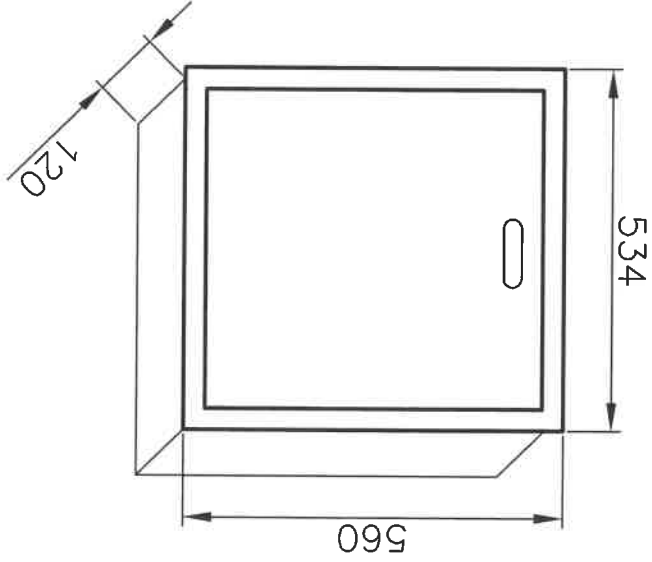

OCELOPLECHOVÁ ROZVODNICE 72 MODULŮ
KRYTÍ: IP31/20
ZÁPUSTNÁ MONTÁŽ+SADA PRO MONTÁŽ DO DUTÝCH STĚN, BARVA BILÁ
VNITŘNÍ KRYT S VÝŘEZY PRO MODULÁRNÍ PŘÍSTROJE
PŘÍSTROJE OZNAČIT POPIS.ŠTÍTKY
PŘÍVOD: SPODEM
VÝVODY: VRCHEM
TABULKY NB 3.01.01, 1.43.01, 4.61.31 (ČSN 01 8010)

3NPE, 400/230V, 50Hz stř. TN-S
AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ OD ZDROJE
REVIZE 1-02/2025

INVESTOR :		STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO		DOMINIKÁNSKÉ NÁM. 196/1, 602 00 BRNO	
MATEŘSKÁ A ZÁKLADNÍ ŠKOLA		ŠAMALOVA, BRNO – ŽIDENICE		STUPĚŇ :	
DOKUMENTACE PRO REALIZACI STAVBY		GENERALNÍ PROJEKTANT :			
		le arch			
		dteřer Slovčková 1a, 638 00 Brno			
		IČO: 282 79 999 DIČ: CZ 282 79 999			
PROFESÍ :		D.1.4.6 SILNOPROUDÉ INSTALACE			
SO 01 – MŠ A ZŠ		STAVBNÍ OBJEKT :			
VEDOUcí PROJEKTANT :		ING.ARCH. IVO ŠVABENSKÝ			
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT :		ING. NADĚŽDA RYSOVÁ			
VYPRACOVAL :		ING. NADĚŽDA RYSOVÁ			
KONTROLOVAL :		ING.ARCH. MARTIN BORÁK			
NÁZEV VÝKRESU :		D.1.4.6 SILNOPROUDÉ INSTALACE			
MĚŘÍTKO :		12/2021			
PARÉ :		Číslo výkresu : D.1.4.6.16			

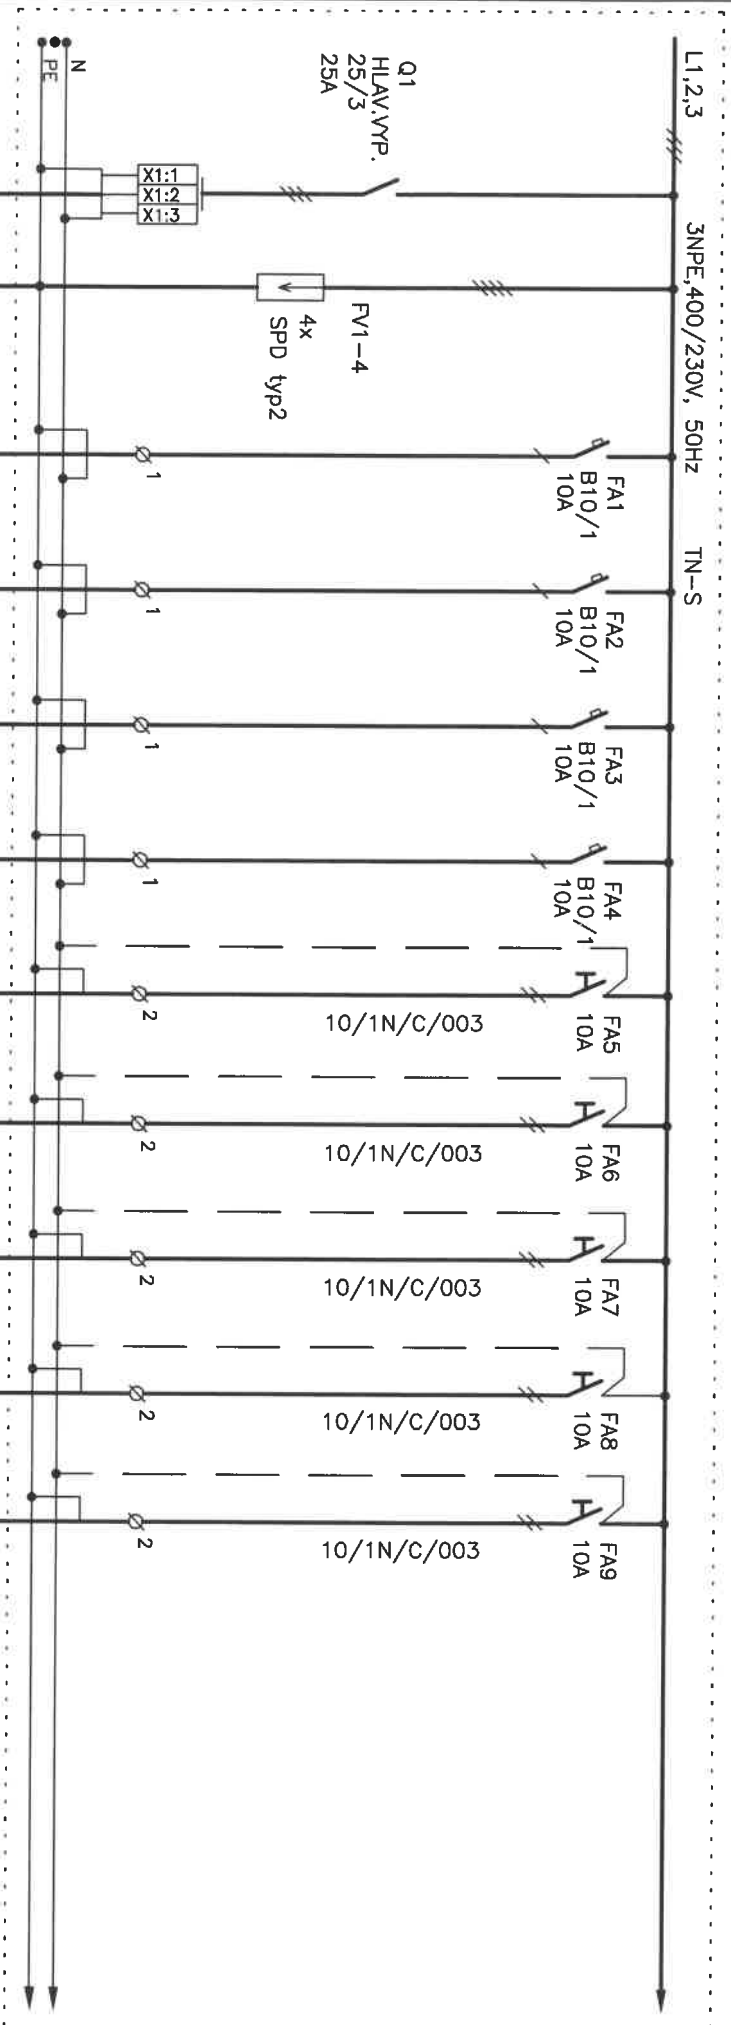

WL R1.1

CYKY-J5x6


HLAVNÍ PŘÍVOD


CYA16

0,0325	X	NOUZ.OSVĚT-HALA ZŠ CHODBA 3x(u SCHODIŠTĚ u VÝTAHU,k JÍDELNĚ)	0,013	X	NOUZ.OSVĚT-JÍDELNA WC-2x	0,0315	X	NOUZ.OSVĚT- SCHODIŠTĚ 1NP-3NP	0,021	X	KRYTÉ ZPEVNĚNÉ PLOCHY	0,153	X	HALA ZŠ	0,185	X	ŠATNA ŽÁCI,ÚKLID SKLAD ZAHR.POTŘEB	0,198	X	CHODBA k JÍDELNĚ WC-2x	0,299	X	JÍDELNA-STROP	0,389	X	JÍDELNA-ZEĎ
--------	---	--	-------	---	-----------------------------	--------	---	----------------------------------	-------	---	-----------------------	-------	---	---------	-------	---	---------------------------------------	-------	---	---------------------------	-------	---	---------------	-------	---	-------------

Pi celkem=cca 5,0kW

Pp celkem=cca 4,0kW

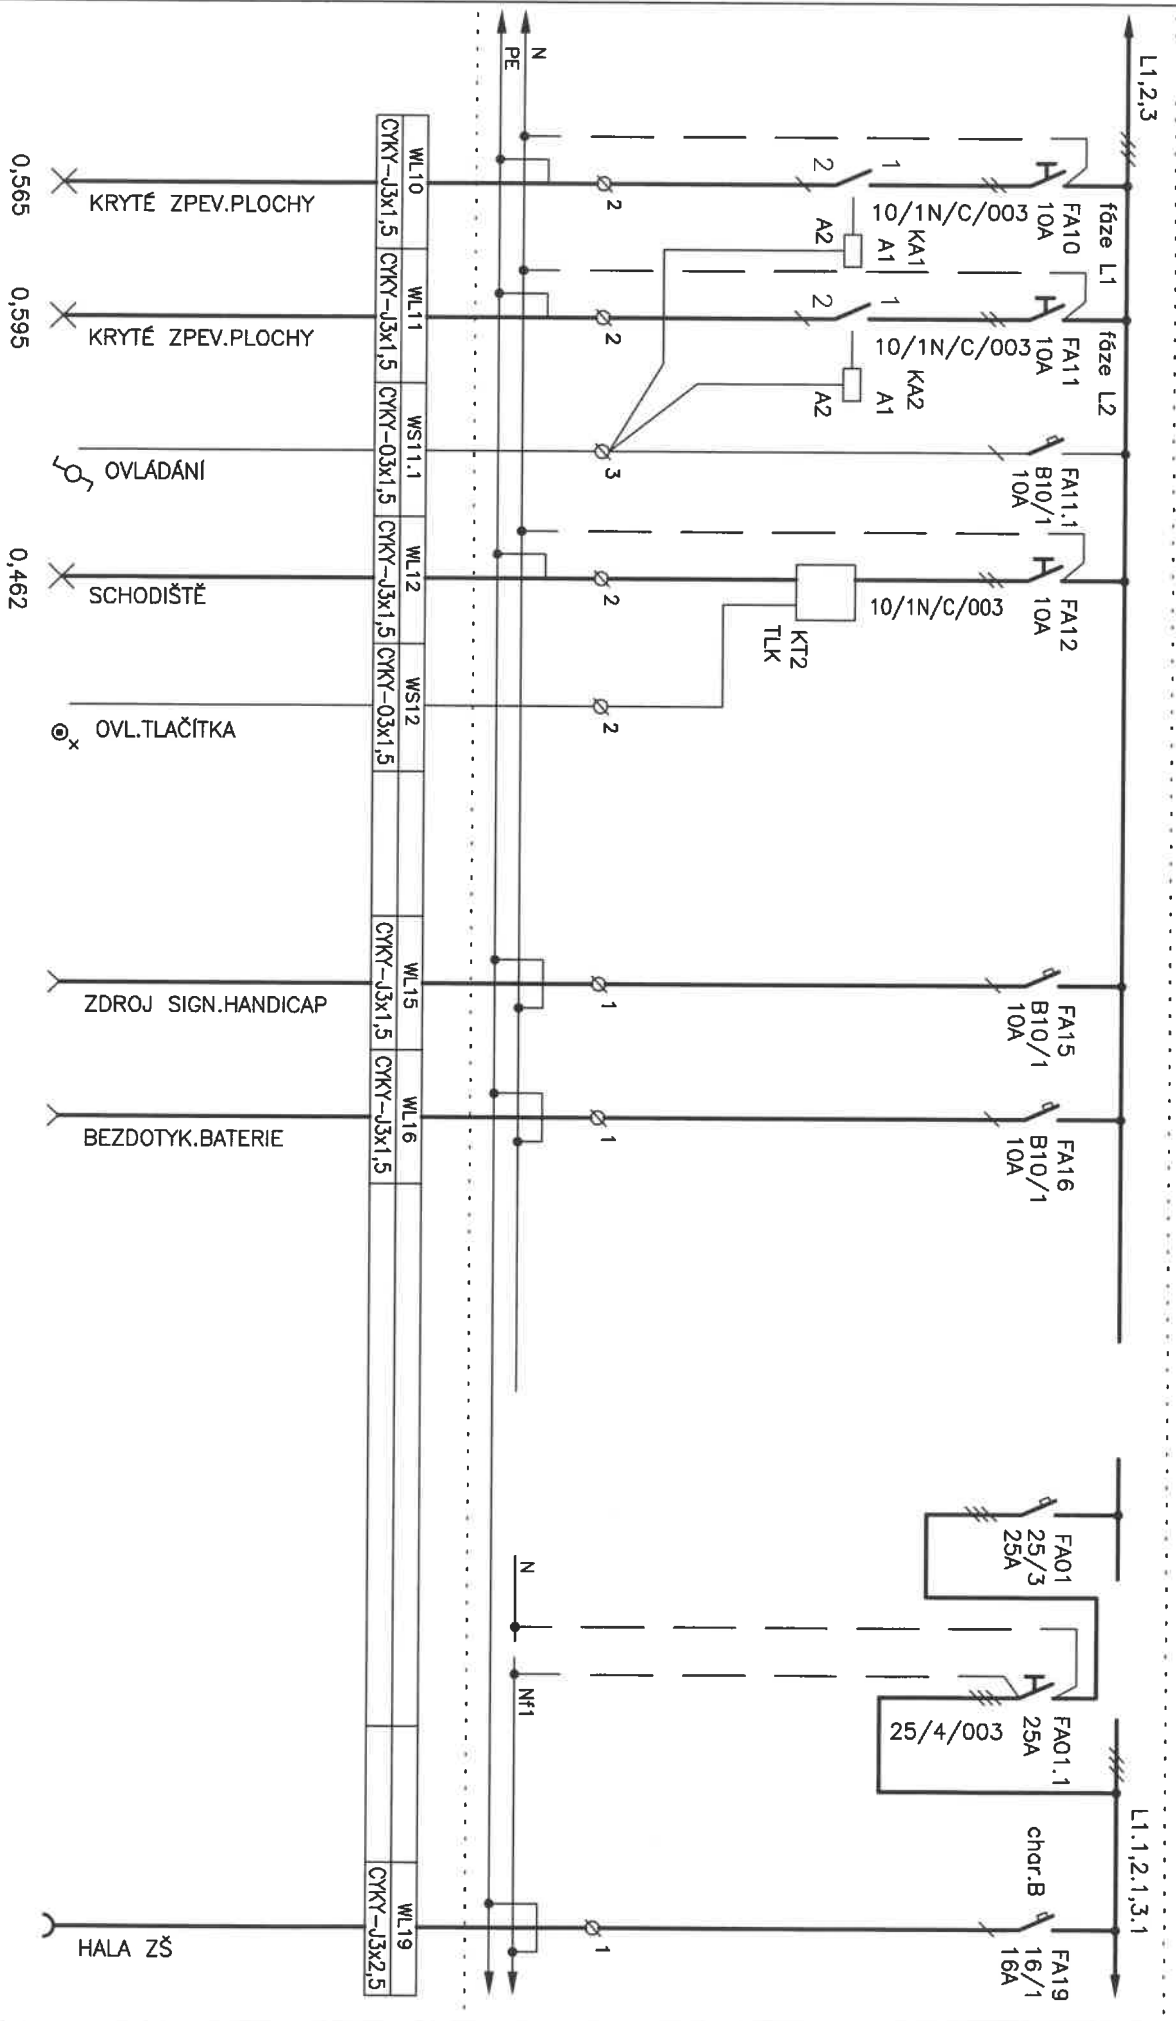

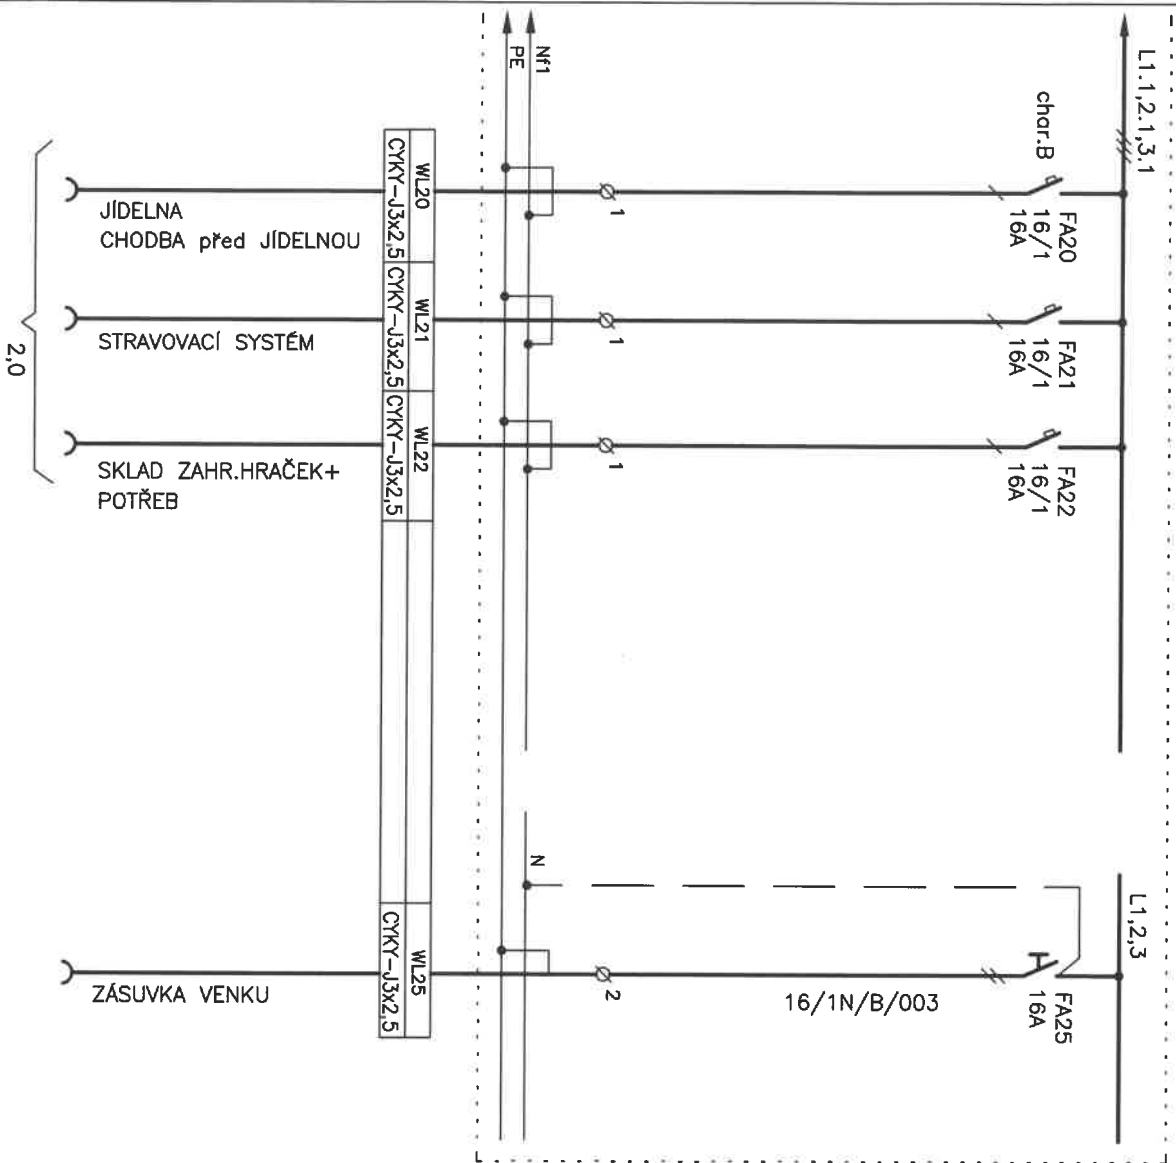

REVIZE 1-02/2025

Název dílce:
MATEŘSKÁ A ZÁKLADNÍ ŠKOLA
ŠAMALOVA, BRNO – ŽIDENICE

Obsah výkresu:
ROZVADĚČ R1.1

listů celkem	3	výkres č.
list č.	3	

D.1.4.6.16