


Pi celkem=cca 41,0kW
Pp celkem=cca 29,0kW

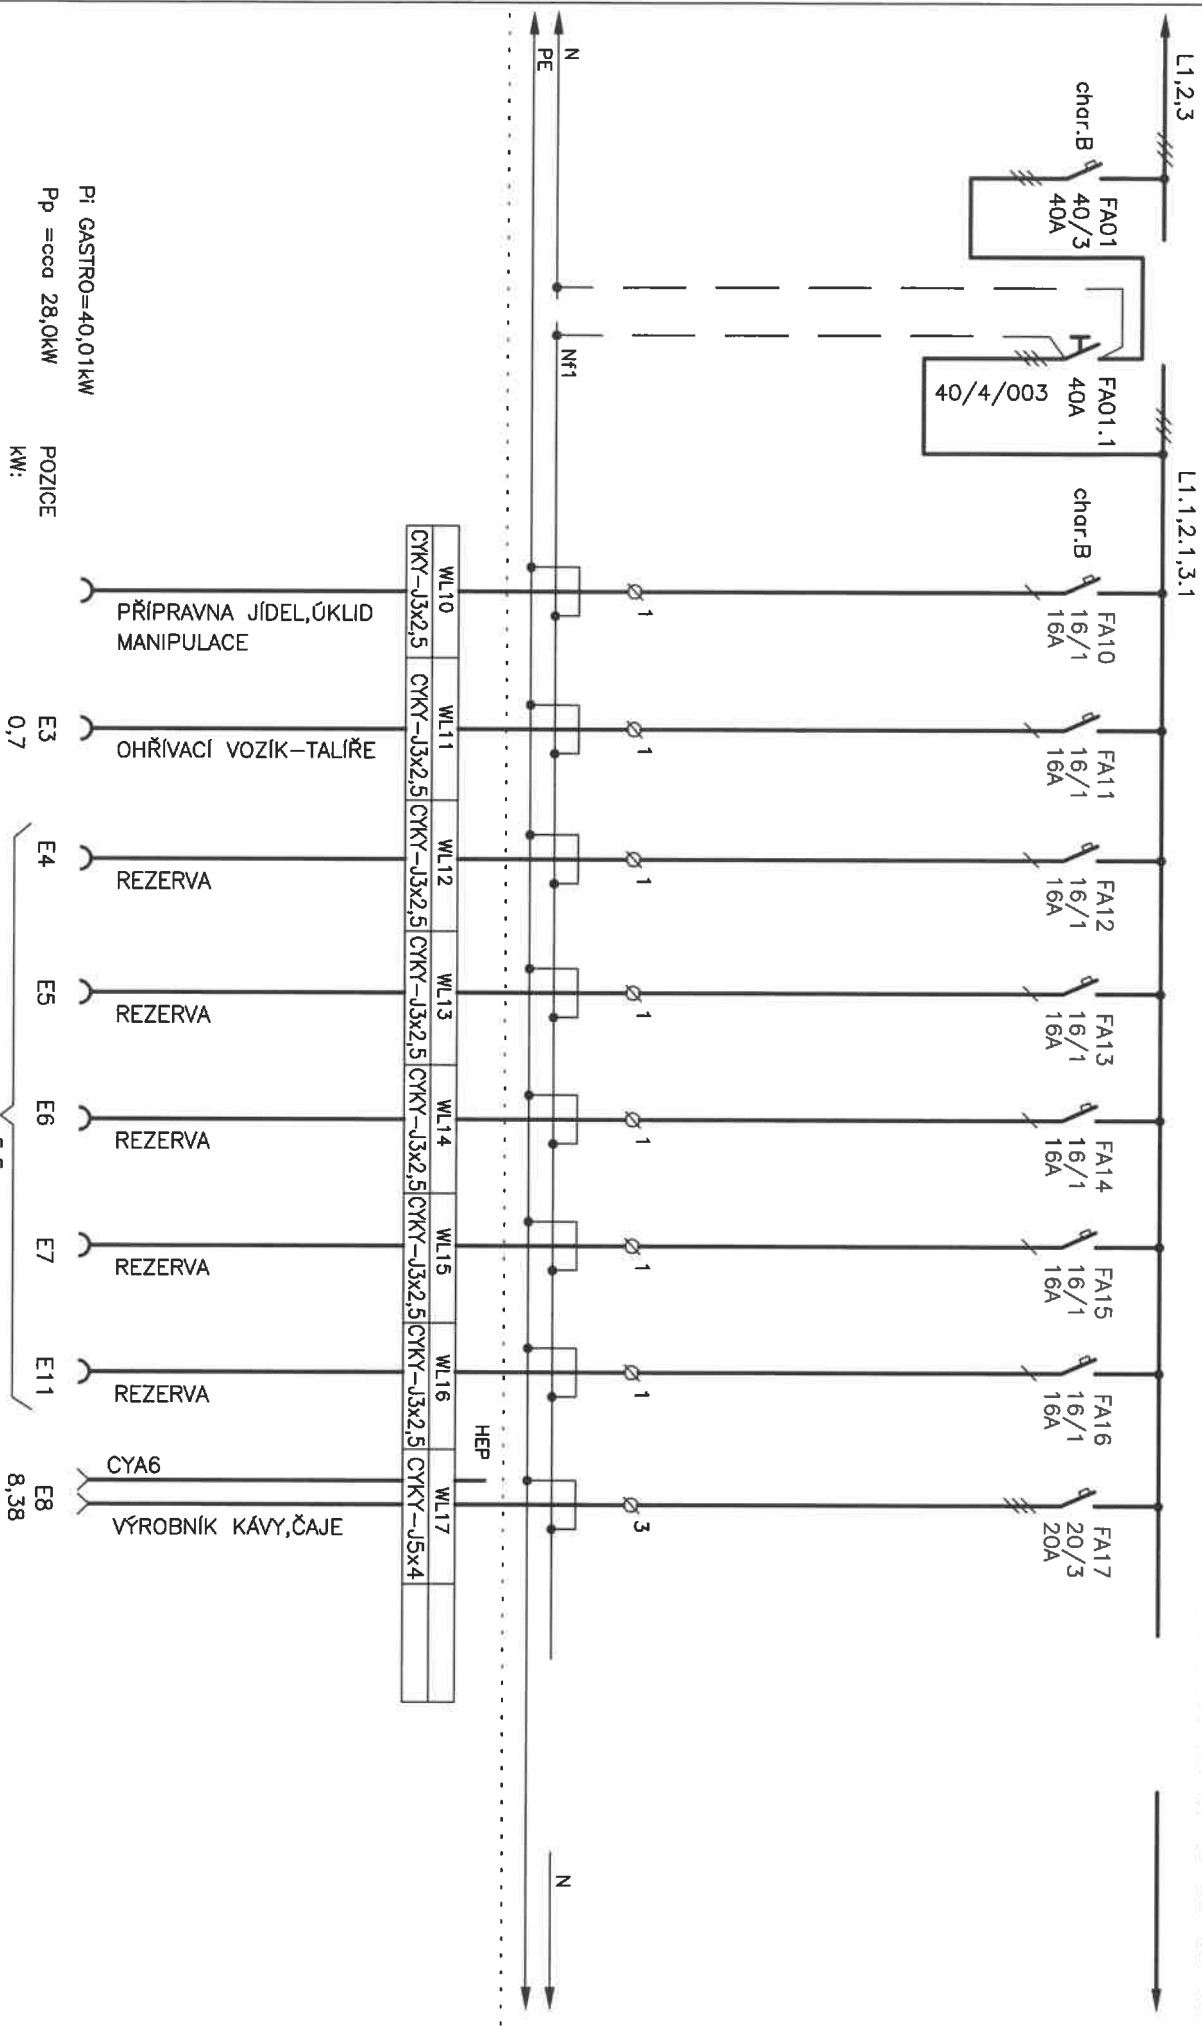


REVIZE 1-02/2025

Název dílce:
MATEŘSKÁ A ZÁKLADNÍ ŠKOLA
ŠAMALOVA, BRNO – ŽIDENICE

Obsah výkresu:
ROZVADĚČ R1.3


listů celkem 4
list č. 2
D.1.4.6.18

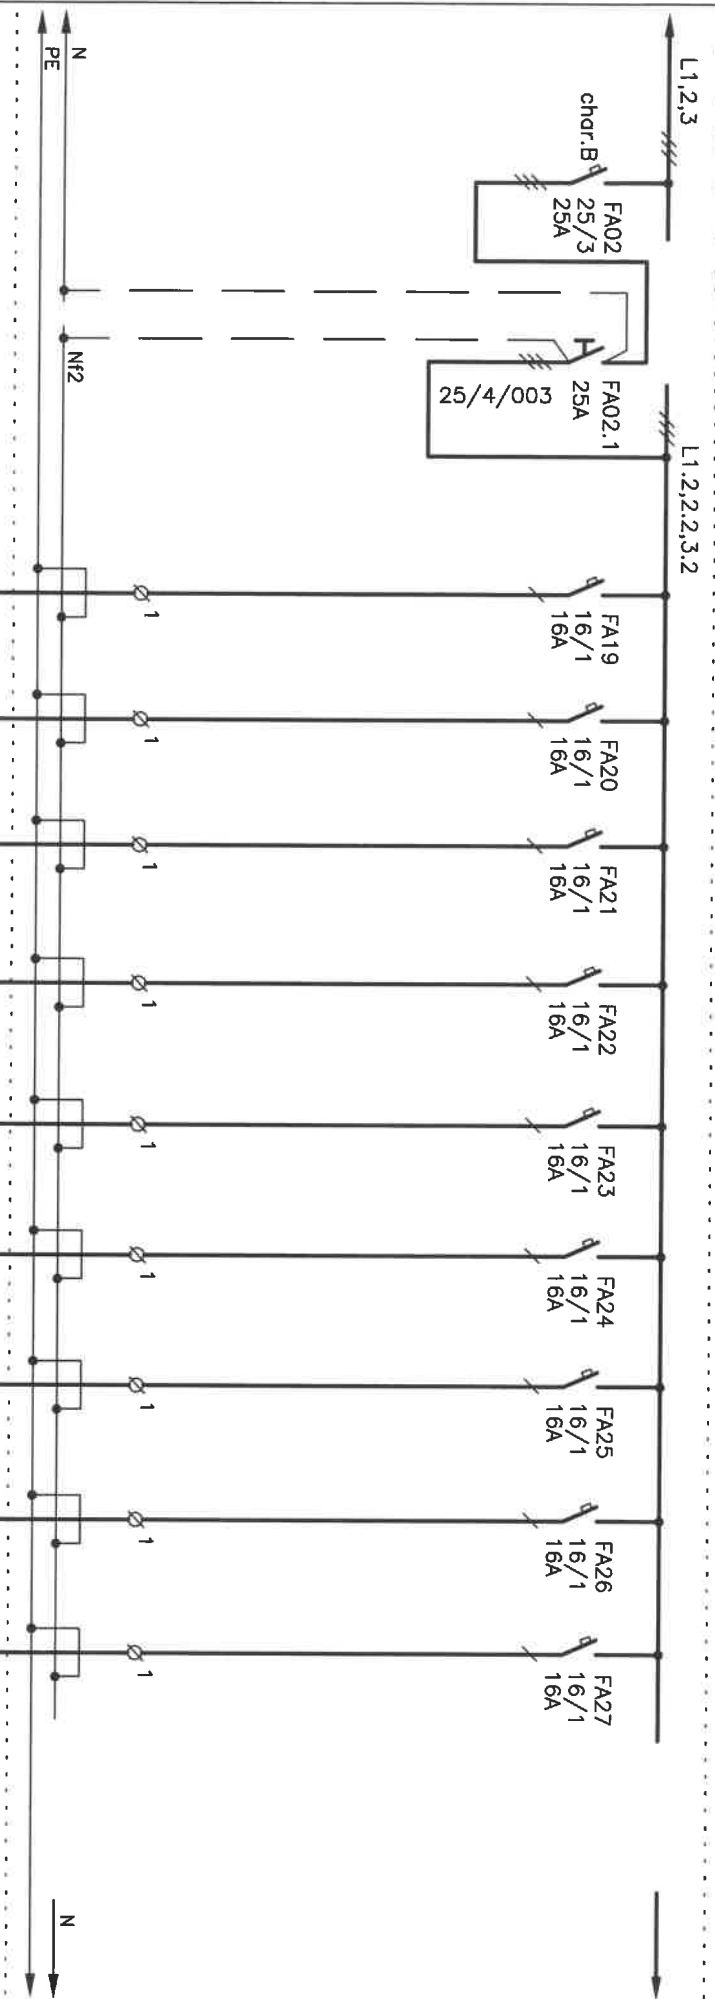

	WL19	WL20	WL21	WL22	WL23	WL24	WL25	WL26	WL27
	CYKY-J3x2,5	CYKY-J3x2,5	CYKY-J3x2,5	CYKY-J3x2,5	CYKY-J3x2,5	CYKY-J3x2,5	CYKY-J3x2,5	CYKY-J3x2,5	CYKY-J3x2,5
POZICE	E12	E13	E14	E15	E16	E17	E18,E19	E1	E9
kW:	0,7	2,25	1,0	1,5	1,0	0,7	2x0,09	0,05	0,05
	OHŘÍVACÍ VOZÍK-TALÍŘE	OHŘÍVACÍ VOZÍK 3xGN1/1	REZERVA (ZÁSUVKY 3xGN1/1)	REZERVA	REZERVA	CHLADICÍ VITRINA	2x SYSTÉMOVÁ VÁRNICE	ZMĚKČOVAČ VODY u MYČKY	ZMĚKČOVAČ VODY u VÝROBNÍKU KÁVY,ČAJE


REVIZE 1-02/2025

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----

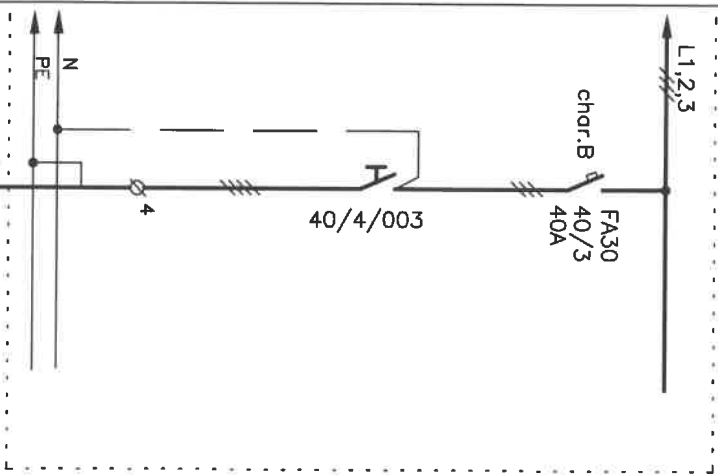

POZICE	CYA16
kw:	MYČKA
E2	
18,0	

ROZVADĚČ R1.3

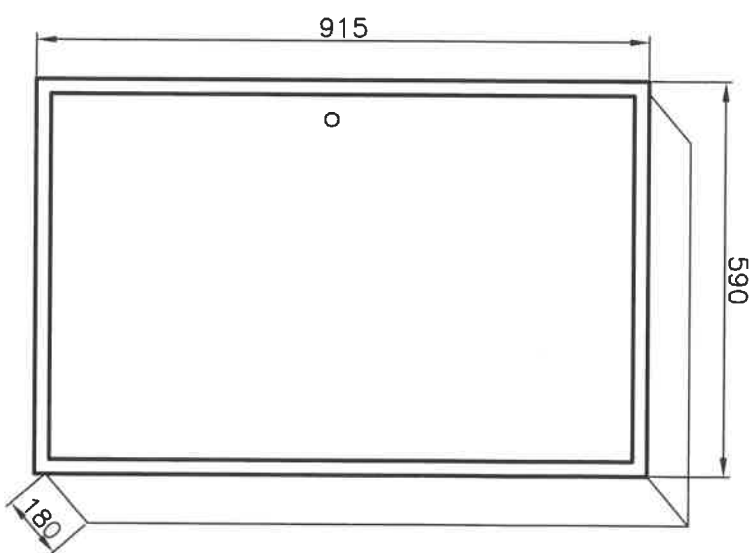

OCELOPLECHOVÁ ROZVODNICE PRO 126 MODULŮ
 ZAPUSTNÁ MONTÁŽ, PLNĚ DVEŘE – BARVA ŠEDÁ
 KRYTÍ: IP30/20
 VNITŘNÍ KRYT S VŘEZY PRO MODULÁRNÍ PŘÍSTROJE
 PŘÍSTROJE OZNAČIT POPIS,ŠITKY
 PŘÍVOD A VÝVODY: VRCHEM

TABULKY NB 3.01.01, 1.43.01, 4.61.31 (ČSN 01 8010)

REVIZE 1-02/2025

3NPE, 400/230V, 50Hz str TN-S
 AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ OD ZDROJE

Název dílce:
 MATEŘSKÁ A ZÁKLADNÍ ŠKOLA
 ŠAMALOVA, BRNO – ŽIDENICE

Obsah výkresu:
 ROZVADĚČ R1.3

listů celkem výkres č.
 4
 list č.
 4
 D.1.4.6.18