

Statutární město Brno

Dominikánské nám. 1

60200 Brno

Váš dopis značky / ze dne	Naše značka	Vyřizuje	Místo odeslání / dne
/ 05.03.2025	UPTS/OS/389672/2025	Šárka Stašková	Praha / 06.03.2025

**Věc: Vyjádření k existenci podzemních a nadzemních sítí spol. České Radiokomunikace, a.s.**

Účel: Odstranění stavby, terénních úprav a zařízení, bourací práce

**Akce: Odstranění stavby v areálu Kraví hora, ul. Rybkova, Brno, poz. p.č. 741, v KÚ Veverí [610372]**

1. V současné době prochází v blízkosti Vámi řešeného objektu paprsek radioreléového spoje elektronické komunikační sítě ve správě Českých Radiokomunikací, a.s. (viz. přehledná situace). Obecně platí, že koridory radioreléových spojů **nesmí být** částečně ani krátkodobě narušeny konstrukcí stavebních objektů, konstrukcí použité stavební techniky nebo tělesy přenášených stavebních břemen!

Podmínky pro případ kolize s vedením SEK Českých Radiokomunikací, a.s.:

a) Stavebník je povinen **ihned kontaktovat** pracovníky odd. Ochrany sítí Českých Radiokomunikací, a.s., pokud ve fázi zpracování projektové dokumentace stavby nebo v pozdějších fázích stavebního řízení zjistí, že stavebními objekty nebo použitou stavební technikou **hrozí** i jen krátkodobé či částečné narušení tras podzemních nebo nadzemních vedení veřejné komunikační sítě ve správě Českých Radiokomunikací, a.s.

b) V případě nutnosti přeložení vedení Českých Radiokomunikací, a.s. hradí nezbytně nutné náklady za vyvolanou úpravu sítě stavebník, jehož stavba nebo stavební technika danou přeložku vyvolala.

c) Stavebník **je povinen** nejpozději 3 měsíce před zahájením výstavby kolizního objektu nebo umístěním kolizní stavební techniky uzavřít se společností České Radiokomunikace, a.s. "Dohodu o přeložení kolizního vedení Českých Radiokomunikací, a.s."

2. Vámi řešenou lokalitou neprochází podzemní vedení sítí elektronických komunikací Českých Radiokomunikací, a.s.

**Za předpokladu splnění výše uvedených požadavků s umístěním / realizací stavby souhlasíme.**

Pozn.:

Rušení elektronických komunikačních zařízení a sítí je považováno za porušení právní odpovědnosti dle § 100-101 zákona č. 127/2005Sb, o elektronických komunikacích a o změně souvisejících právních předpisů v platném znění.

S pozdravem

Za správnost:

České Radiokomunikace a.s.  
Skokanská 2117/1  
169 00 Praha 6  
(53)  
*Šárka Stašková*

Šárka Stašková  
Specialista ochrany sítě


Příloha: 1x situace CRA

**Platnost tohoto vyjádření je jeden rok od data vystavení, tj. do 06.03.2026**

PIN: 3334

Žádost č. j. UPTS/OS/389672/2025

## Zájmové území

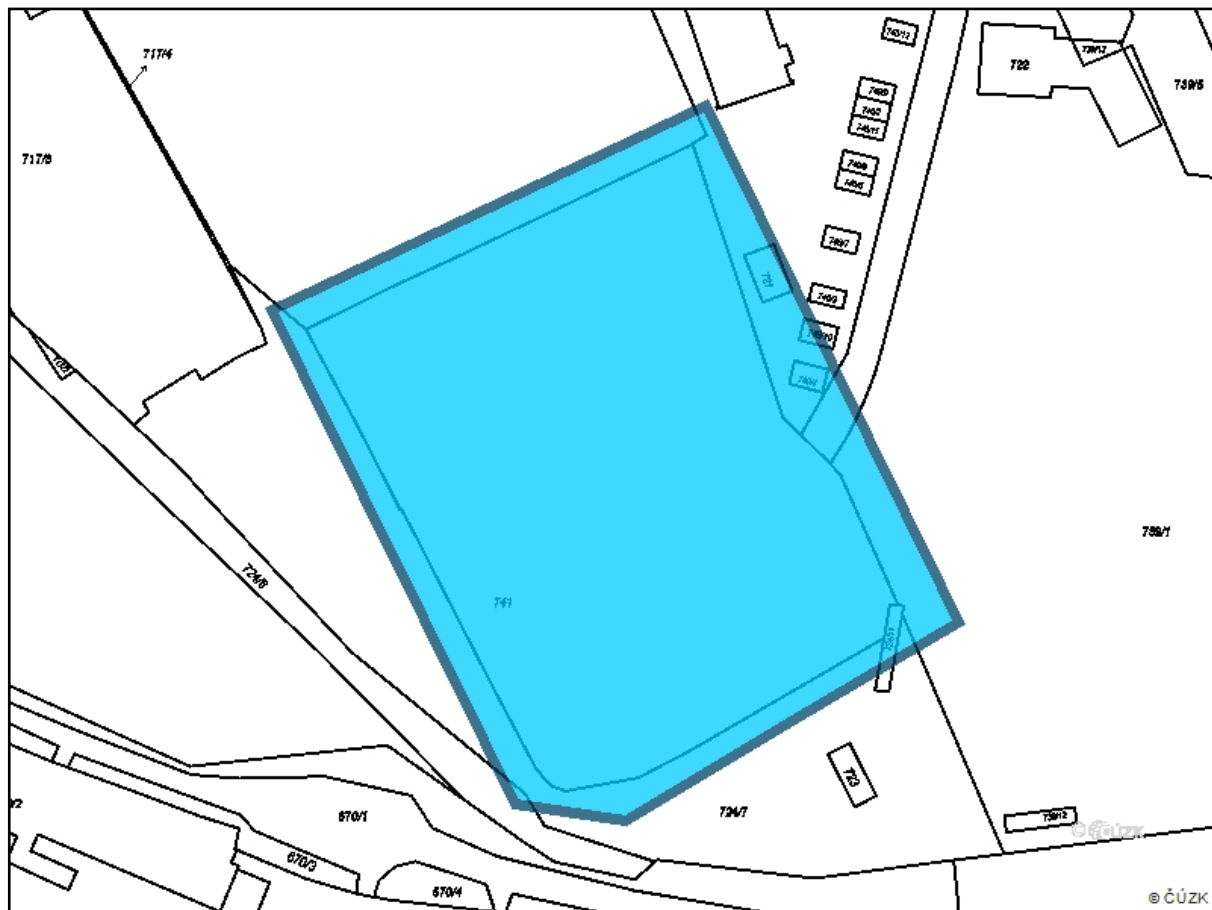


### Seznam parcel:

katastrální území: 610372 parcely: 721,724/11,724/7,724/8,725/1,737,739/1,740/1,740/10,740/4,741

**Poznámka:** Upozorňujeme Vás, že toto stanovisko **NELZE** uplatnit pro umístění a provoz větrných elektráren.



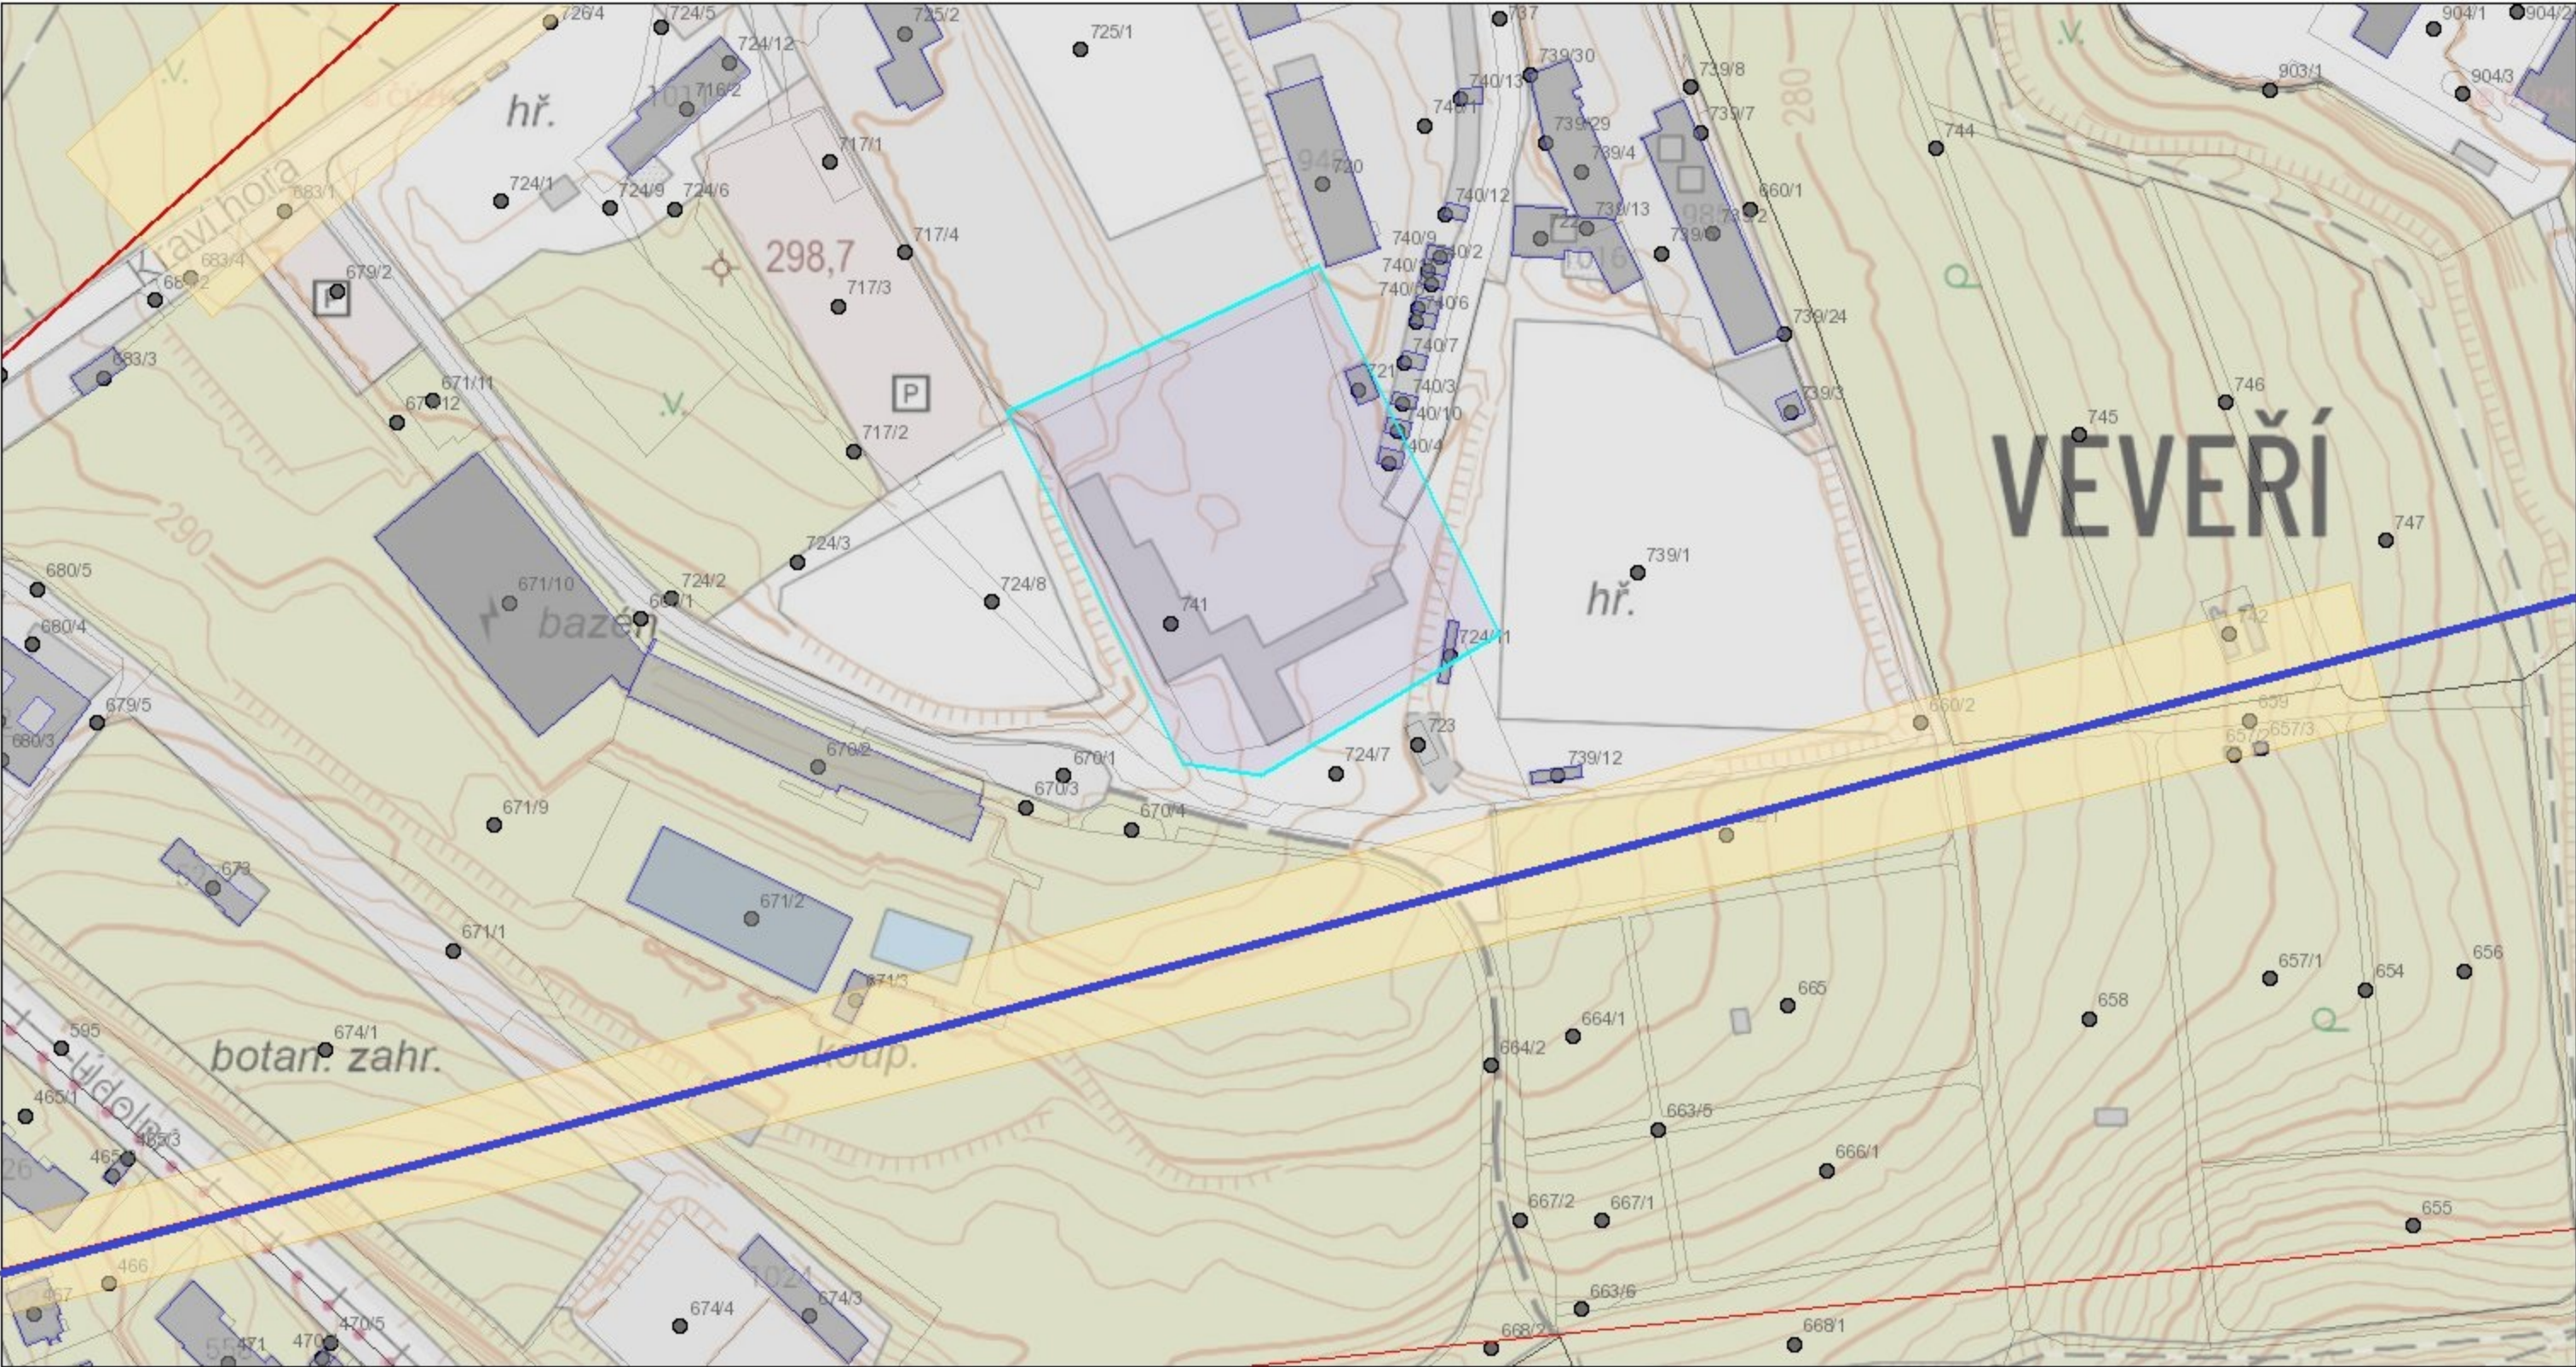

6. 3. 2025 10:49:47

Papřsky dotčené zájmovým území stavby: <div></div>					Souřadnice WGS-84				
Papřsek č.	Bod A	Bod B	Spodní hrana OP papřsku (Bpv)	Spodní hrana OP papřsku (m nad terénem)	Poloměr OP [m]	Bod A		Bod B	
						Zeměpisná šířka	Zeměpisná délka	Zeměpisná šířka	Zeměpisná délka
1	BARV	HADY	cca 334-336 m.n.m.	cca 50-52 m.n.t.	r = 3	49,198933	16,579631	49,222547	16,67465
Pozn:	1. Žadatel o vyjádření se převzetím stanoviska zavazuje, že námi poskytnuté informace a data o průběhu našich sítí nebude neoprávněně rozšiřovat či předávat třetím osobám bez souhlasu spol. České Radiokomunikace, a.s. 2. Odchyłka zaměření GPS souřadnic koncových bodů: +/- 9m								

