
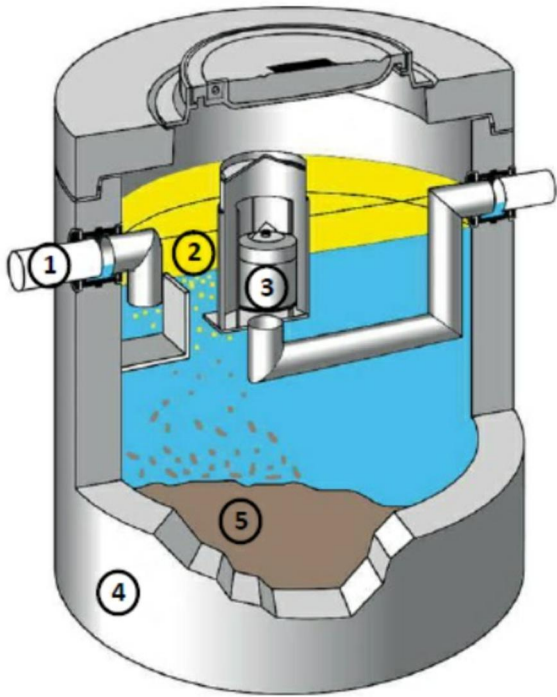


ODLUČOVAČ LEHKÝCH KAPALIN

PŮDORYS

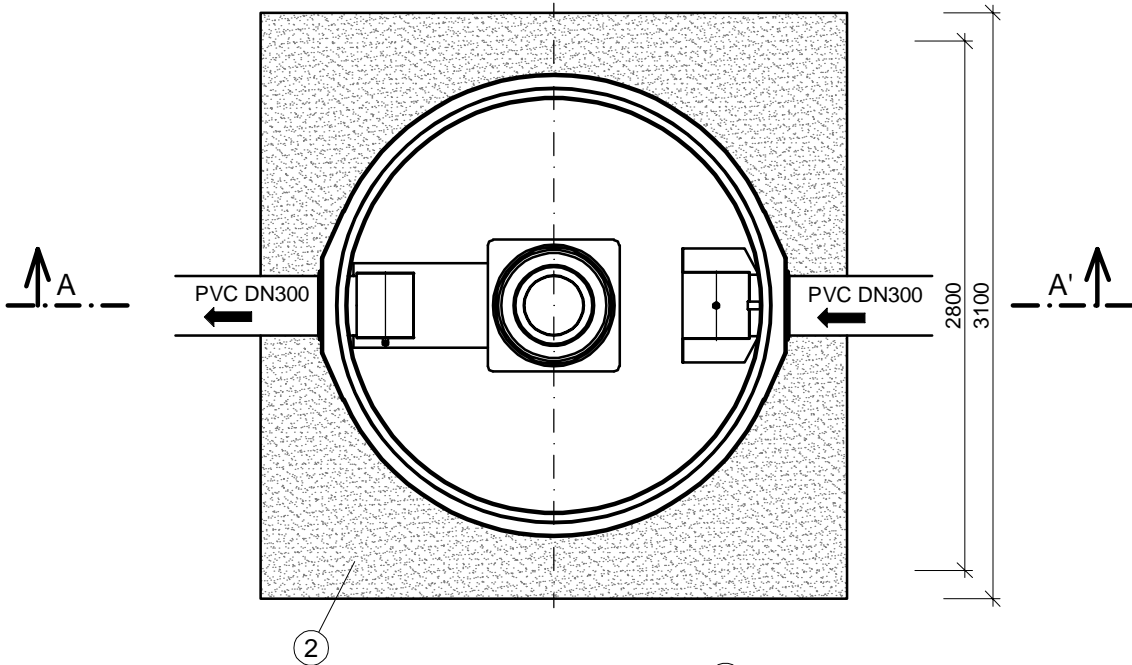


- 1 - VSTUPNÍ POTRUBÍ DO ODLUČOVAČE
- 2 - KOALESCENČNÍ JEDNOTKA
- 3 - VÝSTUPNÍ POTRUBÍ S BEZPEČNOSTNÍM PLOVÁKEM
- 4 - ŽELEZOBETONOVÁ SAMONOSNÁ NÁDRŽ
- 5 - INTEGROVANÝ LAPAČ KALŮ (KALOVÁ JÍMKA)

Nosné železobetonové odlučovače jsou konstruovány tak, že není nutno provádět jejich další obetonování. Odlučovače se osazují do výkopu, jehož dno je v závislosti na kvalitě podloží zpevněno zhutněným šterkopískem a vyrovnáno pískem. Osazený a připojený odlučovač se rovnoměrně obsype vytěženou zemínou za průběžného hutnění a naplní čistou vodou.


Koncentrace nepolárních extrahovatelných látek C10-C40 (dříve značeno jen NEL) na výstupu z odlučovače je vždy nižší než 5 mg/l (třída I dle EN 858). Pro komunikace, parkoviště a odstavné plochy se pohybuje koncentrace C10-C40 na výstupu z odlučovače v rozmezí 0,2 až 0,5 mg/l. Při nižších hodnotách na vstupu jsou hodnoty na výstupu poměrně nižší. Maximální hodnota C10-C40 na výstupu z odlučovače je garantována do 1 mg/l. Ropné látky nesmí být v přitékající vodě emulgované.

ŘEZ A-A'

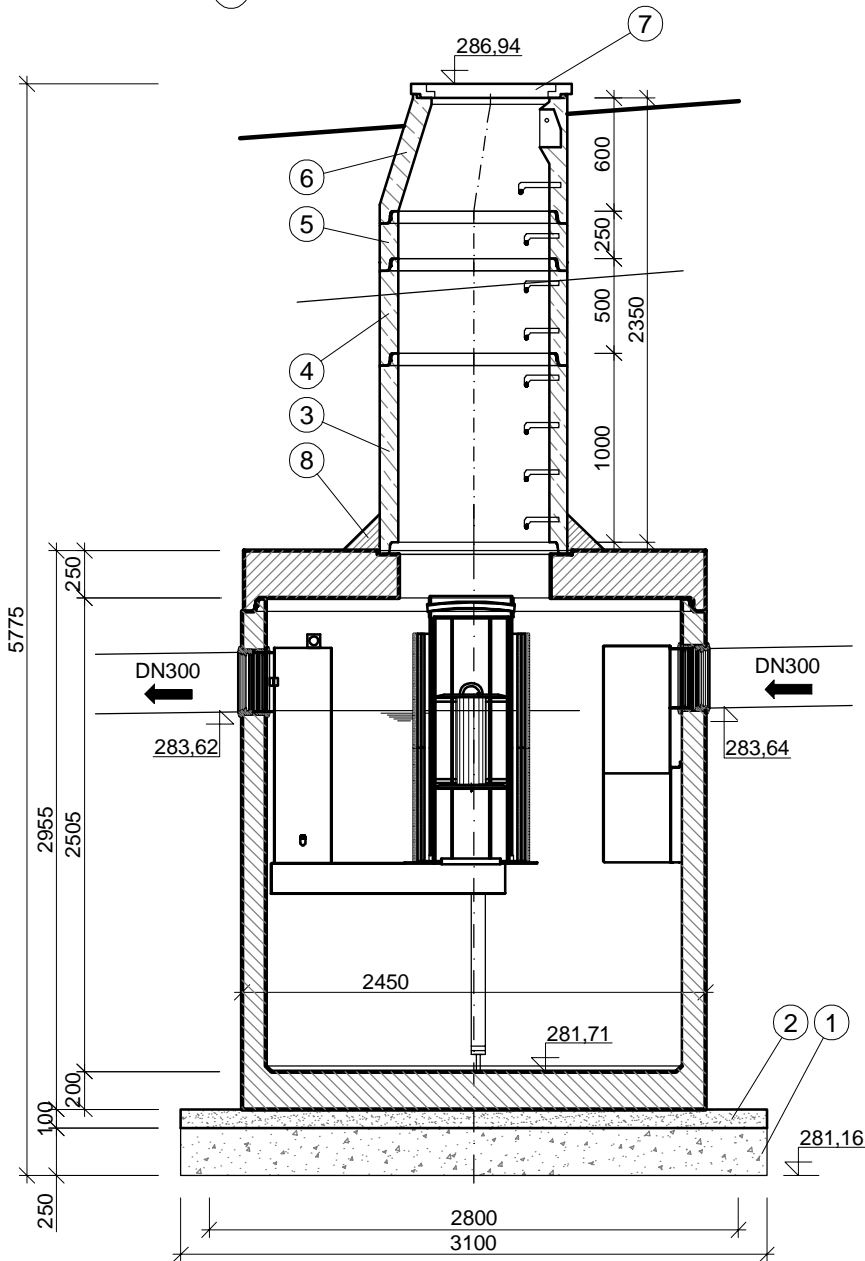






- 1 - LOŽE ŠD 0/63 HUTNĚNÉ NA ZHUTNĚNÉM ROSTLÉM TERÉNU
- 2 - VYROVNÁNÍ PÍSKEM
- 3 - SKRUŽ TBS-Q.1 80/100
- 4 - SKRUŽ TBS-Q.1 80/50
- 5 - SKRUŽ TBS-Q.1 80/25
- 6 - KÓNUS TBR-Q.1 80-62/60
- 7 - BET. POKLOP DN600, TŘ. ZATÍŽENÍ A15
- 8 - OBETONOVÁNÍ

D
SO 301



SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM : JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM : Bpv

VEDOUCÍ PROJEKTANT	Ing. Martin ŘEHULKA		 PRIS PROJEKČNÍ KANCELÁŘ PRIS spol. s r. o. OSOVÁ 20, 625 00 BRNO	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	Ing. David MEZERA			
VYPRACOVAL	Martin ŠULISTA			
KONTROLOVAL	Ing. Jiří ŠRUBAŘ			
KRAJ: JIHMORAVSKÝ	OBJEDNATEL: Statutární město Brno, mč. Brno-Nový Lískovec		DATUM	11/2024
<div>Parkovací dům Nový Lískovec</div> <div>SO 301 PŘÍPOJKA DEŠŤOVÉ KANALIZACE</div>			FORMÁT	2 A4
			MĚŘÍTKO	1:40
			ÚČEL	PDPS
			ČÍS. ZAKÁZKY	21180
			ARCHIVNÍ ČÍS.	
NÁZEV PŘÍLOHY:			ČÍS. SOUPRAVY	PŘÍLOHA
ODLUČOVAČ LEHKÝCH KAPALIN				301.9.