


ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	Ing. Radim KUBA		BRNOTHERM s.r.o. Vlkova 2 628 00 Brno tel. 545214192	
VYPRACOVAL	Ing. Radim KUBA			
INVESTOR:	Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, Brno 602 00			
Akce: DD – KŘENOVÁ 47 Křenová 47, Brno			FORMÁT	A4
			DATUM	8 / 2017
			STUPEŇ	DPS
			ZAK. ČÍSLO	10/17
			PROFESE	MaR
Obsah: MaR – Zapojení RA1			MĚŘÍTKO --	ČÍSLO VÝKRESU 02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

LEGENDA

x.y číselné označení prvku MaR:
x číslo strany Rozvaděč RA1
y číslo vývodu (kabelu) na dané straně




snímače teploty

snímače binárních stavů




- 3.1 TEPLOTA V KOTELNĚ MAXIMÁLNÍ
- 3.5 PLYN
- 3.6 SIGNALIZACE PORUCHY
- 3.4 STOP TLAČÍTKO
- ÚNIK PLYNU 1 a 2 stupeň

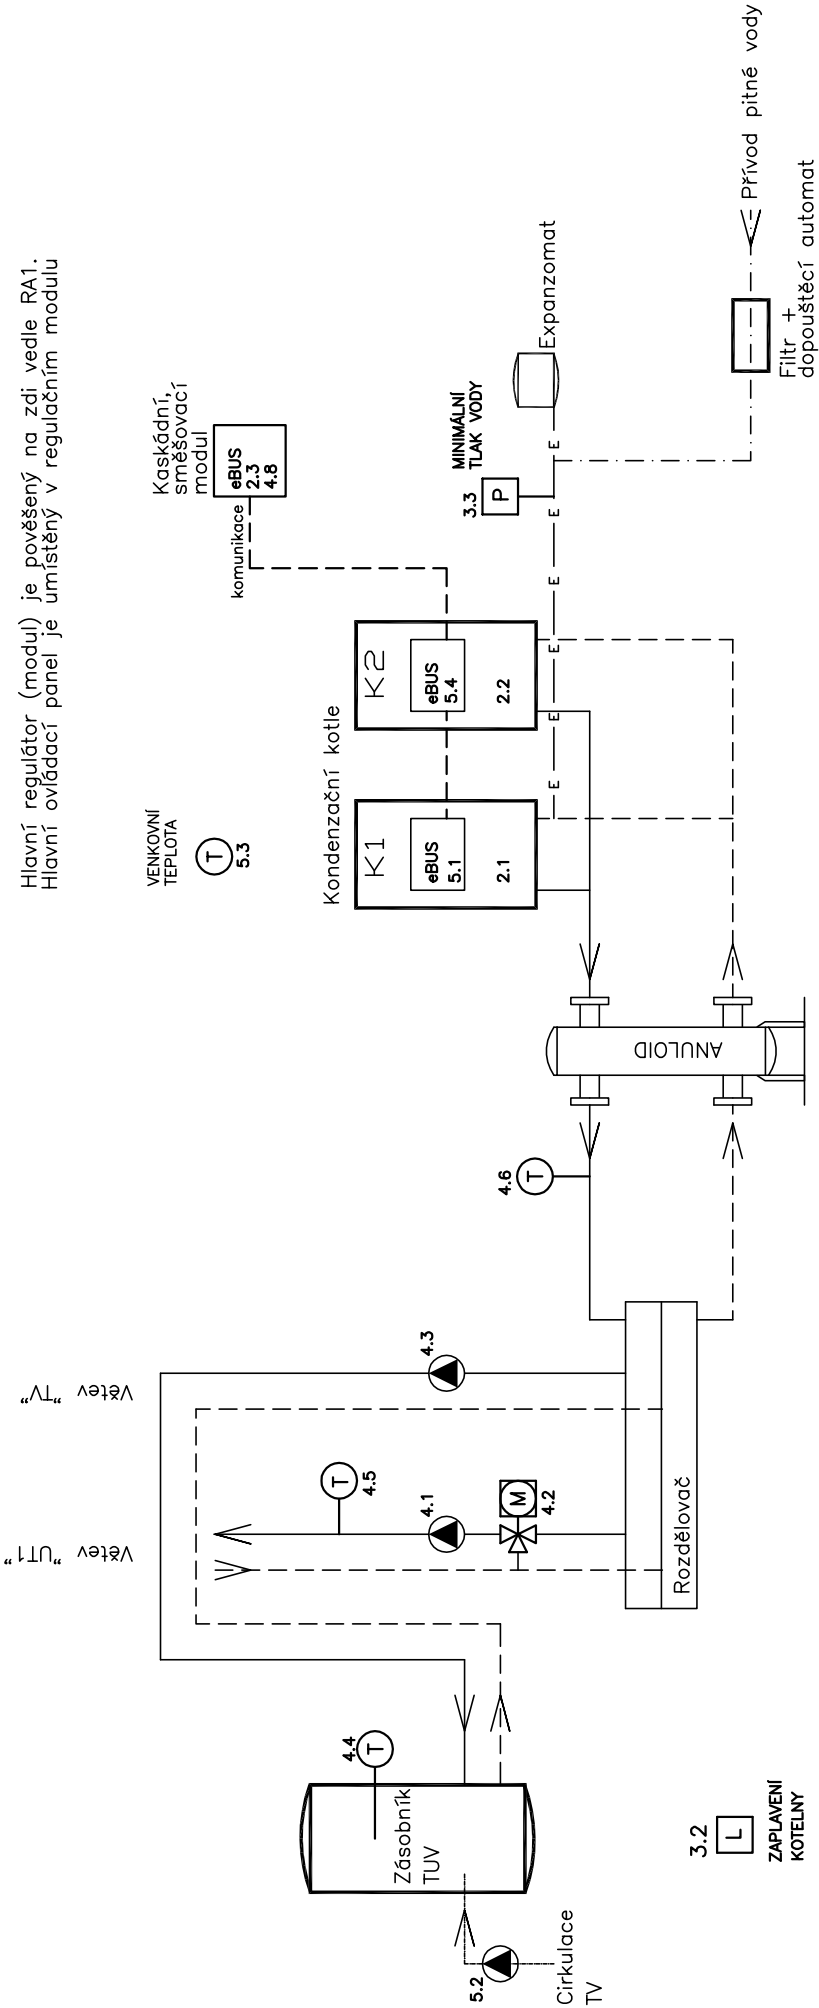

BRNOTHERM s.r.o. Vlkova 2, Brno 628 00 Tel: 545214192	NAZEV AKCE :		OBSAH VÝKRESU:		Rozvaděč RA1 – technologie					PROJEKTANT:		ZAKÁZKA:		00	
	MaR, Křenová 47, Brno									ing. Radim Kuba		10/2017		srpen 2017	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

PLASTOVÁ ROZVODNICE 4x12M, NA OMÍTKU

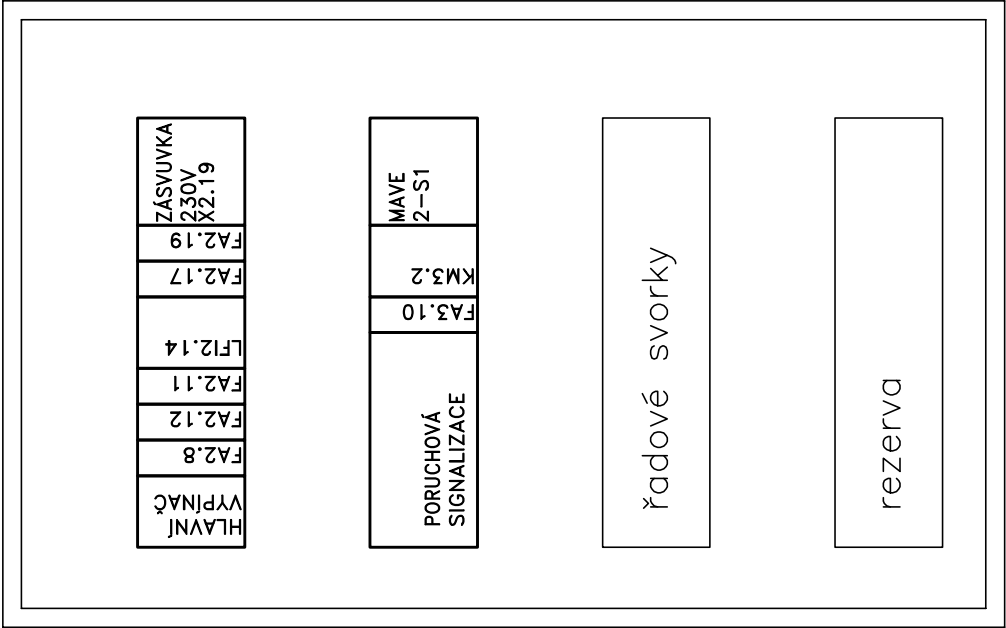


Druh sítě: 1/N/PE, 230V, 50Hz, TN-S
Ochrana před dotykem živých částí: dle ČSN 332000-4-41 ed.2 čl. 412, izolací a kryty
Ochrana před dotykem při poruše: dle ČSN 332000-4-41 ed.2 čl. 411, automatickým odpojením od zdroje
Ochrana doplňková: dle ČSN 332000-4-41 ed.2 čl. 411 doplňujícím pospojováním, proudovým chráničem s vybavovacím proudem 30mA.
Ochrana zvýšená: dle ČSN 332000-4-41 ed.2 čl. 412, použitím zařízení třídy ochrany II.

Rozvodnici opatřena vnitřní ochrannou svorkou PE
Ochranné pospojování provést vodičem CY6
Krytí IP43/20

NÁVRH OBSAZENÍ ROZVADĚČE
ŠÍŘKA VÝŘEZU – 12 MODULŮ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
BRNOTHERM s.r.o. Vikova 2, Brno 628 00 Tel: 545214192				NÁZEV AKCE :				OBSAH VÝKRESU:				PROJEKTANT:		ZAKÁZKA:		01			
				MaR, Křenová 47, Brno				Rozvaděč RA1				ing. Radim Kuba		10/2017					
												DATUM:		srpen 2017					

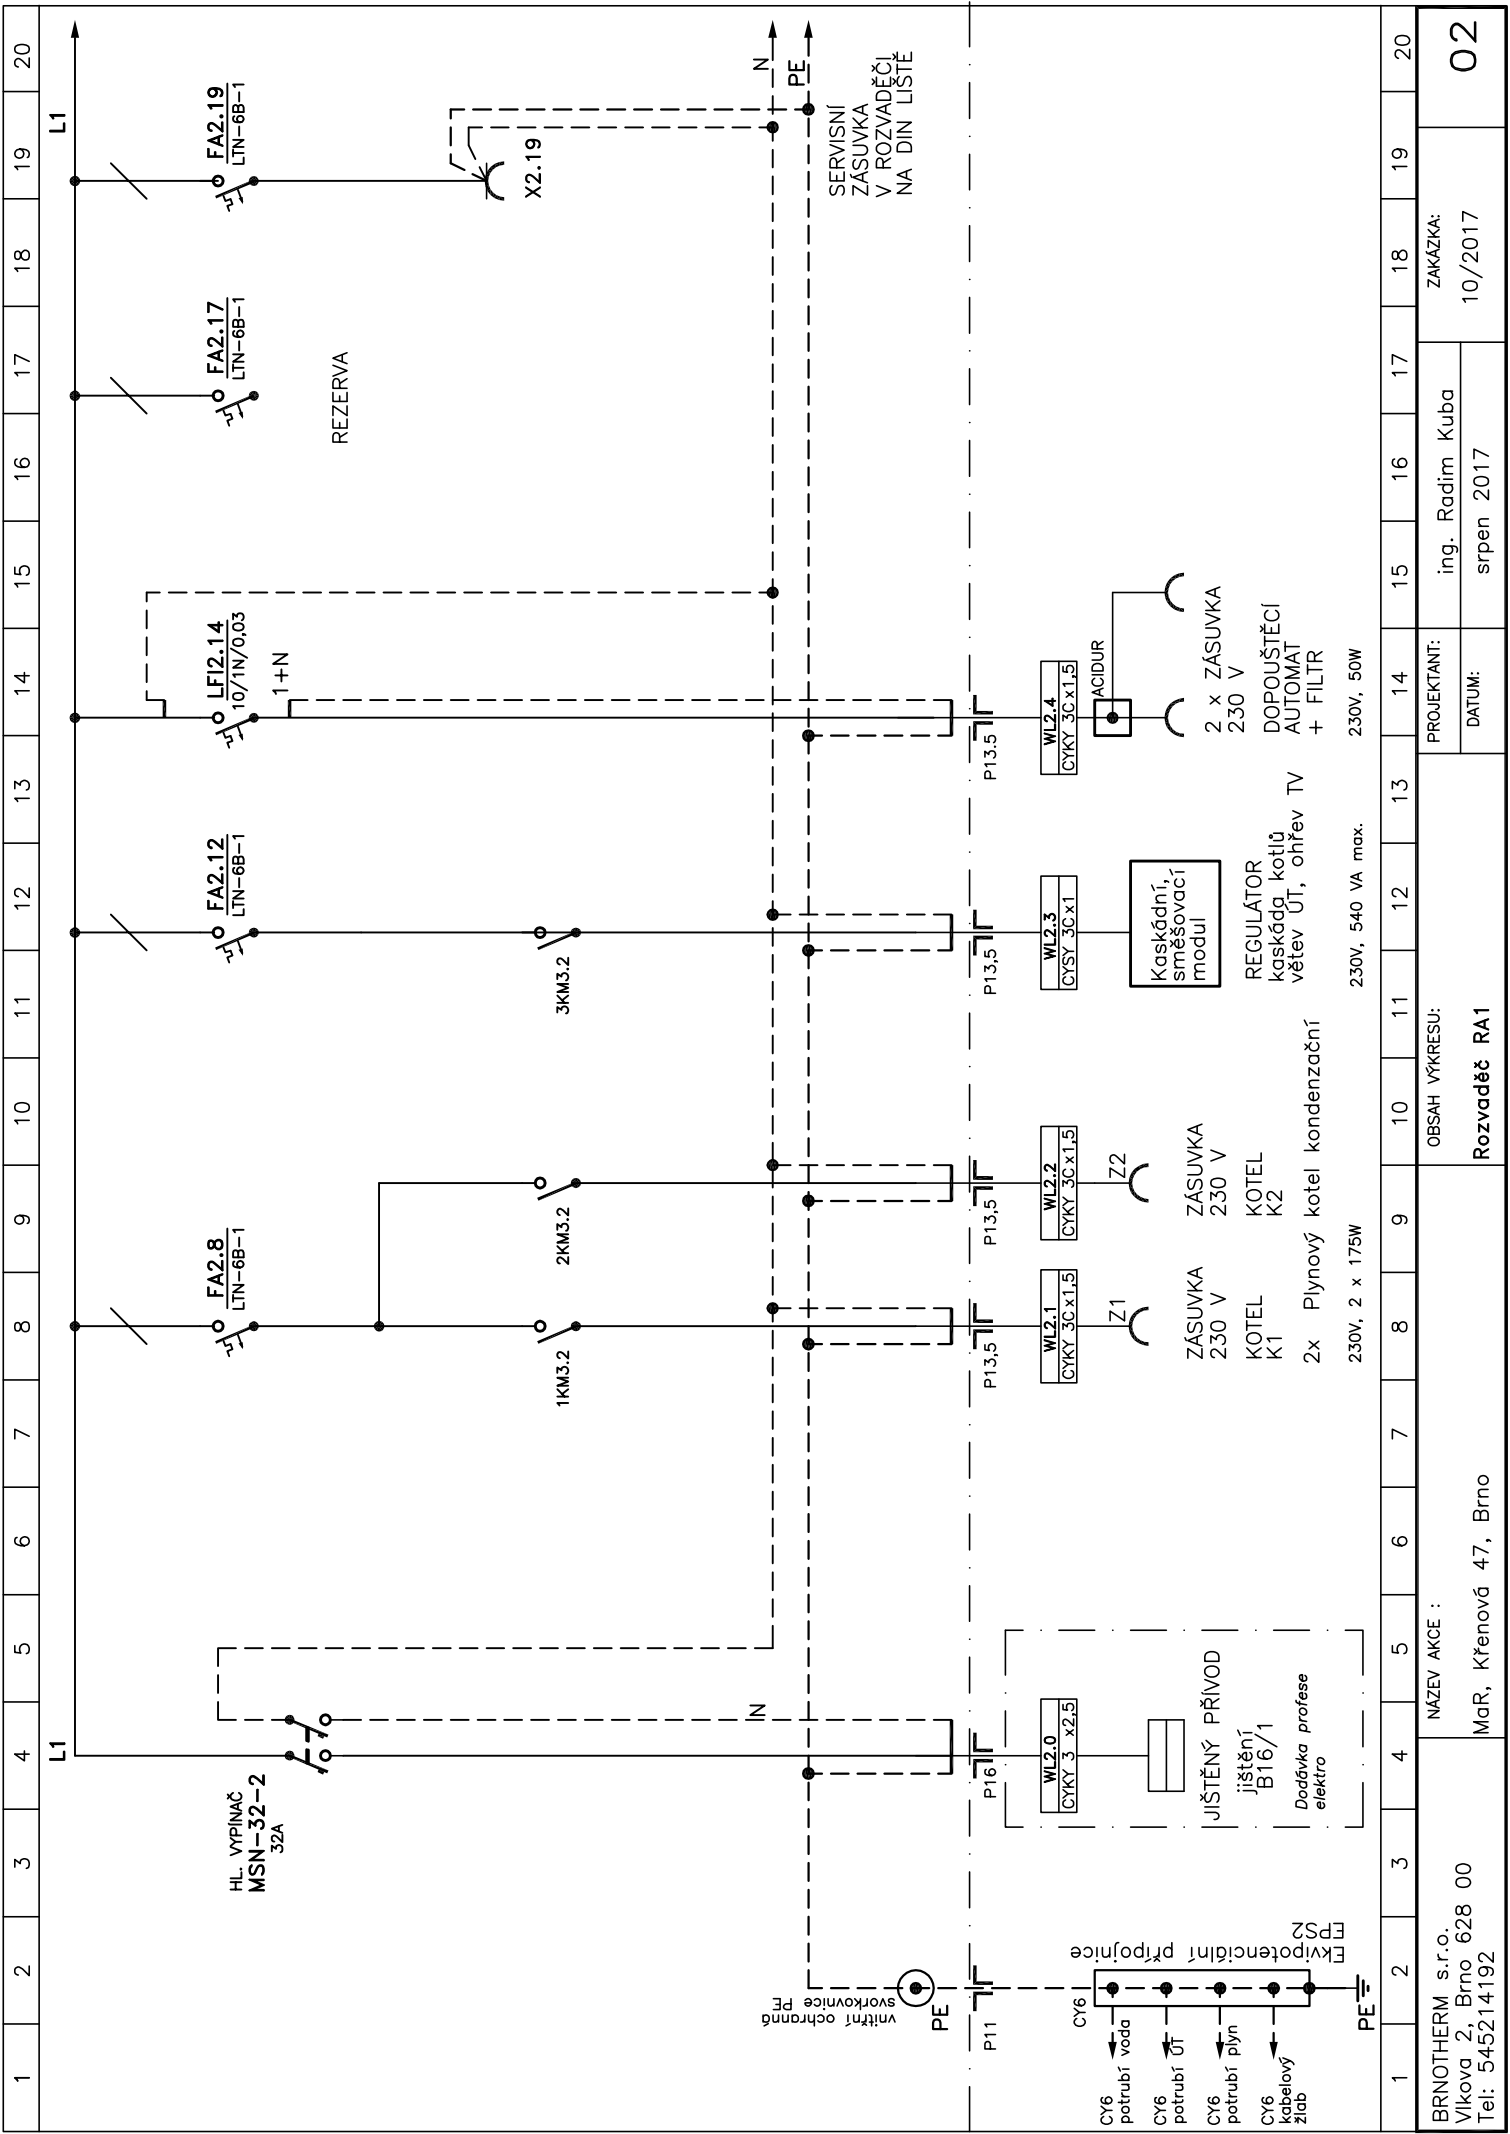

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
BRNOTHERM s.r.o. Víkova 2, Brno 628 00 Tel: 545214192				NÁZEV AKCE :				OBSAH VÝKRESU:				PROJEKTANT:				ZAKÁZKA:			
				MaR, Křenová 47, Brno				Ing. Radim Kuba				10/2017				02			
				Rozvaděč RA1				datum:				srpen 2017							

