



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

Zadavatel:

Statutární město Brno

se sídlem Dominikánské nám.196/1, 602 00 Brno

IČO: 44992785

Veřejná zakázka:

„Nábřeží řeky Svatky – Realizace protipovodňových opatření města Brna – etapy VII a VIII“

nadlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadávaná v užším zadávacím řízení podle ust. § 58 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

dle ust. § 98 a 99 ZZVZ

Zadavatel ve věci veřejné zakázky obdržel žádost dodavatele o vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace, popřípadě poskytuje vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace z vlastního podnětu.

Zadavatel vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace uveřejnil včetně přesného znění žádosti na profilu zadavatele.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 ze dne 29. 3. 2021

Žádost č. 1 ze dne 24. 3. 2021:

Zadavatel v příloze č. 2 zadávací dokumentace – KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE v části 6.4 Technická kvalifikace dle ust. § 79 požaduje v odst. b) seznam techniků nebo technických útvarů, které se budou podílet na plnění veřejné zakázky, a to zejména těch, které zajišťují kontrolu kvality nebo budou provádět stavební práce, bez ohledu na to, zda jde o zaměstnance dodavatele nebo osoby v jiném vztahu k dodavateli osvědčení o vzdělání (je-li požadováno) a odborné kvalifikaci fyzických osob, odpovědných za poskytování stavebních prací, kde způsob prokázání technické kvalifikace, že dodavatel bude mít pro plnění veřejné zakázky k dispozici realizační tým složený alespoň z těchto osob:

1. Hlavní stavbyvedoucí;



2. Stavbyvedoucí odpovědný za kanalizaci a inženýrské sítě;
3. Stavbyvedoucí odpovědný za protipovodňová opatření;
4. Člen týmu odpovědný za koordinaci bezpečnosti a prevenci rizik na straně zhotovitele (dále jen „člen týmu odpovědný za BOZP“);
5. Člen týmu statik;
6. Člen týmu v pozici geotechnika;
7. Člen týmu v pozici zeměměřiče;
8. Člen týmu v pozici arborista;
9. Člen týmu odpovědný za pozemní stavby
10. Člen týmu odpovědný za dopravní stavby
11. Člen týmu odpovědný za techniku prostředí staveb.

Pozice stavbyvedoucích dle bodů 1. až 3. musí být obsazeny odlišnými fyzickými osobami.

Zadavatel požaduje u každé osoby předložit vždy:

- profesní životopis, z něhož bude vyplývat splnění požadavků zadavatele (u referenční zkušenosti, je-li níže

požadována, uvede dodavatel údaje, z nichž bude ověřitelné splnění požadavku, a to včetně kontaktních údajů na objednatele takové zakázky, tedy kontaktního e-mailu a telefonu),

- údaj o tom, zda je osoba v pracovněprávním či jiném vztahu k dodavateli (v takovém případě uvede dodavatel v jakém),

- doklady, z nichž bude vyplývat splnění požadavků zadavatele na vzdělání či odbornou způsobilost (příslušný doklad o vzdělání / osvědčení / autorizace/oprávnění, je-li níže vyžadováno).

Dodavatel předloží doklady o odborné kvalifikaci pro následující osoby:

1. Hlavní stavbyvedoucí

tato osoba musí mít:

- odbornou způsobilost ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů

a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, jakožto autorizovaný inženýr v oboru „stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství“;

- odbornou kvalifikaci, tj. praxi v oblasti výkonu funkce stavbyvedoucího na staveništi při realizaci minimálně

3 stavebních prací, jejichž předmětem byla alespoň v jednom případě významná stavební práce dle odst. 6.4. písm. a) bodu 1. a ve dvou dalších případech významná stavební práce dle odst. 6.4. písm. a) podle kteréhokoliv z bodů 1. až 9., avšak o finančním objemu nejméně 100 milionů Kč bez DPH za každou takovou významnou stavební práci u těchto dvou dalších významných stavebních prací (tj. kromě významné



stavební práce dle odst. 6.4. písm. a), která je požadována v hodnotě nejméně 400 milionů Kč bez DPH) (nemusí se však jednat o identickou referenční zakázku, prostřednictvím které prokazuje účastník kvalifikaci dle odst. 6.4. písm. a) kvalifikační dokumentace), a to vše v posledních 7 letech před zahájením zadávacího řízení.

Dotaz:

V rámci přiměřenosti, transparentnosti a omezení diskriminace, žádáme zadavatele o vysvětlení, z jakého důvodu požaduje u člena týmu č. 1 Hlavní stavbyvedoucí • odbornou kvalifikaci, tj. praxi v oblasti výkonu funkce stavbyvedoucího na staveništi při realizaci minimálně 3 stavebních prací, jejichž předmětem byla alespoň v jednom případě významná stavební práce dle odst. 6.4. písm. a) bodu 1. a ve dvou dalších případech významná stavební práce dle odst. 6.4. písm. a) podle kteréhokoliv z bodů 1. až 9., avšak o finančním objemu nejméně 100 milionů Kč bez DPH za každou takovou významnou stavební práci u těchto dvou dalších významných stavebních prací (tj. kromě významné stavební práce dle odst. 6.4. písm. a), která je požadována v hodnotě nejméně 400 milionů Kč bez DPH) (nemusí se však jednat o identickou referenční zakázku, prostřednictvím které prokazuje účastník kvalifikaci dle odst. 6.4. písm. a) kvalifikační dokumentace), a to vše v posledních 7 letech před zahájením zadávacího řízení.

Jedná se o nepřiměřený parametr stanovený zadavatelem, jelikož dvě zakázky v hodnotě min. 400 mil. a jednu zakázku v hodnotě 100 mil. za posledních 7 let, není za splnění všech svých povinností běžný stavbyvedoucí na staveništi v takto omezeném období technicky splnit, pokud se nejedná o min. středního manažera daného podniku jako je vedoucí střediska a výše. Přiměřená hodnota požadovaných zakázek, která nebude významně omezovat okruh uchazečů s jeví na období min. 10 let a déle. Vzhledem k tomu, že obvyklá délka tak velkých zakázek je 2 a více let, je parametr 7 let nesplnitelný a tím se stává nepřiměřený a diskriminační.

Totéž platí i u dalších členů týmů, kde například zadavatele u člena týmu č. 4 požaduje zadavatel kumuluje délku praxe 5 let za posledních 10 let a zároveň dále požaduje dvě reference v hodnotě 300 mil. Kč za posledních 7 let atd...

Žádáme zadavatele o zmírnění tohoto parametru a prodloužení délky referenčních zkušeností u všech členů týmu tj. 1,2,3,8 a 10 na délku min za posledních 10 let.

Informace zadavatele:

Výše uvedený dotaz tazatele vysvětluje zadavatel následujícím způsobem:

Dodavatel ve své žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 24.3.2021 nevedl jakékoliv relevantní odůvodnění svého požadavku na prodloužení doby k prokázání jím zmíněných požadavků dle odst. 6.4. písm. b) kvalifikační dokumentace. Zadavatel k tomuto



dotazu tazatele dále sděluje, že ZZVZ v tomto ohledu nestanoví žádný minimální limit, přičemž v odst. 6.4 písm. a) kvalifikační dokumentaci zadavatel prodloužil délku referenčního období k prokázání významných stavebních prací nad zákonem stanovenou délkou referenčního období dle § 79 odst. 2 písm. a) ZZVZ. Tutéž prodlouženou délku referenčního období (tj. až 7 let) zadavatel analogicky promítl do požadavků dle odst. 6.4 písm. b) kvalifikační dokumentace na odbornou kvalifikaci (praxi) u dotazovaných členů realizačního týmu dodavatele. U požadavků dle odst. 6.4 písm. b) kvalifikační dokumentace v rámci požadavků na odbornou praxi u členů realizačního týmu dodavatele (dle bodů 1, 2, 3, 8 a 10) jsou tedy stanoveny požadavky na zkušenosti s významnými stavebními pracemi obsahově stejným způsobem, jako je tomu v případě požadavků dle odst. 6.4 písm. a) kvalifikační dokumentace.

Zadavatel je toho názoru, že tímto svým koncepčním přístupem umožnil dostatečně širokou hospodářskou soutěž, a to taktéž s přihlédnutím ke skutečnosti, že se jedná o nadlimitní veřejnou zakázku o značném věcném i finančním rozsahu, kde lze důvodně očekávat náročnější stanovení požadavků na prokázání kvalifikace účastníků zadávacího řízení (s ohledem na předmět plnění veřejné zakázky a její význam pro zadavatele). Požadavky kvalifikace slouží zadavateli k tomu, aby umožnil účast dostatečně zkušeným dodavatelům, a to vzhledem k náročnosti a rozsahu předmětu plnění.

Zadavatel současně uvádí, že neomezil možné prokázání a naplnění požadavků dle odst. 6.4 písm. b) bodů 1, 2, 3, 8 a 10 kvalifikační dokumentace prostřednictvím významných stavebních prací (odborné kvalifikace, tj. praxe v oblasti výkonu funkce příslušného člena realizačního týmu) případně realizovaných mimo území České republiky. Dodavatelé mohou prokazovat naplnění těchto požadavků taktéž prostřednictvím významných stavebních prací realizovaných v zahraničí, a to nejen u odborné kvalifikace členů realizačních týmů, nýbrž také u významných stavebních prací (referenčních zakázek).

Zadavatel tak na základě výše uvedených skutečností uvedenému dotazu tazatele sděluje, že výše zmíněné kvalifikační podmínky považuje za přiměřené, adekvátní k rozsahu veřejné zakázky a stanovené v souladu se ZZVZ.



Žádost č. 2 ze dne 25. 3. 2021:

Dotaz č. 1

V bodu 6.4 ZD technická kvalifikace zadavatel požaduje:

5. další 1 (jiná než dle předchozího bodu 4.) významná stavební práce, jejímž předmětem byla výstavba nebo rekonstrukce kanalizace (kanalizačních stoky) vejčitého profilu s profilem potrubí nejméně b/H 500/750, a to v délce nejméně 300 m;

Tazatel žádá o informaci, zda zadavatel trvá na vejčitém profilu potrubí, zda není možné použít kulatý profil DN500 a výše.

Informace zadavatele:

K výše uvedenému dotazu tazatele zadavatel uvádí, že trvá na stanoveném znění zadávacích podmínek. Při plnění veřejné zakázky je požadována realizace kmenové stoky vejčitého profilu 800/1200 v délce 717 m, a profilu 900/1350 v délce 121 m. V rámci plnění předmětu veřejné zakázky a vzhledem k rozsahu této části, tj. rekonstrukce (přeložky) kmenové stoky, která má být provedena formou vejčitého profilu, zadavatel považuje požadavek na prokázání kvalifikace dle odst. 6.4 písm. a) bodu 5 kvalifikační dokumentace za oprávněný; dodavatelé musí prokázat, že mají s tímto typem staveb kanalizačních stok a související technologií výstavby adekvátní zkušenosti.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 ze dne 30. 3. 2021

Žádost č. 3 ze dne 25. 3. 2021:

Ve výkazu výměr není u injektáže a zálivky mikropilot uvedena plánovaná spotřeba. Může zadavatel tento údaj doplnit?

Informace zadavatele:

Zadavatel k výše uvedenému dotazu tazatele uvádí následující:

Předmětná položka je uvedena ve výkazu výměr na dodávku a montáž mikropilot včetně zálivky – injektování.



Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 ze dne 7. 4. 2021

Zadavatel informuje, že přistoupil k prodloužení lhůty pro podání žádostí o účast, a to následovně:

Konec lhůty pro podání žádostí o účast:

Datum: 20. 4. 2021

Hodina: 10:00

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4 ze dne 14. 4. 2021

Žádost č. 4 ze dne 31. 3. 2021:

Máme zájem se ucházet spolu se zahraničními účastníky o veřejnou zakázku „Nábřeží řeky Svratky – Realizace protipovodňových opatření města Brna – etapy VII a VIII“ a tímto vás žádáme ve lhůtě dle § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) o vysvětlení zadávací dokumentace veřejné zakázky:

II.

Dotaz 1

Zadavatel v příloze č. 2 zadávací dokumentace v části Kvalifikační čl. 6.4 Technická kvalifikace dle ust. § 79 požaduje mj v odst. b) seznam techniků nebo technických útvarů, které se budou podílet na plnění veřejné zakázky, a to zejména těch, které zajišťují kontrolu kvality nebo budou provádět stavební práce, bez ohledu na to, zda jde o zaměstnance dodavatele nebo osoby v jiném vztahu k dodavateli osvědčení o vzdělání (je-li požadováno) a odborné kvalifikaci fyzických osob, odpovědných za poskytování stavebních prací, kde způsob prokázání technické kvalifikace, že dodavatel bude mít pro plnění veřejné zakázky k dispozici realizační tým složený alespoň z těchto osob:

- 1. Hlavní stavbyvedoucí;*
- 2. Stavbyvedoucí odpovědný za kanalizaci a inženýrské sítě;*
- 3. Stavbyvedoucí odpovědný za protipovodňová opatření;*
- 4. Člen týmu odpovědný za koordinaci bezpečnosti a prevenci rizik na straně zhotovitele*
- 5. Člen týmu statik;*
- 6. Člen týmu v pozici geotechnika;*
- 7. Člen týmu v pozici zeměměřiče;*
- 8. Člen týmu v pozici arborista;*
- 9. Člen týmu odpovědný za pozemní stavby*
- 10. Člen týmu odpovědný za dopravní stavby*
- 11. Člen týmu odpovědný za techniku prostředí staveb.*

Pozice stavbyvedoucích dle bodů 1. až 3. musí být obsazeny odlišnými fyzickými osobami. Zadavatel požaduje u každé osoby předložit vždy:



- *profesní životopis, z něhož bude vyplývat splnění požadavků zadavatele (u referenční zkušenosti, je-li níže požadována, uvede dodavatel údaje, z nichž bude ověřitelné splnění požadavku, a to včetně kontaktních údajů na objednatele takové zakázky, tedy kontaktního e-mailu a telefonu),*

Dotaz:

Z jakého důvodu zadavatel stanovil podmínku pro pozice členů realizačního týmu č. 1. Hlavní stavbyvedoucí, č. 3. Stavbyvedoucí odpovědný za protipovodňová opatření, a č. 9. Člen týmu odpovědný za pozemní stavby odbornou způsobilost ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, jakožto autorizovaný inženýr, přičemž u pozic č. 2 Stavbyvedoucí odpovědný za kanalizaci a inženýrské sítě a č. 10. Člen týmu odpovědný za dopravní stavby požaduje odbornou způsobilost na úrovni technika.

Domníváme se, že takové nastavení diskriminačních kritérií je v rozporu s pravidly o zadávání veřejných zakázek a způsob nastavení takových přísných parametrů dělá dojem veřejné zakázky šité na míru konkrétním dodavatelům a nastavení takových kritérií je dle zákona neoprávněné snížení okruhu potenciálních uchazečů na nejmenší možnou míru.

Takové nastavení i jiných dalších nepřiměřených kvalifikačních kritérií jako je nastavení zkušeností jednotlivých členů týmu, tak uchazeči takové jednání připomíná v mediích známý způsob řízení a zadávání veřejných zakázek na území

Města Brna, které je v současné době intenzivně prošetřováno orgány činných v trestním řízení. Autorizovaný technik je na úrovni výkonu stavbyvedoucího dle zákona č. 183/2006 Sb. ve stejné rovině jako autorizovaný inženýr a zadavatel nastavením takových podmínek na různých úrovních řízení veřejné zakázky diskriminuje techniky, nebo stavitele činných ve výstavbě a dopouští se netransparentního jednání, že diskriminuje plnohodnotné techniky a stavitele stanovenou podmínkou odborné způsobilosti na úrovni inženýr.

Dále se domnívám, že stanovení odborné způsobilosti na úrovni inženýr diskriminuje ostatní potenciální uchazeče z Evropské unie, jelikož v některých zemích se pro výkon stavbyvedoucího se doklad na úrovni autorizovaného inženýra nevydává a takové osoby jsou pak v České komoře autorizovaných inženýrů a techniků usazovány na úrovni technik, stavitel, přičemž kompletně splňuje veškeré podmínky pro výkon stavbyvedoucího dle zákona.

Žádám zadavatele o zdůvodnění nastavení takových kvalifikačních podmínek a o žádám o změnu zadávací dokumentace v požadavku na odbornou způsobilost ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, jakožto autorizovaný technik na pozicích členů realizačního týmu na pozicích 1. Hlavní stavbyvedoucí, 3. Stavbyvedoucí odpovědný za protipovodňová opatření, a 9. Člen týmu odpovědný za pozemní stavby.



Po úpravě zadávacích podmínek žádám o dostatečné prodloužení lhůty na podání žádosti o nabídku.

Pevně věřím, že se v této těžké době bude zadavatel chovat nediskriminačně, transparentně a přiměřeně ke všem potencionálním uchazečům o veřejnou zakázku

Za vyhovění žádosti děkuji.

Informace zadavatele:

Zadavatel k výše uvedenému dotazu tazatele uvádí následující:

Zadavatel nadále trvá na znění zadávacích podmínek, a to včetně požadavků na prokázání kvalifikačních požadavků dle odst. 6.4 písm. b) kvalifikační dokumentace – osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci fyzických osob, odpovědných za poskytování stavebních prací, konkrétně osob 1. Hlavního stavbyvedoucího, 3. Stavbyvedoucího odpovědného za protipovodňová opatření a 9. Člen týmu odpovědný za pozemní stavby, tj. na odborné kvalifikaci fyzických osob ve stupni autorizovaný inženýr v příslušném oboru. Stanovení požadavku na pozici autorizovaného inženýra je zcela běžně se vyskytujícím také v rozsahově mnohem menších veřejných zakázkách, přičemž zadavatel vážil své požadavky i s ohledem na jejich přiměřenost tím, že nevyžaduje odbornou kvalifikaci autorizovaného inženýra u všech v úvahu připadajících osob realizačního týmu, nýbrž pouze u klíčových členů realizačního týmu vzhledem k individuálním specifikům předmětu veřejné zakázky. Zadavatel předmětnou kvalifikaci požaduje vzhledem k náročnosti stavby ve snaze zajistit odbornou realizaci díla. Zadavatel uvádí, že u nejdůležitějších staveb tvořících celkové dílo má za cíl požadavek na autorizovaného inženýra v příslušném oboru umožnit a podpořit vyšší míru expertizy a kontroly při provádění celkového díla, a to v souladu se zvláštními právními předpisy (zákonem č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů).

Zadavatel k výše uvedenému dotazu tazatele současně uvádí, že nevyločil či neomezil pravidla dle § 81 ZZVZ, tzn. pokud byla kvalifikace získána v zahraničí, prokazuje se doklady vydanými podle právního řádu země, ve které byla získána, a to v rozsahu požadovaném zadavatelem, což také zadavatel explicitně uvádí v odst. 7.4 kvalifikační dokumentace na nějž současně tímto dále odkazuje. Rovněž zahraniční dodavatelé (podobně jako tuzemští) musí respektovat právní úpravu plynoucí ze zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů).



Zadavatel má důvodně za to, že stanovil zadávací podmínky a v rámci nich taktéž požadavky na prokázání technické kvalifikace dle odst. 6.4 písm. b) zadávací dokumentace dostatečně jednoznačně, důvodně a na základě svých vlastních relevantních potřeb. Zadavatel tak považuje zadávací podmínky za stanovené nediskriminačně, transparentně a přiměřeně a trvá na jejich znění.

Žádost č. 5 ze dne 31. 3. 2021 a žádost č. 6 ze dne 8. 4. 2021:

1. Ad časové vymezení období nabytí odborné kvalifikace fyzických osob

Zadavatel na základě čl. 6.4. písm. b) „Technická kvalifikace dle ust. § 79 ZZVZ“ kvalifikační dokumentace k nadepsané veřejné zakázce (dále jen „6.4 písm. b) KD“) dle § 79 odst. 2 písm. Zákona týkající se osvědčení o odborné kvalifikaci fyzických osob odpovědných za poskytování plnění, požaduje u osob hlavního stavbyvedoucího, stavbyvedoucího odpovědného za kanalizaci a inženýrské sítě, stavbyvedoucího odpovědného za protipovodňová opatření, člena týmu odpovědného za koordinaci bezpečnosti a prevenci rizik na straně zhotovitele (dále jen „člen týmu odpovědný za BOZP“); člena týmu statik; člena týmu v pozici geotechnika; člena týmu v pozici zeměměřiče; člena týmu v pozici arborista; člena týmu odpovědného za pozemní stavby, člena týmu odpovědného za dopravní stavby a člena týmu odpovědného za techniku prostředí staveb praxi v oblasti určeného výkonu, která musí být prokázána ve vybraném časovém období (např. za posledních 7 let nebo v posledních 10 letech od zahájení zadávacího řízení).

Dodavatel si je vědom, že Zákon při tomto kritériu technické kvalifikace nechává úroveň jeho vymezení na Zadavateli. Zároveň však platí, že by zadavatelé neměli stanovovat své požadavky způsobem, který by měl za následek podstatné omezení okruhu potenciálních dodavatelů a současně by z hlediska zajištění plnění veřejné zakázky osobami s dostatečnou odbornou kapacitou nepřinášel pro zadavatele žádnou přidanou hodnotu. Právě v případě požadavků na kvalifikaci fyzických osob a délky jejich praxe v určitém oboru přitom bývají často shledávány ze strany Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže nedostatky z důvodu zjevné či skryté diskriminace.

Odborná praxe fyzických osob v oboru představuje souhrn celoživotního vzdělávání, poznatků a know-how získaného během celého období takové praxe vykonávané danou osobou. Jinými slovy, poznatky, které fyzická osoba během své praxe získala, zůstávají její odbornou a profesní výhodou bez ohledu na to, v jakém období tuto praxi prováděla. Zadavatel v kvalifikační dokumentaci jakkoliv nezdůvodňuje, z jakého důvodu omezil prokazování tohoto kvalifikačního předpokladu na jím vymezené období z pohledu nabyté celoživotní praxe uvedených osob na několik málo let před zahájením zadávacího řízení. Dodavatel si proto není vědom žádného



relevantního důvodu pro vázání odborné praxe vymezených fyzických osob na (ve smyslu výše uvedeného) časově omezené období.

Je navíc zřejmé, že vodohospodářské stavby – vodní díla, na jejichž realizaci váže Zadavatel praxi stavbyvedoucích a dalších osob realizačního týmu, jsou stavby, které se oproti jiným, obvyklejším, stavbám provádí v takovém objemu a rozsahu velice zřídka. Nelze tak vyloučit, že uvedený požadavek na získání odborné praxe pouze za vymezené období, navíc ve spojitosti s realizací těchto ojedinělých staveb není v souladu se zákazem diskriminace podle § 6 Zákona.

S ohledem na výše popsané nelze vyloučit, že uvedený požadavek na získání odborné praxe pouze v Zadavatelem vymezeném období, navíc ve spojitosti s realizací požadovaných významných stavebních prací, není v souladu se zákazem diskriminace podle § 6 Zákona. Změní Zadavatel, za účelem vyhnutí se jakýmkoliv diskusím ohledně výše uvedené diskriminačně nastavené zadávací podmínky, u osob realizačního týmu požadavek na časovou omezenou praxi v oblasti určeného výkon tak, aby mohla být tato praxe u všech předmětných fyzických osob doložena bez ohledu na to, v jakém období byla z jejich strany splněna?

2. Ad požadavek Zadavatele na člena týmu odpovědného za BOZP

Ve smyslu 6.4 písm. b) KD musí člen týmu odpovědný za BOZP mít:

- odbornou způsobilost ve smyslu osvědčení o úspěšně vykonané zkoušce z odborné způsobilosti nebo periodické zkoušce z odborné způsobilosti k činnostem koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle ust. § 10 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů;*
- odbornou kvalifikaci, tj. praxi v oblasti výkonu funkce pracovníka BOZP při realizaci minimálně 2 stavebních prací, jejichž předmětem byla výstavba nebo rekonstrukce*
- vodohospodářské stavby s finančním objemem alespoň 300 milionů Kč bez DPH (nemusí se však jednat o identickou referenční zakázku, prostřednictvím které prokazuje účastník kvalifikaci dle odst. 6.4. písm. a) kvalifikační dokumentace), a to v posledních 7 letech před zahájením zadávacího řízení;*

Dodavatel v této souvislosti odkazuje na níže uvedena ujednání § 14 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).



„(1) Budou-li na staveništi působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele, je zadavatel stavby povinen písemně určit jednoho nebo více koordinátorů s přihlédnutím k druhu a velikosti stavby a její náročnosti na koordinaci opatření k zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce na staveništi. Koordinátor podle věty první musí být určen při přípravě stavby od zahájení prací na zpracování projektové dokumentace pro stavební řízení do jejího předání zadavateli stavby a při realizaci stavby od převzetí staveniště prvním zhotovitelem do převzetí dokončené stavby zadavatelem stavby. Činnosti koordinátora při přípravě stavby a při její realizaci mohou být vykonávány toutéž osobou.

(2) Koordinátorem je fyzická nebo právnická osoba určená zadavatelem stavby k provádění stanovených činností při přípravě stavby, popřípadě při realizaci stavby na staveništi. Koordinátorem může být určena fyzická osoba, která splňuje stanovené předpoklady odborné způsobilosti (§ 10). Právnická osoba může vykonávat činnost koordinátora, zabezpečí-li její výkon odborně způsobilou fyzickou osobou. Koordinátorem nemůže být zhotovitel, jeho zaměstnanec, ani fyzická osoba, která odborně vede realizaci stavby.“

Změní zadavatel požadavek na člena týmu odpovědného za BOZP v 6.4 písm. b) KD tak, aby odpovídal znění výše citovaného zákonného ujednání?

3. Ad požadavek Zadavatele na člena týmu v pozici arborista

Ve smyslu 6.4 písm. b) KD musí člen týmu v pozici arborista mj. středoškolské vzdělání zahradnického směru, „být držitelem certifikátu „Český certifikovaný arborista“ nebo „Evropský certifikovaný arborista“ či držitelem prokazatelně zcela obdobného certifikátu/osvědčení/oprávnění nebo je úspěšným absolventem studijního oboru arboristika alespoň na střední škole, popřípadě jiného prokazatelně zcela obdobného oboru.“.

Postačí pro splnění této části výše uvedeného kvalifikačního předpokladu, pokud člen týmu v pozici arborista bude mít středoškolské vzdělání jakéhokoliv směru a současně disponovat certifikátem „Český certifikovaný arborista“ nebo „Evropský certifikovaný arborista“?

4. Zadavatel sám ve svém Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 ze dne 29. 3. 2021 uvádí, že neomezil možné prokázání a naplnění požadavků dle odst. 6.4 písm. b) bodů 1, 2, 3, 8 a 10 kvalifikační dokumentace prostřednictvím významných stavebních prací (odborné kvalifikace, tj. praxe v oblasti výkonu funkce příslušného člena realizačního týmu) případně realizovaných mimo území České republiky. Dodavatelé mohou prokazovat naplnění těchto požadavků taktéž prostřednictvím významných stavebních prací realizovaných v zahraničí, a to nejen u odborné kvalifikace členů realizačních týmů, nýbrž také u významných stavebních prací (referenčních zakázek).



Prodlouží zadavatel lhůtu pro podání žádostí o účast minimálně o 14 dní, aby dodavatelé měli dostatek času a prostoru k získání dokumentů o provedených významných stavebních pracích realizovaných v zahraničí, a to nejen u odborné kvalifikace členů realizačních týmů, nýbrž také u významných stavebních prací (referenčních zakázek) a tímto svým koncepčním přístupem umožní dostatečně širokou hospodářskou soutěž?

Informace zadavatele:

Ad 1

Zadavatel k tomuto dotazu tazatele sděluje, že ZZVZ v tomto ohledu nestanoví žádný minimální limit, přičemž v odst. 6.4 písm. a) kvalifikační dokumentaci zadavatel prodloužil délku referenčního období k prokázání významných stavebních prací nad zákonem stanovenou délkou referenčního období dle § 79 odst. 2 písm. a) ZZVZ. Tutéž prodlouženou délku referenčního období zadavatel analogicky promítl do požadavků dle odst. 6.4 písm. b) kvalifikační dokumentace na odbornou kvalifikaci (praxi) u vybraných členů realizačního týmu dodavatele. Zadavatel dále uvádí, že se otázkou přiměřené délky referenčního období zabýval již ve vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 ze dne 29. 3. 2021 na dotaz č. 1, přičemž v podrobnostech odkazuje na dříve poskytnuté vysvětlení. Zadavatel měl důvodně za to (a nadále má), že stanoveným referenčním obdobím neomezuje nepřiměřeně hospodářskou soutěž a současně umožnil adekvátní hospodářskou soutěž dostatečnému počtu relevantních dodavatelů v předmětném oboru. Současně zadavatel v tomto ohledu uvádí, že vzhledem k vývoji technologií, stavebních postupů a pracovních podmínek jsou pro zadavatele relevantní zkušenosti získané v časově limitovaných referenčních obdobích, naopak není žádoucí připustit referenční zkušenosti členů realizačního týmu realizované kdykoliv, a to bez časového omezení určitým referenčním obdobím. V této souvislosti zadavatel také uvádí, že praktická využitelnost nabytých zkušeností členů realizačního týmu se postupem času přirozeně snižuje a zkušenost stará například více než dekádu nemá pro zadavatele totožnou hodnotu, jako zkušenost získaná v rámci časově omezeného (kratšího) referenčního období, a to zejm. z důvodu neustálého vývoje technických podmínek či stavebních postupů obzvláště s přihlédnutím ke specifikům předmětu veřejné zakázky (např. stavba přírodě blízkých protipovodňových opatření).

Přes shora uvedené zadavatel v zájmu maximalizace soutěže o veřejnou zakázku přistoupil k úpravě časového vymezení období rozhodného pro nabytí odborné kvalifikace fyzických osob – členů realizačního týmu č. 1, 2, 3, 4, 8 a 10 tak, že původní požadavek na dosažení požadované praxe v posledních 7 letech před zahájením zadávacího řízení je nahrazen



požadavkem na dosažení požadované praxe v posledních **10 letech** před zahájením zadávacího řízení.

Ad 2

Zadavatel v návaznosti na dotaz tazatele upravuje zadávací dokumentaci tak, že upravuje zadávací podmínky – požadavky na technickou kvalifikaci dle odst. 6.4 písm. b) bodu 4. kvalifikační dokumentace tak, že tento požadavek zadavatele nově zní následovně:

4. Člen týmu odpovědný za BOZP

tato osoba musí mít:

- **odbornou způsobilost ve smyslu osvědčení o úspěšně vykonané zkoušce z odborné způsobilosti nebo periodické zkoušce z odborné způsobilosti podle ust. § 10 odst. 1 nebo ust. § 10 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů;**

- *odbornou kvalifikaci, tj. praxi v oblasti výkonu funkce pracovníka BOZP při realizaci minimálně 2 stavebních prací, jejichž předmětem byla výstavba nebo rekonstrukce vodohospodářské stavby s finančním objemem alespoň 300 milionů Kč bez DPH (nemusí se však jednat o identickou referenční zakázku, prostřednictvím které prokazuje účastník kvalifikaci dle odst. 6.4. písm. a) kvalifikační dokumentace), a to v posledních **10 letech** před zahájením zadávacího řízení;*

- *praxi v oboru nejméně 5 let v posledních 10 letech před zahájením zadávacího řízení na pozici člena týmu odpovědného za BOZP (přičemž dodavatel předloží v dokladech jimiž prokazuje tuto část technické kvalifikace také seznam významných zakázek, na nichž se tento člen týmu v této pozici podílel včetně popisu předmětu zakázek a uvedení doby realizace).*

Zadavatel vysvětluje, že v zadávací dokumentaci požaduje určitou odbornou úroveň způsobilosti na straně dodavatele, když na staveništi bude s ohledem na rozsah stavby působit více dodavatelů stavebních prací. Požadavek tak směřuje k zajištění odborně zdatné osoby usnadňující komunikaci a koordinaci činností s osobami zhotovitele provádějícími stavbu; zadavatel současně konstatuje, že nestanovil povinnost zaměstnaneckého poměru pro člena týmu odpovědného za BOZP a zadávací podmínky (jejich splnění účastníky) nenabádají k tomu, že by snad účastník svou nabídku měl nedodržet zákon č. 309/2006 Sb.

Ad 3



Dodavatel musí prokázat, že Člen týmu v pozici arborista musí mít **alespoň** střední vzdělání v zahradnickém směru dle znění požadavku odst. 6.4 písm. b) bodu 8 kvalifikační dokumentace. Zadavatel má za to, že se jedná v tomto případě o zcela přiměřený požadavek kvalifikační dokumentace, který je zákonem umožněn.

Ad 4

S ohledem na provedené úpravy v kvalifikaci zadavatel přistoupil k prodloužení lhůty pro podání žádostí o účast, a to následovně:

Konec lhůty pro podání žádostí o účast:

Datum: 25.5.2021

Hodina: 10:00

Žádost č. 7 ze dne 14. 4. 2021:

Dobrý den,

dne 31.3.2021 jsem se zadavatele dotazoval na podmínky zadávací dokumentace se žádostí o vysvětlení zadávací dokumentace. Do dnešního dne mi nebylo odpovězeno.

Zdvořile jsem žádám o sdělení, zda zadavatel na naši žádost bude odpovídat a zda se bude ještě zadávací lhůta prodloužovat.

Vzhledem k situaci, že dne 7.4.2021 přistoupil zadavatel k prodloužení lhůty do 20.4.2021 bez vysvětlení, ačkoliv dokument se nazývá vysvětlení č. 3, je mi minimálně podivné, že na náš dotaz není reagováno.

Upozorňuji, že jsem se dotazoval dle pokynů dle zadávací dokumentace, kde je v čl. 13 mj. uvedeno:

Zadavatel upozorňuje, že veškerá komunikace se zadavatelem v rámci zadávacího řízení této veřejné zakázky musí být vedena pouze elektronicky, a to zejména prostřednictvím elektronického nástroje dle článku 2 zadávací dokumentace, případně i prostřednictvím datové schránky či na e-mailovou adresu zástupce zadavatele dle odst. 1.2. zadávací



dokumentace, kde je mj. uvedena pro komunikaci se zadavatelem emailová adresa, vz@mt-legal.com, na kterou naše dotazy adresují.

Děkuji za vysvětlení.

Informace zadavatele:

Zadavatel odkazuje na informace podané shora v rámci vysvětlení zadávací dokumentace.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5 ze dne 18. 5. 2021

Žádost č. 8 ze dne 13. 5. 2021:

Zadavatel uvedl v bodě 3.3. Zadávací dokumentace veřejné zakázky, že předpokládaná hodnota veřejné zakázky stanovená postupem podle ust. § 16 a násl. ZZVZ činí 1 259 411 648,33 Kč bez DPH. Zadavatel současně stanovil, že předpokládaná hodnota veřejné zakázky nesmí být v nabídce účastníka (vybraného dodavatele) překročena, jinak se jedná o nesplnění zadávacích podmínek. Nedodržení této zadávací podmínky tedy povede k vyloučení účastníka ze zadávacího řízení. Jako dodavatel působící dlouhodobě na stavebním trhu se zkušenostmi s realizací obdobných staveb se domníváme, že zadavatelem stanovenou maximální výši nabídkové ceny není možné dodržet, a to z následujících důvodů:

1. Výši nabídkové ceny účastníků zadávacího řízení významně ovlivňuje situace na stavebním trhu, přičemž si dovoluujeme upozornit, že za poslední rok došlo k výraznému meziročnímu cenovému nárůstu stavebních prací a materiálů, a to např. u materiálů v rozmezí meziročně 10–100%.
2. Při stanovení výše nabídkových cen je důležitá i skutečnost, že realizace bude probíhat až do října 2023, tedy zasáhne o do celého roku 2022 a 2023, tudíž je nutné v nabídkové ceně uvažovat nejen s obecným růstem cen na stavebním trhu, ale také i s inflací za roky realizace. Proto jsme i z tohoto důvodu přesvědčeni, že není v silách dodavatelů dostát požadavku zadavatele na dodržení limitní nabídkové ceny nepřevyšující předpokládanou hodnotu veřejné zakázky.
3. Rovněž upozorňujeme na skutečnost, že termín dokončení stavby je stanoven do 31.10.2023 a je rovněž stanoven jako limitní. S ohledem na postup zadávacího řízení, které se nyní nachází ve fázi před podáním žádosti o účast, sdělujeme, že nebude možné dodržet původně



předpokládanou dobu realizace 30 měsíců, která tak bude významně zkrácena o dobu dalšího trvání zadávacího řízení. Jelikož předpokládaná hodnota veřejné zakázky nesmí být v rámci nabídkových cen překročena, nebude možné při zkrácené době realizace (oproti původním 30 měsícům) navýšit pracovní kapacity tak, aby stavba byla dokončena v požadovaném termínu, neboť cenu za navýšení pracovních kapacit nebude možné zahrnout do limitní nabídkové ceny. Domníváme se, že požadavek zadavatele na dodržení maximální výše nabídkové ceny je nereálný, a zadavatel se takto vystavuje situaci, že neobdrží žádnou nabídku (resp. dle zkušeností dodavatele budou podány nabídky s cenami vyššími, než je stanovený limit) a zadávací řízení bude muset zadavatel zrušit. Jednání zadavatele, jako i celé výběrové řízení, shledáváme proto za neefektivní a ovlivňující podání nabídek možnými dodavateli. Chápeme, že zadavatel je obecně oprávněn stanovit limitní hranici pro nabídkové ceny dodavatelů, v tomto případě však shledáváme toto oprávnění jako oprávnění neprospívající ničemu. Limitní hranice není reálná a neodpovídá skutečnosti, jak lze porovnat s cenami na stavebním trhu v předchozích letech. Jednání zadavatele není v souladu se smyslem a účelem zadávacího řízení, kterým je vlastní realizace předmětu plnění, a povede tak k nevhodnému nakládání s veřejnými prostředky na toto (a případně další) zadávací řízení. S ohledem na shora uvedené, žádáme tímto zadavatele, aby zvažil požadavek týkající se omezení výše nabídkové ceny částkou maximálně ve výši 1 259 411 648,33 Kč bez DPH, jejíž překročení má za následek vyloučení účastníka ze zadávacího řízení, a aby tento požadavek zrušil.

Informace zadavatele:

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky vychází ze zpracované projektové dokumentace a je schválená v orgánech statutárního města Brna. Zadavatel dále předpokládá kofinancování v rámci dotačního titulu Operačního programu Životní prostředí. Vycházejíc z podmínek dotační podpory obdobně očekává, že vybraný dodavatel bude schopen garantovat limitní dobu plnění současně s převzetím cenového závazku (nabídkové ceny do maximální výše předpokládané hodnoty veřejné zakázky). Tyto skutečnosti budou ověřovány v další fázi zadávacího řízení, tj. po podání nabídek a dále úkony ve vztahu k vybranému dodavateli, jak předpokládá zadávací dokumentace. S ohledem na uvedené zadavatel sděluje, že nebude přistupovat k úpravě požadavků na limitní výši nabídkové ceny.



Vysvětlení zadávací dokumentace č. 6 ze dne 30. 8. 2021

Žádost č. 9 ze dne 25. 8. 2021:

Dotaz č. 1

V hlavičce soupisu prací jsou uvedeny tyto informace:

Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. Množství v položkách je předpokládané a řídí se po vzoru vyhláškou č. 169/2016 Sb. Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen upozornit zadavatele na případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nedílnou podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce se dodávají jako plně funkční celek.

Výše uvedené formulace jsou v dle našeho názoru v přímém rozporu se zákonem o veřejných zakázkách, respektive s jeho prováděcí vyhláškou. Odpovědnost za správnost zadávací dokumentace v režimu ZVZ je plně na straně zadavatele, nikoliv zhotovitele. Zhotovitel, pokud najde nesrovnalost v ZD, je oprávněn podat dotaz na zadavatele a ten rozhodne, zda změní ZD. Zhotovitel nemůže měnit výkaz výměr ani doplňovat chybějící položky. Nemá ani žádnou odpovědnost za chyby ve výkazu výměr, které neobjeví. Toto bylo již mnohokrát potvrzeno Úřadem pro hospodářskou soutěž i příslušnými soudy.

Můžete upravit výše uvedené formulace do souladu se ZVZ?

Dotaz č. 2

Předaný výkaz výměr obsahuje tyto položky:



03 - SO 07.07 Revitalizace řeky - úprava dna v km 37,055 - 39,910

sto: Nábřeží Svatky
davatel: Statutární město Brno
hazeč: Vyplň údaj

Datum: 28. 9. 2020
Projektant: A PLUS a.s.
Zpracovatel: STAGA stavební agentura s.r.o.

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
úklady soupisu celkem						15 912 943,76	
D	HSV	Práce a dodávky HSV				15 912 943,76	
D	1	Zemní práce				15 912 943,76	
K	127253105	Výkopávky pod vodou dozerem v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 s přemístěním výkopku do 50 m	m3	62 624,800	253,00	15 844 074,40	CS ÚRS 2020 01
WV		"výkopy ve dně řeky" 62389,8		62 389,800			
WV		"strnutí dna koryta v místě hutnějších násypů, viz D.02.001 "235		235,000			
WV		Součet		62 624,800			
K	129001101	Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí	m3	213,880	322,00	68 869,36	CS ÚRS 2020 01
WV		21388,0*0,01" příplatek 1 %		213,880			

Jedná se o pevnou cenu platnou pro všechny uchazeče nebo ocenění ve výkazech zůstalo nedopatřením?

Dotaz č. 3

Soupis prací SO 07.07 Revitalizace řeky obsahuje tuto položku:

W		750,0 "přl. D.02.602, D.02.301 až 304, D.02.201 až 206			750,000		
34	K	R051 Jímkování pro provedení úprav v toku vč. převedení a čerpání vody	kpl		51 134 173,150		0,00
W		22300,87*2245,0			50 065 453,150		
W		122*365*24			1 068 720,000		
W		Součet			51 134 173,150		

Můžete specifikovat množství položky a jeho výpočet?

Dotaz č. 4

U **objektu D 07 Produktovod** – se v soupisu D_07.03 Ocelové a dřevěné konstrukce nachází položka, které řeší konstrukci produktovodu:

4	M	130109X1 ocelové konstrukce dle výpisu, S235, žárově zinkováno	t	21,503		0,00
	V	19,548*1,1	'Přepočtené	21,503		
	V	koeficientem množství				



- výkres 104 výkaz materiálu uvádí celkový rozsah navržené trubky Tr 273x12,5mm celkem 5,43m, ale přehledný výkres OK 101 má rozsah navržené trubky (pozice 2) Tr 273x12,5mm celkem 47,19m. Ve výkazu materiálu je tak nahrazena trubka Tr 273x12,5mm trubkou Tr273x10mm a tím vzniká rozdíl v hmotnosti OK cca 642kg.

Bude rozsah položky upraven?

Dotaz č. 5

U **objektu D 07 Produktovod** –se v soupisu D_07.03 Ocelové a dřevěné konstrukce nachází položka:

4 M 130109X1	ocelové konstrukce dle výpisu, S235, žárově zinkováno	t	21,503	0,00
✓	19,548*1,1	'Přepočtené	21,503	
✓	koeficientem množství			

- výkres OK 100, Technická zpráva a výkres OK 101, Přehledný výkres uvádí požadavek na třídu oceli S355.

Bude popis položky upraven?

Dotaz č. 6

U **objektu D 07 Produktovod** –se v soupisu D_07.03 Ocelové a dřevěné konstrukce nachází položka:

4 M 130109X1	ocelové konstrukce dle výpisu, S235, žárově zinkováno	t	21,503	0,00
✓	19,548*1,1	'Přepočtené	21,503	
✓	koeficientem množství			

- výkres OK 100, Technická zpráva uvádí požadavek PKO ocelové konstrukce dle TKP 19 B s navrženou skladbou nátěrového systému čtyřvrstevným nátěrem se základní vrstvou s obsahem Zn.

Bude popis položky upraven odstraněním požadavku na žárové zinkování?

Dotaz č. 7



D	783	Dokončovací práce - nátěry				0,00
9	K	78331420	Základní antikoroziční nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	356,000	0,00
	VV		Viz PD D.07.03			
	VV		Ocelové konstrukce - nátěr (pl)			
	VV		356,0		356,000	
	VV		Součet		356,000	

- výkres OK 100, Technická zpráva uvádí požadavek PKO ocelové konstrukce dle TKP 19 B s navrženou skladbou nátěrového systému čtyřvrstevným nátěrem se základní vrstvou s obsahem Zn.

Bude popis položky upraven na 4-vrstevný NS?

Dotaz č. 8

Ve výkazu-výměr D_06 - Vstupní objekt a kolonáda, 10-elektroinstalace je uvedeno:

9	K	K030	D+M chlazení servovny m.č. S08a (bližší specifikace viz PD)	ks	1,000	
10	K	K031	Dálkový infra ovladač	ks	1,000	
11	K	K032	MWR-WE13N - kabelový ovladač	kpl	1,000	

Po prozkoumání výkresové části však konstatujeme, že specifikace klimatizační jednotky není nikde uvedena.

Žádáme zadavatele o doplnění technických parametrů klimatizační jednotky vč. délky trasy mezi vnitřní a venkovní jednotkou tak, aby mohla být položka relevantně oceněna.

Dotaz č. 9

Ve výkazu-výměr D_06 - Vstupní objekt a kolonáda, 10-elektroinstalace je uvedeno:

94	K	K115	Průchodka HSI-K2/300 - dodávka stavby	ks	10,000	
----	---	------	---------------------------------------	----	--------	--

Chápe uchazeč správně, že tato položka ve výkazu 10-elektroinstalace má být oceněna 0,- ?



Dotaz č. 10

Ve výkazu-výměr D15 SO 08.14 - Přeložka sloupů el. osvětlení a kabelů el. osvětlení je uvedeno:

21	M	M6	Jednotka řídicí pro RVO - systém MSB-K	kus	1,000
----	---	----	--	-----	-------

Nikde ve zbytku zadávací dokumentace jsme však nenašli podrobnější specifikaci této položky. Z dokumentace ani není zřejmé, kde má být řídicí jednotka instalována a jak má být zapojena.

Žádáme zadavatele upřesnění výše uvedené položky, vč. její podrobnější technické specifikace

Dotaz č. 11

Ve výkazech-výměr D_09 – úpravy na stokách je uvedeno (celkem 7 lokalit):

	M	90020	GSM Pager, včetně zálohovaného zdroje a SIM karty	ks	1,000
	K	210999020R	montáž - jednotky GSM Pager do rozvaděče	ks	1,000

Nicméně v technické zprávě je uvedeno:

DÁLKOVÝ PŘENOS DAT

Dálkový přenos dat bude proveden zařízením GSM modem, s přenosem sdružené poruchy, maximální hladiny (Lokalita 2), výpadku napájení a neoprávněného otevření dveří rozvaděče na mobilní telefon obsluhy.

GSM modemy budou umístěny v rozvaděčích RM. Jejich součástí je anténa a zálohovaný napájecí zdroj.

Při porovnání obou dokumentů je zřejmé, že se jedná o nesoulad, jelikož GSM pager není totéž zařízení jako GSM modem. (GSM pager není obousměrně komunikující zařízení)

Žádáme zadavatele o doplnění jednoznačné informace o tom, jaké přenosové zařízení má být do rozvaděčů RM instalováno.

V případě, že má být použit GSM modem v kombinaci s napojením na již existující dispečink, potom žádáme zadavatele o doplnění těchto dalších technických informací:

- Přenosový protokol
- Umístění stávajícího dispečinku, jeho typ a kontakt na jejího správce



Dotaz č. 12

V technické zprávě D_09_300 je uvedeno:

DÁLKOVÝ PŘENOS DAT

Dálkový přenos dat bude proveden zařízením GSM modem, s přenosem sdružené poruchy, maximální hladiny (Lokalita 2), výpadku napájení a neoprávněného otevření dveří rozvaděče na mobilní telefon obsluhy.

GSM modemy budou umístěny v rozvaděčích RM. Jejich součástí je anténa a zálohovaný napájecí zdroj.

Ve výkazu-výměr nejsou uvedeny žádné položky v souvislosti s integrací nových zařízení do stávajícího dispečinku.

Chápe uchazeč správně, že veškeré náklady spojené se SW pracemi jakožto i SW licencemi za doplnění datových bodů z nově vybudovaných stanic zajišťuje na svoje náklady zadavatel?

Dotaz č. 13


V technické zprávě D_09_300 je uvedeno:

DÁLKOVÝ PŘENOS DAT

Dálkový přenos dat bude proveden zařízením GSM modem, s přenosem sdružené poruchy, maximální hladiny (Lokalita 2), výpadku napájení a neoprávněného otevření dveří rozvaděče na mobilní telefon obsluhy.

GSM modemy budou umístěny v rozvaděčích RM. Jejich součástí je anténa a zálohovaný napájecí zdroj.


Ve výkresové části je dále zobrazeno:

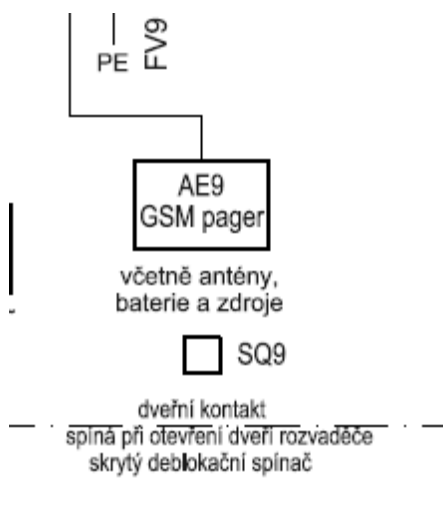

Může zadavatel potvrdit, že přes GSM zařízení nebude možné dálkově ovládat čerpadla a servopohony na hradidlech, tj. jejich ovládání budou možné pouze ručně na rozvaděči?

Dotaz č. 14

Ve výkrese rozvaděče RM2 v částech D_09_300 není uveden parametr pro použití přívodky pro napojení motorgenerátoru:

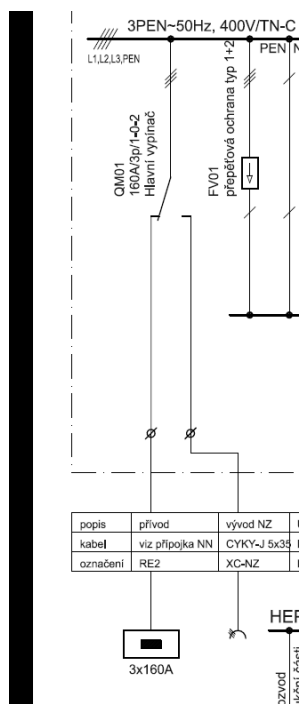



Žádáme zadavatele o doplnění této chybějící informace

Dotaz č. 15

Ve výkaze - výměr je uvedeno

03 - SO 08.26 - Stavební úpravy na kmenové stoce A

Úroveň 5:

03.3 - Mobilní elektrocentrála

Místo:

Nábřeží Svratky

Zadavatel:

Statutární město Brno

Uchazeč:

Vyplň údaj

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D OST Ostatní 0,00

M	OST003	Mobilní elektrocentrála pro napájení stacionárních čerpadel	ks	1,000		0,00
---	--------	---	----	-------	--	------

VV Parametry elektrocentrály budou odpovídat vybraným stanionárním čerpadlům - specifiakce viz TZ

VV 1 1,000

Ze specifikace není patrné, zda součástí dodávky má být i připojovací kabel a případná délka.

Prosíme o doplnění.

Dotaz č. 16

Ve výkazu-výměr D-06 – 10-elektroinstalace je uvedeno:

17	K	K038	Žlab plechový - krytý	ks	1,000	
----	---	------	-----------------------	----	-------	--



žádáme zadavatele o bližší specifikaci této položky zejména – materiálové provedení žlabu, jeho rozměry, délka a způsob instalace

Dotaz č. 17

Dle sdělení dovozce zařízení GENETEC, které je provozováno na MKDS Brno a k němuž mají být připojeny kamery v rámci této veřejné zakázky, chybí ve výkazu výměr licence typu FailOver pro každou kameru. Dále jsme byli tímto dovozcem upozorněni, že stávající provozovatel MKDS požaduje podporu ze strany výrobce, která je taktéž licencována na každou kameru (poplatek za každý měsíc a kameru), přičemž se nejedná o finančně zanedbatelné částky.

Jelikož tyto dvě licence nejsou ve výkazu-výměr uvedeny a nejsou ani popsány nikde v zadávací dokumentaci, chápe uchazeč správně, že tyto nejsou součástí předmětu veřejné zakázky a zadavatel si je případně opatří ve vlastní režii?

Informace zadavatele:

Ad 1)

Zadavatel upravuje formulaci následovně:

Pokud účastník zadávacího řízení odhalí nesrovnalosti či nedostatky v soupisu prací/výkazu výměr, zadavatel doporučuje, aby využil institutu žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace. Tím není dotčena odpovědnost zadavatele za správnost a úplnost zadávací dokumentace.

Ad 2)

Zadavatel potvrzuje, že dané položky nejsou stanoveny pevnou cenou (doplněné ceny byly uvedeny nedopatřením). Zadavatel tedy uvedené nacenění vypouští a požaduje, aby účastníci ve svých nabídkách doplnili vlastní cenovou kalkulaci. Upravená část výkazu výměr zní následovně:



03 - SO 07.07 Revitalizace řeky - úprava dna v km 37,055 - 39,910

Místo: Nábřeží Svatky Datum: 28. 9. 2020
Zadavatel: Statutární město Brno Projektant: A PLUS a.s.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: STAGA stavební agentura s.r.o.

Př.	Typ	Kód	Popis	Mj	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							0,00	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				0,00	
D		1	Zemní práce				0,00	
1	K	127253105	Výkopávky pod vodou dozerem v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 s přemístěním výkopku do 50 m	m3	62 624,800		0,00	CS ÚRS 2020 01
	W		*výkopy ve dně řeky* 62389,8		62 389,800			
	W		*strnutí dna koryta v místě hutněných násypů, viz D.02.001 *235		235,000			
	W		Součet		62 624,800			
2	K	129001101	Příplatek za zřízení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí	m3	213,880		0,00	CS ÚRS 2020 01
	W		21388,0*0,01* příplatek 1 %		213,880			

Ad 3)

U uvedené položky je chybně uvedené množství – jedná se o jeden komplet, který je specifikován následovně:

První výpočet uvádí jímkování pro provedení úprav v toku - zřízení a odstranění včetně případného materiálu, předpokládaná délka obvodu jímky cca 100 m, předpokládá se zaražení štetovnic a zbudování dočasné hrázky uprostřed toku, min. ochrana jímkováného prostoru na průtok Q1, předpokládaný počet jímek cca 90, způsob jímkování je ponechán na dodavateli stavby.

Druhý výpočet uvádí čerpání vody z jímek během stavby, včetně čerpadel, hadic, zdroje el. energie. Předpokládá se čerpání 24 h denně v celkové délce 365 dní.

Ad 4)

Zadavatel potvrzuje, že uvedená položka má správnou výměru. Zadavatel upozorňuje tazatele (resp. účastníky zadávacího řízení), že výchozím podkladem pro přípravu nabídky je dokumentace, kterou vč. výkazu výměr zadavatel zaslal účastníkům jako součást výzvy k podání nabídek (tzn. v původním výkazu výměr, který byl uveřejněn při zahájení zadávacího řízení, mohlo dojít k dílčím úpravám).

Ve výkazu materiálu v části D.07 je u Tr 273x12,5 mm uvedena výměra 80,3 m.

Tr	Tr	Tr	Tr	Tr	Tr	Tr
4	TR 273x12,5	1358	80,3	109,1	436,2	5355
2	TR 273x10	23670	64,0	2110,0	4227,0	6355



Tomu pak odpovídá celková hmotnost, jak ve výpise materiálu, tak i v hmotnosti ve výkazu výměr.

										CELKEM PRODUKTOVOD										
										(VČETNĚ PŘÍDAVKŮ)	19548,4	kg								
										NÁTĚROVÁ PLOCHA	356,0	m2								

Ad 5)

Ve výkazu výměr je chybně uvedena třída oceli. Zadavatel požaduje, aby účastníci ve svých nabídkách doplnili vlastní cenovou kalkulaci pro ocel S355 dle technické zprávy a výkresu OK 101.

Ad 6)

Požadavek na žárové zinkování je nahrazen 4 vrstevným nátěrem, který je specifikovaný v technické zprávě D 07-03 Produktovod.

Ad 7)

Ve výkazu výměr je chybně uveden popis protikorozní ochrany. Zadavatel požaduje, aby účastníci ve svých nabídkách doplnili vlastní cenovou kalkulaci pro 4 vrstevný NS dle popisu v technické zprávě.

Ad 8)

Technické parametry chlazení serverovny m.č. S08a:

Chladicí výkon klimatizace kW-Cooling (Min/Nominal/Max) 1.50/7.10/8.70

Rozsah chlazení kW 2,2 - 8,0

Výkon vytápění klimatizace kW-Heating @ +7 °C (Min/Nominal/Max) 1.90/8.00/9.00

Hladina hluku vnitřní jednotka níz/vys dB(A) 35/43

Hladina hluku venkovní jednotka vys dB(A) 51

Třída energetické účinnosti chl/top A++/A+

Energetická třída SEER/SCOP kW 6,40/4,00

Provozní rozsah chlazení C -15/50



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

Provozní rozsah vytápění C -20/24

Napájení: 220-240V/50Hz/1f.
režim chlazení až do -15°C venkovní teploty

režim vytápění až do -20°C venkovní teploty

volitelné ovládání i přes wifi pomocí mobilní aplikace

EASY FILTER - filtr v horní části vnitřní jednotky ulehčuje jeho čištění

BLDC kompresor s rotačním pístem

SINGLE USER MODE - minimalizuje spotřebu energie

digitální displej - v provozu klimatizace ukazuje teplotu v místnosti, v které je instalovaná jednotka

2-stupňové chlazení

horizontální a vertikální proudění vzduchu

samočistící funkce - po ukončení provozu běží ventilátor dále, vysuší výměník, čímž zabraňuje vzniku plísní

funkce odvlhčování

časovač

Délka trasy mezi vnitřní a venkovní jednotkou: 10 m

Ad 9)

Položka je součástí elektroinstalace. Zadavatel požaduje, aby účastníci ve svých nabídkách doplnili vlastní cenovou kalkulaci.

Ad 10)

Doplnění systému MSB-K (koncentrátor) je součástí **SO 08.14b – Bakalovo nábřeží**. V technické zprávě je místo doplnění systému na str 6. „Do stávajícího zapínacího rozvaděče Z-010 bude doplněn modul komunikační nastavby (MSB-K WIRELESS).“, umístění je patrné také z výkresu 104 - Koordinační situační výkres - Bakalovo nábřeží. Tzn., že v rámci jednotky RVO



je nutné zabezpečit kompatibilitu se systémem MSB-K, který používají Technické sítě Brno pro řízení a zobrazování provozních stavů svítidel VO.

Ad 11)

V technické zprávě je chybně uveden GSM modem. Přenos dat je požadován GSM pagerem, který zasílá poruchové SMS zprávy na mobilní telefon obsluhy. Jedná se tedy o jednosměrný přenos. Zakomponování do dispečinku není plánováno/požadováno.

Ad 12)

V technické zprávě je chybně uveden GSM modem. Zakomponování do dispečinku není plánováno. Nastavení GSM pageru je součástí dodávky elektro.

Ad 13)

Ovládání všech čerpadel a servopohonů je pouze ruční z rozvaděče. Dálkové ovládání není plánováno/požadováno. Viz technická zpráva elektro.

Ad 14)

Přívodka u rozvaděče RM2 je navržena 125A – viz soupis prací. Musí být v souladu s dodaným náhradním zdrojem.

54	M	04209	přívodka nástěnná 400V/125A, 3P+N+PE, do vlhka	ks	1,000		0,00
----	---	-------	--	----	-------	--	------

Ad 15)

Zadavatel upřesňuje, že součástí dodávky je i připojovací kabel v délce 15 m.

Ad 16)

Specifikace položky K038 Žlab plechový – krytý:

Žlab včetně víka

Materiálové provedení: pozink

Průřez: 300/100 mm

Délka: 3,0 m



Způsob instalace: pod stropem

Ad 17)

Zadavatel požaduje, aby účastníci ve svých nabídkách doplnili vlastní cenovou kalkulaci pouze pro hardware. Licence nejsou součástí dodávky.

Žádost č. 10 ze dne 26. 8. 2021:

Dotaz 1

Soupis prací

03 - SO 07.07 Revitalizace řeky - úprava dna v km 37,055 - 39,910

a)

1	K	127253105	Výkopávky pod vodou dozerem v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 s přemístěním výkopku do 50 m	m3	62 624,800	253,00
2	K	129001101	Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí	m3	213,880	322,00

U uvedených položek jsou uvedeny jednotkové ceny. Zřejmě se jedná o chybu.

Je naše úvaha správná?

b)

34	K	R051	Jímkování pro provedení úprav v toku vč. převedení a čerpání vody	kpl	51 134 173,150	
	vv		22300,87*2245,0		50 065 453,150	
	vv		122*365*24		1 068 720,000	
	vv		Součet		51 134 173,150	

Žádáme o prověření množství u položky R051!

Dotaz 2

Soupis prací

V níže uvedených stavebních objektech chybí u několika položek popis

D_05.02 - Betonové konstrukce --- pol.č. 45 a 46



D_05.03 - Ocelové a dřevěné konstrukce --- pol.č. 9

D_07.02 - Betonové konstrukce --- pol.č. 12 a 13

D_07.03 - Ocelové a dřevěné konstrukce --- pol.č. 6 a 7

D_18 - Přesun školního hřiště --- pol.č. 31

Žádáme zadavatele o doplnění

Dotaz 3

Soupis prací

SO 07.09 – Kolonáda

55	K	345361821	Výztuž zídek atikových, parapetních, schodišťových a zábradelních betonářskou ocelí 10 505	t	0,000
		VV	Viz PD D.06-001-057		
		VV	ŽB atika - výztuž (m)		
		VV	viz výztuž stropu		
		VV	Součet		0,000
69	K	413361821	Výztuž nosníků, volných trámů nebo průvlaků volných trámů betonářskou ocelí 10 505	t	0,000
		VV	Viz PD D.06-001-057		
		VV	ŽB průvlak - výztuž (m)		
		VV	viz výztuž stěn		
		VV	Součet		0,000

Žádáme zadavatele o kontrolu množství.

Dotaz 4

Soupis prací

SO 07.25 - Přeložka elektrických kabelů – kolonáda – DPMB (trakční vedení)

81	K	460310109a	Řízený zemní protlak strojně v hornině tř 1 až 4 hloubky do 6 m vnějšího průměru do 500 mm	m	20,000
82	M	34571354	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná D 75/90 mm, HDPE+LDPE	m	180,000

Žádáme zadavatele o upřesnění dodávky potrubí protlaku. Nesouhlasí jak množství, tak ani dimenze.



A za druhé: skutečně se bude u všech protlaků jako chránička používat uvedená elektroinstalační trubka?

Dotaz 5

Ražená štola ul. Heršpická a Vídeňská - Dno štoly

Ve výkazu výměr je uveden beton C12/15-XO, v technické zprávě a v řezech je ovšem uveden beton C16/20-XO.

Žádáme zadavatele o upřesnění, který beton má uchazeč ocenit.

Informace zadavatele:

Ad 1a)

Zadavatel potvrzuje, že dané položky nejsou stanoveny pevnou cenou (doplňené ceny byly uvedeny nedopatřením). Zadavatel tedy uvedené nacenění vypouští a požaduje, aby účastníci ve svých nabídkách doplnili vlastní cenovou kalkulaci.

Př.	Typ	Kód	Popis	Mj.	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
03 - SO 07.07 Revitalizace řeky - úprava dna v km 37,055 - 39,910								
Místo:	Nábřeží Svratky			Datum:	28. 9. 2020			
Zadavatel:	Statutární město Brno			Projektant:	A PLUS a.s.			
Uchazeč:	Vyplň údaj			Zpracovatel:	STAGA stavební agentura s.r.o.			
Náklady soupisu celkem								0,00
D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00	
D	1		Zemní práce				0,00	
1	K	127253105	Výkopávky pod vodou dozerem v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 s přemístěním výkopku do 50 m	m3	62 624,800		0,00	CS ÚRS 2020 01
	W		"výkopy ve dně řeky" 62389,8		62 389,800			
	W		"strnutí dna koryta v místě hutněných násypů, viz D.02.001 "235		235,000			
	W		Součet		62 624,800			
2	K	129001101	Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí	m3	213,880		0,00	CS ÚRS 2020 01
	W		21388,0*0,01* příplatek 1 %		213,880			

Ad 1b)

U uvedené položky je chybně uvedené množství – jedná se o jeden komplet, který je specifikován následovně:

První výpočet uvádí jímkování pro provedení úprav v toku - zřízení a odstranění včetně případného materiálu, předpokládaná délka obvodu jímky cca 100 m, předpokládá se zaražení štětovnic a zbudování dočasné hrázky uprostřed toku, min. ochrana jímkováného prostoru na



průtok Q1, předpokládaný počet jímek cca 90, způsob jímkování je ponechán na dodavateli stavby.

Druhý výpočet uvádí čerpání vody z jímek během stavby, včetně čerpadel, hadic, zdroje el. energie. Předpokládá se čerpání 24 h denně v celkové délce 365 dní.

Ad 2)

Ve výkazu výměr chybí hlavní název položky. Charakter položek je však uveden v popisu u výpočtu.

Ad 3)

Ve výkazu výměr je položka chybně uvedena. Zadavatel požaduje, aby účastníci položku nenaceňovali.

Ad 4)

Množství, dimenze i typ souhlasí. Je uvažován protlak $\varnothing 500$ mm, do kterého bude zatažena 9x chránička $\varnothing 90$ mm. Z tohoto důvodu je trubka devítinásobkem délky protlaku.

Ad 5)

Ve výkazu výměr je specifikace betonu uvedena chybně. Zadavatel požaduje, aby účastníci ve svých nabídkách doplnili vlastní cenovou kalkulaci pro beton C16/20-XO dle PD.

Zadavatel požaduje, aby účastníci při přípravě nabídky akceptovali výkaz výměr upravený v důsledku tohoto vysvětlení zadávací dokumentace.

V souvislosti s vysvětlením, změnou nebo doplněním zadávací dokumentace zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, a to následovně:

Konec lhůty pro podání nabídek:

Datum: 21. 9. 2021

Hodina: 10:00



Vysvětlení zadávací dokumentace č. 6 ze dne 3. 9. 2021

Žádost č. 11 ze dne 31. 8. 2021:

Dotaz 1

V projektové dokumentaci v části B v souhrnné TZ na str. 15 je zmíněn inženýrsko-geologický průzkum vypracovaný firmou GEOSTAR, spol. s r.o.

Dotaz

Můžeme zadavatele požádat o zveřejnění tohoto IG průzkumu s plným popisem realizovaných 15 vrtů?

Dotaz 2

V 01 – SO 08.26.a.a. Kmenová stoka A je pol. č. 135 – atypické dno 5 ks. Je to 5 den pro Š4, Š10, Š13, Š14 a Š23. K těmto atypickým dnům chybí výkresy.

Dotaz

Žádáme zadavatele o zveřejnění výkresové dokumentace k těmto atypickým dnům.

Informace zadavatele:

Ad 1)

Zadavatel zveřejňuje inženýrsko-geologický průzkumu vypracovaný spol. GEOSTAR, spol. s r.o. v příloze IGP_Geostar.rar.

Ad 2)

Zadavatel doplňuje projektovou dokumentaci o výkres vysvětlující atypický tvar den šachet Š4, Š10, Š13 a Š14 - D.11.405 Atypická prefabrikovaná dna. Výkres šachty Š23 je součástí výkresu D.09 206 Rozdělovací šachta na dešťové stoce Vídeňská.

V souvislosti s vysvětlením, změnou nebo doplněním zadávací dokumentace zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, a to následovně:

Konec lhůty pro podání nabídek:

Datum: 22. 9. 2021

Hodina: 10:00



Vysvětlení zadávací dokumentace č. 8 ze dne 6. 9. 2021

Žádost č. 12 ze dne 1. 9. 2021:

Dotaz 1

Výzva k podání nabídky v užším řízení obsahuje tyto informace:

2. Údaje o přístupu k zadávací dokumentaci

Zadávací dokumentaci v plném rozsahu zadavatel uveřejnil na profilu zadavatele na adrese:

https://ezak.brno.cz/contract_display_322.html, přičemž při přípravě a podání nabídky musí účastník vycházet vždy z aktuálního znění zadávacích podmínek

Na výše uvedené adrese je uložena jiná zakázka. Můžete opravit výzvu s doplněním správného odkazu na zadávací dokumentaci?

Dotaz 2

Zadavatel uveřejnil na profilu zadavatele Vysvětlení zadávací dokumentace č. 6 ze dne 30.08.2021, kde na konci je uvedeno:

Zadavatel požaduje, aby účastníci při přípravě nabídky akceptovali výkaz výměr upravený v důsledku tohoto vysvětlení zadávací dokumentace.

Zmíněný výkaz výměr ovšem zadavatel neuveřejnil. Jak máme postupovat?

Dotaz 3

List „Úprava trolejového vedení na ul. Renneská v Brně“ je ve výkazu výměr i rekapitulaci uveden dvakrát. Domníváme se, že jde o chybu a dvojnásobné započtení stejných prací. Žádáme o revizi a případnou opravu.

Dotaz 4

Ve výkazu výměr SO 07.09 – Kolonáda se vyskytuje položka

303	K	OST00K1	D+M K1 prefabrikované květináče vč. uložení a doplňků (dle PD)	m3	0,134
-----	---	---------	--	----	-------

Dle výkresové dokumentace se jedná o 17 ks květináčů délky 2,25 m, kubatura uvedená ve výkaze výměr dle našeho názoru neodpovídá. Dovolujeme si požádat o revizi a případnou úpravu výkazu výměr.



Dotaz 5

Ve výkazu výměr D_21.01 - Bourané konstrukce se vyskytuje položka

8	K	966000X1	D+M+Dem ochrana obrubníků (dle PD)	m	1 212,000
	VV		Viz PD D.21-001-023		
	VV		Ochrana obrubníků (dl)		
	VV		808,0+404,0		1 212,000
	VV		Součet		1 212,000

V projektové dokumentaci jsme nenašli žádný popis či výkres zamýšlené konstrukce. Z důvodu správného ocenění žádáme o upřesnění předmětu položky.

Dotaz 6

Ve výkazu výměr SO 07.09 – Kolonáda se vyskytují položky

334	K	OST000029	D+M O029 reklama/logo - jednořádkové kotvení a příslušenství (dle PD)	vč.	ks	1,000
335	K	OST000030	D+M O030 reklama/logo - jednořádkové kotvení a příslušenství (dle PD)	vč.	ks	1,000
336	K	OST000031	D+M O031 reklama/logo - jednořádkové kotvení a příslušenství (dle PD)	vč.	ks	1,000

V projektové dokumentaci jsme nenašli žádný popis či výkres zamýšlené konstrukce. Z důvodu správného ocenění žádáme o upřesnění předmětu položky.

Dotaz 7

Ve výkazu výměr 02.2 - PS01 - Mobilní čerpadla a 05.2 - PS03 - Mobilní čerpadla se vyskytuje položka Mobilní čerpadlo Q200l/s, celkem 3 ks. Předpokládáme správně, že tato tři mobilní čerpadla na podvozku zůstanou po dokončení díla v majetku investora?

Dotaz 8

Ve výkazu výměr se nám nepodařilo dohledat zábradlí z části projektové dokumentace D5 – tabulka zámečnických výrobků, prvky Z.011- Z.016. Prosíme zadavatele o vysvětlení, kde se ve výkazu výměr tyto položky nachází, případně o doplnění výkazu výměr o tyto položky.

Dotaz 9

Ve výkazu výměr 04 - PS 08.26.b.b. Vystrojení odlehčovací komory OKA 09 automaticky stíratelnými česlemi se nacházejí položky:



3	K	350340232-R	Montáž stavidel, česel, stavidlových uzávěrů, dosazovacích a akumulacích nádrží Montáž automaticky stíratelných česlí	kus	1,000
	VV		D.11.314		
	VV		1		1,000
4	M	13756620-R	Automaticky stíratelné česle	ks	5,000

Předpokládáme, že u montážní položky (č. 3), by mělo být uvedeno také 5 ks. Prosím o revizi a případnou opravu výkazu výměř.

Dotaz 10

Ve výkazu výměř D 18_přesun školního hřiště se nachází položka

31	K	01	D+M oplocení v. 4,0 m vč. sloupků, kotvení a příslušenství (dle PD)	m	112,000
----	---	----	---	---	---------

Ve výkresové části ani v technické zprávě jsme nedohledali bližší požadavky k předmětnému oplocení. Prosíme o doplnění specifikace.

Dotaz 11

V části D 18_přesun školního hřiště je uvedena požadovaná skladba hřiště:

- Barevné EPDM 10 mm
- **Granulát SBR 50 mm**
- Drcené kamenivo frakce 0-4mm 30 mm
- Drcené kamenivo frakce 0-32mm 200 mm
- Zhutněná pláň

Dle vyjádření specializované firmy není vrstva SBR 50 mm optimálním řešením, neboť se jedná o vrstvu pro tyto účely příliš měkkou. Tento materiál je používán pro dopadové plochy.

Prosíme o revizi řešení a zvážení použití kupříkladu ET podložky.



Informace zadavatele:

Ad 1)

Zadavatel upřesňuje podobu odkazu, na kterém je od zahájení zadávacího řízení uveřejněna zadávací dokumentace:

https://ezak.brno.cz/contract_display_308.html

Současně platí, že účastník musí při přípravě nabídky vycházet vždy z aktuálních zadávacích podmínek (vysvětlených či upravených na základě žádostí o vysvětlení zadávací dokumentace).

Ad 2)

Rovněž v návaznosti na předchozí odpověď zadavatel sděluje, že při přípravě své nabídky musí účastník vycházet z aktuálních zadávacích podmínek (vysvětlených či upravených na základě žádostí o vysvětlení zadávací dokumentace). Jestliže zadavatel uvedl, že požaduje, aby účastníci při přípravě nabídky akceptovali výkaz výměr upravený v důsledku poskytnutého vysvětlení zadávací dokumentace, jedná se o zdůraznění toho, že zadávací podmínky byly korigovány v návaznosti na dotazy účastníků a zadavatelem poskytnuté odpovědi musí účastník zohlednit při přípravě nabídky (mj. při ocenění výkazu výměr). Zadavatel v rámci předchozího vysvětlení žádný nový výkaz výměr neuveřejnil (tj. účastníci při přípravě nabídky měli vycházet z výkazu výměr, který byl poskytnut jako součást výzvy k podání nabídek, ale mají povinnost ve výkazu zohlednit změny, které zadavatel v jednotlivých vysvětleních zadávací dokumentace provedl).

Zadavatel nicméně poukazuje na to, že v rámci aktuálního vysvětlení poskytuje nový dokument – aktualizovaný výkaz výměr, ze kterého musí účastníci vycházet při přípravě nabídky (jedná se o soubor s názvem „PPO mesta Brna - etapa VII a VIII zadani_rev I_20210906“).

Ad 3)

Nejedná se o chybu. Renneská třída bude překopána na obou březích a z důvodu hloubky výkopů je uvažováno s demontáží a zpětnou montáží ve dvou fázích.

Ad 4)

Jedná se o chybu. Výpočet výměry je: $1,504 \text{ m}^2 \times 1,5 \text{ m} \times 17 \text{ ks} = 38,352 \text{ m}^3$. Zadavatel požaduje, aby účastníci ve svých nabídkách doplnili vlastní cenovou kalkulaci pro výměru položky $38,352 \text{ m}^3$.

Ad 5)



Jedná se o ochranu stávajících obrubníků při provádění stavebních prací.

Ad 6)

Zadavatel upřesňuje specifikaci položek. Jedná se o jednořádkový kotevní systém bude tvořen jedním uzavřeným ocelovým profilem 40/40 mm kotveným přes konzole délky 60 mm do betonové stěny. Délka kotevního systému je stanovena na 3,0m. Materiál nerez. Tento popis platí na všechny tři položky uvedené v projektové dokumentaci O.029, O.030 a O.031.

Ad 7)

Ano, po dokončení díla zůstanou čerpadla v majetku investora.

Ad 8)

Ve výkazu výměr chybně nejsou uvedené položky uvedeny. Přílohou vysvětlení je aktualizovaný výkaz výměr s doplněnými položkami pro prvky Z.011 – Z.016.

Ad 9)

Jedná se o chybu ve výkazu výměr. Přílohou vysvětlení je aktualizovaný výkaz výměr s opraveným počtem 5 kusů.

Ad 10)

Zadavatel upřesňuje, že oplocení výšky 4,0 m je tvořeno sítí s mantinelem výšky 0,63 m. Jedná se o systémové řešení spojené s dodávkou školního hřiště. Výkres tvaru oplocení je uveden na výkrese 102 v části D.18.

Ad 11)

Zadavatel upřesňuje, že celá skladba musí splňovat požadavek na multifunkční využití a splňovat normu ČSN EN 14 877. Přílohou vysvětlení je aktualizovaný výkaz výměr s opravenou specifikací skladby hřiště.

Žádost č. 13 ze dne 2. 9. 2021:

Dotaz 1

Zadavatel v soupisu prací uvádí položku



22 - SO 08.25 Mobilní hrazení

3	M	693000000	/	ks	17 221,296
---	---	-----------	---	----	------------

Prosíme o doplnění popisu položky.

Dotaz 2

Zadavatel v soupisu prací uvádí položku

D 18 - Přesun školního hřiště

25	K	916232111	Doplňující konstrukce krytů venkovních ploch pro tělovýchovu obruba z obrubníků do betonového lože, výšky 25 mm	m	112,000
----	---	-----------	---	---	---------

Prosíme o uvedení rozměrů a barvy obrubníku.

Dotaz 3

Zadavatel v soupisu prací uvádí položku

19.1 - SO 08.19.1 Výsadba dřevin – stavba

43	M	026580000R	/	ks	104,000
----	---	------------	---	----	---------

Prosíme o doplnění popisu položky.

Dotaz 4

Zadavatel v soupisu prací uvádí položku

03 - SO 07.07 Revitalizace řeky – úprava dna v km 37,055 - 39,910

2	K	129001101	Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy	m3	213,880
---	---	-----------	--	----	---------

VV 21388,0*0,01" příplatek 1 %

213,880

Prosíme o opravu výměry, která navazuje na položku č. 3. Správný výpočet by měl být $23188 \cdot 0,01 = 231,88$ m³.

Dotaz 5

Zadavatel v soupisu prací uvádí dvakrát jeden totožný objekt.



02 - Úprava trolejového vedení na ul. Renneská v Brně (Přeložka vodovodu) a

10 - Úprava trolejového vedení na ul. Renneská v Brně (Stavební úpravy na stoce A)


Prosíme o vysvětlení, zda nedošlo k duplikaci tohoto objektu.

Dotaz 6

Zadavatel v soupisu prací uvádí položku

03 - SO 07.07 Revitalizace řeky - úprava dna v km 37,055 - 39,910

32	K	464571124	Pohoz dna nebo svahů jakékoliv tloušťky z kameniva těžného hrubého, z terénu, frakce do 125 mm	m ³	11 466,700
VV			11466,7 "příloha D.02.221 až 224, D.02.321, D.02.121-125, D.02.605, dno - kačírek		11 466,700

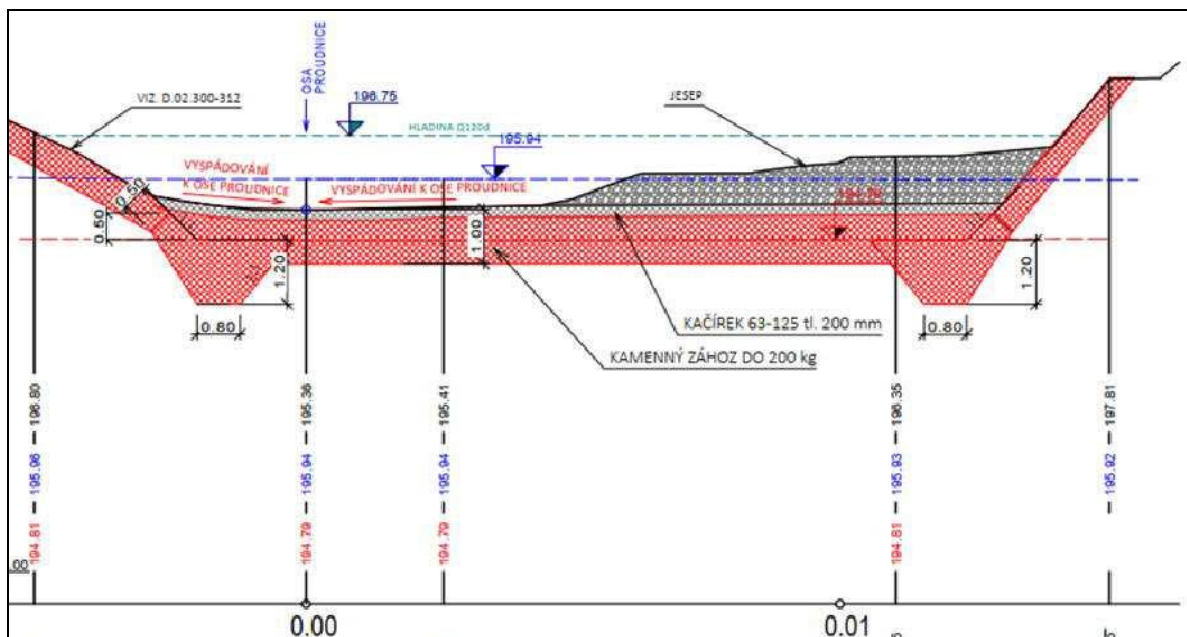

V PD je uveden kačírek 63-125. Ve výkazu výměr je uvedena frakce 0-125. Lze použít kačírek s příměsí prachových částic dle výkazu výměr nebo je nutné dodržet frakci 63-125?

Dotaz 7

Zadavatel v soupisu prací uvádí objekt

D_06 - Vstupní objekt a kolonáda - 10 - Elektroinstalace



Bylo by možné poskytnout výpočet osvětlení pro tento objekt? Důvodem je určení daného typu a výrobce osvětlení, které bude požadováno.

Dotaz 8

Zadavatel v soupisu prací uvádí objekt

SO 07.17 - Úprava konstrukcí

D 997

Přesun sutě

10	K	997002511	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	13 177,071
11	K	997002519	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	249 473,116
VV			13130,164*19		249 473,116
12	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101	t	13 130,164
VV			13130,164		13 130,164
13	K	997221815-R	Likvidace vybouraných materiálů v souladu s platnou legislativou	t	3 292,399

Poznámka k položce:

P	do položky si zhotovitel zahme náklady na naložení, vodorovný přesun, složení, urovnání, případný poplatek za uložení	
VV	2,7*0,255 "dle položky rozebrání dlažeb betonových	0,689
VV	168,862*0,255 "dle položky rozebrání zámkových dlaždic	43,060
VV	1107,222*0,29 "dle položky odstranění podkladu z kameniva tl. 200 mm	321,094
VV	494,383*0,58 "dle položky odstranění podkladu z kameniva tl. 400 mm	286,742
VV	110,32*0,75 "dle položky odstranění podkladu z kameniva tl. 500 mm	82,740
VV	609,066*0,625 "dle položky odstranění podkladu z betonu tl. 300 mm	380,666
VV	782,667*0,128 "dle položky frézování živičného povrchu tl. 50 mm	100,181
VV	660,103*0,256 "dle položky frézování živičného povrchu tl. 100 mm	168,986
VV	784,928*2,2 "dle položky bourání stoky	1 726,842
VV	68,833*2,4 "dle položky bourání základů ze ŽB	165,199
VV	18,0*0,9 "dle položky bourání betonového žlabu	16,200
VV	Součet	3 292,399



V tomto objektu nesedí výměry položek u přesunu sutí. Dle uvedených objemových hmotností vychází celkový objem sutí v tomto objektu 13 108,25 t (položka č. 10). Zároveň položky č.11 a č.12 nenavazují na položku č. 10.

Dále prosíme o vysvětlení, z čeho vychází položka č. 13. V popisu položky se odkazuje na vybourané materiály, které se v tomto objektu neřeší.

Informace zadavatele:

Ad 1)

Byl doplněn název položky, který se nezobrazoval celý, „Pytel PP 120x56 cm“.

Ad 2)

Jedná se o chodníkový obrubník v přírodním provedení do betonového lože.

Ad 3)

Byl doplněn název položky, který se nezobrazoval celý, „Hortenzie stromečková /Hydrangea arboretsdens/ kontejner 3l“.

Ad 4)

Jedná se o chybu, která je opravena v příloženém výkazu výměr. Položka má mít hodnotu 231,88 m³ dle výpočtu 23188*0,01.

Ad 5)

Nejedná se o chybu. Renneská třída bude překopána na obou březích a z důvodu hloubky výkopů je uvažováno s demontáží a zpětnou montáží ve dvou fázích.

Ad 6)

Je nutné dodržet frakci 63-125 dle projektové dokumentace.

Ad 7)

Součástí dokumentace je kniha svítidel, kde jsou uvedené veškeré parametry návrhu osvětlení.



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

Ad 8)

Položka č. 13 „Likvidace vybouraných materiálu v souladu s platnou legislativou“ byla uvedena chybně navíc a byla odstraněna z výkazu výměr. Zbylé položky 10,11 a 12 jsou správně. Součástí tohoto vysvětlení je přiložen aktualizovaný výkaz výměr.

V souvislosti s vysvětlením, změnou nebo doplněním zadávací dokumentace zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, a to následovně:

Konec lhůty pro podání nabídek:

Datum: 23. 9. 2021

Hodina: 10:00

Příloha:

Aktualizovaný výkaz výměr (soubor s názvem „PPO mesta Brna - etapa VII a VIII zadani_rev I_20210906“)

V Brně dle data elektronického podpisu

Statutární město Brno
právně zastoupené
MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
(podepsáno elektronicky)