

# Z Á M Ě R A K C E

Typ akce: **rekonstrukce**

Investor: **Statutární město Brno**

Číslo stavby: **133138**

Název stavby: **Brno, Kopečná – rekonstrukce kanalizace a vodovodu**

Objekt: **kanalizace**

Úsek stavby: **Leitnerova – konec ulice**

<b>1.</b>	<b>Číslo podnětu / datum schválení</b>	
<b>2.</b>	<b>Místo stavby</b>	<b>Brno, ul. Kopečná k.ú. Staré Brno</b>
<b>3.</b>	<b>Propočet nákladů</b>	<b>3 180 000 Kč</b>
<b>4.</b>	<b>Popis, požadovaný účel stavby a její stručné zdůvodnění:</b> Stávající kanalizace v uvedeném úseku ul. Kopečné je z roku 1902 a je ve špatném stavebním stavu. Bude provedena její rekonstrukce DN 300 - dl. 63 m. V rámci PD bude optimalizována trasa a spád rekonstruované kanalizace. V záměru stavby je trasa kanalizace zakreslena informativně. Příslušné revizní šachty budou nové. Všechny stávající kanalizační přípojky v ulici pod veřejným prostranstvím budou zrekonstruovány. Zrekonstruované budou příslušné dešťové vpusti včetně jejich přípojek. <b>Návrhový průtok:</b> byl převzat z GOMB KS B – výhledový stav z 12/2009, zpracovatel PÖYRY . <b>Zrekonstruováno bude DN 300 – 63 m</b> <b>Zaplňeno DN 300/400 – 63 m</b>	

5.	<b>Problémy, jimž je nutno věnovat při přípravě zvýšenou pozornost, upozornění, požadavky:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• V rámci PD bude optimalizována trasa a spád rekonstruované kanalizace. V záměru stavby je trasa kanalizace zakreslena informativně. Příslušné revizní šachty budou nové.</li><li>• Všechny stávající kanalizační přípojky v ulici pod veřejným prostranstvím budou zrekonstruovány.</li><li>• Koordinace se stavbou vodovodu</li></ul>
----	---


**Kriteria**  
**pro hodnocení podnětů, záměrů při rozhodování o další přípravě a realizaci**

1. **Stavební stav:** stupnice dle zvyklosti příslušného provozu
  1. stavba je v havarijním stavu, neprovozovatelná
  2. stavba vykazuje vážné poruchy, ohrožující provoz
  3. stavba vykazuje vážnější poruchy, neohrožující bezprostředně provoz
  4. stavba vykazuje menší porušení
  5. stav dobrý
2. **Četnost poruch:**
  1. stavba bez evidovaných poruch
  2. evidován menší počet poruch (počet/dl.) méně závažných
  3. evidován větší počet poruch (počet/dl.) méně závažných nebo menší počet s vyšší závažností
  4. evidovány poruchy závažné, ohrožující provoz stavby
3. **Stížnosti obyvatel:** nejsou prozatím jednotně evidovány, doporučujeme zavést jednotnou evidenci v rámci Brněnských vodáren a kanalizací a.s.
  1. stížností nejsou evidovány
  2. evidován malý počet stížností (počet/dl.), méně závažné
  3. evidován větší počet stížností (počet/dl.), méně vážné nebo menší počet s vyšší závažností
  4. evidováno velké množství stížností s velkou závažností
4. **Koordinace s ostatními sekcemi:**
  1. stavba nemá vazbu na jiné sekce
  2. vazba na rekonstrukci, investici jiné sekce
  3. vazba na opravy jiné sekce
5. **Význam stavby z hlediska místních potřeb Brněnských vodáren a kanalizací a.s.:**
  1. stavba lokálního významu – stoka bez dopadu na okolí
  2. stavba významná z hlediska nejbližšího okolí
  3. stavba významná v dané lokalitě
  4. stavba zásadního významu – např. sběrač
6. **Hydraulické poměry:**
  1. kanalizace bez hydraulických problémů
  2. kanalizace s nepodstatnými hydraulickými problémy
  3. kanalizace s vážnými hydraulickými problémy
7. **Význam z hlediska vnějších potřeb – např. koordinace staveb:**
  1. v daném místě není plánována jiná akce
  2. v daném místě je plánována jiná stavba – např. plynovod, komunikace-uvést
  3. stavba má přímé vazby na celkové řešení v daném místě
8. **Požadavky vlastníků infrastruktury:**
  1. stavba je požadována vlastníkem této stavby
  2. na stavbu přispívá vlastník nebo jiná organizace
  3. stavbu hradí jiná organizace

**Brno, Kopečná –rekonstrukce kanalizace a vodovodu**  
**Objekt: kanalizace**

# Brno, Kopečná - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Objekt: kanalizace  
Celkem bude rekonstruováno: DN 300 - 63 m

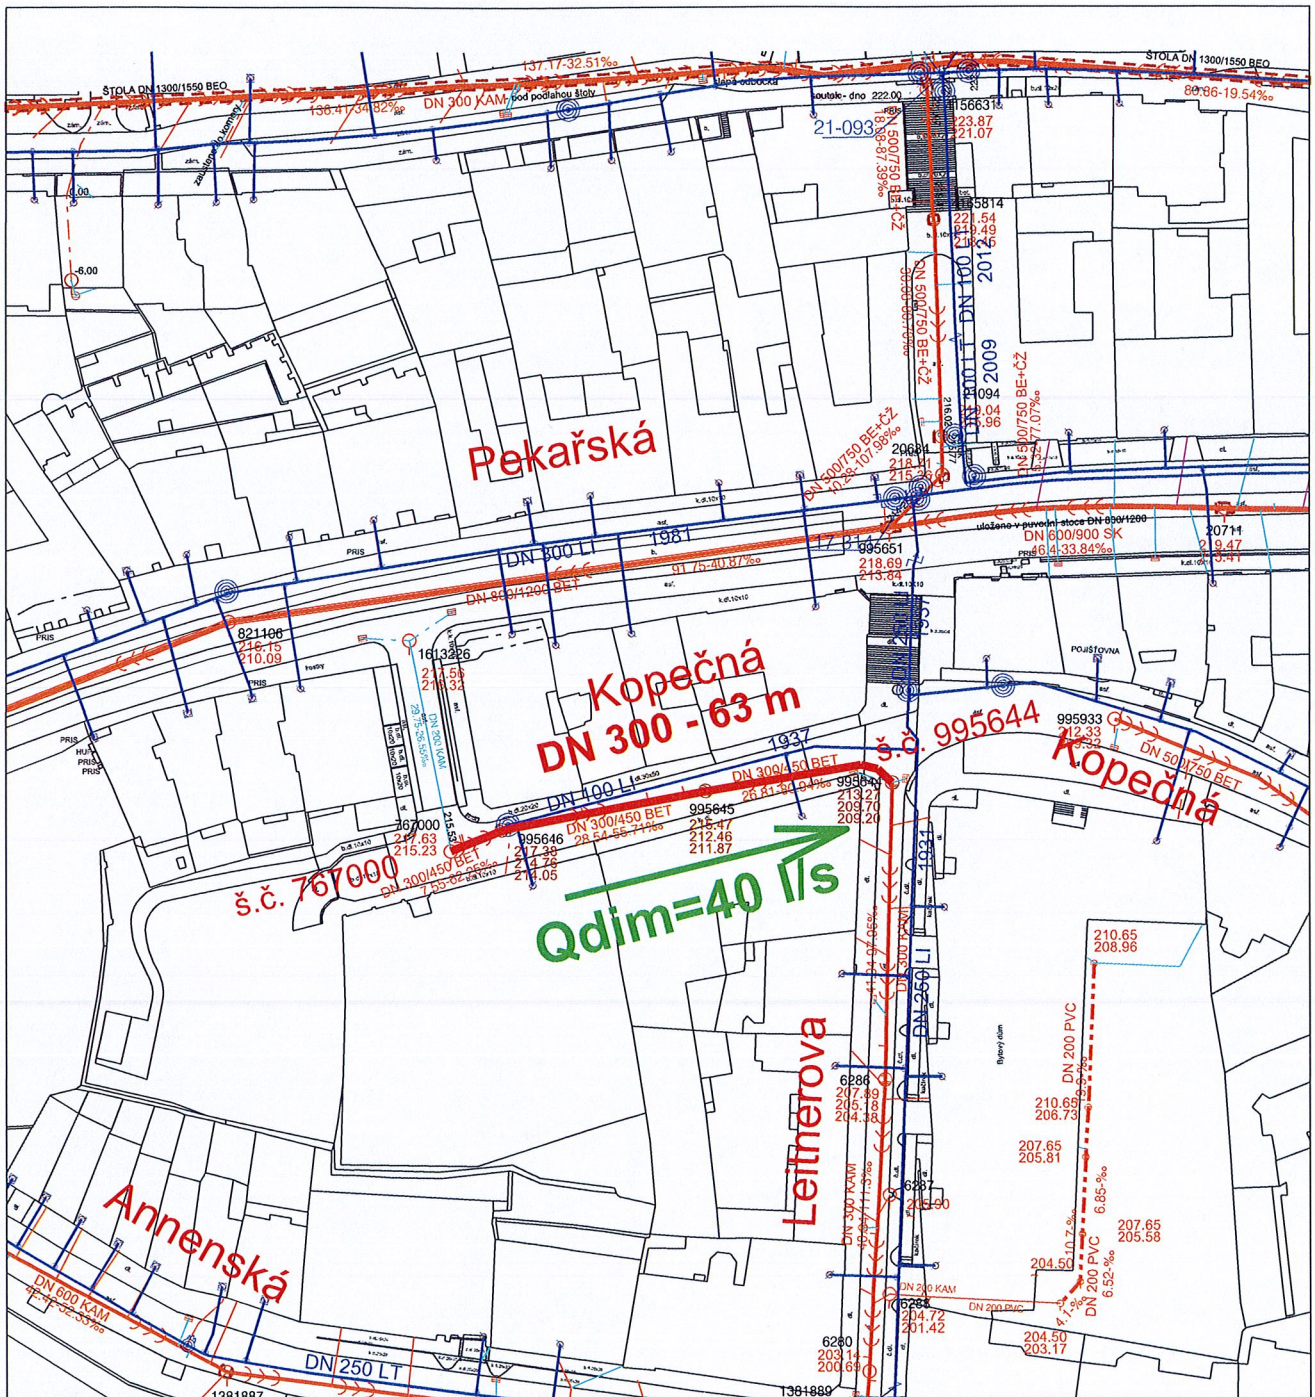

## LEGENDA:

-  JEDNOTNÁ KANALIZACE
-  VODOVODNÍ ŘAD
-  REKONSTRUKCE KANALIZACE

Vypracovala: Šárka Halvová  
V Brně dne 30.8.2021  
Situace