
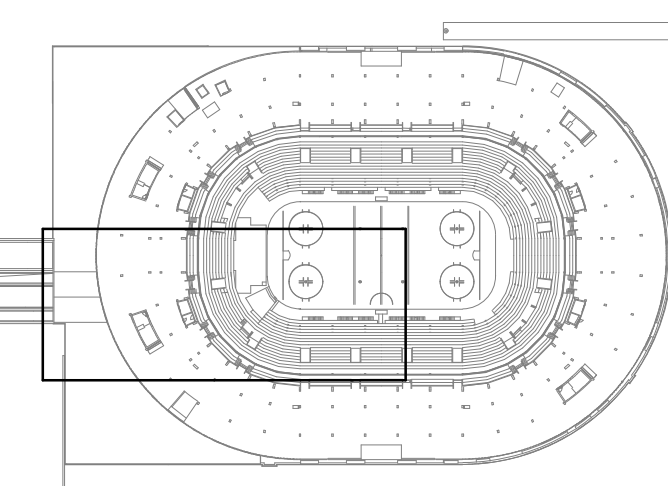


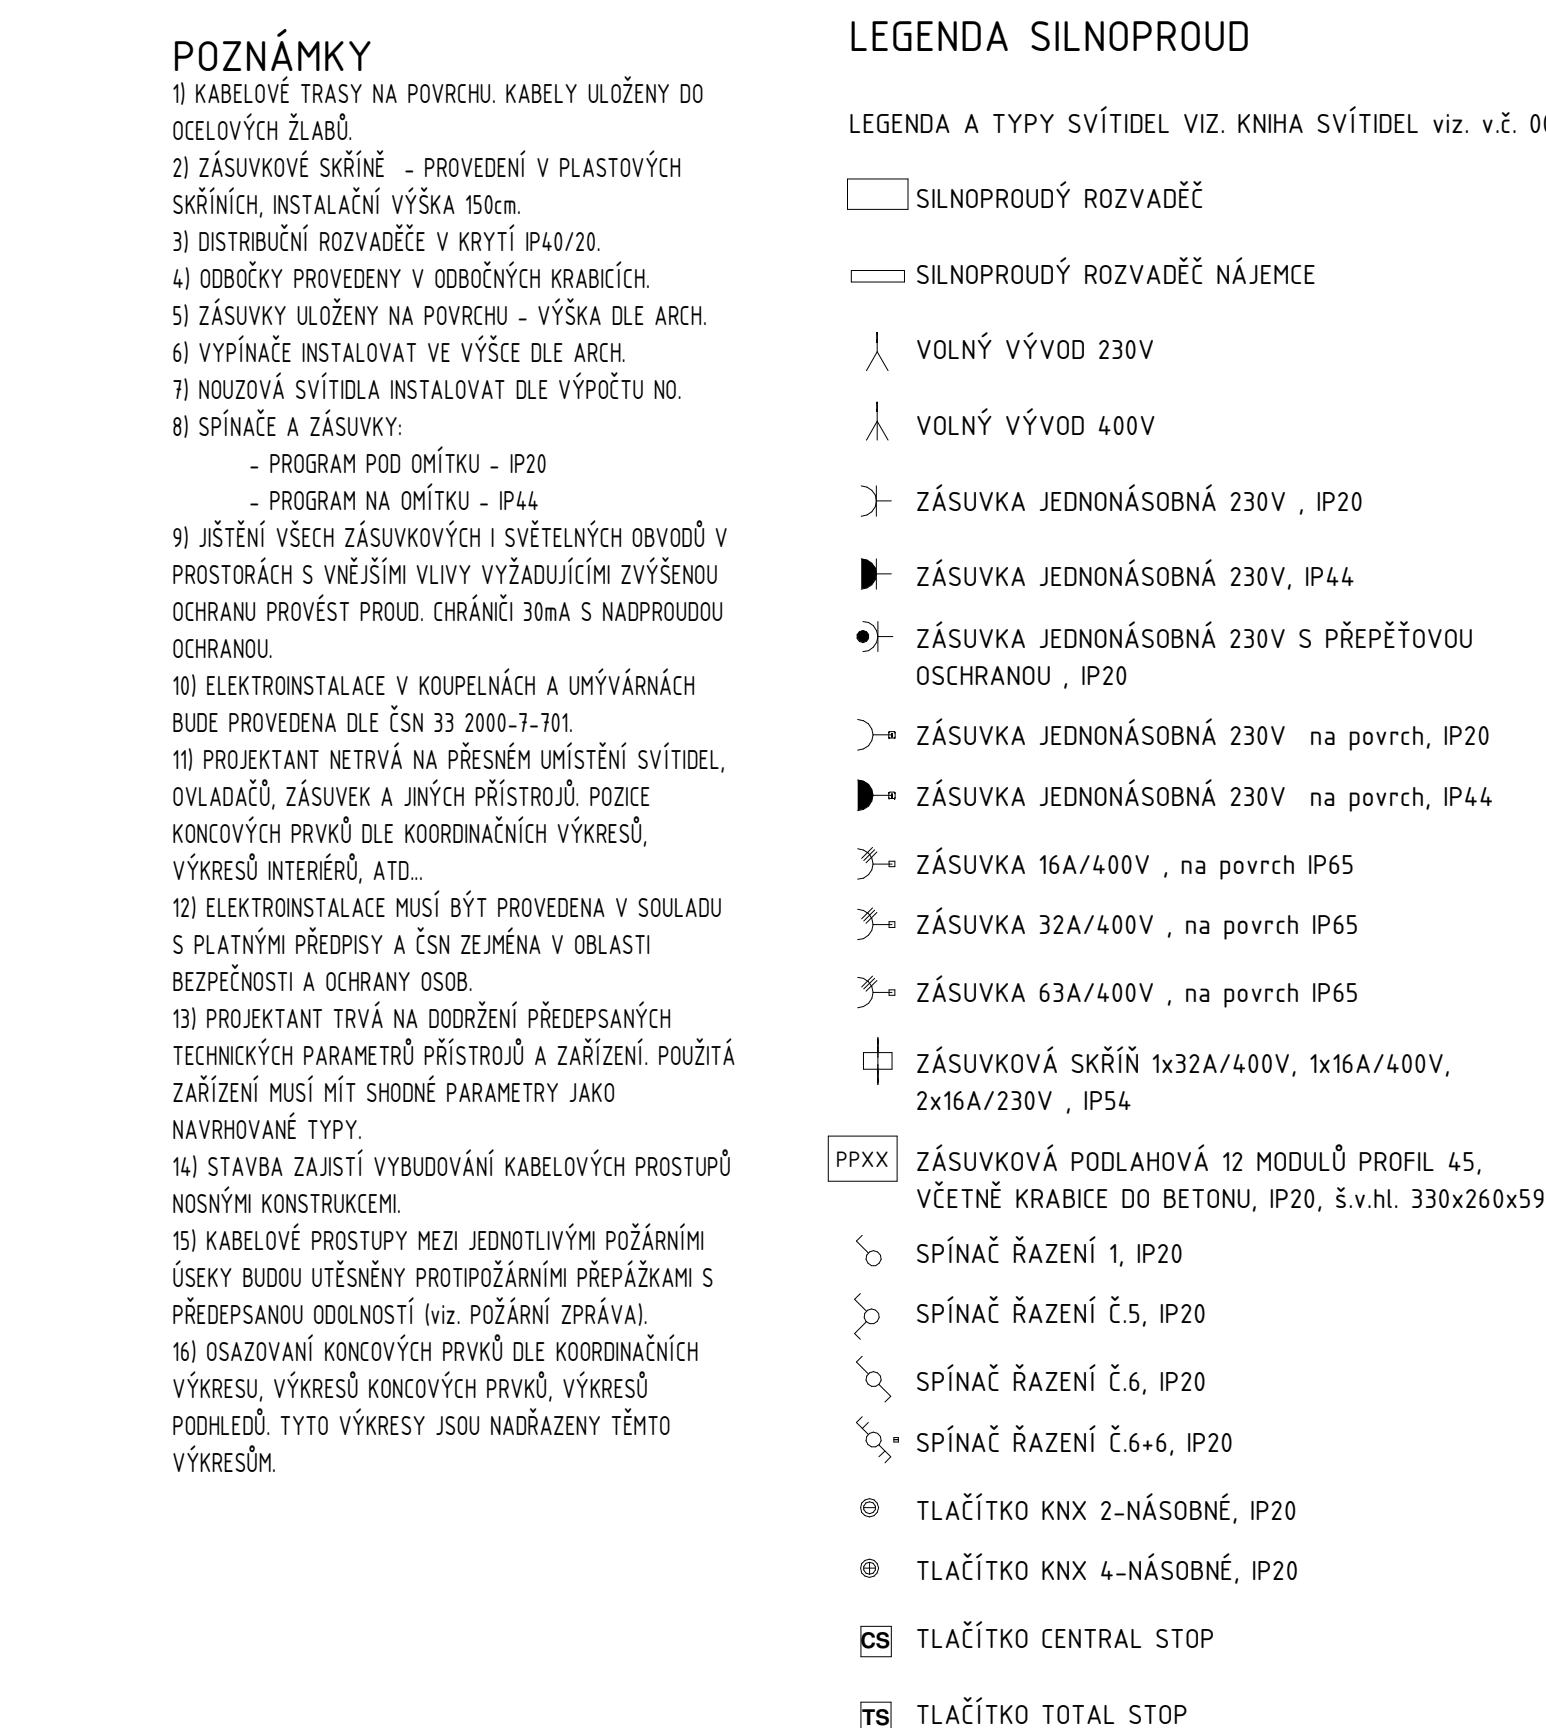

ROZVODNÁ SOUSTAVA
3PEN stf. 50Hz, 400V/230V / TN-C-S, 3NPE stf. 50Hz, 400V/230V / TN-C-S
ELEKTRICKÁ INSTALACE BUDE PROVEDENA KABELY ČIKY ULOŽENÝM NA POVRCHU V KABELOVÝCH ŽLABEC, NA
KABELOVÝCH ROSTEC, V INSTALACÍCH TRUBKÁCH A UŠTÁCH
OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ EL. ZAŘÍZENÍ AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE DLE
ČSN 33 2000-4-41 ed3. V OBJEKTU PROVEDENO POSPOJOVÁNÍ DLE ČSN 33 2000-5-54 ed3.

Revize				
Číslo	Datum	Popis změny	Jméno	Podpis
1	10-02-2022	Úprava a doplnění vyřizování výzev	K. Curral	

[illegible]

B	R	N	O	Projektant Mladějov projekt Koordinátor projektu	Ing. Jakub Kapsa Ing. Miroslav Kálek Ing. Radim Křemhř	636 00 Brno K. 257 66 374 www.archdesign.cz	DESIGN
Misto stavby				Projektant částí PD	Exften, s.r.o.		

Česká republika	Zodpovědný projektant	JM Veebald Michalská 10/13a	
Informační kraj	Vypracoval	David Vondra 760 00 Praha 6	
Číslo	Kaštralař	David Vondra IČ 243 86 367	
Brněnská výstavba		www.expplan.cz	

120220399 C. 8-19-103-100 MULTIFUNKČNÍ SPORTOVNÍ A KULTURNÍ PAVILON 3174-30 objekt	Dokumentace pro provádění stavby datum 09/2021
shupel dokumentace DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY / DPS SO 101	

Číslo	Číslo účtu	Číslo účtu
ELEKTROINSTALACE - SILNOPROUD (SIL)	D.1.4.07	1160
	Číslo účtu	Číslo účtu

PUDORYS 1.PP-MEZIPATRO-SERCE 5 TECH	2100	1	
-------------------------------------	------	---	--