
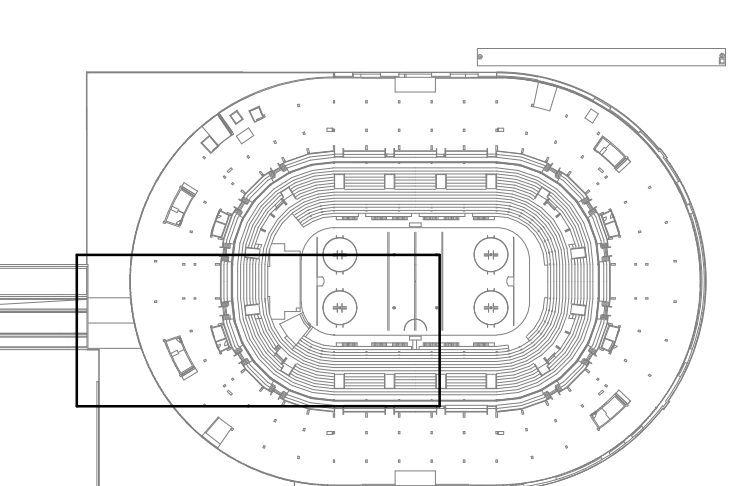


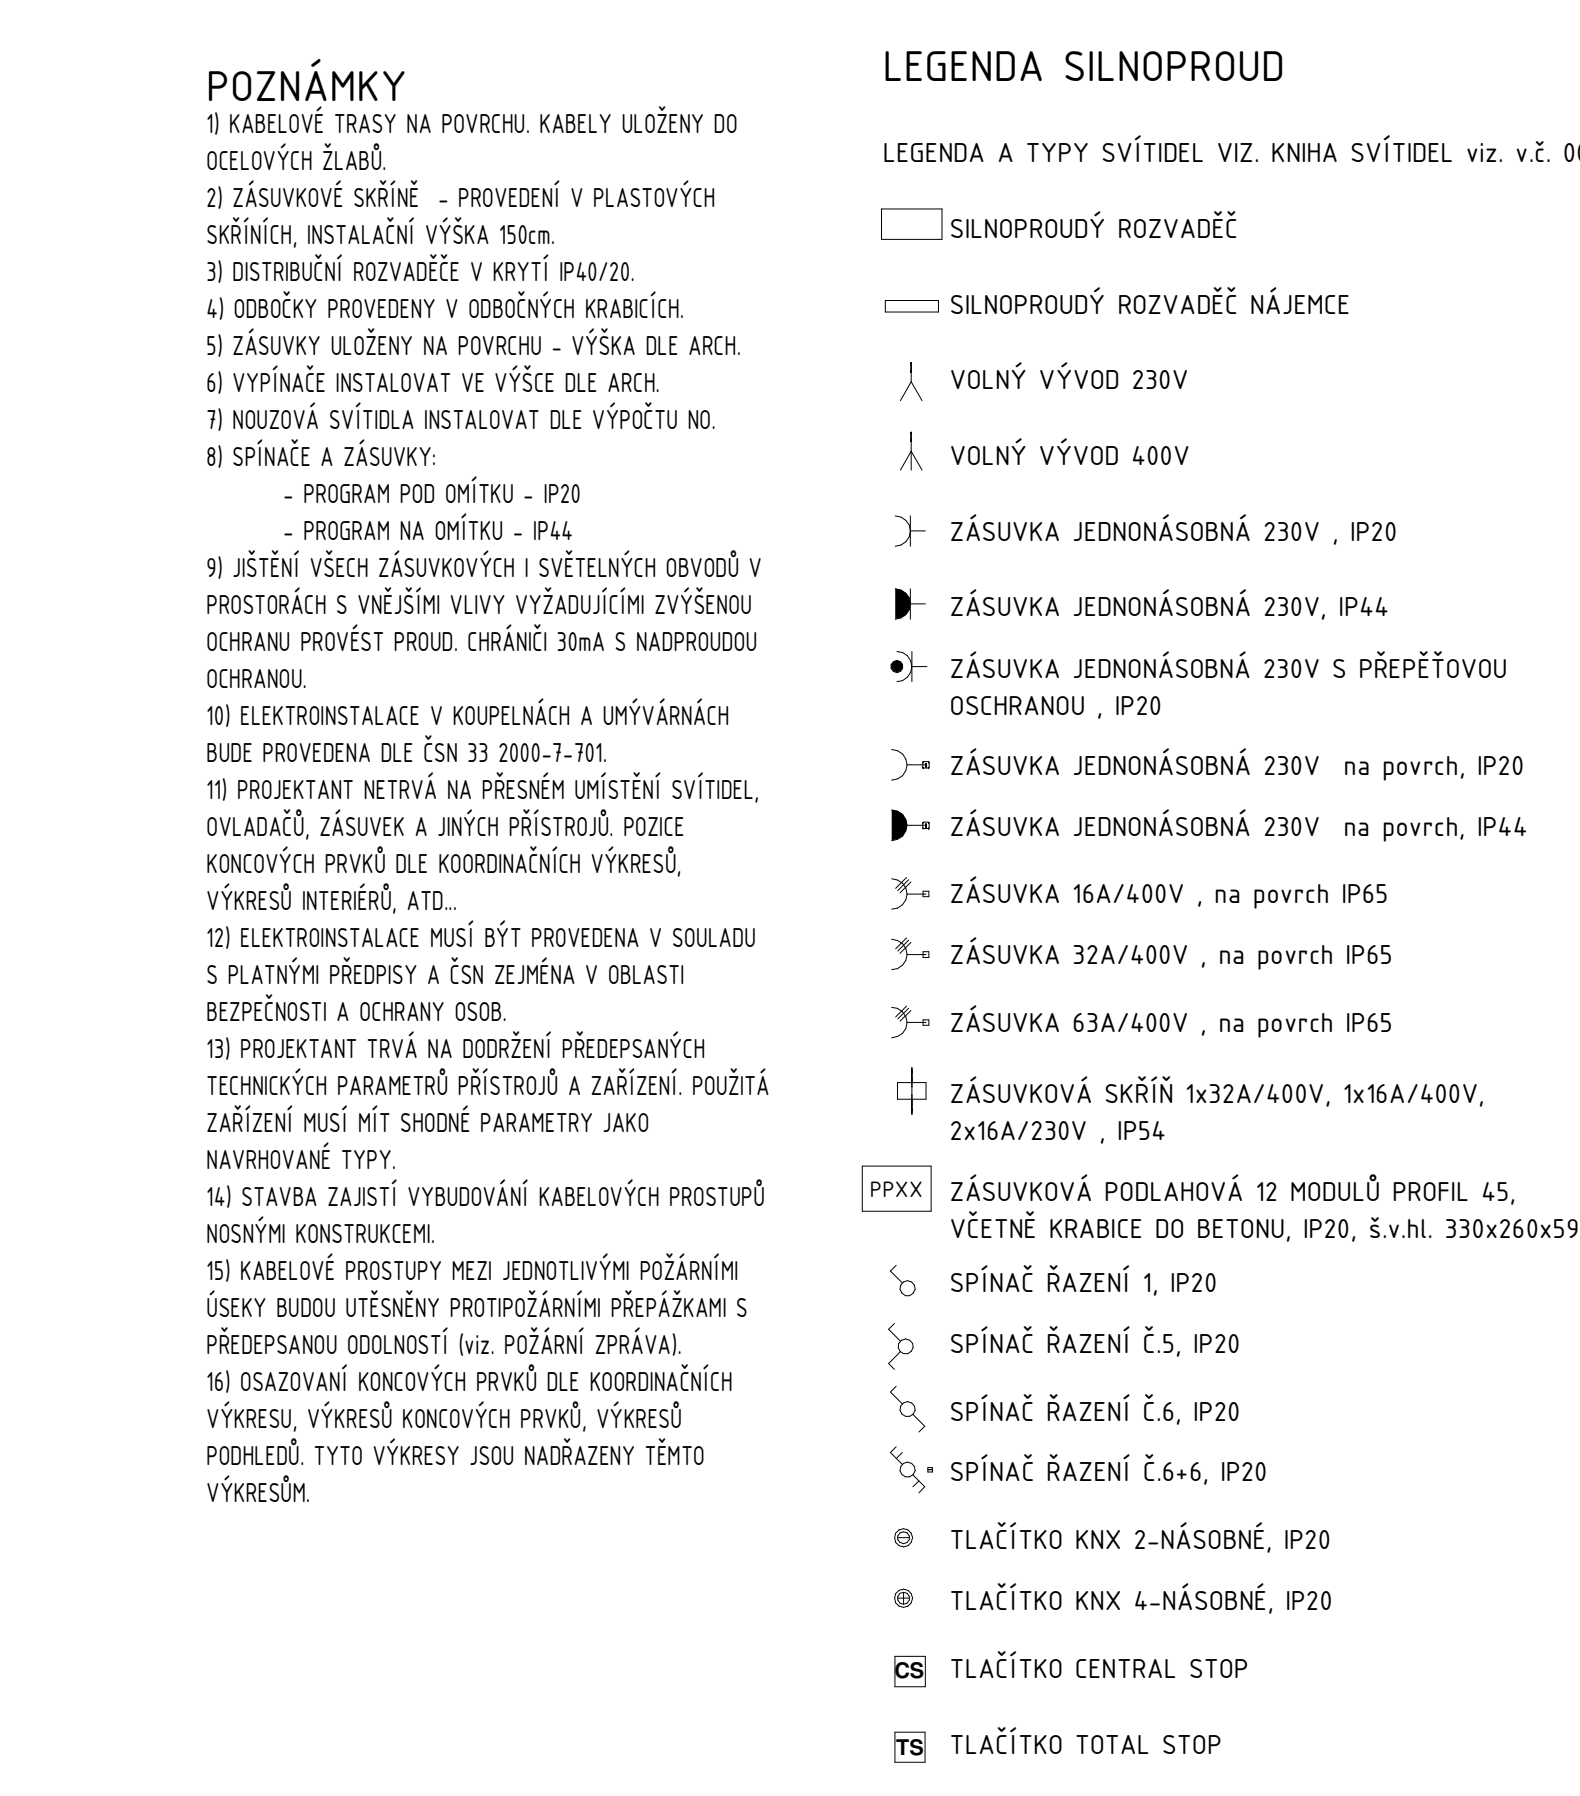

ROZVODNÁ SOUSTAVA:
3PEN stř. 50Hz, 400V/230V / TN-C-S, 3NPE stř. 50Hz, 400V/230V / TN-C-S
ELEKTRICKÁ INSTALACE BUDE PROVÁDĚNA KABELY SYSTÉMU NA POVCHU V KABELOVÝCH ŽLABECÍCH, NA
KABELOVÝCH ROŠTECH, V INSTALAČNÍCH TRUBKÁCH A LIŠTÁCH
OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ EL. ZAŘÍZENÍ AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE DLE
ČSN 33 2000-4-41 ed3. V OBJEKTU PROVEDENO POSPOJOVÁNÍ DLE ČSN 33 2000-5-54 ed3.

Revize				
Číslo	Datum	Popis změny	Jméno	Podpis
1	10.02.2012	Úprava a doplnění vyhlášení výtahů	K. Bartík	
2	22.6.2012	Naplnění nř111 z PO rezervační	S. Vavro	

[illegible]

B R N O	Hviezdičkovo nám. 10 Projektant Hviezdičkovo nám. 10 Bratislava 841 01 Tel. 021 482 22 11 Fax 021 482 22 12 E-mail: hno@hno.sk	Ing. Václav Novák Ing. Jozef Kozák Ing. Miroslav Blahůš Ing. Bořivoj Křemr Sečurova 23 631 00 Brno Tel. 052 254 64 314 Fax 052 254 64 315 E-mail: arch@design.cz	
----------------------	--	--	---

[illegible]

V případě detekce úniku žpavku bude veškerá elektroinstalace v m.č. -179.001 odpojena. Neuzavřené osvětlení zůstane funkční.