

LEGENDA POUŽITÝCH ZNAČEK

ČERVENÁ barva vedení, nebo značky přístroje – značí klasické umístění přístroje die TZ napájené ze sítě NN

ROZOVÁ barva vedení, nebo značky přístroje – značí klasické umístění přístroje die TZ napájené ze zálohových rozvodů dieselagregu

ZELENÁ barva vedení, nebo značky přístroje – značí klasické umístění přístroje nebo vedení v ŽELEZOBETONU a napájené ze sítě NN (v m.č.107 jsou zásuvky také v ŽB, ale jsou zálohované)

- BOOST Tlačítko Razení 1/0 – SYKFY 2x2x0,5 propojení s regulací Číslo CO/vlhkosti – SYKFY 2x2x0,5 propojení s regulací – dodávka čísla VZT
- Stimovač, otočné ovládací a tlačítkové spínání, pro LED osvětlení (DALI, DIM) zapuštěné
- Spínač 10A, 250V, Razení 1, zapuštěné
- Spínač 10A, 250V, Razení 1, IP44 zapuštěný
- Spínač 10A, 250V, Razení 1, IP44 napáhor
- Spínač 10A, 250V, Razení 5, zapuštěné
- Tlačítko 10A, 250V, Razení 1/0/1/0, zapuštěné
- Tlačítko 10A, 250V, Razení 1/0/1/0, zapuštěné
- Spínač 10A, 250V, Razení 6+6, zapuštěné


- Kabelový žláb 110x30x1
- Drátěný kabelový žláb 110x200
- Polykrové čísla PIR dosah 12m; IP44; 360°, včetně přímotnosti pohybu
- Vodící ochranného pospojování CY46

OSAZENÍ SVÍTEL A VYPÍNAČŮ

- OSAZENÍ ZVLÁŠT SPÍNAKOVÝCH SVÍTEL V RAMCI MÍSTNOSTI NEBO PROSTORU
- OSAZENÍ MÍSTNOSTI
- OSAZENÍ ČÍSLA DANÉHO OKRUHU DLE ROZVADĚČE
- ČÍSLE OSAZENÍ PŘÍSLUŠNÉHO ROZVADĚČE

- SxxX – OSAZENÍ ZÁLOHOVANÉHO OSVĚTLENÍ

VZOROVÉ VEDENÍ KABELŮ V ŽELEZOBETONU

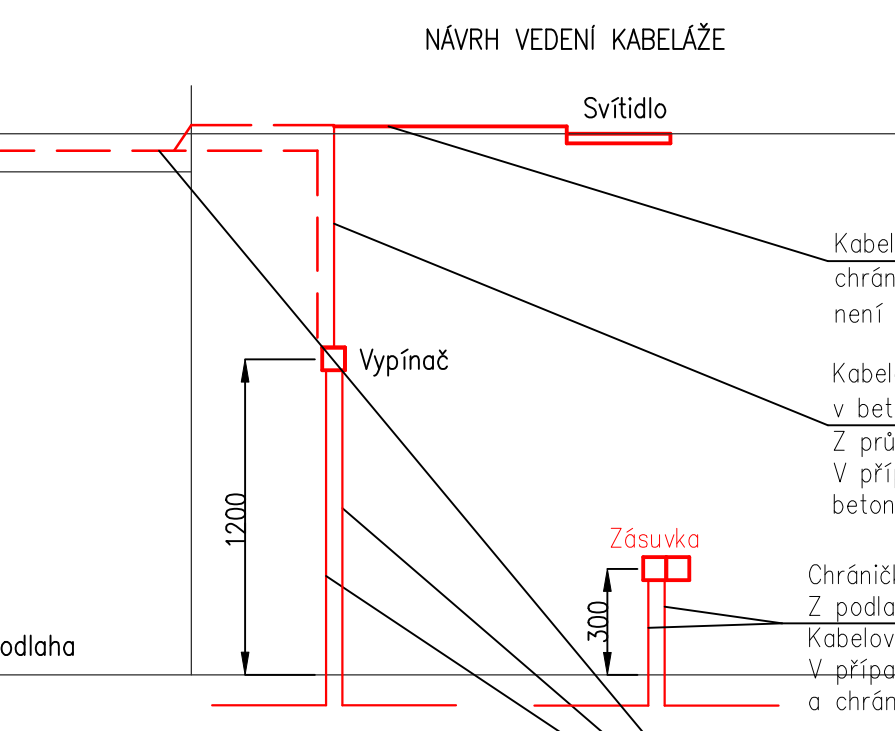

ČTYŘSTĚN

Zpracovatel projektu:		Ověřitel projektu:		Hlavní projektant:		Zpracovatel (ověřitel):	
Ing. Tomáš Novotný		CTYŘSTĚN architekti s.r.o.		Ing. Roman Kopik		Ing. Jan Záruba	
U potoka 315		Ing. arch. Tomáš Pápa		Brněnská 20,			
Kobylka		Husova 360/13		604 51 Slupnice			
ČKAIT 1006608		602 00 Brno		e-mail: kopik@centrum.cz		Ing. Tomáš Novotný	
e-mail: novotny@epson.cz		e-mail: papat@ctyristen.cz		tel: 725 120 181			
tel: 602 155 451		tel: 603 155 451					
Novostavba dětského hospice Dům pro Julii							
Dům pro Julii, z. ú. Ečerova 14, 635 00 Brno							
AutoBAC:							
skupin. PO	DPS - dokumentace pro provedení stavby	zakázka č.	—				
datum	červen 2021	formát A4	18xA4				
číslo přílohy dokumentu		mřížko	1:50				
		vyřezek č.	plně č.				
ověřitel: stp.	SO 01 - DĚTSKÝ HOSPIC		D.1.4.-D.0.4				
Název výkresu:							
PŮDORYS 1NP - OSVĚTLENÍ ČÁST B							