


OBVOD Č:

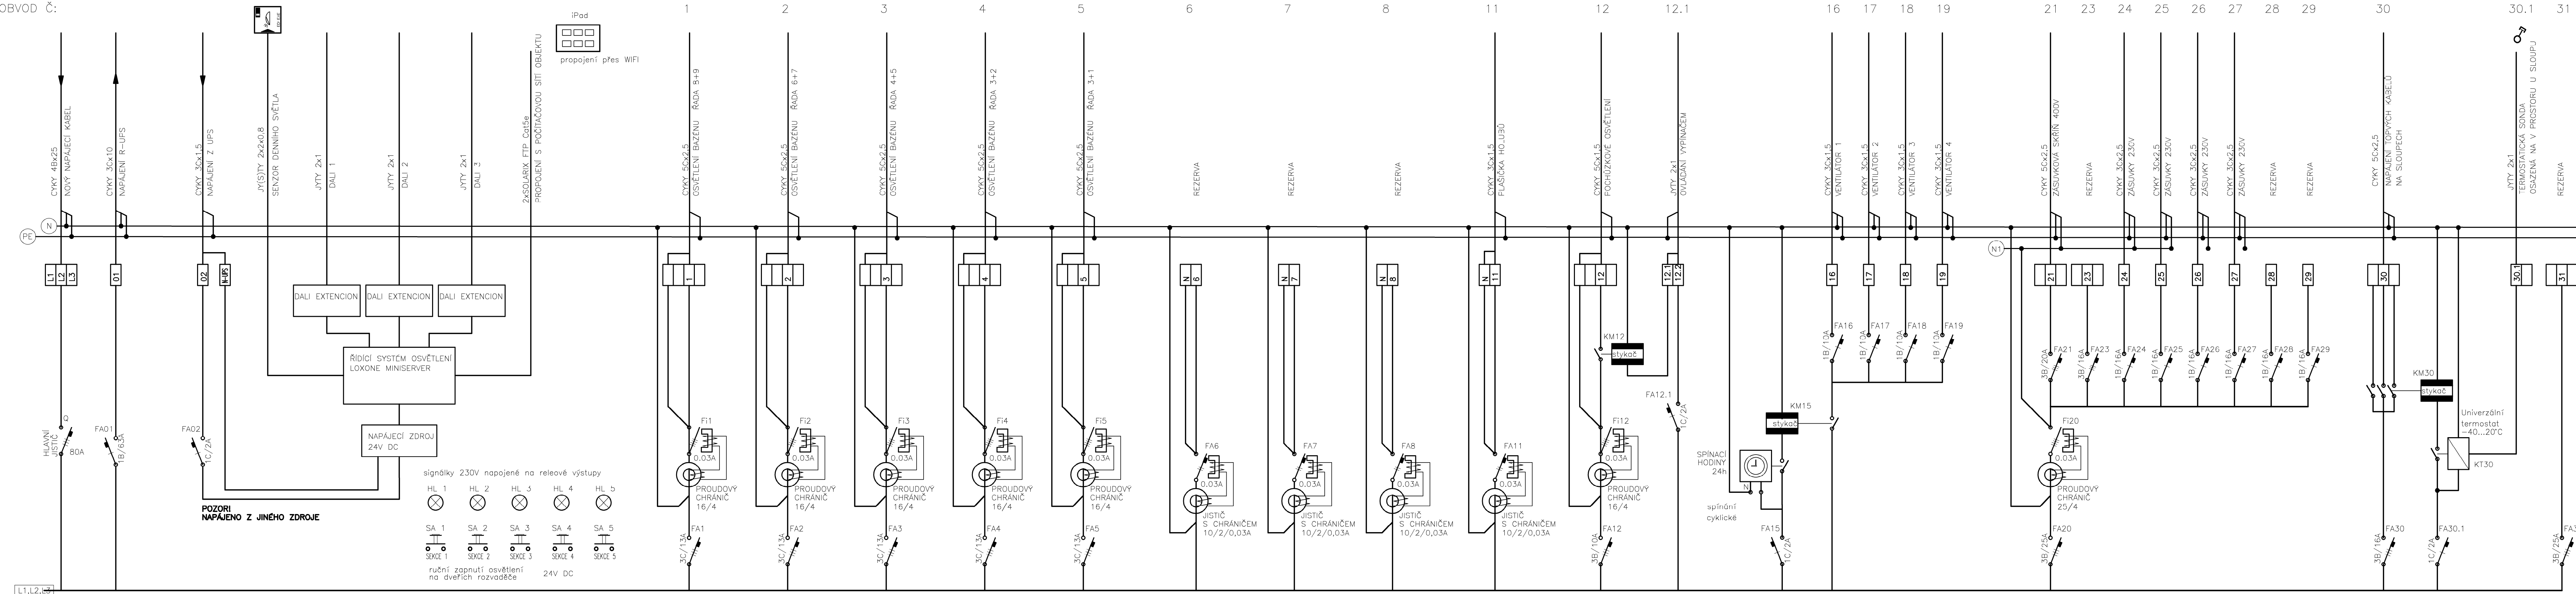


VŠECHNY VÝVODY Z JISTIČÍCH PRVKŮ
ZAKONČIT NA ŘADOVÝCH SVORKÁCH
INSTALAČNÍ KABELY NESMÍ BÝT
NAPOJENY PŘÍMO NA SVORKY JISTIČŮ

ROZVADĚČ MUSÍ BÝT VYROBEN A SESTAVEN
V SOULADU S POŽADAVKY ČSN EN 61439-1ed.2
a ČSN EN 61 439-2 ed.2

ROZVADĚČ R-OS

SKŘÍŇOVÝ ROZVADĚČ
ROZMĚRY 600 x 1800 x 300
SOKL 100mm
KRYTÍ IP 54

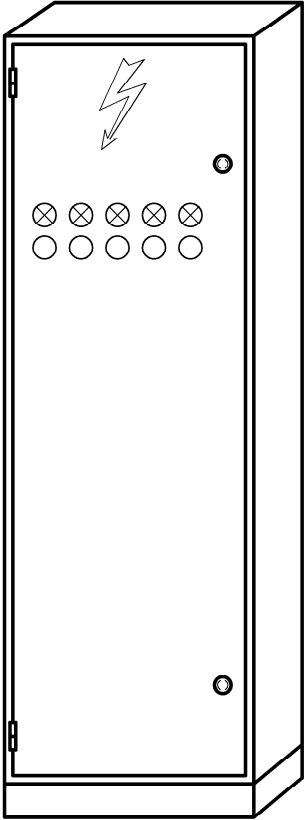

ELEKTRICKÉ NAPÁJENÍ: 3+N+PE, AC 50Hz, 400V/TN-S
1+N+PE, AC 50Hz, 230V/TN-S
OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM: dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2
normální - základní izolaci živých částí, nepřepážkami a kryty
- automatickým odpojením v případě poruchy
doplněná - doplňujícím pospojováním neživých částí

VÝŠKOVÝ SYSTÉM BpV ±0,000 = m n. m.

REVIZE:	POPS ZMĚNY:	DATUM:	VYPRACOVAL:
1	1	02/2020	ING. ZDENĚK ILLEK
2	2	02/2020	ING. ZDENĚK ILLEK
3	3	02/2020	ING. ZDENĚK ILLEK

AKCE: REKONSTRUKCE, ZATEPLENÍ STŘECHY A VÝMĚNA OSVĚTLENÍ V BAZÉNOVÉ HALE MPS LUŽANKY		STUPĚN PD: DPS - DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY	
INVESTOR A OBJEDNATEL: STAREZ - SPORT, a.s. Křídlovická 911/34, 603 00 Brno		OBJEKT: .	
MÍSTO STAVBY: Městský plavecký stadion Lužanky Sportovní 486/4, 602 00 Brno		PROFESSE: D.1.4.G - SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA, BLESKOSVOD	
GENERÁLNÍ PROJEKTANT: INTAR a.s. Bezručova 811/7a, 602 00 Brno tel.: +420 543 422 211 www.intar.cz, info@intar.cz		ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO: 20492021-4	
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU: ING. PETR SVOBODA, psvoboda@intar.cz		AUTORIZACE: .	
HLAVNÍ ARCHITEKT PROJEKTU: ING. ARCH. B. LANCMAN, blanoman@intar.cz		DATUM: 02/2020	
ZHOTOVITEL ČÁSTI: INTAR a.s. Bezručova 811/7a, 602 00 Brno tel.: +420 543 422 211 www.intar.cz, info@intar.cz		FORMÁT: * x A4	
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: ING. ZDENĚK ILLEK, zillek@intar.cz		KOPIE: .	
VYPRACOVAL: ING. ZDENĚK ILLEK, zillek@intar.cz		MEŘITKO: .	
		VÝKRES: ROZVADĚČ R-S	
		EVIDENČNÍ ČÍSLO: 20492021-4/D.1.4.G	
		ČÍSLO VÝKRESU: 012	
		REVIZE: .	