



PŮDORYS 1.PP  
1:50

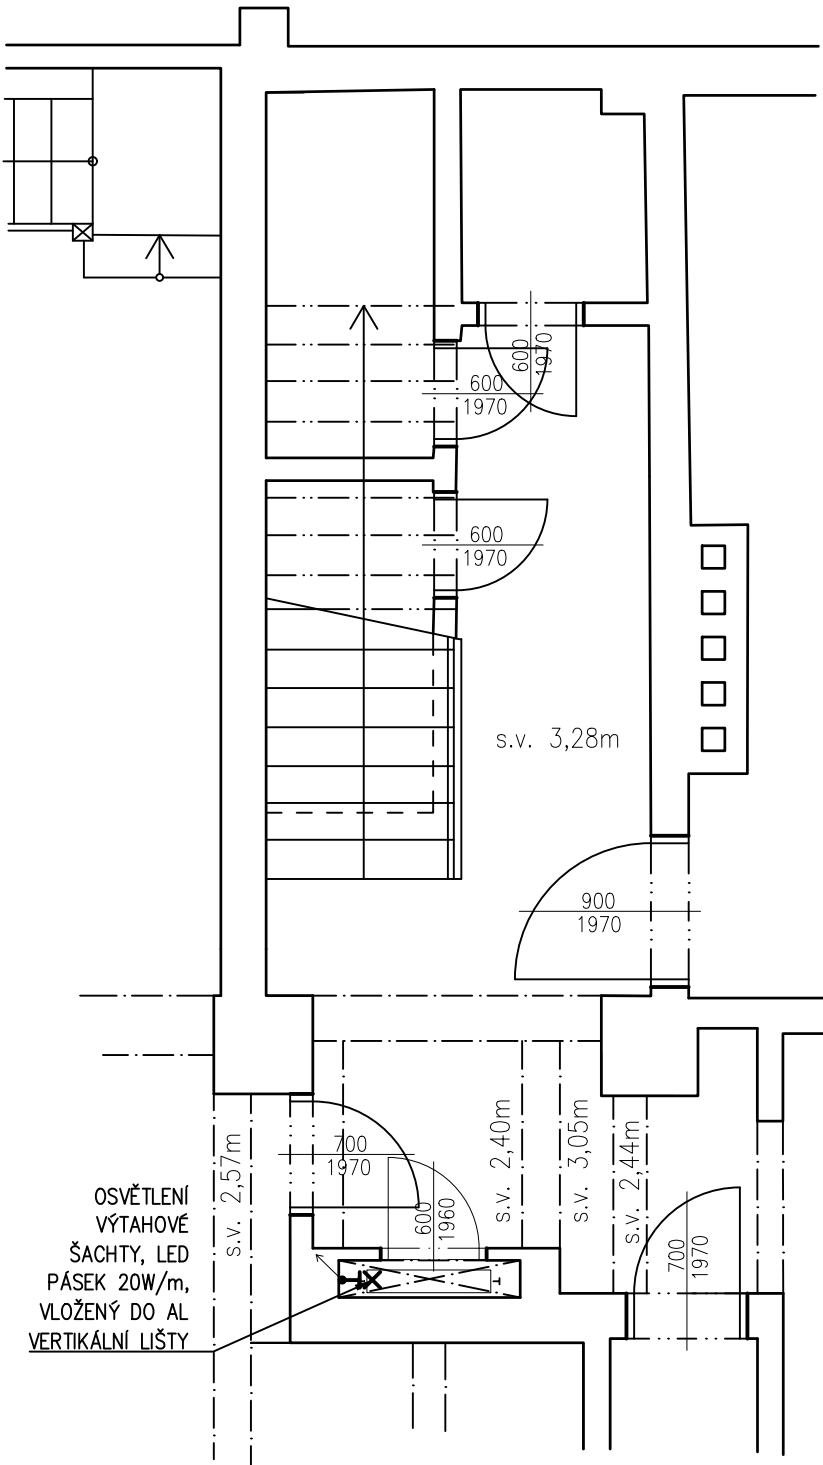

PŮDORYS 1.NP  
1:50

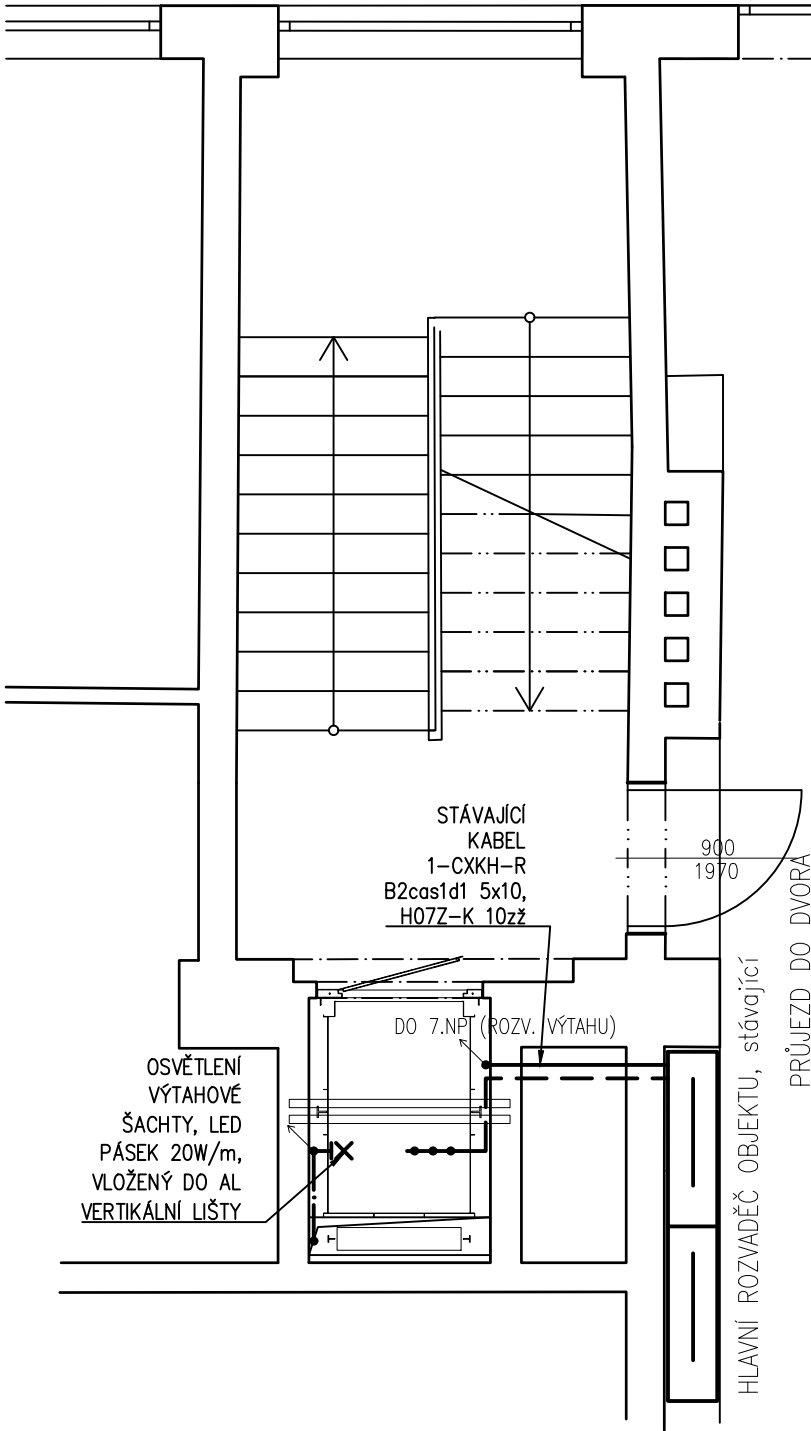


POZNÁMKA

- KABELOVÁ TRASA VEDENÁ ZE STÁVAJÍCÍHO HLAVNÍHO ROZVADĚČE DO ROZVADĚČE VÝTAHU VE STROJOVNĚ, BUDE ULOŽENA V NOVÉM KABELOVÉM ŽLABU VE VÝTAHOVÉ ŠACHTĚ A VE STÁVAJÍCÍM ŽLABU MEZI DOMOVNÍM ROZVADĚČEM A ŠACHTOU VÝTAHU
- POKUD STÁVAJÍCÍ PŘÍVODNÍ KABEL NEVYHOVÍ UVEDENÝM PARAMETRŮM, BUDE NAHRAZEN NOVÝM
- TRANSFORMÁTOR 24V PRO LED PÁSEK PRO OSVĚTLENÍ ŠACHTY BUDE ULOŽEN V ROZVADĚČI VÝTAHU VE STROJOVNĚ
- LED PÁSKY BUDOU S TRANSFORMÁTOREM SPOJENY KABELEM CXKH-R 3x1,5
- LED PÁSEK VE VÝTAHOVÉ ŠACHTĚ JE PRŮBĚŽNÝ, NA CELOU VÝŠKU ŠACHTY

LEGENDA

- Stávající rozvadeč
- Kabelová trasa 1-CXKH-R B2cas1d1 5x10, H07Z-K 10zž
- Kabelová trasa 1-CXKH-R B2cas1d1 3x1,5
- Vodič H07Z-K 25zž
- Stoupací vedení
- Uzemnění ocelových prvků výtahu - H07Z-K 25zž
- LED pásek

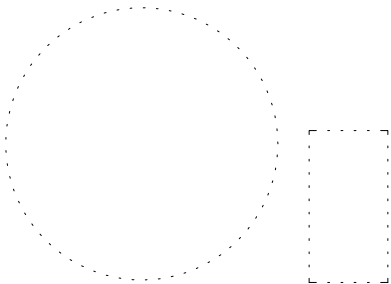

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	VYPRACOVAL:
Ing. et Ing. Pavel Vyskočil	Ing. et Ing. Pavel Vyskočil
STAVEBNÍK:	Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno
MÍSTO STAVBY:	Jánská 18/20, 602 00 Brno
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:	Město Brno
NÁZEV STAVBY:	


VÝMĚNA VÝTAHU V OBJEKTU JÁNSKÁ 18/20, BRNO

OBSAH VÝKRESU:  
PŮDORYS 1.PP, 1.NP - ELEKTROINSTALACE


Ing. et Ing. Pavel Vyskočil  
Nádražní 179, 664 46 Silůvky  
IČO: 87245302  
Autorizace ČKAIT: 1005896  
tel.: (+420) 725 805 017  
pavel.vyskocil@seznam.cz

STUPEŇ	DSP
FORMÁT	2xA4
DATUM	12/2019
MĚŘÍTKO	ČÍSLO VÝKRESU
1:50	D 1.4_1

PŮDORYS 2.NP AŽ 6.NP  
1:50

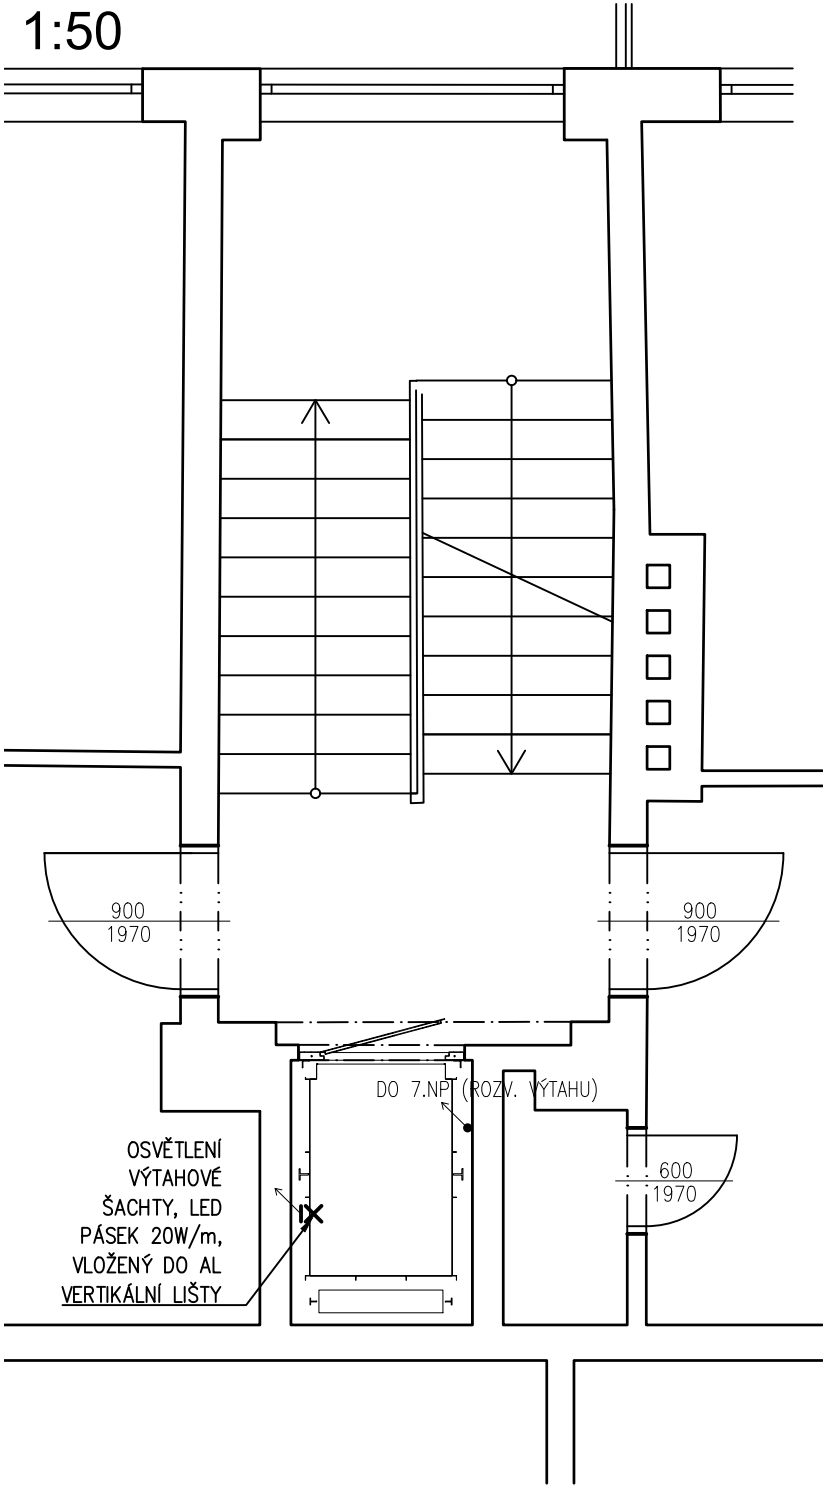

PŮDORYS 7.NP  
1:50

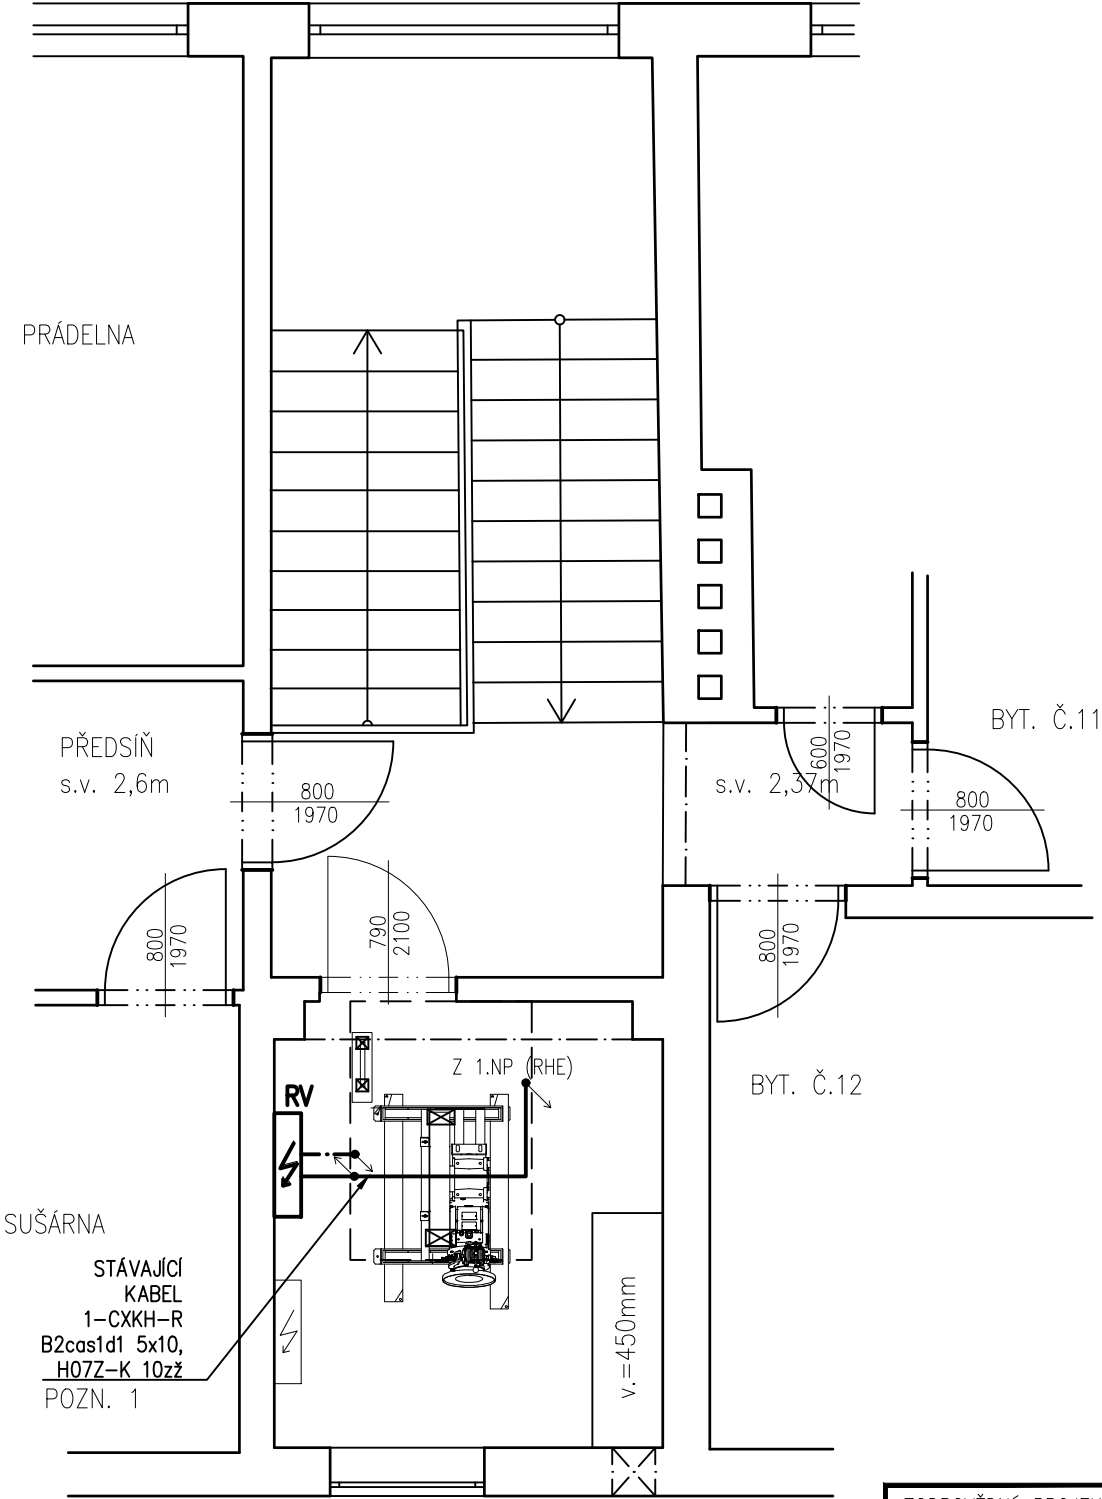


POZNÁMKA

- KABELOVÁ TRASA VEDENÁ ZE STÁVAJÍCÍHO HLAVNÍHO ROZVADĚČE DO ROZVADĚČE VÝTAHU VE STROJOVNĚ, BUDE ULOŽENA V NOVÉM KABELOVÉM ŽLABU VE VÝTAHOVÉ ŠACHTĚ A VE STÁVAJÍCÍM ŽLABU MEZI DOMOVNÍM ROZVADĚČEM A ŠACHTOU VÝTAHU
- POKUD STÁVAJÍCÍ PŘÍVODNÍ KABEL NEVYHOVÍ UVEDENÝM PARAMETRŮM, BUDE NAHRAZEN NOVÝM
- TRANSFORMÁTOR 24V PRO LED PÁSEK PRO OSVĚTLENÍ ŠACHTY BUDE ULOŽEN V ROZVADĚČI VÝTAHU VE STROJOVNĚ
- LED PÁSKY BUDOU S TRANSFORMÁTOREM SPOJENY KABELEM CXKH-R 3x1,5
- LED PÁSEK VE VÝTAHOVÉ ŠACHTĚ JE PRŮBĚŽNÝ, NA CELOU VÝŠKU ŠACHTY
- ROZVOD OSVĚTLENÍ STROJOVNY ZŮSTANE PŮVODNÍ, BUDE VYMĚNĚN VYPÍNAČ A STROPNÍ SVÍTIDLO ZA ZÁŘIVKOVÉ 2x37W, IP20

POZN. 1: KABELOVÁ TRASA VEDENA POD STROPEM VÝTAHOVÉ ŠACHTY A NA PODLAŽE STROJOVNY V KABELOVÉM ŽLABU

LEGENDA

- RV – NOVÝ ROZVADĚČ VÝTAHU
- Kabelová trasa 1-CXKH-R B2cas1d1 5x10, H07Z-K 10zž
- Kabelová trasa 1-CXKH-R B2cas1d1 3x1,5
- Stoupací vedení
- LED pásek

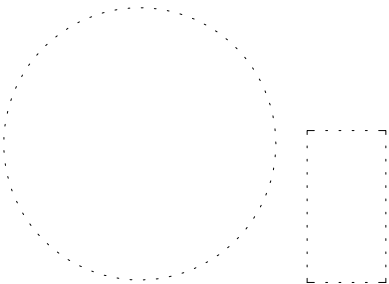

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	VYPRACOVAL:	
Ing. et Ing. Pavel Vyskočil	Ing. et Ing. Pavel Vyskočil	
STAVEBNÍK:	Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno	
MÍSTO STAVBY:	Jánská 18/20, 602 00 Brno	
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:	Město Brno	
NÁZEV STAVBY:		
VÝMĚNA VÝTAHU V OBJEKTU JÁNSKÁ 18/20, BRNO		
OBSAH VÝKRESU:		
PŮDORYS 2.PP,až 7.NP - ELEKTROINSTALACE		
	STUPEŇ	DSP
	FORMÁT	2xA4
	DATUM	12/2019
	MĚŘÍTKO	ČÍSLO VÝKRESU
	1:50	D 1.4_2