



ZPRÁVA O REVIZI KANALIZACE

Objekt : Lidická 1880/50
602 00 Brno - Černá Pole

Datum: 02. 09. 2021

Sebak spol. s r. o.

Kudrnova 447/27, 620 00 Brno

IČO : 60696834

tel. : +420 / 545 222 278

gsm : +420 / 777 818 777

e-mail : sebak @ sebak.cz

www.sebak.cz



Inspekční protokol

Místo inspekce	Brno - Černá Pole	Číslo monitorování : 1
Ulice	Lidická 1880/50	
PSČ	602 00	Datum : 02. 09. 2021
Směr inspekce	Z revizní šachty (Š4) v technologické chodbě do odtoku	Materiál Beton
		Profil Kruhový
		DN 150
Název a hloubka horního vstupu (cm) Š4		Název a hloubka spodního vstupu (cm) Odtok
Při inspekci přítomen	Kontrola stavu	Videozáznam DVD 1
Důvod inspekce		Stopa 1
Čištěno		Revidoval Pelikán
Délka zrevidovaného úseku (m)	23,2	Směr prohlídky Po směru toku
Délka celého úseku (m)		Rok výroby kanalizace

Foto č.	Staničení (m)	Popis nálezu
	0,0	Začátek úseku, Š4
001	0,0-23,2	Pevná usazenina do cca 1,5 cm a částečně pevné sedimenty do cca 2,0 cm v průtokové části
001	0,0-12,0	Koroze betonové stěny s místy obnaženou zkorodovanou výztuhou
	8,7	Zaústění v horní části
	12,0	Přechod na jiný materiál: PVC
002	12,0-23,2	Deformace potrubí (patrná ve spojích) – stlačeno cca 20% – oválný tvar
003	13,0-13,9	Stálá hladina vody cca 2,0 cm zadržuje pevná usazenina a částečně pevné sedimenty
004	19,0-23,2	Stálá hladina vody cca 2,0 cm (průhyb potrubí a pevná usazenina?)
	22,3-23,2	Objektiv kamery se dostává pod vodní hladinu
	23,2	Přerušení revize úseku, kamera nejde dál tlačít

Závěr	
Průtočnost:	Snížena rozsáhlou pevnou usazeninou, částečně pevnými sedimenty, opakovanými stálými vodními hladinami a deformací potrubí – oválný tvar
Stěny potrubí:	Koroze betonové stěny s místy obnaženou zkorodovanou výztuhou a deformace plastové části kanalizace
Spoje:	Pokročilá koroze stěn betonové trouby ve spojích může způsobovat netěsnosti

Doporučujeme odstranit uvedené poruchy.



Fotodokumentace k úseku

FOTO 001



FOTO 002

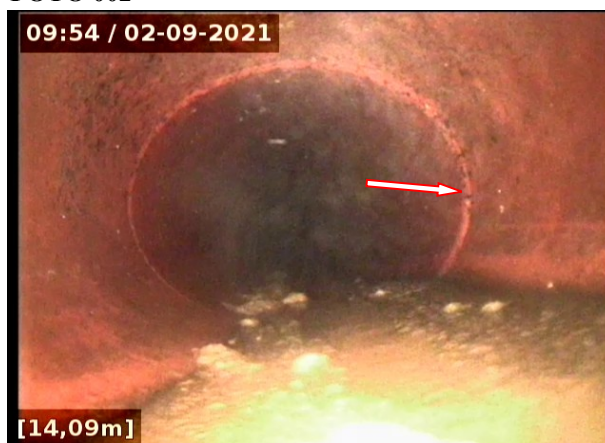


FOTO 003

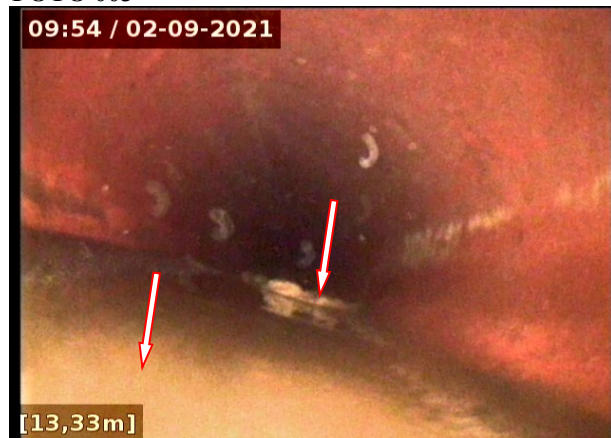



FOTO 004



V Brně dne 10.09.2021

Ing. Lubomír Sedláček
jednatel společnosti

Lidická 1880/50, Brno - Černá Pole

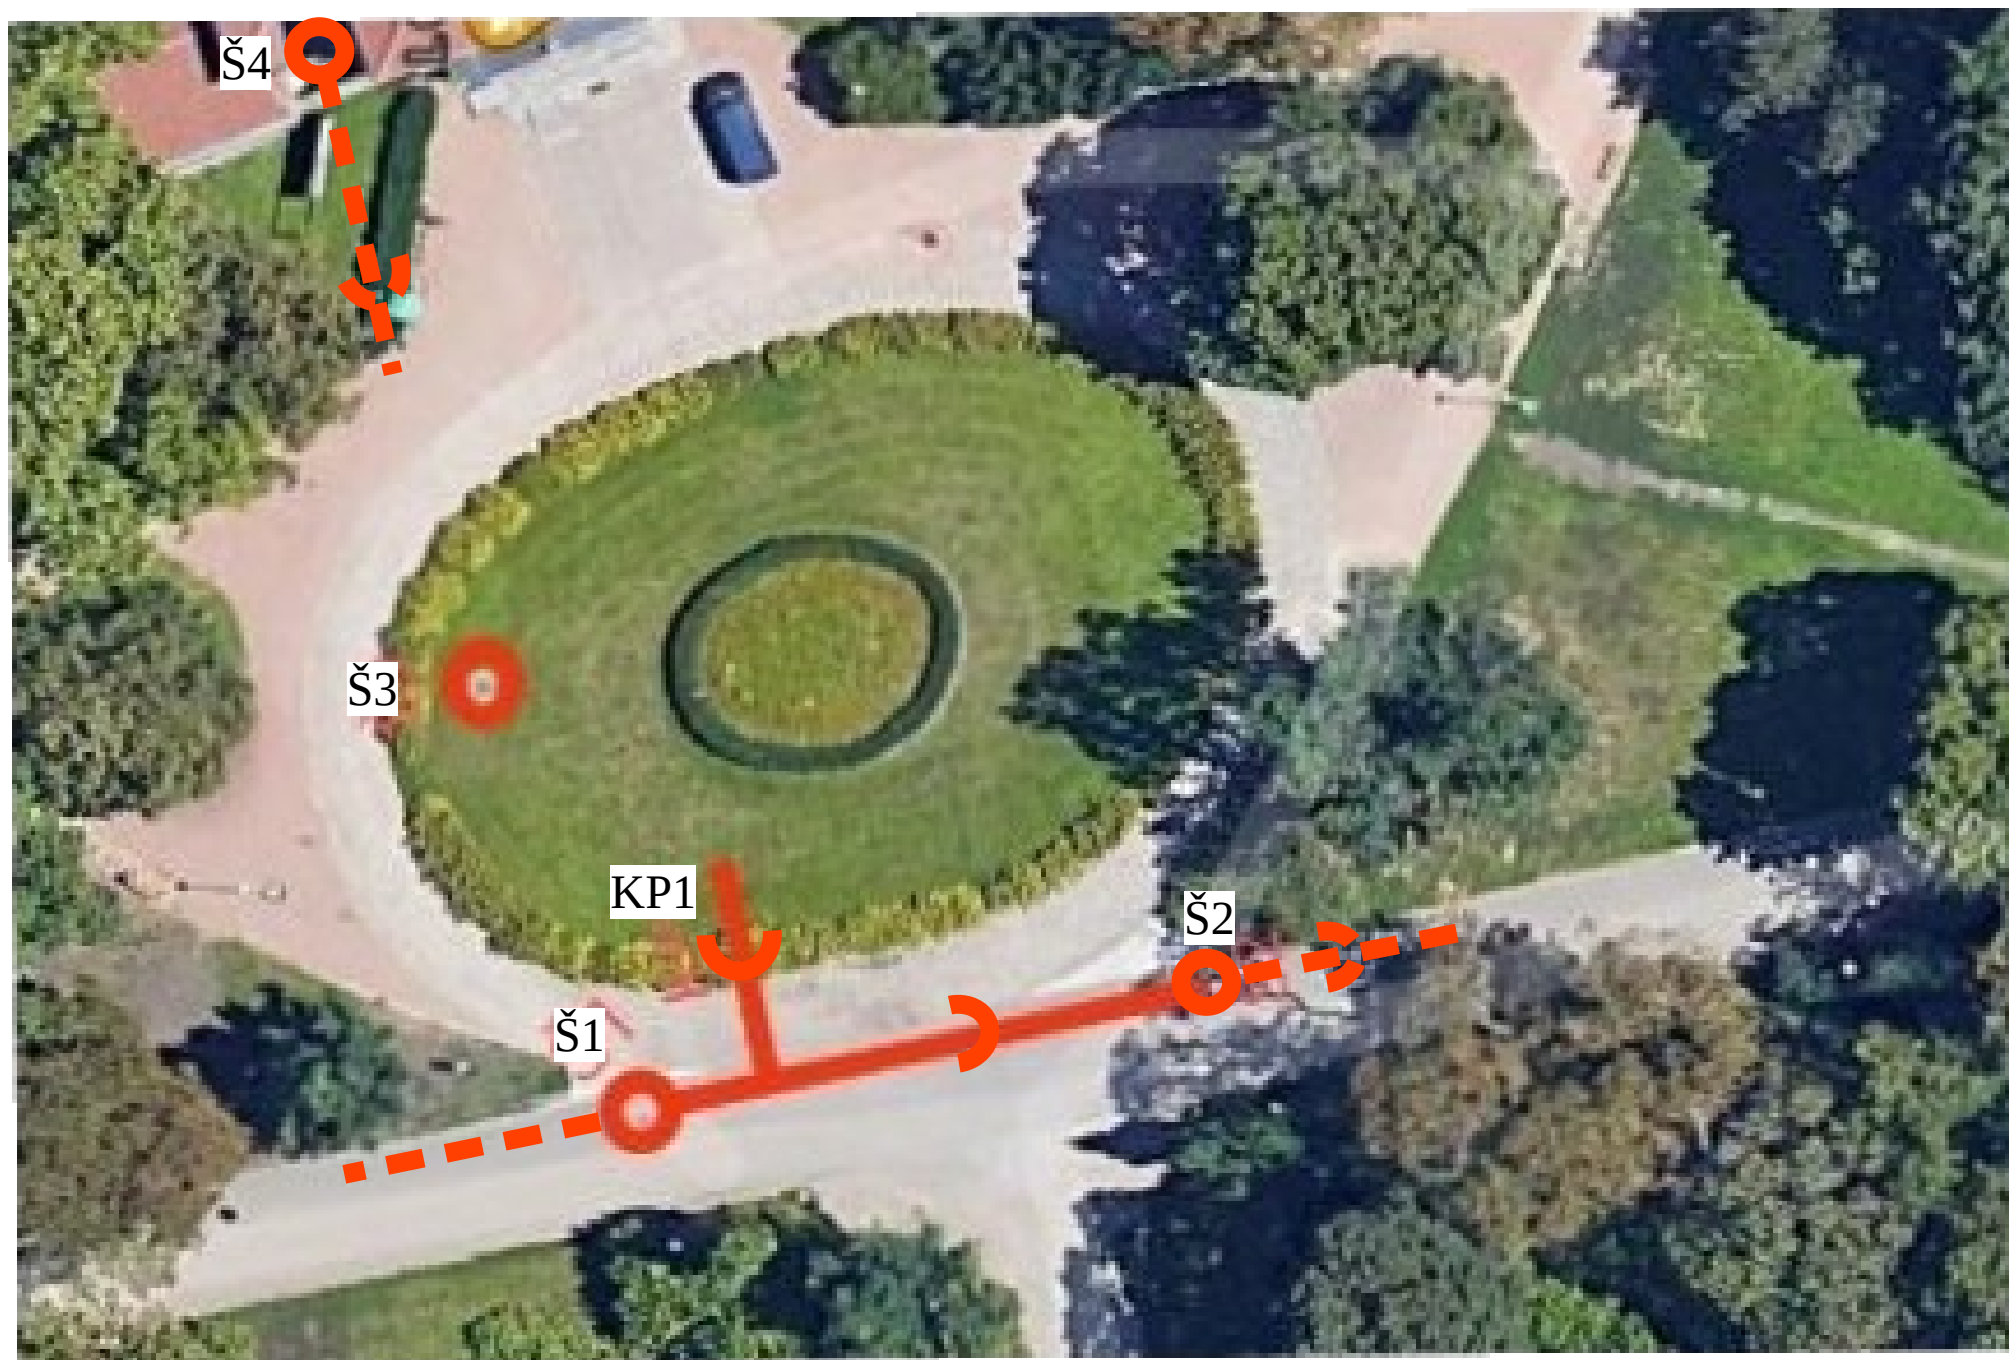

Kudrnova 447/27
620 00 Brno

Čištění kanalizace

Pronájem mobilních WC
rekonstrukce kanalizace

tel. :+420 / 545 222 278
gsm : +420 / 777 818 777
e-mail : sebak @ sebak.cz
www.sebak.cz

**DVD OBRAZOVÝ ZÁZNAM
INSPEKCE KANALIZACE**



Objekt : Lidická 1880/50

602 00 Brno - Černá Pole

Datum : 02. 09. 2021