

Revize

Číslo	Datum	Popis změny	Jméno	Podpis
-	-	-	-	-

±0,000=207,800 m n.m. Bpv

Objednatel

Veletrhy Brno, a.s.
Výstaviště 405/1, 603 00 Brno
Kontaktní osoba objednatele:
Ing. Radek Trčka

Vedoucí řídící komise:
Ing. Luděk Borový

B | R | N | O

Generální projektant – Společnost Arch.Design a A PLUS

A PLUS

Hlavní architekt projektu (autor)
Hlavní architekt projektu (autor)
Architekt projektu (autor)
Architekt projektu
Hlavní inženýr projektu
Projektant
Projektant

Arch.Design
Manažer projektu
Koordinační projekt
Projektant
Jednatel

Prof. Ing. Karel Tuza, CSc.
Ing. arch. Petr Uhlíř
Ing. arch. Petra Soudková
Ing. arch. Vít Moler
Ing. Jakub Holásek
Ing. Tomáš Holásek
Ing. Ondřej Vlach

Ing. Miroslav Bílek
Ing. Bořivoj Kňourek
Ing. Jakub Kapsa
Akad.arch. Jana Háyecková

A PLUS a.s.
Česká 12
602 00 Brno
IČ: 262 36 419
www.aplus.cz

Arch.Design, s.r.o.
Sochorova 23
616 00 Brno
IČ: 257 64 314
www.archdesign.cz

Místo stavby

Česká republika
Jihomoravský kraj
Brno
Brněnské výstaviště

Projektant části PD

Vypracoval
Kontroloval

Ing. Martin Martin
Ing. Martin Vondrášek

AVT Group a.s.
V Lomech 2376/10a
149 00 Praha 4
IČ: 016 91 988

název stavby

**MULTIFUNKČNÍ SPORTOVNÍ
A KULTURNÍ PAVILON**

zakázkové číslo
**B-13-122-000
3174**

stupeň dokumentace

DOKUMENTACE PRO SPOLEČNÉ POVOLENÍ / DUR+DSP

objekt

SO 101

část

HLUKOVÁ STUDIE

číslo části

B

číslo výkresu

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA – PŘÍLOHA 001-Př.4


Dokumentace
pro společné
povolání

datum

05/2020

číslo revize

00



„Multifunkční sportovní a kulturní pavilon“**HLUKOVÁ STUDIE****DOKUMENTACE KE SLOUČENÉMU POVOLENÍ**

ZAKÁZKA č.: 2000121

OBJEKT: Multifunkční sportovní a kulturní pavilon v areálu BVV v Brně.
Ul. Na Smíchově, 262 03, Nový Knín

OBJEDNATEL: GRADIOR TECH a.s.
Křižíkova 188/68, 612 00 Brno
tel.: , e-mail:
IČ: 63473542

ZHOTOVITEL: AVT Group a.s.
V Lomech 2376/10a, 149 00 Praha 4 – Chodov
tel.: 777 173 174, e-mail: info@avtg.cz
<https://www.avtg.cz>
IČ: 01691988

VYPRACOVAL/A: Ing. Martin Martin
KONTROLOVAL/A: Ing. Martin Vondrášek

DATUM: 27.4.2020

PODPIS:

TEL.: 777 173 174
EMAIL: info@avtg.cz

AVT Group a.s.
V Lomech 2376 / 10a
149 00 Praha 4 - Chodov
IČ: 01691988 DIČ: CZ01691988
E-mail: info@avtg.cz



Veškerá práva k využití si vyhrazuje AVT Group a.s. společně se zadavatelem. Výsledky obsažené v dokumentaci jsou duševním vlastnictvím firmy AVT Group a.s. Jejich veřejná publikace a další využití nad rámec původního smluvního určení nebo předání třetí osobě je vázáno na souhlas zpracovatele.

Obsah

Obsah	2
1 Zadání	3
2 Popis situace	4
3 Hygienické limity	4
3.1. Obecné hygienické limity	4
3.1.1. Hygienické limity hluku v chráněných vnitřních prostorech staveb	5
3.1.2. Hygienické limity hluku v chráněných venkovních prostorech staveb a v chráněném venkovním prostoru	6
3.2. Hygienické limity vztahující se k záměru	6
4 Normativní požadavky	7
4.1. Normativní požadavky na vzduchovou neprůzvučnost vnitřních dělicích konstrukcí	7
4.2. Normativní požadavky na zvukovou izolaci obvodových plášťů budov	8
4.3. Normativní požadavky na neprůzvučnost oken	8
5 Zdroje hluku	9
5.1. Stacionární zdroje v technickém zázemí/prstenci v 5. NP	9
5.2. Stacionární zdroje v technologickém zázemí v místnostech v 6. NP	12
5.3. Stacionární zdroj vyzařování střešní konstrukcí	12
6 Výpočet hluku	13
6.1. Výpočtové body stacionárních zdrojů hluku	13
6.2. Výpočtové body pro posouzení hluku ze stacionárních zdrojů	15
6.3. POSOUZENÍ POŽADAVKŮ NA OBVODOVÝ PLÁŠŤ BUDOVY	17
7 Navržená opatření	18
8 Výpočet a vyhodnocení	18
8.1. Vnější chráněné prostory	18
8.2. Neprůzvučnost obvodového pláště	18
8.3. Hodnocení	19
9 Literatura a podklady	19
10 Příloha A	20
11 Příloha B	21
12 Příloha C	22
13 Příloha D	23
14 Příloha E	24
15 Příloha F	25
16 Příloha G	26
17 Příloha H	27
18 Příloha I	28
19 Příloha J	29
20 Příloha K	30

1 ZADÁNÍ

Předložená hluková studie se zabývá posouzením hluku způsobeného provozem zařízení objektu „Multifunkční sportovní a kulturní pavilon“ (dále jen „záměr“) na okolí a vnitřní části objektu vlivem stacionárních zdrojů hluku vzniklých realizací záměru (zařízení VZT, ÚT, Chlazení a kogenerace).

Tato studie byla zpracována na základě objednávky č. 202100011 ze dne 11.3. Zpracovatel, AVT Group a.s. eviduje tuto zakázku pod číslem 2000121 jako podklad pro řízení dle stavebního zákona.



Obrázek č. 1 – Umístění záměru

2 POPIS SITUACE

Objekt záměru se bude nacházet v areálu výstaviště BVV v Brně. Území, na kterém je záměr zamýšlen má dle platného územního plánu ke dni 27.4.2020 funkci „Ostatní zvláštní plochy“. Záměrem mohou být nejvíce zasaženy obytné domy v ulici Hlinky a území zvláštních ploch pro rekreaci a ploch městské zeleně podél řeky Svatky, které se nacházejí za silnicí I. třídy I/42 (Bauerova) při pohledu z výstaviště. Situace je vyobrazena v Obrázek č. 1 – Umístění záměru.

Záměrem dojde k výstavbě nové budovy o výšce 30 m.

Umístění záměru:

Parcelní číslo: 24/75, 168/1, 168/11, 168/37, 168/38, 168/39, 168/45, 168/52, 168/54, 168/112, 174/1, 179/1, 179/2, 179/3, 183, 184, 186/2, 186/4

Katastrální území: Pisárky [610208]

Obec: Brno [582786]

Kraj / hl. město: Jihomoravský kraj

Charakter stavby: Novostavba

3 HYGIENICKÉ LIMITY

3.1. OBECNÉ HYGIENICKÉ LIMITY

Nejvyšší přípustné hladiny hluku jsou uvedeny v **nařízení vlády č. 272/2011 Sb.** o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací **a jeho novelách**. Nařízení vlády definuje nejvyšší přípustné ekvivalentní hladiny hluku pro chráněné vnější prostředí a v chráněných venkovních prostorech staveb a v chráněných vnitřních prostorech staveb pro denní a noční dobu.

Tabulka 1 – Korekce pro stanovení hygienických limitů hluku v chráněném vnitřním prostoru staveb (příloha č.2, část A, NV č.272/2011 Sb.)

Druh chráněného vnitřního prostoru	Doba pobytu	Korekce v dB
Nemocniční pokoje	Doba mezi 6.00 a 22.00 hodinou Doba mezi 22.00 a 6.00 hodinou	0 -15
Lékařské vyšetřovny, ordinace	Po dobu používání	-5
Obytné místnosti	Doba mezi 6.00 a 22.00 hodinou Doba mezi 22.00 a 6.00 hodinou	0 ^{*)} -10 ^{*)}
Přednáškové sítě, učebny a pobytové místnosti škol, jeslí, mateřských škol a školských zařízení	Po dobu používání	+5
Pro ostatní druhy chráněného vnitřního prostoru v tabulce jmenovitě neuvedené se použijí hodnoty pro prostory funkčně obdobné.		
^{*)} Pro hluk z dopravy v okolí dálnic, silnic I. a II. třídy a místních komunikací I. a II. třídy, kde je hluk z dopravy na těchto komunikacích převažující, v ochranném pásmu drah a pro hluk z tramvajových a trolejbusových drah se přičítá další korekce + 5 dB. Tato korekce se nepoužije ve vztahu ke chráněnému vnitřnímu prostoru staveb povolených k užívání k určenému účelu po dni 31. prosince 2005. V případě hluku s tónovými složkami, s výjimkou hluku z dopravy na pozemních komunikacích a dráhách, a z leteckého provozu se přičte další korekce -5 dB.		

3.1.1. HYGIENICKÉ LIMITY HLUKU V CHRÁNĚNÝCH VNITŘNÍCH PROSTORECH STAVEB

Určujícími ukazateli hluku jsou ekvivalentní hladina akustického tlaku $A_{L_{Aeq,T}}$ a maximální hladina akustického tlaku $A_{L_{Amax}}$. Ekvivalentní hladina akustického tlaku $A_{L_{Aeq,T}}$ se **v denní době stanoví pro 8** souvislých a na sebe navazujících nejhlučnějších **hodin ($L_{Aeq,8h\ den}$)**, **v noční době** pro nejhlučnější 1 hodinu ($L_{Aeq,1h\ noc}$).

Pro hluk z dopravy na pozemních komunikacích, a dráhách a pro hluk z leteckého provozu se ekvivalentní hladina akustického tlaku $A_{L_{Aeq,T}}$ stanoví **pro celou denní ($L_{Aeq,16h\ den}$) a celou noční dobu ($L_{Aeq,8h\ den}$)**.

Tabulka 2 – Korekce pro stanovení hygienických limitů hluku v chráněných venkovních prostorech staveb a v chráněném venkovním prostoru (příloha č.3, část A, NV č.272/2011 Sb.)

Druh chráněného prostoru	Korekce [dB]			
	1)	2)	3)	4)
Sloupec 1 až 4 se uplatní dle zdroje hluku uvedeného v NV	1)	2)	3)	4)
Chráněné venkovní prostory staveb lůžkových zdravotnických zařízení včetně lázní	- 5	0	+5	+15
Chráněné venkovní prostory lůžkových zdravotnických zařízení včetně lázní	0	0	+5	+15
Chráněné venkovní prostory ostatních staveb a chráněný ostatní venkovní prostor	0	+5	+10	+20
<p>1) Použije se pro hluk z provozu stacionárních zdrojů a hluk ze železničních stanic zajišťujících vlakotvorné práce, zejména rozřadování a sestavu nákladních vlaků, prohlídku vlaků a opravy vozů. Pro hluk ze železničních stanic zajišťujících vlakotvorné práce, které byly uvedeny do provozu přede dnem 1. listopadu 2011, se přičítá pro noční dobu další korekce +5 dB.</p> <p>2) Použije se pro hluk z dopravy na dráhách, silnicích III. třídy, místních komunikacích III. třídy a účelových komunikacích ve smyslu § 7 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.</p> <p>3) Použije se pro hluk z dopravy na dálnicích, silnicích I. a II. třídy a místních komunikacích I. a II. třídy v území, kde hluk z dopravy na těchto komunikacích je převažující nad hlukem z dopravy na ostatních pozemních komunikacích. Použije se pro hluk z dopravy na dráhách v ochranném pásmu dráhy. Použije se pro hluk z dopravy na tramvajových a trolejbusových drahách vedených po silnicích I. a II. třídy a místních komunikacích I. a II. třídy.</p> <p>4) Použije se pro stanovení hodnoty hygienického limitu staré hlukové zátěže.</p>				
<p>Korekce uvedené v tabulce se nesčítají.</p> <p>Pro noční dobu se pro chráněný venkovní prostor staveb přičítá další korekce -10 dB, s výjimkou hluku z dopravy na železničních dráhách není-li dále uvedeno jinak, kde se použije korekce -5 dB.</p> <p>V případě hluku s tónovými složkami, s výjimkou hluku z dopravy na pozemních komunikacích a dráhách, a z leteckého provozu se přičte další korekce -5 dB.</p>				

Hygienický limit ekvivalentní hladiny akustického tlaku A se stanovuje **pro hluk pronikající vzduchem zvenčí a pro hluk ze stavební činnosti uvnitř objektu součtem základní hladiny akustického tlaku $A_{L_{Aeq,T}}$ se rovná 40 dB a korekcí** přihlížejících ke druhu chráněného prostoru a denní a noční době dle Tabulka 1.

Hygienický limit maximální hladiny akustického tlaku A se stanoví **pro hluk šířící se ze zdrojů uvnitř objektu součtem základní maximální hladiny akustického tlaku $A_{L_{Amax}}$ se rovná 40 dB a korekcí** přihlížejících ke druhu chráněného vnitřního prostoru a denní a noční době dle Tabulka 1.

Za hluk ze zdrojů uvnitř objektu, s výjimkou hluku ze stavební činnosti, se pokládá i hluk ze zdrojů umístěných mimo tento objekt, který do tohoto objektu proniká jiným způsobem než vzduchem, zejména konstrukcemi nebo podlažím.

3.1.2. HYGIENICKÉ LIMITY HLUKU V CHRÁNĚNÝCH VENKOVNÍCH PROSTORECH STAVEB A V CHRÁNĚNÉM VENKOVNÍM PROSTORU

Určujícím ukazatelem hluku, s výjimkou vysokoenergetického impulsního hluku, je ekvivalentní hladina akustického tlaku $A_{L_{Aeq,T}}$ a odpovídající hladiny v kmitočtových pásmech. **V denní době** se stanoví pro **8 souvislých a na sebe navazujících nejhluchnějších hodin** ($L_{Aeq,8h\ den}$), **v noční době pro nejhluchnější 1 hodinu** ($L_{Aeq,1h\ noc}$) s přičtením korekce dle Tabulka 2.

Tabulka 3 – Korekce pro stanovení hygienických limitů hluku v chráněném venkovním prostoru staveb pro hluk ze stavební činnosti (příloha č.3, část B, NV č.272/2011 Sb.)

Posuzovaná doba [hod.]	Korekce [dB]
od 6:00 do 7:00	+ 10
od 7:00 do 21:00	+ 15
od 21:00 do 22:00	+ 10
od 22:00 do 6:00	+ 5

Pro **hluk z dopravy** na pozemních komunikacích, a drahách a pro hluk z leteckého provozu se ekvivalentní hladina akustického tlaku $A_{L_{Aeq,T}}$ stanoví **pro celou denní** ($L_{Aeq,16h}$) **a celou noční dobu** ($L_{Aeq,8h}$).

Hygienický limit ekvivalentní hladiny akustického tlaku A , s výjimkou hluku z leteckého provozu a vysokoenergetického impulsního hluku, **se stanoví součtem základní hladiny akustického tlaku $A_{L_{Aeq,T}}$ 50 dB a korekcí** přihlížejících ke druhu chráněného prostoru a denní a noční době dle Tabulka 2.

Hygienický limit ekvivalentní hladiny akustického tlaku A pro **hluk ze stavební činnosti** $L_{Aeq,s}$ **se stanoví tak, že se k hygienickému limitu** ekvivalentní hladiny akustického tlaku $A_{L_{Aeq,T}}$ **stanovenému podle předchozího odstavce přičte další korekce dle Tabulka 3.**

3.2. HYGIENICKÉ LIMITY VZTAHUJÍCÍ SE K ZÁMĚRU

Pro zájmovou lokalitu jsou stanoveny následující limitní hodnoty hluku chráněných venkovních prostor staveb a chráněných venkovních prostor.

Pro všechny výpočtové body (exteriér):

Stacionární zdroje:	$L_{Aeq,8h\ den}$	=	50 dB
	$L_{Aeq,1h\ noc}$	=	40 dB

Pro obytné místnosti (interiér):

Stacionární zdroje:	$L_{Aeq,8h\ den}$	=	40 dB
	$L_{Aeq,1h\ noc}$	=	30 dB

Hygienické limity zde uvedené, jsou vyjádřeny obecně a slouží pro základní informaci – ze strany zpracovatele se jedná pouze o návrh. Určení příslušných hygienických limitů, které se vztahují k danému chráněnému prostoru je v kompetenci orgánu ochrany veřejného zdraví.

Dle stanoviska Národní referenční laboratoře lze za výpočtově prokazatelné dodržení limitů považovat vypočtené hodnoty, které jsou o 3 dB nižší než hodnoty relevantního hygienického limitu. Hodnota 3 dB dle NRL představuje dostatečnou rezervu pro zajištění shody výpočtu a případného měření.

4 NORMATIVNÍ POŽADAVKY

Normativní požadavky na vzduchovou neprůzvučnost vnitřních dělicích konstrukcí v obytných a občanských budovách a na zvukovou izolaci obvodových plášťů a jejich částí jsou stanoveny v normě ČSN 73 0532. Jsou stanoveny ve formě vážených hodnot stavební zvukové neprůzvučnosti R'_w , nebo $D_{nT,w}$ v decibelech. Pro splnění požadavků musí výsledné hodnoty vyhovovat podmínce:

$$R'_w \text{ naměřená hodnota} \geq R'_w \text{ hodnota požadovaná normou}$$

4.1. NORMATIVNÍ POŽADAVKY NA VZDUCHOVOU NEPRŮZVUČNOST VNITŘNÍCH DĚLICÍCH KONSTRUKCÍ

Stanovené požadavky se liší podle druhu sousedících místností (tj. podle typu vysílacího – hlučného prostoru a přijímacího – chráněného prostoru) a jsou stanoveny zvlášť pro stěny a stropy. Údaje relevantní k záměru uvádí Tabulka 4.

Tabulka 4 – ČSN 73 0532 – Požadavky na zvukovou izolaci mezi místnostmi v budovách

Chráněný prostor (místnost příjmu zvuku)					
Řádka	Hlučný prostor (místnost zdroje zvuku)	Požadavky na zvukovou izolaci			
		Stropy		Stěny	Dveře
		$R'_{w, D_{nT,w}}$	$L'_{n,w, L'_{nT,w}}$	$R'_{w, D_{nT,w}}$	R_w
A. Bytové domy, rodinné domy – nejméně jedna obytná místnost bytu					
1	Všechny ostatní obytné místnosti téhož bytu	47	63	42	27
B. Bytové domy – obytné místnosti bytu					
2	Všechny místnosti druhých bytů, včetně příslušenství	53	55	53	-
		52 ¹⁾	58 ¹⁾	52 ¹⁾	-
3	Společné prostory domu (schodiště, chodby, terasy, kočárkárny, sušírny, sklípky apod.)	52	55	52	32 ²⁾ 37 ³⁾
4	Průjezdy, podjezdy, garáže, průchody, podchody	57	48	57	-
5	Místnosti s technickým zařízením domu (výměňkové stanice, kotelny, strojovny výtahů, strojovny VZT, prádelny apod.) s hlukem:				
	$L_{A,max} < 80 \text{ dB}$	57 ⁴⁾	48 ⁴⁾	57 ⁴⁾	-
	$80 \text{ dB} < L_{A,max} \leq 85 \text{ dB}$	62 ⁵⁾	48 ⁵⁾	62 ⁵⁾	-
6	Provozovny s hlukem $L_{A,max} \leq 85 \text{ dB}$:				
	s provozem nejvýše do 22:00 hod	57	53	57	-
	s provozem i po 22:00 hod	62	48	62	-
7	Provozovny s hlukem $85 \text{ dB} < L_{A,max} \leq 95 \text{ dB}$ s provozem i po 22:00 hod	72 ⁵⁾	38 ⁵⁾	-	-
G. Administrativní a správní budovy, firmy – kanceláře a pracovny					
19	Kanceláře a pracovny s běžnou administrativní činností, chodby, pomocné prostory	47	63	37	27
20	Kanceláře a pracovny se zvýšenými nároky, pracovny vedoucích pracovníků	52	58	45	32
21	Kanceláře a pracovny pro důvěrná jednání nebo jiné činnosti vyžadující vysokou ochranu před hlukem	52	58	50	37

Vysvětlivky k Tabulka 4:

- Požadavek se vztahuje pouze na starou, zejména panelovou výstavbu, pokud neumožňuje dodatečná zvukově izolační opatření.
- Platí pro vstupní dveře z chodby do před síně (vstupní haly) bytu, je-li chráněný prostor místností oddělen dalšími dveřmi.

- 3) Platí pro vstupní dveře z chodby přímo do chráněné obytné místnosti bytu.
- 4) Kromě splnění stanovených požadavků na vzduchovou a kročejovou neprůzvučnost mohou být nutná další opatření, kdy je nutné stroje a zařízení uložit, zavěsit či upravit tak, aby nedocházelo k šíření a přenosu zvuku konstrukcí (vibracemi) a instalacemi (rozvody médií, šachtami aj.) a k překročení hygienických limitů hluku ve vnitřních chráněných prostorech. V prokázaných případech, kdy zařízení nebude zdrojem hluku a vibrací, lze požadavky snížit o 5 dB. V opodstatněných případech se doporučuje provést předběžné posouzení pomocí akustické studie.
- 5) Kromě splnění stanovených požadavků na vzduchovou a kročejovou neprůzvučnost mohou být nutná další opatření, kdy je nutné stroje a zařízení uložit, zavěsit či upravit tak, aby nedocházelo k šíření a přenosu zvuku konstrukcí (vibracemi) a instalacemi (rozvody médií, šachtami aj.) a k překročení hygienických limitů hluku ve vnitřních chráněných prostorech. Místnosti s provozním hlukem s dominantním obsahem nízkých kmitočtů nebo s tónovými složkami (např. hlučné strojovny, diskotéky apod.) se zásadně nedoporučuje situovat do blízkosti bytových jednotek. Zejména přenos nízkých kmitočtů nelze v běžných obytných budovách účinně omezit. V odůvodněných případech je nezbytné provést posouzení pomocí akustické studie. Provozovny s hlukem $L_{A,max} > 95$ dB se nemají umísťovat do obytných budov.

4.2. NORMATIVNÍ POŽADAVKY NA ZVUKOVOU IZOLACI OBVODOVÝCH PLÁŠŤŮ BUDOV

Ve fázi návrhu nebo v projektové přípravě lze předpoklad ke splnění požadavků prokazovat výpočtem, např. podle normy ČSN EN 12354-3 nebo jiným způsobem.

Hodnoty požadované zvukové izolace obvodového pláště v Tabulka 5 se vždy vztahují k horní hranici příslušného rozmezí hladin akustického tlaku 2 m před fasádou. Přípustná je lineární interpolace požadavků podle skutečné hodnoty ekvivalentní hladiny akustického tlaku A.

Tabulka 5 – ČSN 73 0532 – Požadavky na zvukovou izolaci obvodových plášťů budov

Požadovaná zvuková izolace obvodového pláště v hodnotách R'_w , nebo $D_{nT,w}$, [dB]							
Druh chráněného vnitřního prostoru	Ekvivalentní hladina akustického tlaku po dobu užívání ve vzdálenosti 2 m před fasádou $L_{WAeq,2m}$, dB						
	≤ 50	> 50 ≤ 50	> 55 ≤ 60	> 60 ≤ 65	> 65 ≤ 70	> 70 ≤ 75	> 75 ≤ 80
Společenské a jednací místnosti, kanceláře a pracovní	-	-	30	30	30	33	38

4.3. NORMATIVNÍ POŽADAVKY NA NEPRŮZVUČNOST OKEN

Požadavek na váženou neprůzvučnost oken umístěných v obvodovém plášti, se stanoví podle Tabulka 6. Určí se z požadavku pro celý obvodový plášť dle a z poměru ploch oken k celkové ploše obvodového pláště v místnosti. Snížení požadavků na neprůzvučnost oken vyplývá z níže uvedených podílů plochy oken na celé ploše obvodové konstrukce v místnosti a uplatní se jen tehdy, jestliže hodnota vážené neprůzvučnosti plné části obvodového pláště je nejméně o 10 dB vyšší než hodnota vážené neprůzvučnosti okna. Za plochu okna se považuje plocha okenního otvoru včetně rámu. Celková plocha obvodové konstrukce v místnosti je plocha obvodového pláště včetně oken při pohledu z místnosti.

Tabulka 6 – ČSN 73 0532 – Stanovení požadavků na neprůzvučnost oken a dalších prvků obvodového pláště

Podíl plochy oken S_O k celkové ploše obvodového pláště místnosti S_F [%]	Požadavek $R_w^*)$ na okna, určený z hodnot R'_w ($D_{nT,w}$) podle Tabulka 5 [%]
$S_O/S_F < 35$	$R'_w - 5$
$35 \leq S_O/S_F \leq 50$	$R'_w - 3$
$S_O/S_F > 50$	R'_w
*) Snížené požadavky na okna platí za předpokladu, že hodnota vážené neprůzvučnosti plné části obvodového pláště při pohledu z místnosti, je nejméně o 10 dB vyšší než vážená neprůzvučnost okna. Požadavky platí i pro jiné prvky obvodového pláště (vnější dveře, světlíky, větrací prvky apod.)	

Výše uvedená pravidla pro stanovení požadavků na neprůzvučnost oken platí i pro všechny ostatní jednotlivé průhledné i neprůhledné dílce a části obvodového pláště.

5 ZDROJE HLUKU

Zdroje hluku se nacházejí v 5. NP a 6. NP podél vnitřního okraje objektu záměru. Posuzováno je také vyzařování střešní konstrukcí při extrémní situaci, kterou představuje například velmi hlasitý hudební koncert, či průběh sportovního utkání. Vyzařování hluku obvodovým pláštěm budovy se neuvažuje z důvodu významného stavebního oddělení haly od konstrukce vnějšího pláště budovy.

Technická zařízení, která jsou stacionárními zdroji hluku slouží pro potřeby chlazení, vytápění, vzduchotechniky, kogenerace a jako zálohové dieselové agregáty a detailně je popisuje příslušná část projektové dokumentace.

V této kapitole jsou uvedeny hodnoty hladin akustického výkonu vážené filtrem A v decibelech (L_w dBA) deklarované dodavatelem (výrobce) zařízení pro jednotlivé části zařízení.

5.1. STACIONÁRNÍ ZDROJE V TECHNICKÉM ZÁZEMÍ/PRSTENCI V 5. NP

Prostor prstence v 5. NP, je v projektové dokumentaci značen jako místnost „5. T5. 001“, která zahrnuje plochu při vnitřním okraji kolem celého objektu záměru. Pozice zařízení jsou tedy uváděny vzhledem k číslování segmentů střešní konstrukce, jak jsou uvedeny v projektové dokumentaci záměru.

Segmenty 1–2

CHL – AERMEC NRP 3606E – chlazení

Hluk zařízení: 93,2 dBA

Segmenty 2–3

CHL – AERMEC NRP 3606E – chlazení

Hluk zařízení: 93,2 dBA

Segmenty 3–4

VZT – AHU 22.001 – větrání Retail/Salónků/Raut/OP

Výfuk: 55 dBA

Sání: 49 dBA

Hluk části zařízení 1: 58 dBA

Hluk části zařízení 2: 57 dBA

Segmenty 5–6

VZT – AHU 2.001 – větrání tribun/foyer

Výfuk: 55 dBA

Sání: 55 dBA

Hluk části zařízení 1: 58 dBA

Segmenty 6–7

VZT – AHU 2.001 – větrání tribun/foyer

Výfuk: 56 dBA

Sání: 63 dBA

Hluk části zařízení 2: 56 dBA

Hluk části zařízení 3: 62 dBA

Segmenty 8–9

VZT – AHU 6.001 – větrání tribun/foyer

Výfuk: 46 dBA

Sání: 52 dBA

Hluk části zařízení 1: 56 dBA

Hluk části zařízení 2: 59 dBA

Segmenty 12–13

VZT – AHU 3.001 – větrání tribun/foyer

Výfuk 1: 56 dBA

Sání 1: 63 dBA

Hluk části zařízení 1: 56 dBA

Hluk části zařízení 2: 62 dBA

Segmenty 13–14

VZT – AHU 3.001 – větrání tribun/foyer

Výfuk 2: 55 dBA

Sání 2: 55 dBA

Hluk části zařízení 3: 48 dBA

Segmenty 15–16

VZT – AHU 7.001 – větrání tribun/foyer

Hluk části zařízení 1: 56 dBA

Hluk části zařízení 2: 59 dBA

Segmenty 16–17

VZT – AHU 7.001 – větrání tribun/foyer

Výfuk: 46 dBA

Sání: 52 dBA

Segmenty 17–18

CHL – AERMEC NRP 3606E – chlazení

Hluk zařízení: 93,2 dBA

Segmenty 18–19

VZT – AHU 1.001 – větrání ledové plocha

Sání: 66 dBA

Segmenty 19–20

VZT – AHU 1.001 – větrání ledové plocha

Hluk zařízení 1: 69 dBA

Segmenty 20–21

VZT – AHU 1.001 – větrání ledové plocha

Výfuk: 55 dBA

Sání: 55 dBA

Hluk zařízení 2: 53 dBA

ACC 1.001 – dochlazení přívodního vzduchu

Výfuk: 78 dBA

Segmenty 21–22

VZT – AHU 19.001 – větrání přípravny a jídelny 4. PP

Výfuk: 55 dBA

Sání: 48 dBA

Hluk části zařízení 1: 52 dBA

Hluk části zařízení 2: 52 dBA

Segmenty 23–24

CHL – AERMEC NRP 3606E – chlazení

Hluk zařízení: 93,2 dBA

Segmenty 24–25

VZT – AHU 4.001 – větrání tribun/foyer

Výfuk 1: 56 dBA

Sání 1: 63 dBA

Hluk části zařízení 1: 56 dBA

Hluk části zařízení 2: 62 dBA

Segmenty 25–26

VZT – AHU 4.001 – větrání tribun/foyer

Výfuk 2: 55 dBA

Sání 2: 55 dBA

Hluk části zařízení 3: 48 dBA

Segmenty 27–28

VZT – AHU 8.001 – tribun/foyer

Hluk části zařízení 1: 56 dBA

Hluk části zařízení 2: 59 dBA

Sání:	52 dBA
Segmenty 28–29	
VZT – AHU 8.001 – tribun/foyer	
Výfuk:	46 dBA
Segmenty 29–30	
VZT – AHU 24.001 – větrání Retail/Salónků/OP	
Výfuk:	55 dBA
Sání:	48 dBA
Hluk části zařízení 1:	56 dBA
Hluk části zařízení 2:	58 dBA
Segmenty 30–31	
ÚT – KOGENERACE – suchý chladič	
Hluk zařízení:	99 dBA
Segmenty 31–32	
VZT – AHU 9.001 – větrání tribun/foyer	
Výfuk:	46 dBA
Sání:	52 dBA
Segmenty 32–33	
VZT – AHU 9.001 – větrání tribun/foyer	
Hluk části zařízení 1:	56 dBA
Hluk části zařízení 2:	58 dBA
Segmenty 33–34	
Dvě jednotky – CHL – BAC VXC 150 (varianta s tlumičem) – chlazení ledové plochy	
Hluk zařízení:	76 dBA
Segmenty 34–35	
VZT – AHU 23.001 – větrání Retail/Salónků/Raut/OP	
Výfuk:	56 dBA
Sání:	49 dBA
Segmenty 35–36	
VZT – AHU 23.001 – větrání Retail/Salónků/Raut/OP	
Hluk části zařízení 1:	59 dBA
Hluk části zařízení 2:	57 dBA
Segmenty 36–37	
VZT – EF 1.001 – odvětrání garáží 1. PP	
Výfuk:	65 dBA
VZT – EF 2.001 – odvětrání garáží 1. PP	
Výfuk:	65 dBA
ÚT – KOGENERACE – kouřovod D400	
Výfuk:	91 dBA
VZT – AHU 5.001 – větrání tribun/foyer	
Výfuk 1:	55 dBA
Sání 1:	55 dBA
Hluk části zařízení 1:	48 dBA
Segmenty 37–38	
VZT – AHU 5.001 – větrání tribun/foyer	
Hluk části zařízení 2:	56 dBA
Hluk části zařízení 3:	62 dBA
Segmenty 38–39	
VZT – AHU 5.001 – větrání tribun/foyer	
Výfuk 2:	56 dBA
Sání 2:	63 dBA
Segmenty 39–40	
CHL – AERMEC NRP 3606E – chlazení	
Hluk zařízení:	93,2 dBA

Segmenty 40–1

CHL – AERMEC NRP 3606E – chlazení

Hluk zařízení: 93,2 dBA

5.2. STACIONÁRNÍ ZDROJE V TECHNOLOGICKÉM ZÁZEMÍ V MÍSTNOSTECH V 6. NP**Místnost 6. T5. 001**

VZT – AHU 16.001 – větrání šaten – domácí a hosté 1. PP

Výfuk: 61 dBA

Sání: 54 dBA

Hluk části zařízení 1: 54 dBA

Hluk části zařízení 2: 56 dBA

VZT – AHU 18.001 – větrání kuchyně 1. PP

Výfuk: 61 dBA

Sání: 59 dBA

Hluk části zařízení 1: 56 dBA

Hluk části zařízení 2: 57 dBA

Místnost 6. T7. 001

VZT – AHU 30.001 – větrání kanceláří

Výfuk: 54 dBA

Sání: 43 dBA

Hluk části zařízení 1: 46 dBA

Hluk části zařízení 2: 48 dBA

VZT – AHU 17.001 – větrání kuchyně 1. PP a restaurace

Výfuk: 61 dBA

Sání: 58 dBA

Hluk části zařízení 1: 57 dBA

Hluk části zařízení 2: 57 dBA

Místnost 6. T2. 001

VZT – AHU 15.001 – větrání šaten 1. PP

Výfuk: 64 dBA

Sání: 54 dBA

Hluk části zařízení 1: 56 dBA

Hluk části zařízení 2: 57 dBA

Místnost 6. T4. 001

Dvě jednotky – Zálohový diesel agregát CAT C32 1100

Hluk zařízení: 90 dBA

5.3. STACIONÁRNÍ ZDROJ VYZAŘOVÁNÍ STŘEŠNÍ KONSTRUKCÍ

Akustický výkon vyzařovaný střešní konstrukcí byl určen vzhledem k možnostem simulačního softwaru Wölfen IMMI, v kterém byli prováděny výpočty a v souladu normou ČSN EN 12354-4.

Vzhledem ke tvaru a skladbě navrhované střešní konstrukce, která má dle projektové dokumentace deklarovanou hodnotu vzduchové neprůzvučnosti R_w 52 dB, bylo vyzařování modelováno za pomoci na sebe navazujících segmentů plošných zdrojů, kde každý vyzařovat akustický výkon o hodnotě 58 dBA.

6 VÝPOČET HLUKU

Uvedené zdroje hluku jsou bez výskytu tónové složky ve spektru hluku.


6.1. VÝPOČTOVÉ BODY STACIONÁRNÍCH ZDROJŮ HLUKU

Výpočtové body zdrojů hluku vycházejí z rozložení technických zařízení v objektu záměru. Například v případě, že se zařízení nachází ve stavebně oddělené místnosti technického zázemí v 6. NP, je hluk z chodu mechanických částí tohoto zařízení vyzařován příslušným segmentem střešní konstrukce, dalším samostatným zdrojem hluku z tohoto zařízení je přívod sání studeného vzduchu, který se nachází v technickém zázemí prstence v 5NP, přičemž výfuk tohoto zařízení je situován nad střešní konstrukci.

Tabulka 7 – Výpočtové body zdrojů hluku

název bodu	L_w [dBA]	umístění (segment)	provozní doba	název bodu	L_w [dBA]	umístění (segment)	provozní doba
Z01	58,0	11-12	den	Z31	50,0	29-30	den
Z02	68,0	12-13	den	Z32	101,0	30-31	den
Z03	57,0	13-14	den	Z33	54,0	31-32	den
Z04	58,0	13-14	den	Z34	48,0	31-32	den
Z05	56,0	13-14	den	Z35	62,8	32-33	den
Z06	21,4	13-14	den	Z36	84,0	33-34	den
Z07	48,0	16-17	den	Z37	51,0	34-35	den
Z08	54,0	16-17	den	Z38	58,0	34-35	den
Z09	64,6	15-16	den	Z39	63,1	35-36	den
Z10	63,0	15-16	den	Z40	93,0	36-37	den i noc
Z11	31,3	15-16	den	Z41	57,8	36-37	den
Z12	95,2	17-18	den	Z42	68,0	37-38	den
Z13	68,0	18-19	den i noc	Z43	58,0	38-39	den
Z14	71,0	19-20	den i noc	Z44	61,3	39-40	při výpadku
Z15	59,1	20-21	den i noc	Z45	95,2	39-40	den
Z16	80,0	20-21	den i noc	Z46	95,2	40-1	den
Z17	57,0	21-22	den	Z47	95,2	1-2	den
Z18	57,8	21-22	den	Z48	62,5	3-4	den
Z19	95,2	23-24	den	Z49	57,2	3-4	den
Z20	66,6	24-25	den	Z50	64,0	3-4	den
Z21	64,2	25-26	den	Z51	29,4	3-4	den
Z22	57,0	25-26	den	Z52	70,0	4-5	den
Z23	68,3	24-25	den	Z53	30,8	5-6	den
Z24	rezerva	-	-	Z54	64,2	6-7	den
Z25	30,8	25-26	den	Z55	57,0	5-6	den
Z26	62,8	27-28	den	Z56	57,8	5-6	den
Z27	54,0	27-28	den	Z57	68,8	6-7	den
Z28	48,0	28-29	den	Z58	48,0	7-8	den
Z29	62,1	29-30	den	Z59	54,0	8-9	den
Z30	57,0	29-30	den	Z60	62,8	8-9	den

Hodnoty hladin akustického výkonu **všech technických zařízení** jsou ve výpočtovém modelu **zvýšeny o 2 dB** oproti hodnotám uváděným výrobcí. Důvodem je možnost budoucího zvýšení hluku stárnutím zařízení.

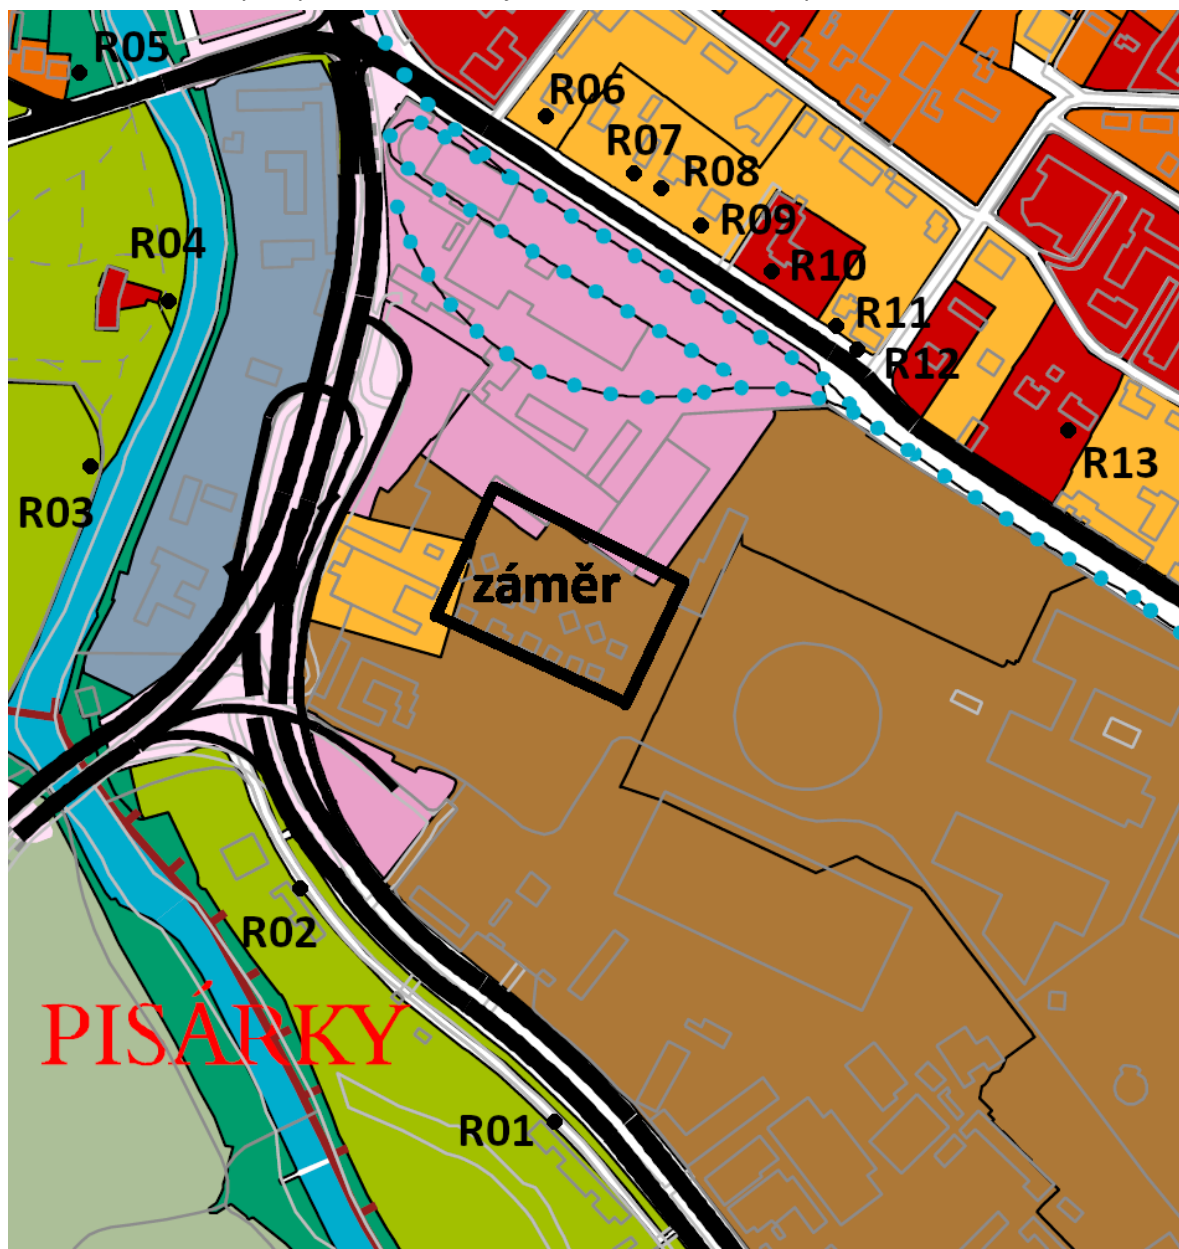

Obrázek č. 2 – Výpočtové body pro posouzení hluku ze stacionárních zdrojů

Jako účelné se jeví určení výpočtových bodů zdrojů hluku, které sdružují zdroje hluku částí jednotlivých zařízení, které se nacházejí v těsné blízkosti a reprezentují tak pozici zdroje hluku na objektu záměru vůči okolí, spíše než jednotlivá technická zařízení (například společně vedené vývody spalin několika zařízení nad střešní konstrukci, či vyzařování segmentem střešní konstrukce nad místností, v které se nachází několik technických zařízení). Hladiny akustického výkonu takto zvolených výpočtových bodů zdrojů hluku jsou výsledkem energetického součtu příspěvků částí jednotlivých zařízení.

Místnost „5. T5. 001“ není vůči venkovnímu prostředí ohraničena střešním, ani obvodovým pláštěm budovy, ale pohledovým tahokovem s perforací minimálně 50 %. Z hlediska vzduchové neprůzvučnosti představuje takováto konstrukce zanedbatelné snížení hladiny akustického tlaku a ve výpočtovém modelu nebyla uvažována. Výpočtové body zdrojů nacházejících se v technickém zázemí prstence v 5. NP jsou v rámci simulace realizovány bodovými zdroji za hranicí obvodového pláště, s tím, že výpočet započítává také korekce z odrazů od fasády objektu záměru.

Výsledky výpočtů v této studii vždy uvádějí hodnoty vyšší, než budou při existenci překážky perforovaného tahokovu.

Výpočtové body zdrojů vyčítá Tabulka 7.

Pozice výpočtových bodů zdrojů hluku v rámci objektu záměru jsou graficky znázorňuje Obrázek č. 13, který je součástí kapitoly 20.

6.2. VÝPOČTOVÉ BODY PRO POSOUZENÍ HLUKU ZE STACIONÁRNÍCH ZDROJŮ

Za výpočtové body pro posouzení hluku ze stacionárních zdrojů záměru byla zvolena reprezentativní místa, která by měla nejvíce vypovídat o vlivu záměru na lokalitu. Výpočty hlukové zátěže záměru byly provedeny pomocí programu IMMI 2019 Standard od firmy Wölfel.

Dokladována je tzv. ekvivalentní hladina akustického tlaku **v chráněném venkovním prostoru staveb**, tj. v bodech situovaných **2 m před fasádou** nejbližších chráněných objektů, a **ve chráněných venkovních prostorech**, které mohou být ohroženy uskutečněním záměru.

Výpočtová simulace je provedena s modelem pro situaci po realizaci záměru dle situačního výkresu projektu. Výpočty je provedeny v úrovních **3 m, 6 m a 9 m nad terénem**.

Pozice výpočtových bodů pro posouzení hluku ze stacionárních zdrojů v situaci znázorňuje Obrázek č. 2.

Seznam výpočtových bodů pro posouzení hluku ze stacionárních zdrojů spolu s výslednými hodnotami simulace uvádí Tabulka 8, Tabulka 9 a Tabulka 10.

Tabulka 8 – Výsledky výpočtu hlukové zátěže ze stacionárních zdrojů – výška 3 m

Výpočtový bod	Výška	Den	Noc	Hygienický limit	Překročeno
		$L_{Aeq,8h}$ [dB]	$L_{Aeq,1h}$ [dB]	[dB] den / noc	den / noc
R01	3 m	41,77	33,82	50 / 40	ne/ne
R02	3 m	46,34	37,49	50 / 40	ne/ne
R03	3 m	39,31	28,59	50 / 40	ne/ne
R04	3 m	41,12	35,73	50 / 40	ne/ne
R05	3 m	36,41	28,50	50 / 40	ne/ne
R06	3 m	40,76	25,51	50 / 40	ne/ne
R07	3 m	44,84	31,31	50 / 40	ne/ne
R08	3 m	45,11	27,98	50 / 40	ne/ne
R09	3 m	44,10	26,44	50 / 40	ne/ne
R10	3 m	43,58	29,17	50 / 40	ne/ne
R11	3 m	45,32	29,31	50 / 40	ne/ne
R12	3 m	43,74	28,45	50 / 40	ne/ne
R13	3 m	42,79	23,51	50 / 40	ne/ne

Tabulka 9 – Výsledky výpočtu hlukové zátěže ze stacionárních zdrojů – výška 6 m

Výpočtový bod	Výška	Den	Noc	Hygienický limit	Překročeno
		$L_{Aeq,8h}$ [dB]	$L_{Aeq,1h}$ [dB]	[dB] den / noc	den / noc
R01	6 m	41,75	33,83	50 / 40	ne/ne
R02	6 m	46,50	37,49	50 / 40	ne/ne
R03	6 m	40,83	34,25	50 / 40	ne/ne
R04	6 m	41,62	35,49	50 / 40	ne/ne
R05	6 m	36,48	28,57	50 / 40	ne/ne
R06	6 m	41,72	31,84	50 / 40	ne/ne
R07	6 m	46,18	34,24	50 / 40	ne/ne
R08	6 m	45,08	28,04	50 / 40	ne/ne
R09	6 m	44,24	26,49	50 / 40	ne/ne
R10	6 m	44,87	29,88	50 / 40	ne/ne
R11	6 m	45,62	29,49	50 / 40	ne/ne
R12	6 m	43,93	28,48	50 / 40	ne/ne
R13	6 m	45,19	23,68	50 / 40	ne/ne

Tabulka 10 – Výsledky výpočtu hlukové zátěže ze stacionárních zdrojů – výška 9 m

Výpočtový bod	Výška	Den	Noc	Hygienický limit	Překročeno
		$L_{Aeq,8h}$ [dB]	$L_{Aeq,1h}$ [dB]	[dB] den / noc	den / noc
R01	9 m	42,23	33,85	50 / 40	ne/ne
R02	9 m	45,22	36,22	50 / 40	ne/ne
R03	9 m	41,50	34,13	50 / 40	ne/ne
R04	9 m	42,05	35,51	50 / 40	ne/ne
R05	9 m	36,76	28,63	50 / 40	ne/ne
R06	9 m	42,48	32,29	50 / 40	ne/ne
R07	9 m	46,77	35,33	50 / 40	ne/ne
R08	9 m	45,15	29,24	50 / 40	ne/ne
R09	9 m	44,32	27,76	50 / 40	ne/ne
R10	9 m	45,66	31,63	50 / 40	ne/ne
R11	9 m	46,00	29,81	50 / 40	ne/ne
R12	9 m	43,71	28,52	50 / 40	ne/ne
R13	9 m	46,72	29,80	50 / 40	ne/ne

Bod R01 se nachází před budovou na parcele číslo 912/3.
 Bod R02 se nachází před budovou na parcele číslo 917.
 Bod R03 se nachází na parcele číslo 1487/14.
 Bod R04 se nachází před budovou Muzea na parcele číslo 1488/3.
 Bod R05 se nachází před budovou na parcele číslo 1493.
 Bod R06 se nachází před budovou na parcele číslo 246.
 Bod R07 se nachází před budovou na parcele číslo 254.
 Bod R08 se nachází před budovou na parcele číslo 255/1.
 Bod R09 se nachází před budovou na parcele číslo 257.
 Bod R10 se nachází před budovou na parcele číslo 267.
 Bod R11 se nachází před budovou na parcele číslo 274.
 Bod R12 se nachází před budovou na parcele číslo 275.
 Bod R13 se nachází před budovou na parcele číslo 300/4.

Kromě výsledných hodnot v jednotlivých měřících bodech jsou součástí této studie také znázornění šíření hluku způsobeného realizací záměru v okolí za pomoci barevných map s isofony.

Grafické přílohy jsou součástí tohoto dokumentu.

6.3. POSOUZENÍ POŽADAVKŮ NA OBVODOVÝ PLÁŠŤ BUDOVY

Tabulka 11 – Požadavky na zvukovou izolaci obvodových plášťů budov dle ČSN 73 0532

Požadovaná zvuková izolace obvodového pláště v hodnotách R'_w ^{*)} , nebo $D_{nT,w}$ ^{*)} , [dB]							
Druh chráněného vnitřního prostoru	Ekvivalentní hladina akustického tlaku po dobu užívání ve vzdálenosti 2 m před fasádou $L_{Aeq,2m}$ [dB] ^{**)}						
	≤ 50	> 50 ≤ 55	> 55 ≤ 60	> 60 ≤ 65	> 65 ≤ 70	> 70 ≤ 75	> 75 ≤ 80
Operační sály	30	30	30	33	38	43	(48)
Lékařské vyšetřovny, ordinace	30	30	33	38	43	48	(53)
Přednáškové síně, učebny, pobytové místnosti škol, jeslí, MŠ	30	30	30	30	33	38	(43)
Společenské a jednací místnosti, kanceláře a pracovny			30	30	30	33	38
^{*)} Jednočíselné vážené veličiny podle ČSN EN ISO 717-1, stanovené z veličin v třetinooktávových pásmech definovaných v ČSN EN ISO 140-5. ^{**)} Ekvivalentní hladina akustického tlaku A určená 2 m před fasádou s přihlédnutím k 6.6.3 ČSN EN ISO 140-5, zaokrouhlená na celé číslo.							

Pokud je hodnota vážené neprůzvučnosti plné části obvodového pláště nejméně o 10 dB vyšší než hodnota vážené neprůzvučnosti okna, lze uplatnit snížení požadavků na neprůzvučnost oken dle Tabulka 12.

Tabulka 12 – Stanovení požadavků na neprůzvučnost oken a dalších prvků obvodového pláště dle ČSN 73 0532

Podíl plochy oken S_o k celkové ploše obvodového pláště místnosti S_F [%]	Požadavek R'_w ^{*)} na okna, určený z hodnot R'_w ($D_{nT,w}$) podle Tabulka 5 [%]
$S_o/S_F < 35$	$R'_w - 5$
$35 \leq S_o/S_F \leq 50$	$R'_w - 3$
$S_o/S_F > 50$	R'_w
^{*)} Snížené požadavky na okna platí za předpokladu, že hodnota vážené neprůzvučnosti plné části obvodového pláště při pohledu z místnosti, je nejméně o 10 dB vyšší než vážená neprůzvučnost okna. Požadavky platí i pro jiné prvky obvodového pláště (vnější dveře, světlíky, větrací prvky apod.)	

7 NAVRŽENÁ OPATŘENÍ

V prostoru technického zázemí/prstence v 5. NP byly navrženy před některými zdroji hluku protihlukové zábrany. Tyto zábrany kopírují vnější okraj budovy a jsou situovány tak, aby se příslušný zdroj hluku nacházel na jejich svislé ose.

Zábrany jsou tvořeny z vnější strany plechem, s výplní minerální vatou o tloušťce 100 mm a z vnitřní strany perforovaným plechem. Předpokládá se hodnota absorpčního koeficientu $\alpha_w = 0,8$ z vnitřní strany zábrany.

Pro bod Z12: šířka 9 m, výška 4 m.

Pro bod Z32: šířka 12 m, výška 3,5 m.

Pro bod Z42: šířka 5 m, výška 3 m.

Pro bod Z45: šířka 9 m, výška 3 m.

Pro bod Z46: šířka 9 m, výška 3 m.

Pro bod Z47: šířka 9 m, výška 3 m.

Pro bod Z57: šířka 5 m, výška 4 m.

Ve výpočtovém modelu je počítáno s existencí těchto zábran. Konkrétní řešení při vlastní realizaci záměru se může lišit v závislosti na skutečných polohách jednotlivých zdrojů hluku.

Veškeré stacionární zdroje hluku budou instalovány tak, aby bylo zamezeno přenosu vibrací do okolních konstrukcí. Konkrétní proti-vibrační opatření jsou závislá na použité technologii, obecně lze říci že velké stroje VZT budou instalovány na tuhý ocelový rám který bude pružně uložen na antivibračních podložkách, točivé stroje jako např. motory budou instalovány na betonovém monobloku, který bude dilatován od okolních konstrukcí za pomoci minerální vaty či antivibrační pryže. Konkrétní řešení bude zpracováno v dalším stupni PD.

8 VÝPOČET A VYHODNOCENÍ

Výpočet byl proveden pomocí výpočetního programu IMMI verze 2019 Standard. Tento program umožňuje výpočet ekvivalentních hladin akustického tlaku jak dopravních prostředků (hluk z dopravy), tak i průmyslových (stacionárních) zdrojů. Nejistota výpočtu ekvivalentní hladiny akustického tlaku A vyjádřená směrodatnou odchylkou činí 2,0 dB.

Hodnoty ekvivalentních hladin akustického tlaku A ve 2 m před fasádou jsou uvedeny včetně zahrnutí odrazu od obvodového pláště, který činí 3 dB.

8.1. VNĚJŠÍ CHRÁNĚNÉ PROSTORY

Je třeba poznamenat, že výpočtový model byl vytvářen pro posouzení nejhorší možné situace, a kromě již zmíněných korekcí zvyšujících hodnoty akustického výkonu zdrojů hluku stárnutím zařízení je v modelu v denní době také počítáno s neustálým provozem záložních diesel agregátů nacházejících se v 6. NP, jejichž některé části také vyzařují směrem k výpočtovému bodu R07.

Při dodržení zásad výstavby a montážních a provozních doporučení výrobců technických zařízení bude zajištěno splnění hygienických limitů pro chráněné venkovní prostory staveb pro objekt záměru i pro okolní objekty.

8.2. NEPRŮZVUČNOST OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ

Bylo počítáno s hodnotou vzduchové neprůzvučnosti obvodového pláště $R_w' > 50$ dB, s hodnotou neprůzvučnosti prosklených částí $R_w' > 36$ dB a hodnotou neprůzvučnosti střešní konstrukce $R_w' > 50$ dB. Z důvodu zamezení šíření hluku přes prosklenou konstrukci pláště budou v exponovaných místech

zbudovány mobilní protihlukové příčky a vzduchotechnické prostupy nade dveřmi budou opatřeny akustickým tlumičem.

Při dodržení požadované neprůzvučnosti konstrukcí bude zajištěno splnění hygienických limitů.

8.3. HODNOCENÍ


Za předpokladu dodržení výše uvedených opatření lze považovat hlukové poměry vyvolané stavbou za vyhovující.

9 LITERATURA A PODKLADY

01. (2018). *Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. v pozdějších znění "Nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací"*.
02. (2020). *Projektová dokumentace - "Multifunkční sportovní a kulturní pavilon"*.
03. (2019). *Informace poskytnuté projektantem stavby, včetně fotodokumentace stávajícího stavu.*
04. (Únor 2015). *Kaňka, Jan; Stavební fyzika 3. Akustika pozemních staveb.* Praha: ČVUT.
05. (2018). *ČSN EN ISO 12354-1 (730512) Stavební akustika - Výpočet akustických vlastností budov z vlastností stavebních prvků - Část 1: Vzduchová neprůzvučnost mezi místnostmi.*
06. (2018). *Ing. Radka kantová, Ph.D. Snižování hodnoty staveništního hluku pomocí modelování výrobního prostoru stavby a úprav technologických postupů při výstavbě.* Dizertační práce.
07. (2017). *ČSN ISO 1996-1 (011621) Akustika - Popis, měření a hodnocení hluku prostředí - Část 1: Základní veličiny a postupy pro hodnocení.*
08. (2018). *ČSN ISO 1996-2 (011621) Akustika - Popis, měření a hodnocení hluku prostředí - Část 2: Určování hladin akustického tlaku.*
09. (2017). *METODICKÝ NÁVOD pro měření a hodnocení hluku v mimopracovním prostředí. č.j. 62545/2010-OVZ-32.3-1.11.2010. MZ - hlavní hygienik ČR.*
10. (2018). *ODBORNÉ DOPORUČENÍ pro měření a hodnocení hluku v mimopracovním prostředí. NÁRODNÍ REFERENČNÍ LABORATOŘ PRO KOMUNÁLNÍ HLUK.*
11. (2019). *Nový, Richard; Hluk a Chvění.* ČVUT.
12. (2018). *ČSN EN ISO 12354-3 (730512) Stavební akustika - Výpočet akustických vlastností budov z vlastností stavebních prvků - Část 3: Vzduchová neprůzvučnost vůči venkovnímu zvuku.*
13. (2018). *ČSN EN ISO 12354-3 (730512) Stavební akustika - Výpočet akustických vlastností budov z vlastností stavebních prvků - Část 4: Přenos zvuku z budovy do venkovního prostoru.*
14. (2009). *ČSN EN ISO 12354-3 (730512) Stavební akustika - Výpočet akustických vlastností budov z vlastností stavebních prvků - Část 5: Hladiny zvuku technických zařízení budov.*


10 PŘÍLOHA A

Obrázek č. 3 – Hluk ze stacionárních zdrojů včetně střešního pláště – Zobrazení průběhu izofon ve výšce 9 m nad zemí – v noční době, po záměru, po dobu 1 hod

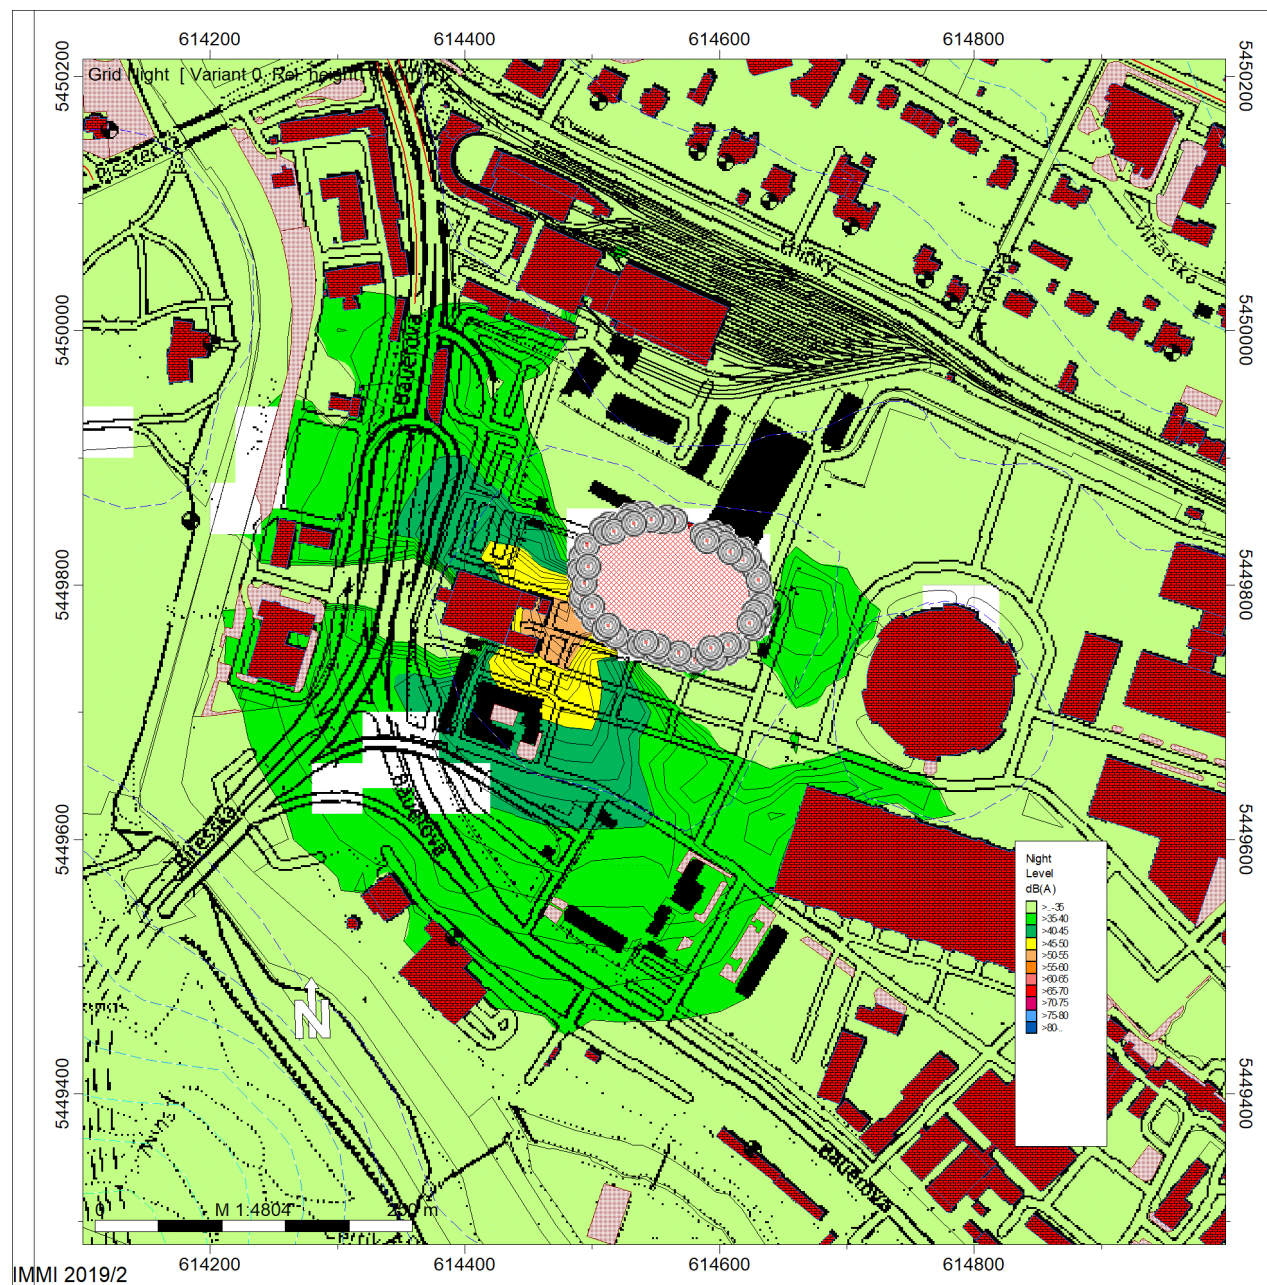


11 PŘÍLOHA B

Obrázek č. 4 – Hluk ze stacionárních zdrojů včetně střešního pláště – Zobrazení průběhu izofon ve výšce 3 m nad zemí – v denní době, po záměru, po dobu 8 hod

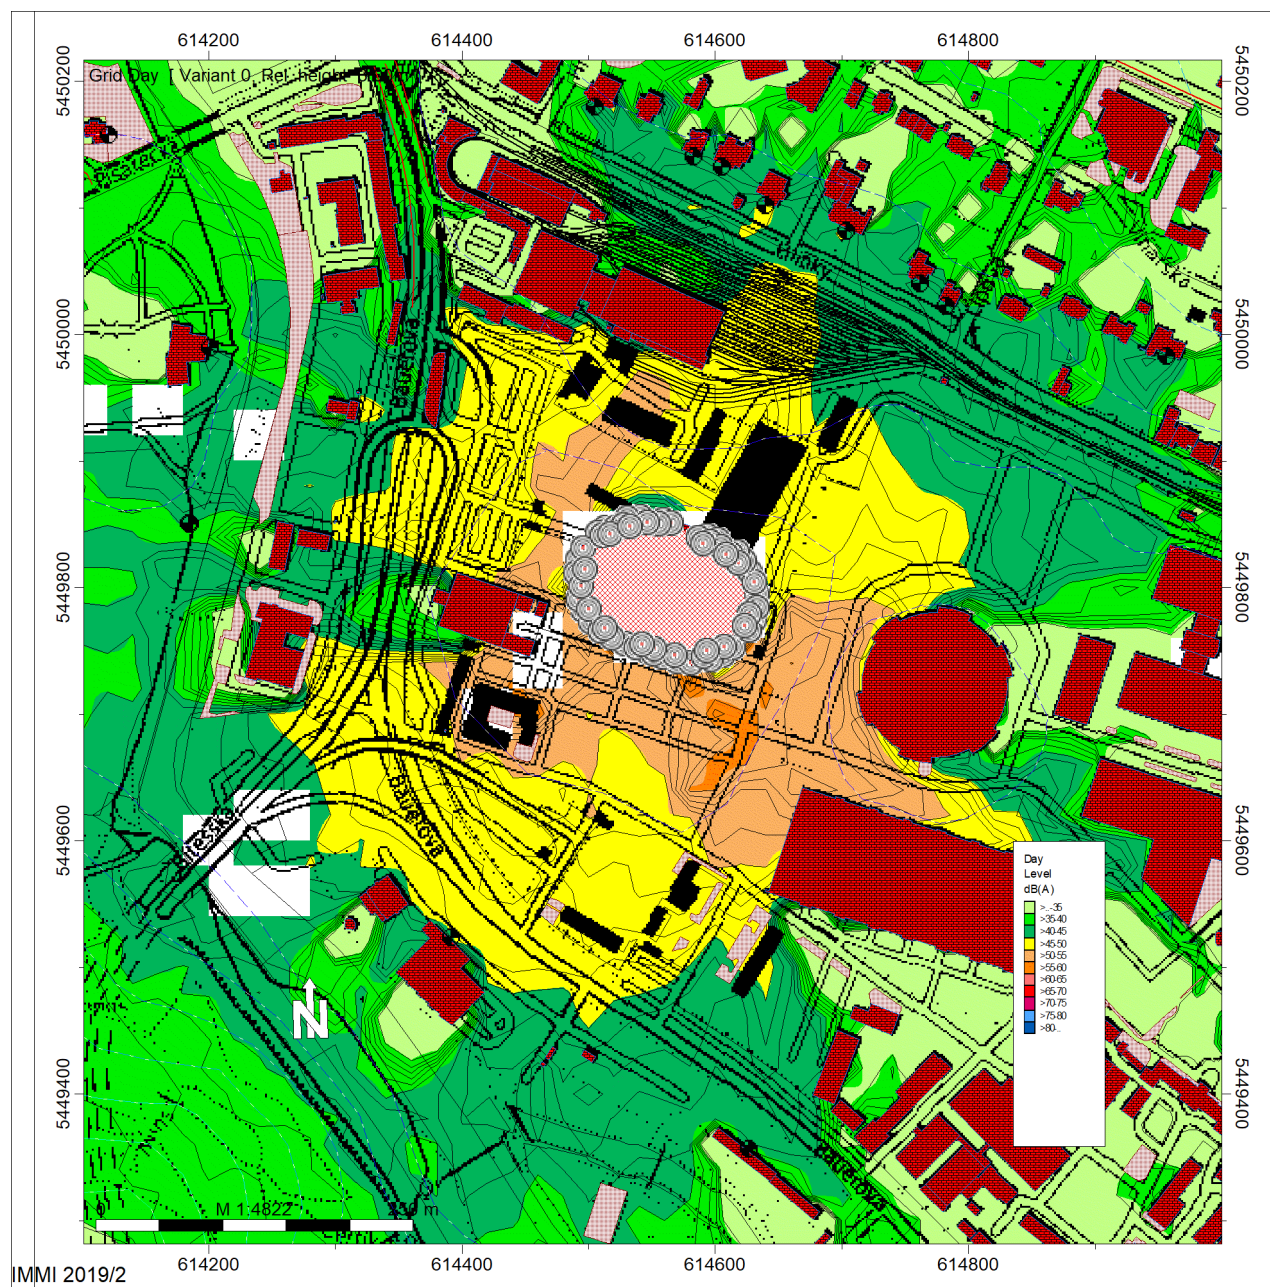


12 PŘÍLOHA C

Obrázek č. 5 – Hluk ze stacionárních zdrojů včetně střešního pláště – Zobrazení průběhu izofon ve výšce 6 m nad zemí – v denní době, po záměru, po dobu 8 hod

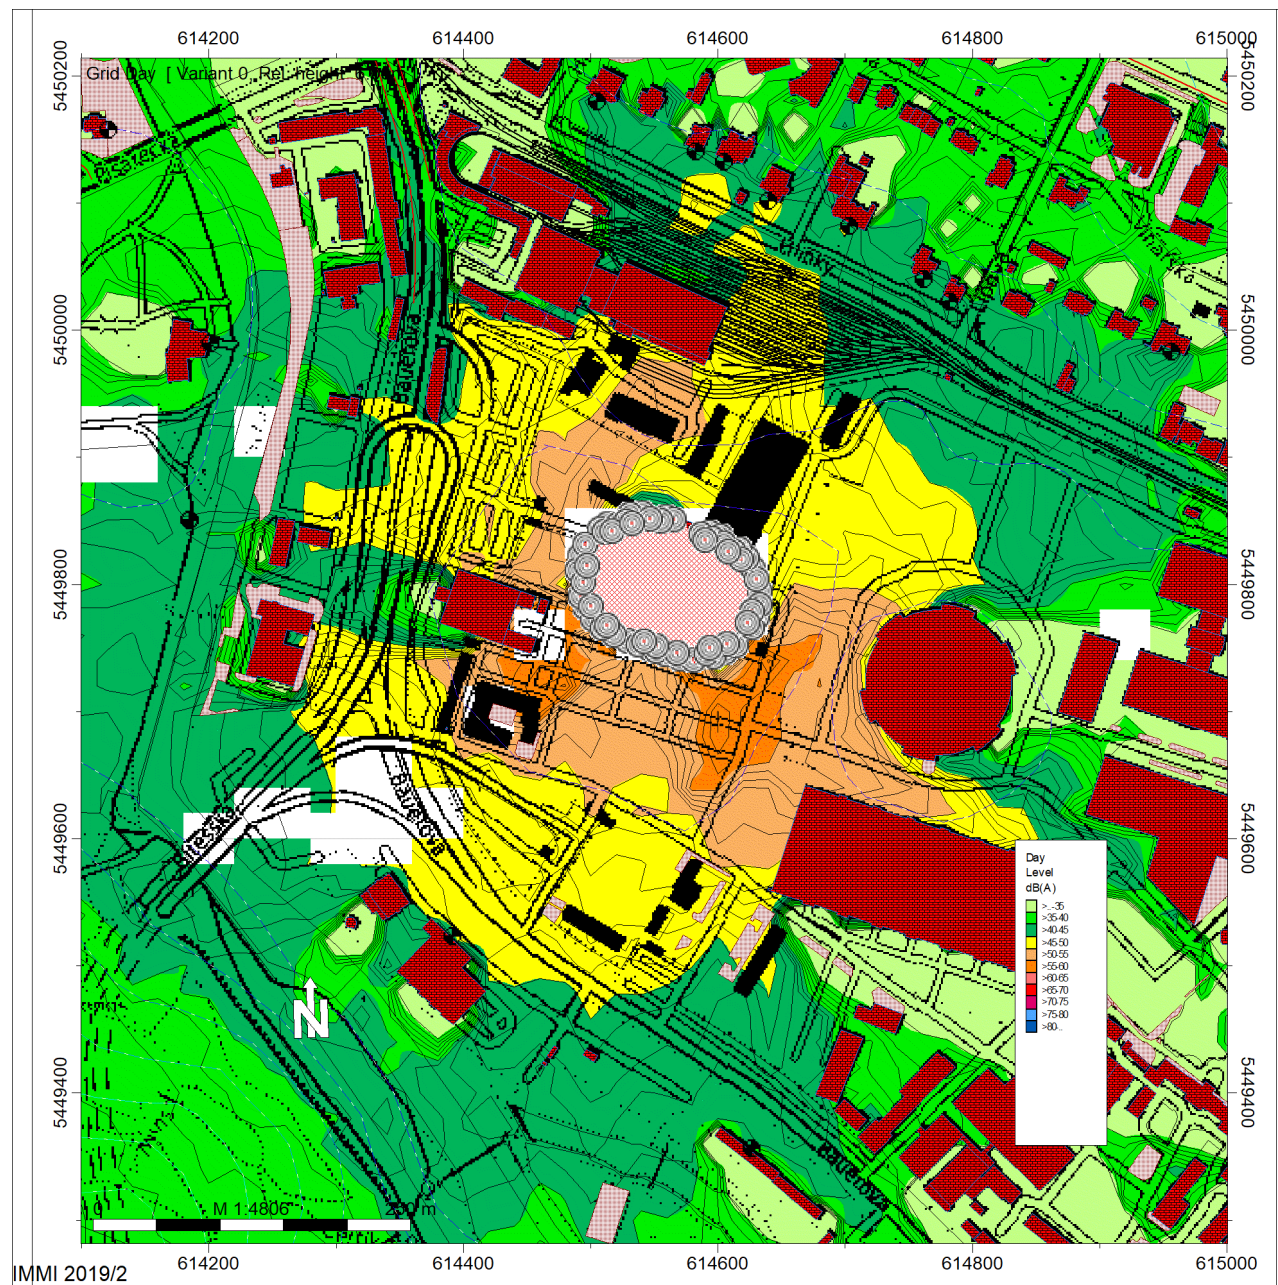


13 PŘÍLOHA D

Obrázek č. 6 – Hluk ze stacionárních zdrojů včetně střešního pláště – Zobrazení průběhu izofon ve výšce 9 m nad zemí – v denní době, po záměru, po dobu 8 hod

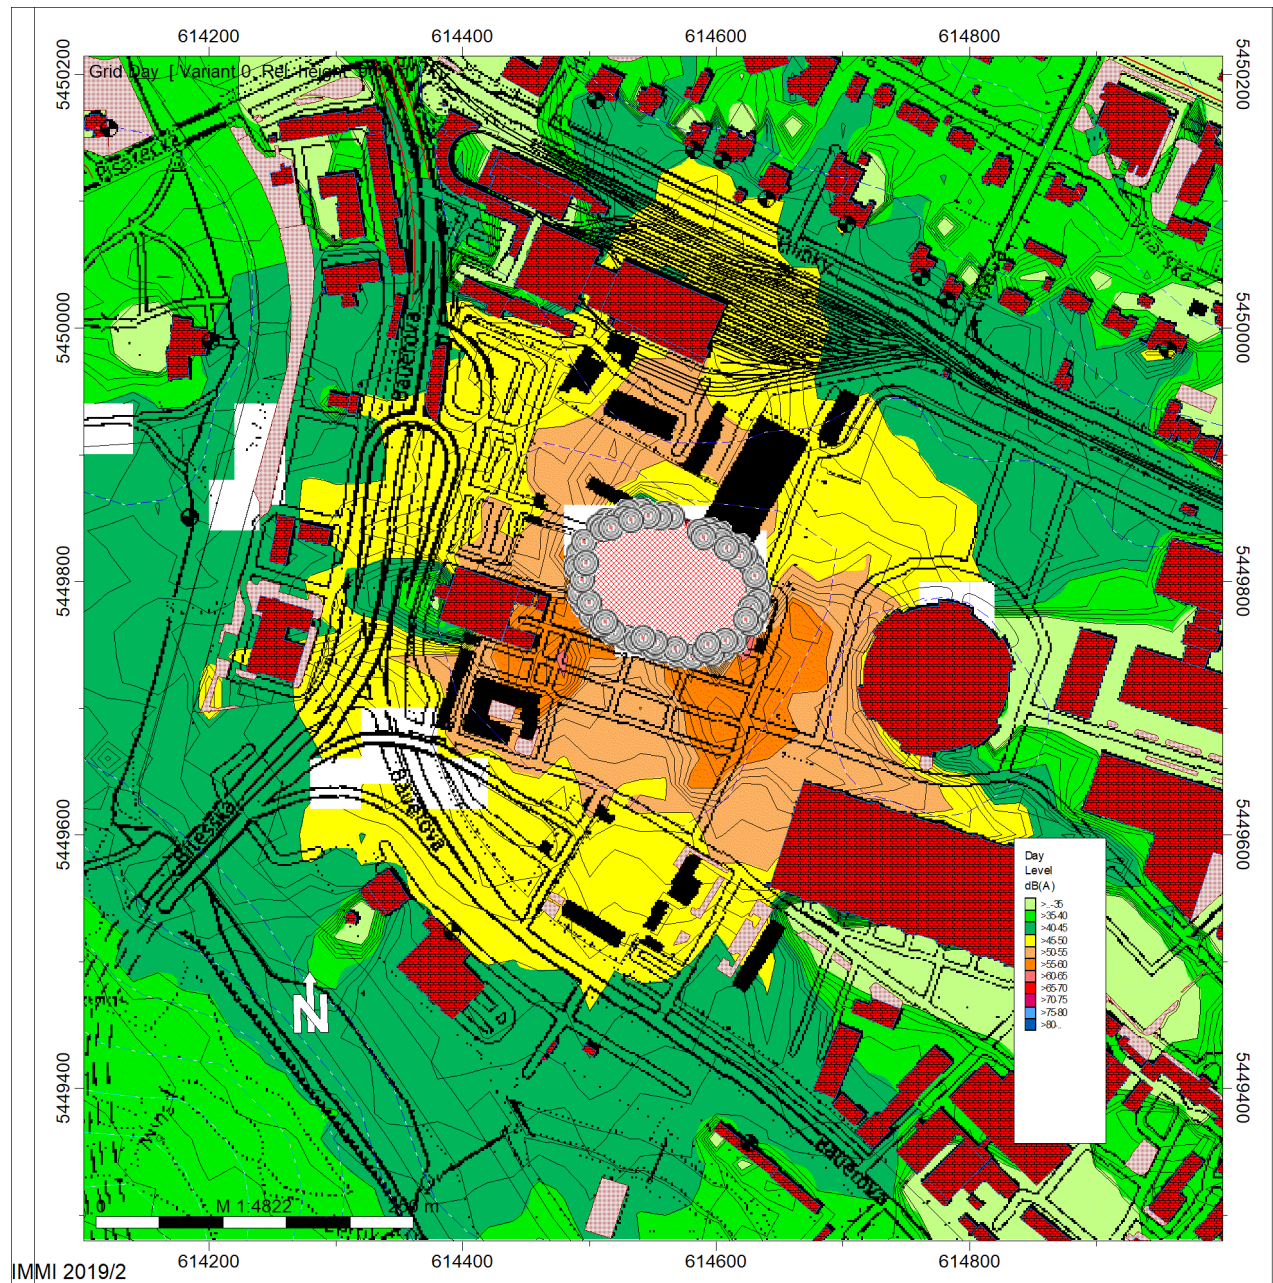


14 PŘÍLOHA E

Obrázek č. 7 – Hluk vyzařovaný pouze střešním pláštěm – Zobrazení průběhu izofon ve výšce 3 m nad zemí – v denní době, po záměru, po dobu 8 hod

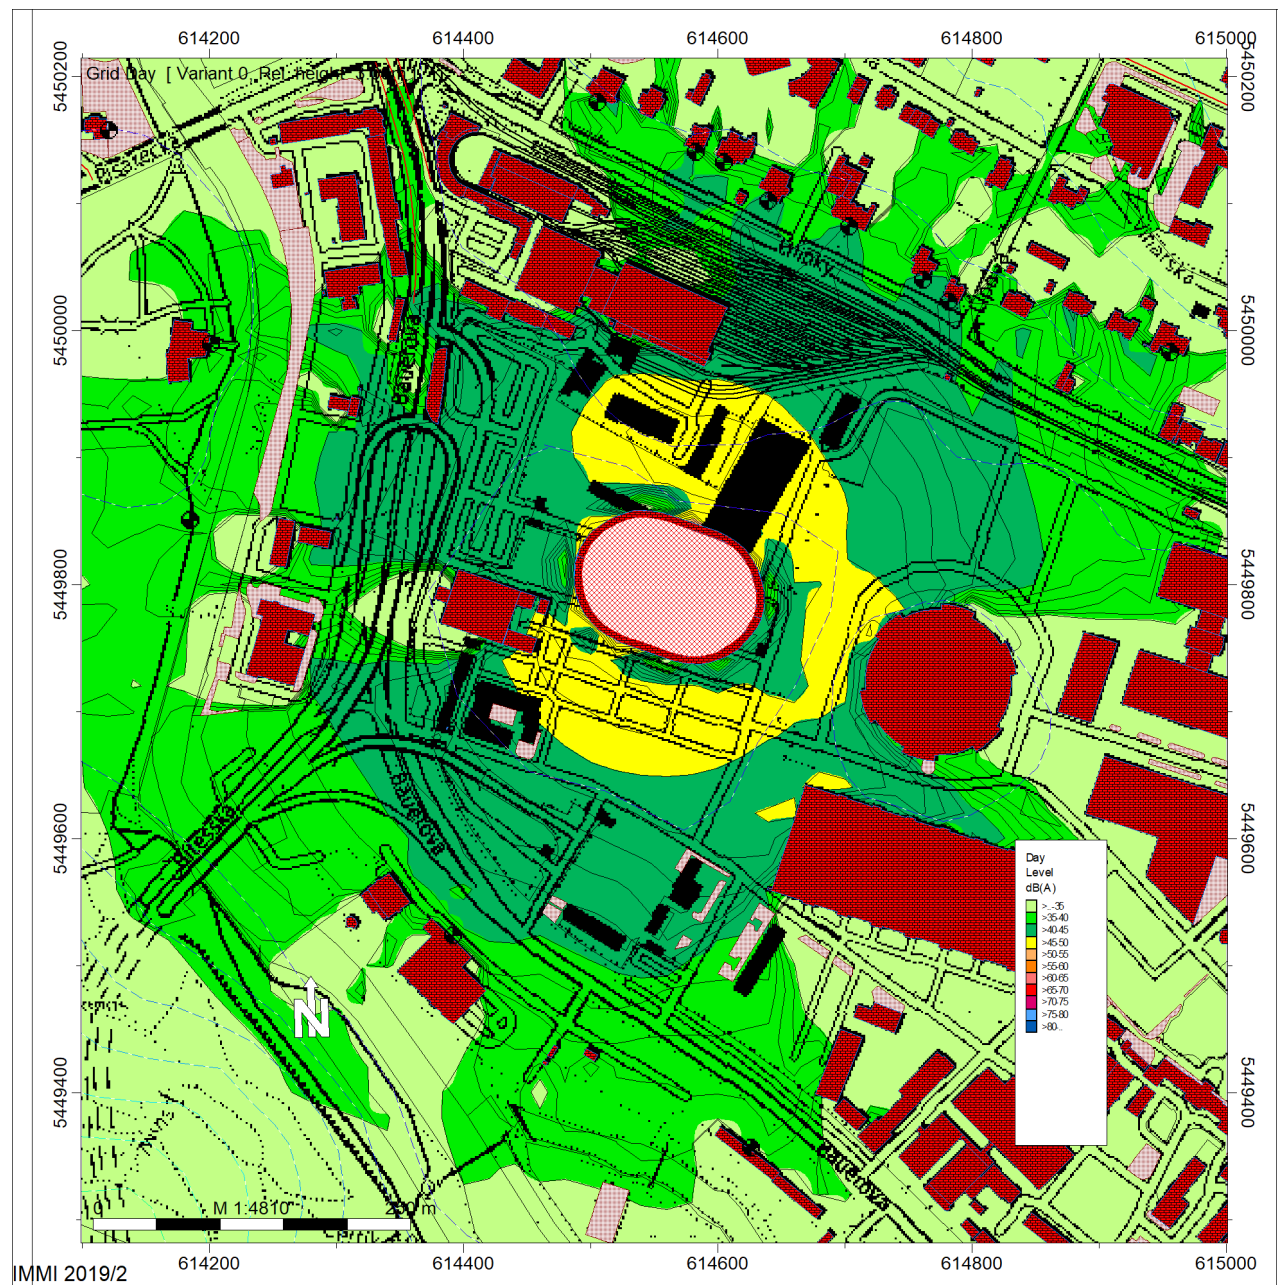


15 PŘÍLOHA F

Obrázek č. 8 – Hluk vyzařovaný pouze střešním pláštěm – Zobrazení průběhu izofon ve výšce 6 m nad zemí – v denní době, po záměru, po dobu 8 hod

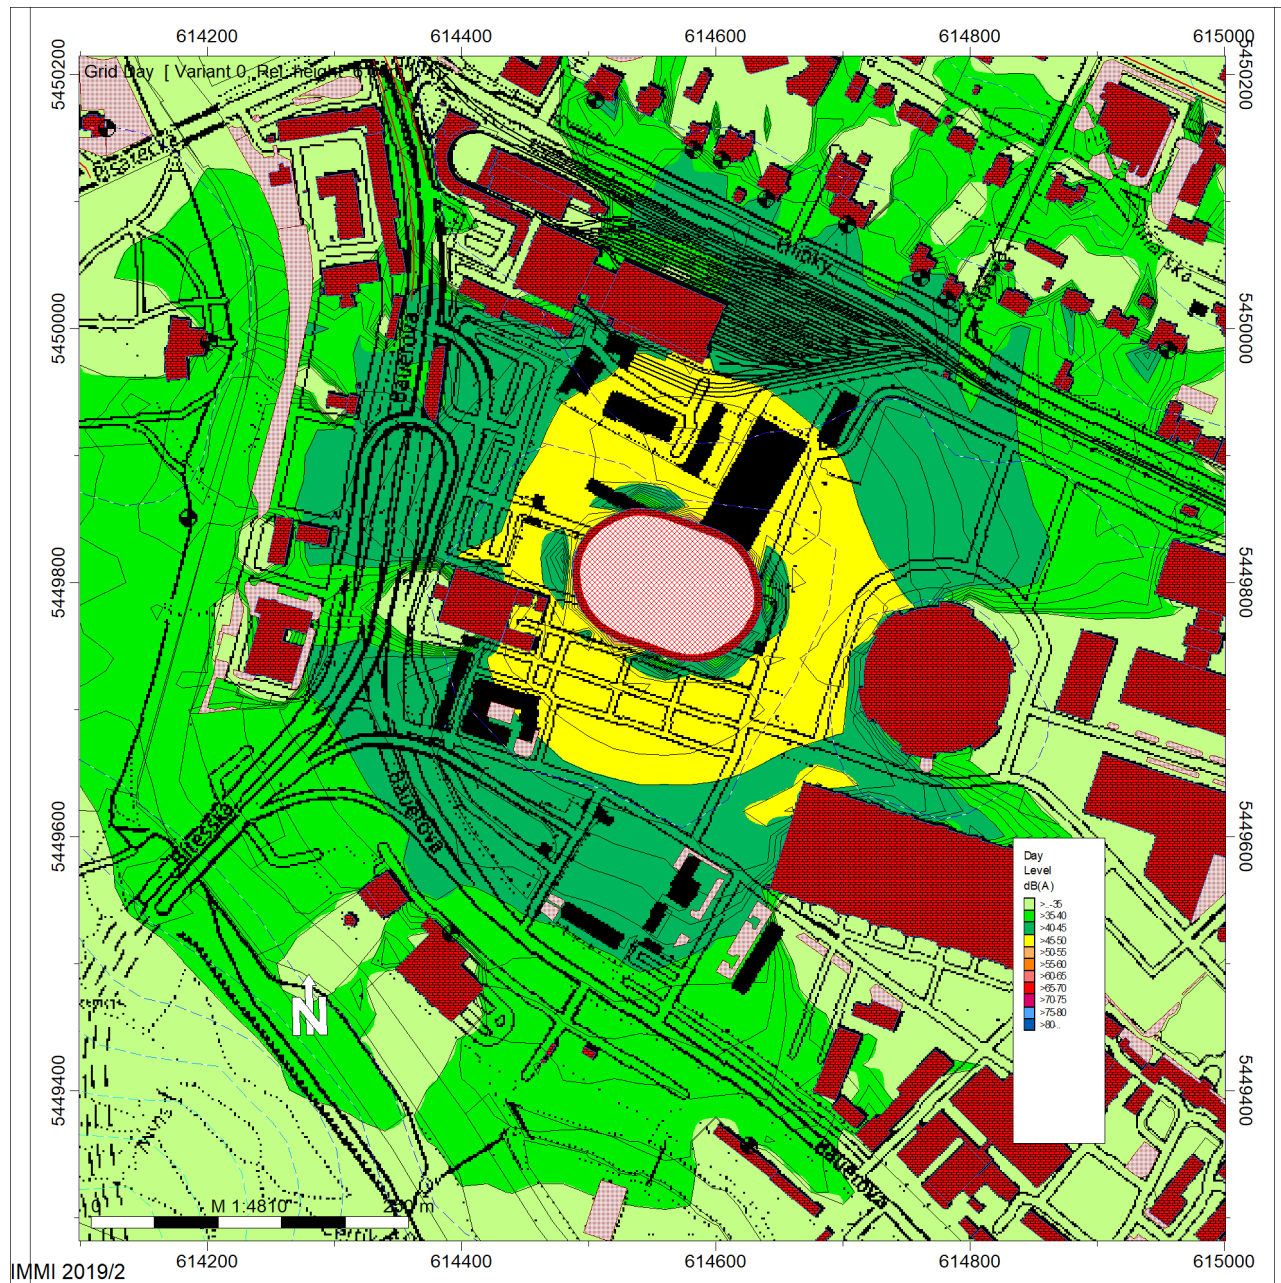


16 PŘÍLOHA G

Obrázek č. 9 – Hluk vyzařovaný pouze střešním pláštěm – Zobrazení průběhu izofon ve výšce 9 m nad zemí – v denní době, po záměru, po dobu 8 hod

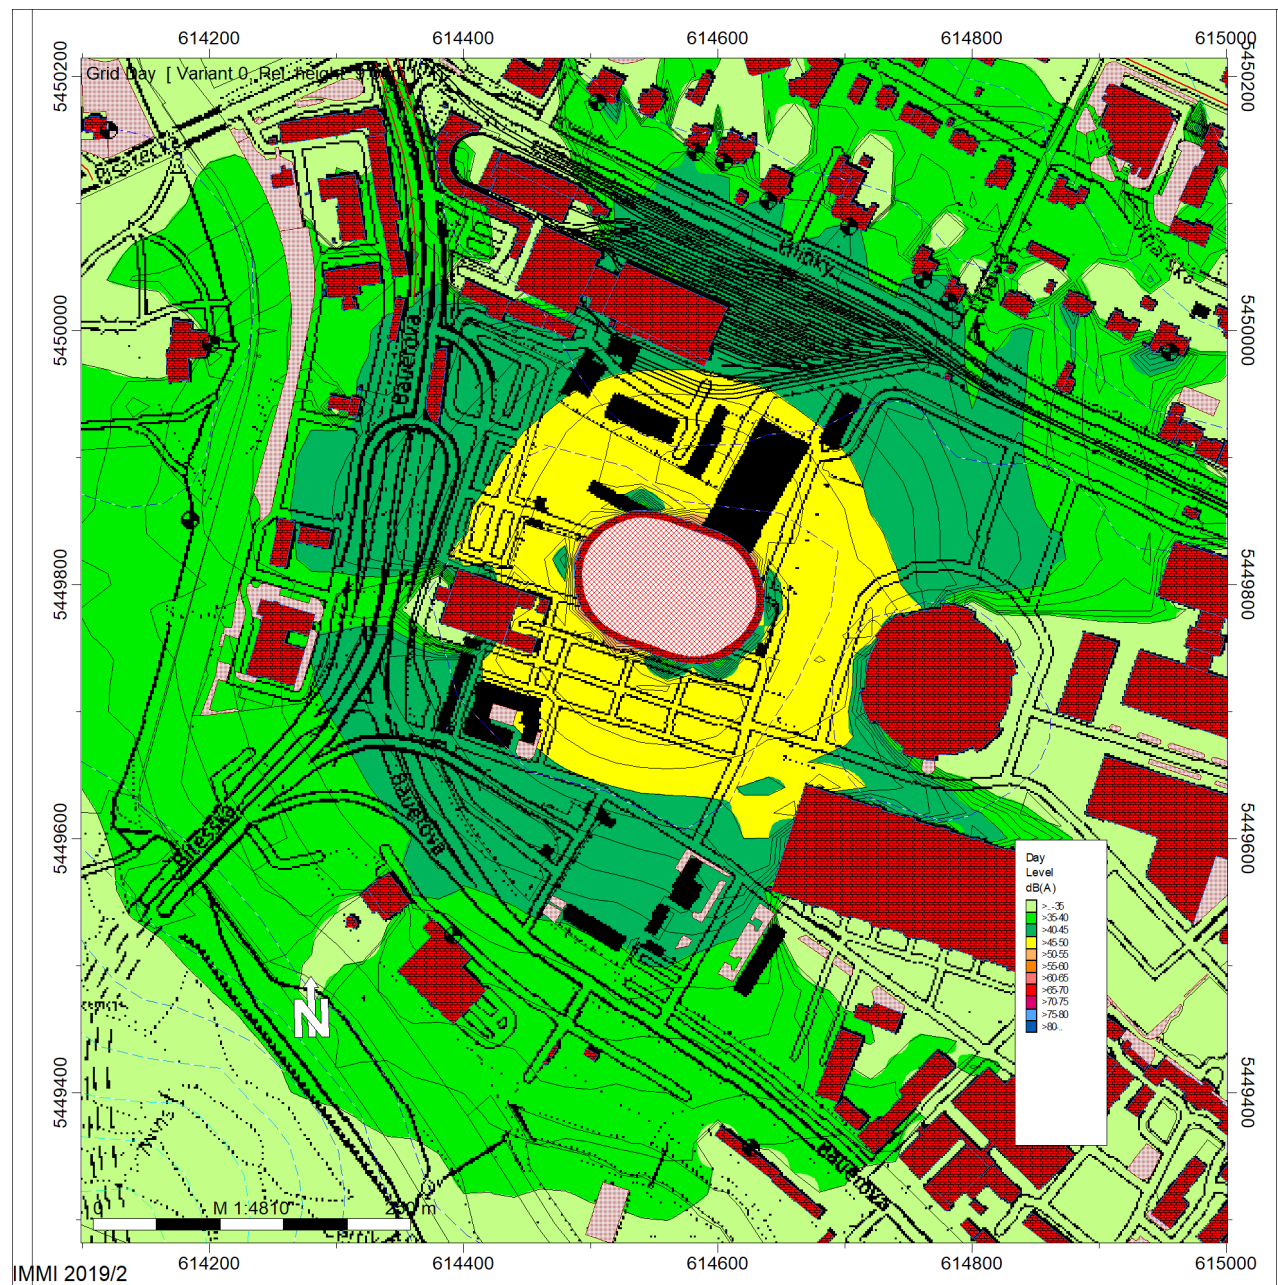


17 PŘÍLOHA H

Obrázek č. 10 – Hluk ze všech stacionárních zdrojů bez příspěvku střešního pláště – Zobrazení průběhu izofon ve výšce 3 m nad zemí – v denní době, po záměru, po dobu 8 hod

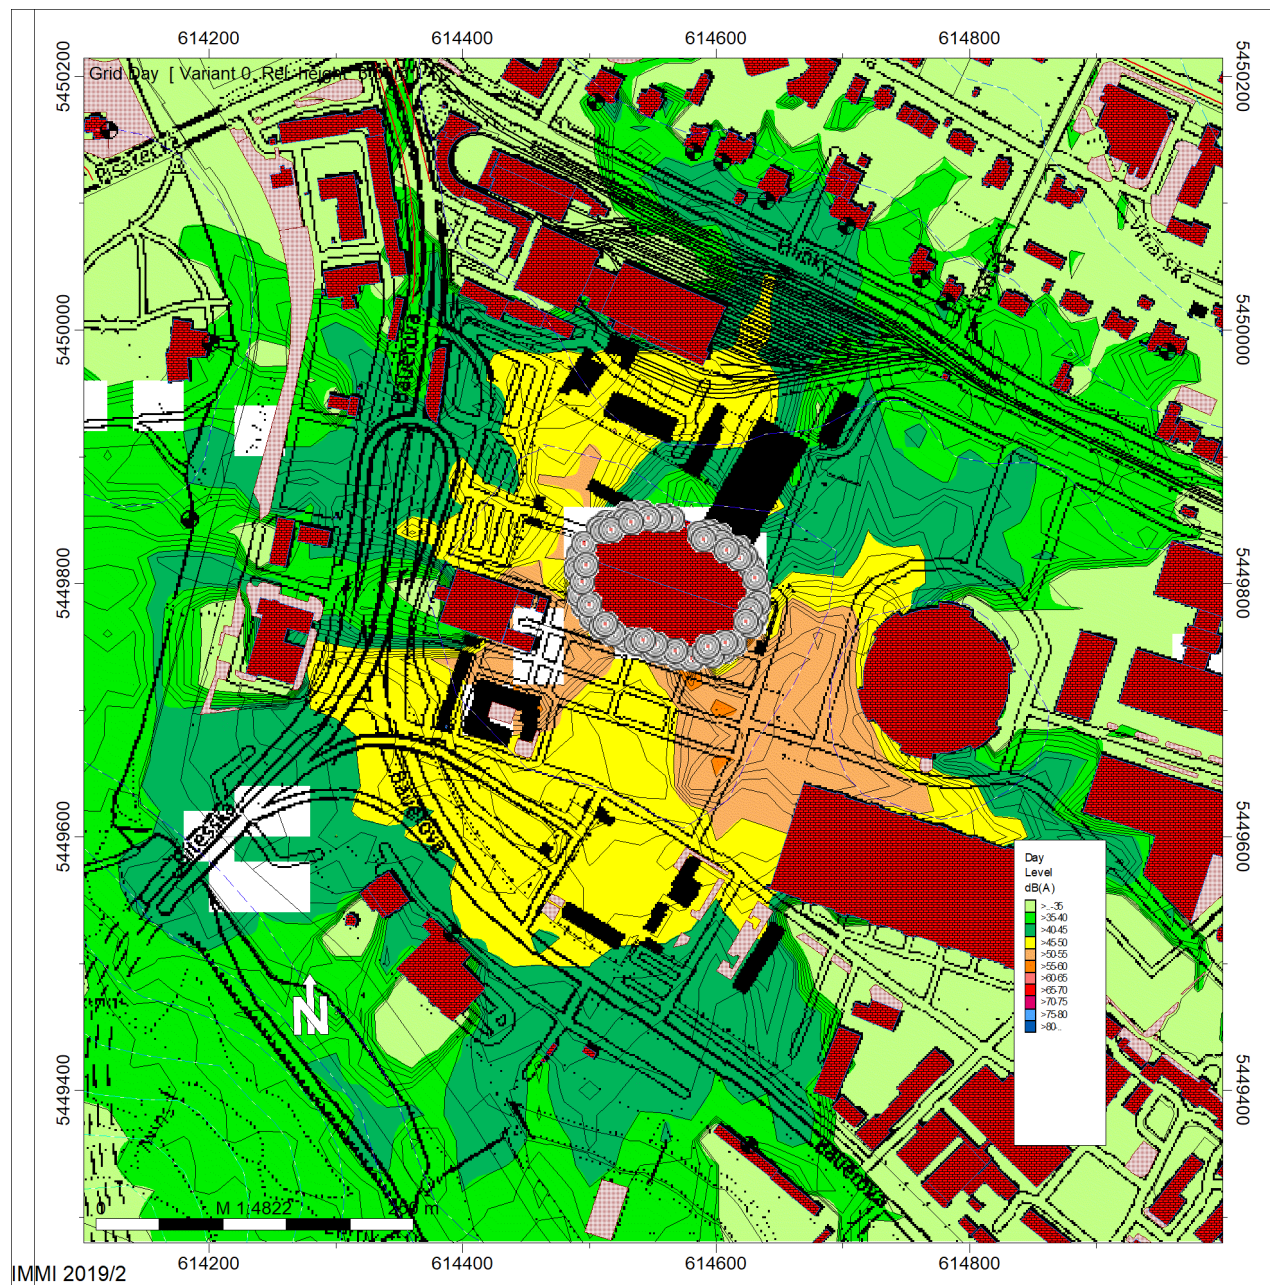


18 PŘÍLOHA I

Obrázek č. 11 – Hluk ze všech stacionárních zdrojů bez příspěvku střešního pláště – Zobrazení průběhu izofon ve výšce 6 m nad zemí – v denní době, po záměru, po dobu 8 hod

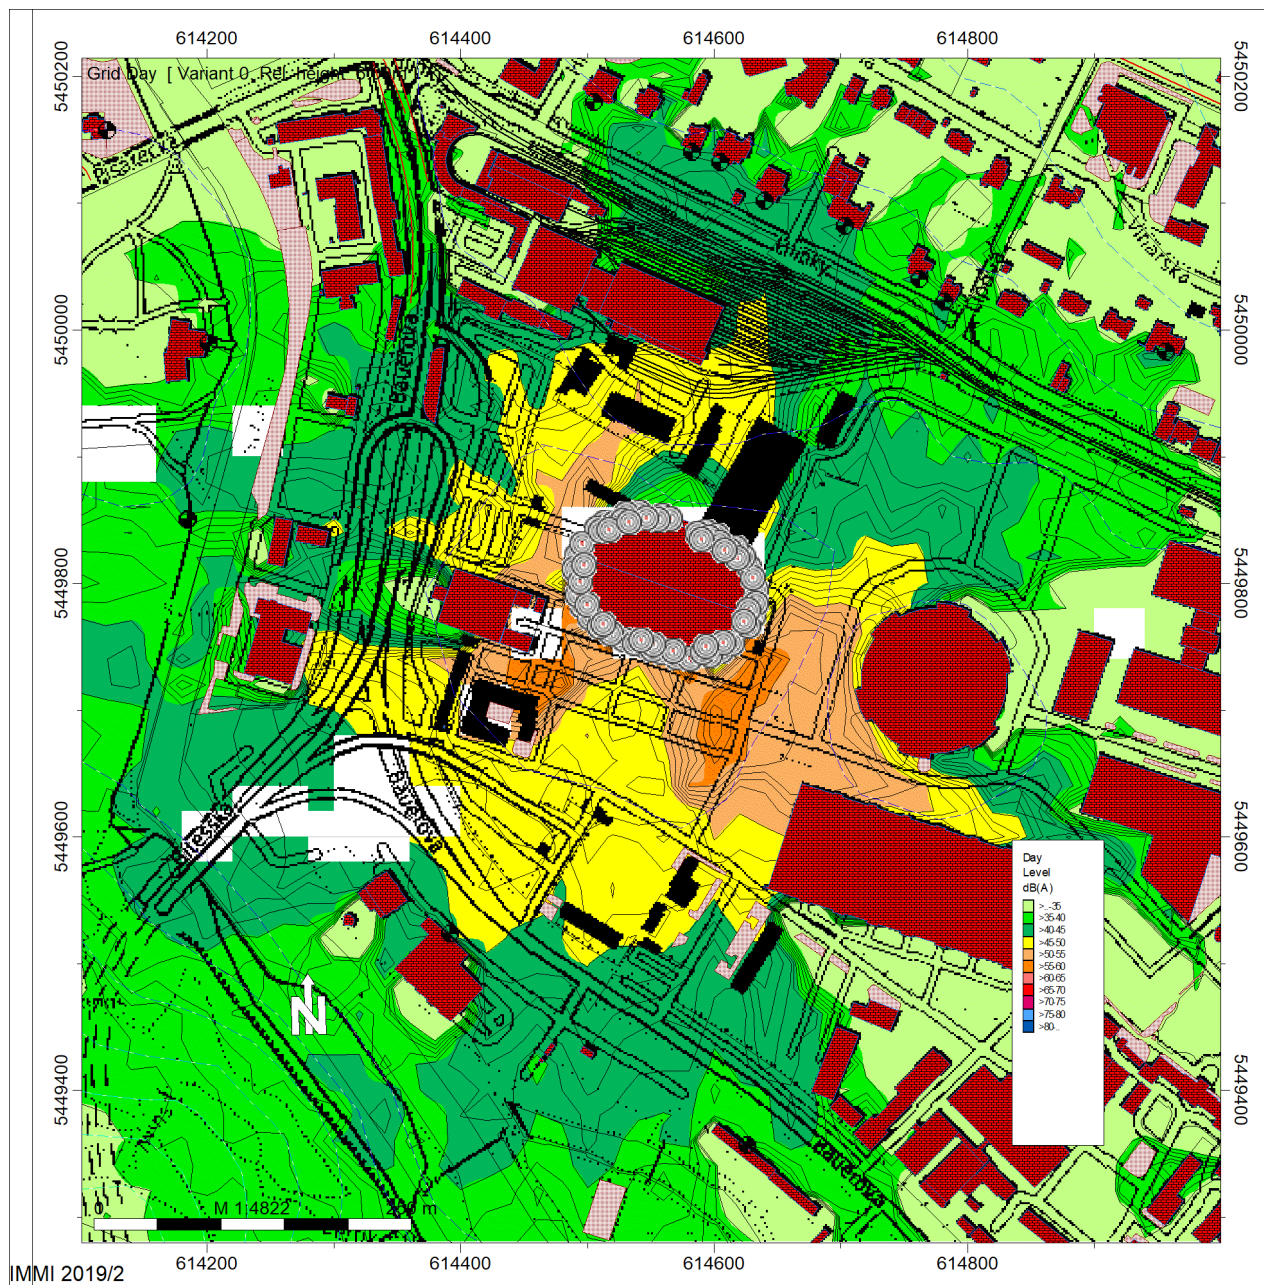

19 PŘÍLOHA J

Obrázek č. 12 – Hluk ze všech stacionárních zdrojů bez příspěvku střešního pláště – Zobrazení průběhu izofon ve výšce 9 m nad zemí – v denní době, po záměru, po dobu 8 hod

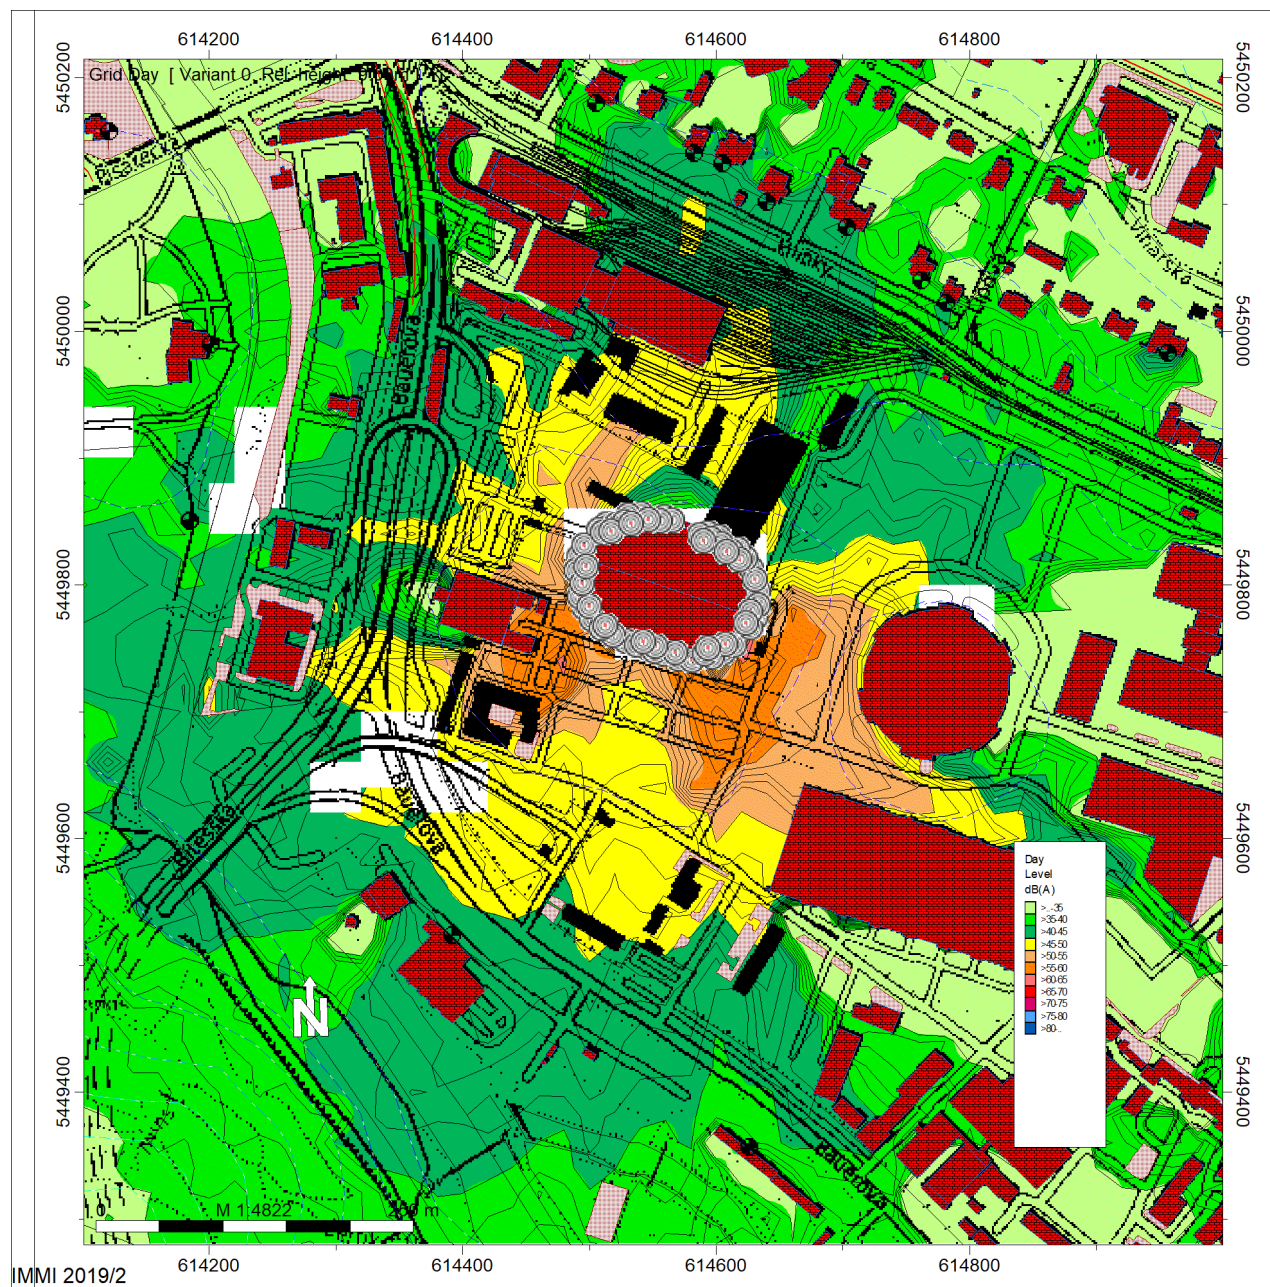

20 PŘÍLOHA K

Obrázek č. 13 – Umístění výpočtových bodů zdrojů hluku na objektu záměru

