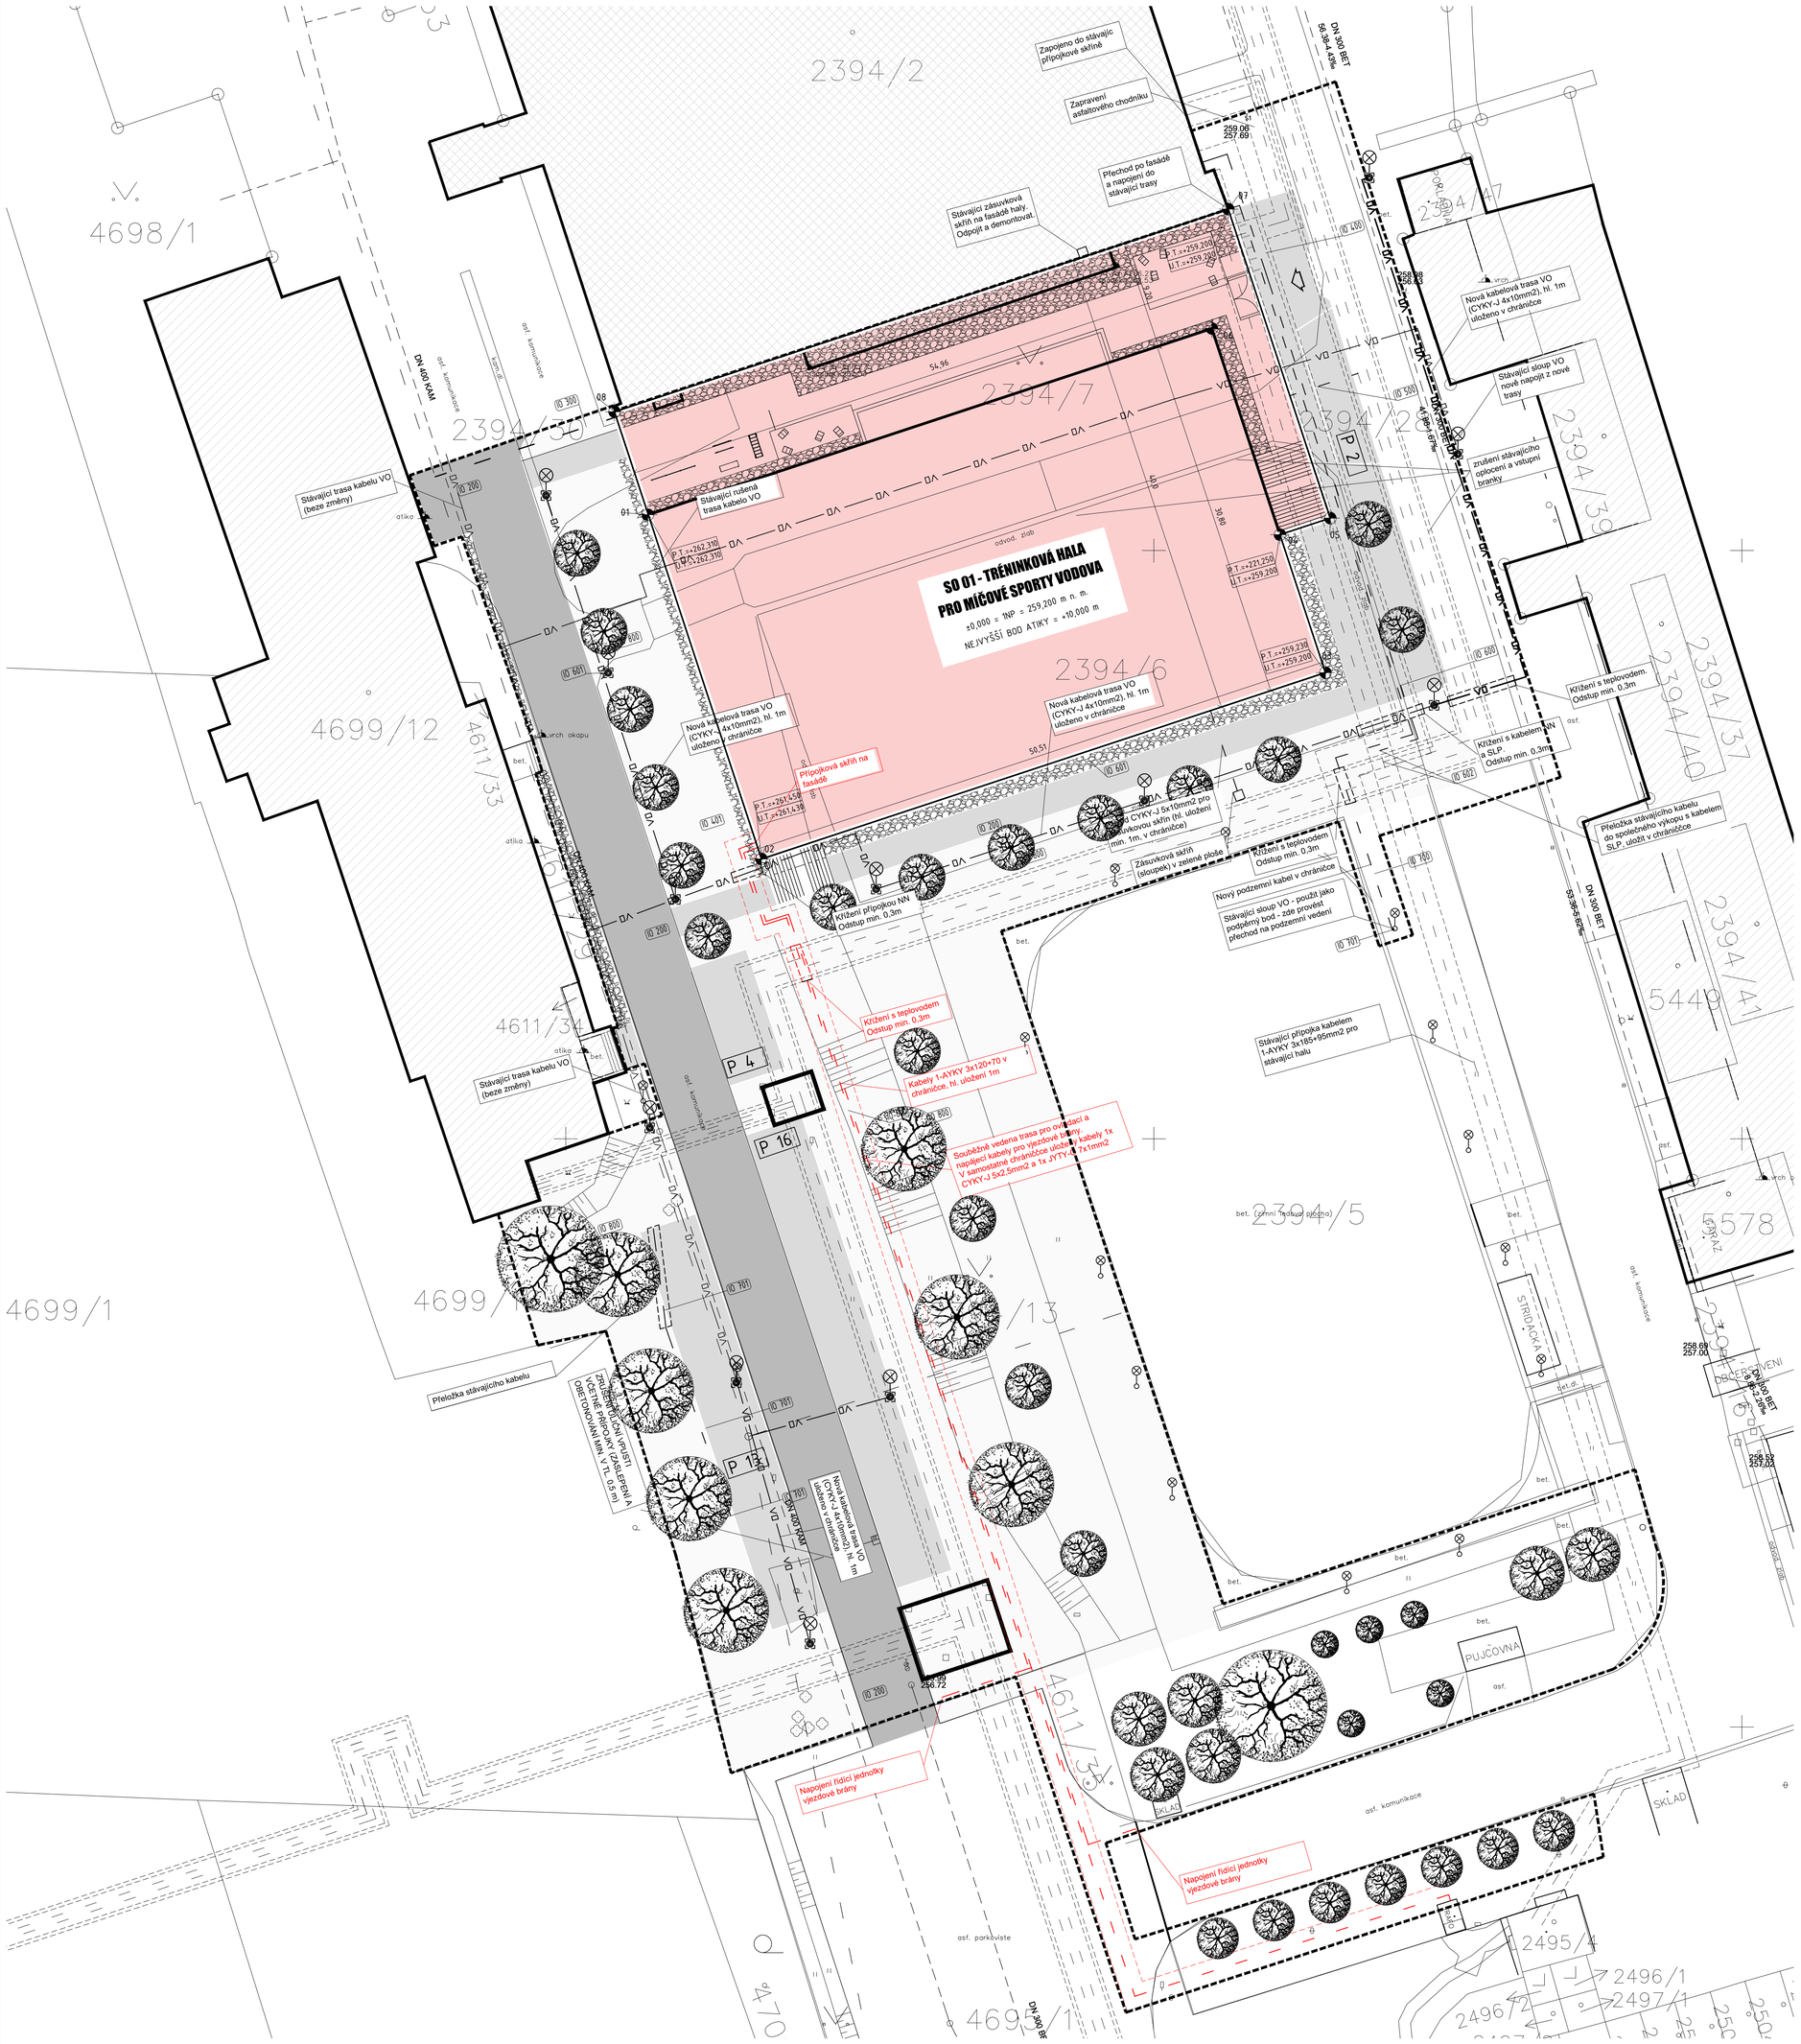
SO 01 - TRÉNINKOVÁ HALA
PRO MÍČOVÉ SPORTY VODOVA
±0,000 = NP = 259,200 m n. m.
NEJVYŠŠÍ BOD ATIKY = +10,000 m
Zapojeno do stávajíc přípojkové skříně
Zapravení asfaltového chodníku
Přechod po fasádě a napojení do stávající trasy
Stávající zásuvková skříň na fasádě haly. Odpojit a demontovat.
Stávající rušená trasa kabelu VO
Stávající trasa kabelu VO (beze změny)
Nová kabelová trasa VO (CYKY-J 4x10mm2). hl. 1m uloženo v chráničce
Přípojková skříň na fasádě
Křížení přípojkou NN Odstup min. 0,3m
Zásuvková skříň (sloupek) v zelené ploše
Nový podzemní kabel v chráničce
Stávající sloup VO - použít jako podpěrný bod - zde provést přechod na podzemní vedení
Křížení s teplovodem Odstup min. 0,3m
Křížení s kabelem NN a SLP. Odstup min. 0,3m
Přeložka stávajícího kabelu do společného výkopu s kabelem SLP, uložit v chráničce
Stávající přípojka kabelem 1-AYKY 3x185+95mm2 pro stávající halu
Kabely 1-AYKY 3x120+70 v chráničce, hl. uložení 1m
Souběžně vedena trasa pro ovládací a napájecí kabely pro vjezdové brány V samostatné chráničce uložena 4 kabely 1x CYKY-J 5x2.5mm2 a 1x J-YTY 4 1x1mm2
Přeložka stávajícího kabelu
ZRUŠENÍ STÁVAJÍCÍ VJEZDU (VČETNĚ PŘÍPOJKY ZASLEPENÍ A OBETONOVÁNÍ MIN V TL. 0,3 m)
Nová kabelová trasa VO (CYKY-J 4x10mm2). hl. 1m uložena v chráničce
Napojení řídící jednotky vjezdové brány
Napojení řídící jednotky vjezdové brány
Stávající sloup VO nově napojit z nové trasy
zrušení stávajícího oplocení a vstupní branky
DN 400 KAM
DN 300 BET
DN 200 PE
DN 200 BE
DN 300 BET
DN 300 BET
DN 400 KAM
DN 400 KAM
DN 400 KAM