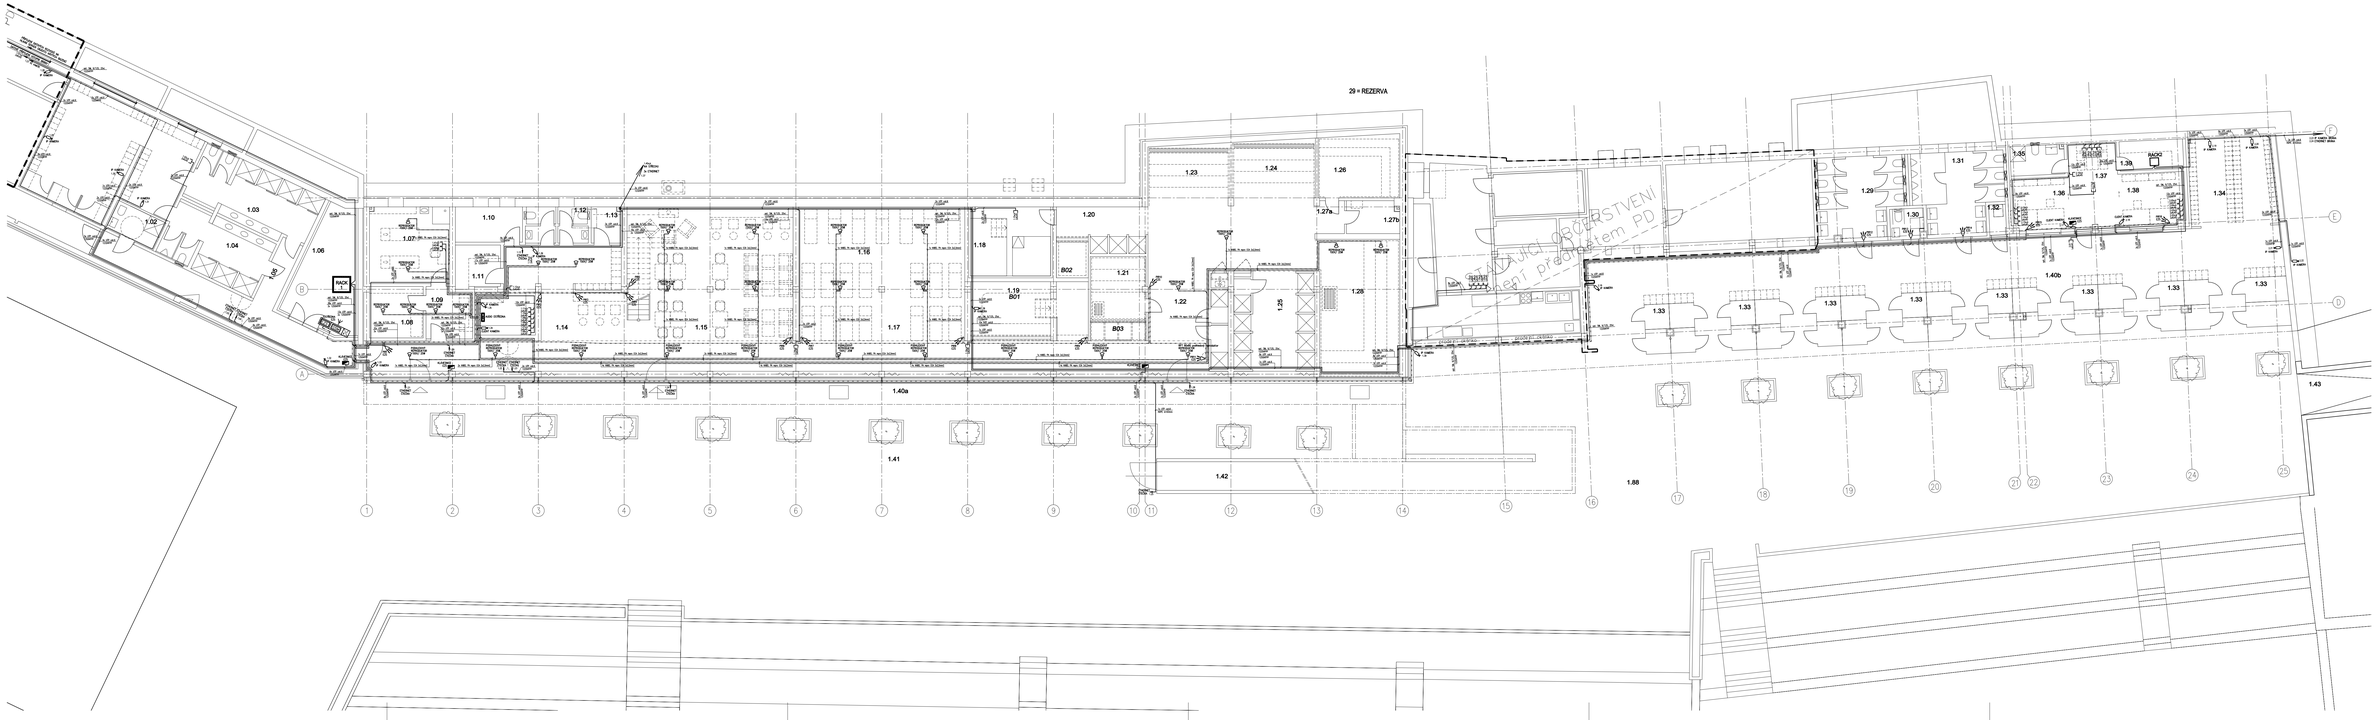

LEGENDA

	SATNA ZRUŠENA (v RAK)
1.01a / 1.01b	POPIS PORADÍ ČÍSLO ČÍSLO ŽIVOU
	PIR detektor pohybu
	Dallasky (CZ)
	Čtečeník (CZ)
	Ovládací tlačítko (CZ)
	Bezdrátová přenosová zařízení GSM
	Zbývající nepřipojení zásuvky (CZ)
	IP kamera CMOS, LAN Ethernet, 802.3af
	UTP metalický kabel kategorie CAT6 pro IP kamery
	Sdělovací kabel - pro spaks (CZ)
	KABEL PN nepro CYA 2x2,5mm2 k reprodukторům TOSY rozvodu audiosystému
	Kabel UTP cat. 6 pro metalické datové rozvody

POZNÁMKA :

1) zobrazovaná datová kabely budou vedeny v metalických trubkách.
2) datové zásuvky budou 2-portová, ve každé datové zásuvce budou přivedeny dva datové kabely.
3) propojení rozvodu strukturovaného kabeláže bude provedeno do stávající kabelové šachtovní šachty kabelem TOSHY 10P1.0. Propojení se stáv. serverem vlčí LAN bude provedeno optickým kabelem.

Koordinace výkresové části :
Ve zobrazených výkresech jsou vyznačeny kabelové trasy a vyznačeném vazby na stavební konstrukce (příčky, vedení kabelové trasy). Vyznačeny nejsou jednotlivé kabelové segmenty, ale pouze kabelové trasy. Kabelové trasy jsou vyznačeny pro jednotlivé výkresové a ovšem nezobrazuje rozvody. Vyznačené trasy kabelové trasy na jednotlivých výkresech v ovšem rozvody (viz legenda značek) přestavuje celý kabelový soubor daného druhu elektrovoditlivého rozvodu.

Koordinace s ostatními částmi (profesemi) projektové dokumentace :
Ve zobrazených výkresech jsou vyznačeny kabelové trasy. Jsou vyznačeny v dvou ustálených pracovní, jejich podrobnosti jsou ve zobrazených výkresech vlčí LAN, a jsou zvýrazněny. Kabelové trasy jsou vyznačeny pro jednotlivé výkresové a ovšem nezobrazuje rozvody.
Jakékoliv problémy (přímo na staveništi, v případě nejasností po konzultaci s architektem, nebo projektantem).
Na staveništi nebude nutné na ověřování umístění a polohy je nutného vedení stavby přímo s zařízením, na kterém bude zapojený kabelové soubory a to dle skutečnosti na staveništi.

NAVLAK WATT 3kV/1-CXKL 4G6/TN-C-S
SCHEMA PRO KOEXISTENCI DATOVÉ SLOŽKY SE VIDEM
SCHEMA PRO SPOJENÍ SE SIGNÁLY A REGULACEMI CHLAZENÍ
SCHEMA PRO KOEXISTENCI DATOVÉ SLOŽKY SE VIDEM
ZÁLAJ, MFTM

±0 = 230.00 m n. m.

generální projektant akce	Ing. arch. Bohumil Benda ATELIER B.A.U. Ing. Pavel Bečvář Pardubická 1, 530 02 Pardubice	BOHUMIL BENDA s.r.o. Pardubická 1, 530 02 Pardubice tel/fax: 466 262 111	DRNH
objednatel	VÝCHODOČESKÉ DIVADLO PARDUBICE Pernštýnské náměstí 1, 530 21 Pardubice		
stavba	**DOSTAVBA VÝCHODOČESKÉHO DIVADLA V PARDUBICÍCH** **REKONSTRUKCE STÁVAJÍCÍCH PROSTOR, ZMĚNA DOKONČENÍ**	STUPEŇ DOKUMENTACE	DATUM
		DOPRAVNÍ ZNAČENÍ	10/2011