



ULOŽENÍ VODOVODNÍHO POTRUBÍ LITINA

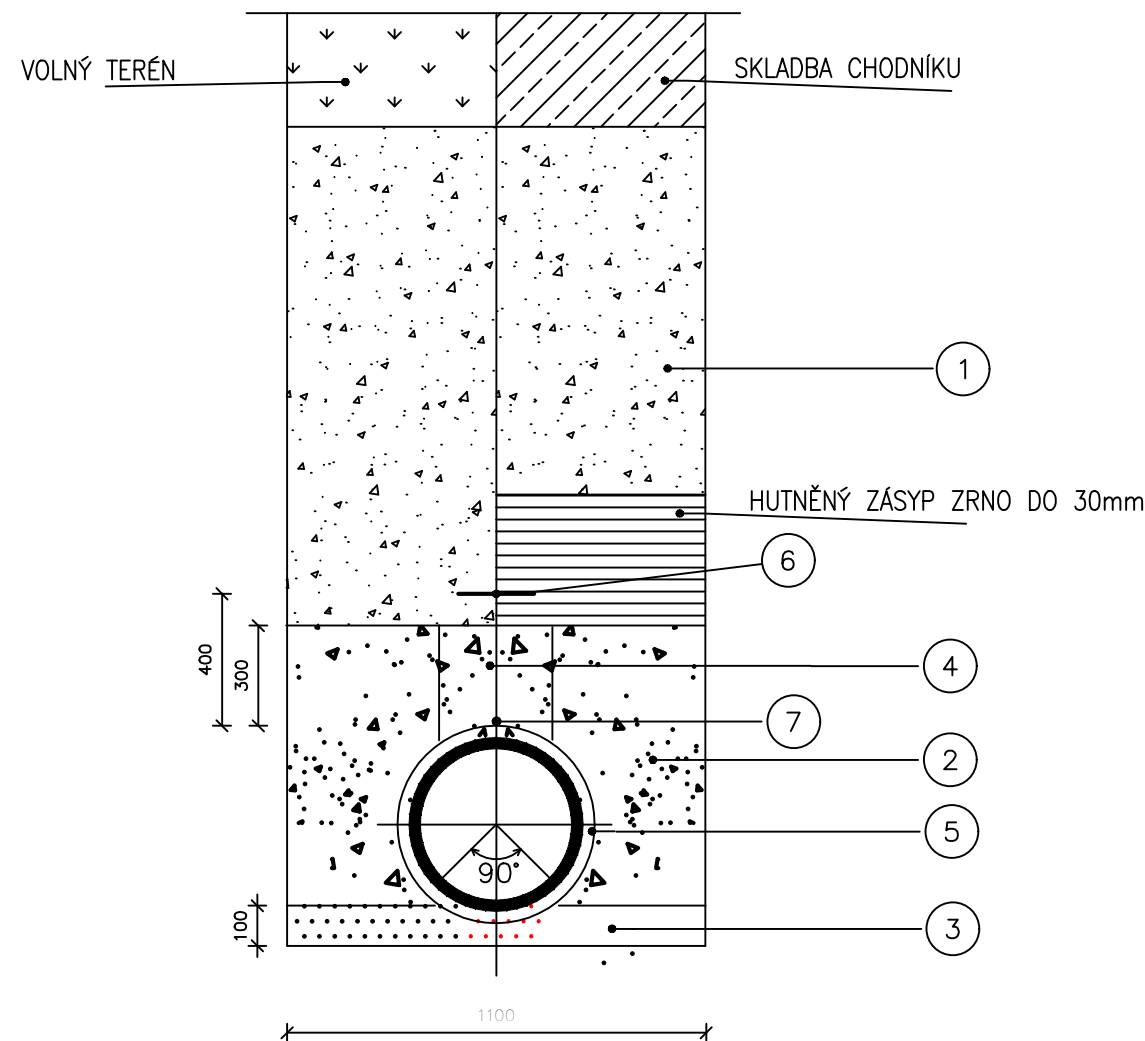

- LEGENDA:
- 1 – HUTNĚNÝ ZÁSYP
 - 2 – HUTNĚNÝ OBSYP ŠTĚRKOPÍSKEM DO VELIKOSTI ZRN 20 mm
 - 3 – HUTNĚNÉ PÍSKOVÉ LOŽE – 100 mm DO VEL. ZRN 4mm
 - 4 – ZHUTŇOVÁNÍ DO VÝŠKY 300 mm NAD TROUBOU JE NEPŘÍPUSTNÉ
 - 5 – TROUBA LITINA
 - 6 – VÝSTRAŽNÁ FÓLIE „POZOR VODOVOD”
 - 7 – IDENTIFIKAČNÍ VODIČ 2x4 Cu

Výškový systém: B.p.v.
Souřadnicový systém: JTSK

 <p>Atelier DPK, s.r.o. Šumavská 416/15 602 00 Brno tel./fax: 541240616 atelier@atelier-dpk.cz</p>	GENERÁLNÍ PROJEKTANT	
	HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	Ing. Petr Soldán
	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	Ing. Luděk Rohovský
	VEDOUČÍ PROJEKTANT	Ing. Petr Soldán

 <p>HP consult s.r.o. Durdáková 5, 613 00 Brno Tel: +420 739 556 045 E-mail: hpconsult@seznam.cz www.bim-tzb.cz</p>	PROJEKTANT ČÁSTI PD	
	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	Ing. Ladislav Pilař
	VEDOUČÍ PROJEKTANT	Ing. Ladislav Pilař
	VYPRACOVAL	Ing. Hana Kolková

INVESTOR Statutární město Brno Dominikánské nám. 1, 601 67 Brno	DATUM	03/2021
	ČÍSLO ZAKÁZKY ZPRACOVATELE	20_508
NÁZEV ZAKÁZKY Přestavba železničního uzlu Brno Prodloužení ulice Kalová k.ú. Komárov (611026)	MĚŘÍTKO	
STUPEŇ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE Dokumentace vydání stavebního povolení	MĚŘÍTKO	-
OBJEKT SO 06 – 22 – 206 Větev 4 – 1. a 2. část, vodovody	FORMÁT	
ČÁST Vodovod	PARÉ	
DOKUMENT (VÝKRES) Uložení potrubí	ČÍSLO VÝKRESU / REVIZE	06-22-206.b-04