


NAPOJENÍ PŘÍPOJKY NA HLAVNÍ ŘAD, NAVRTÁVACÍ PAS

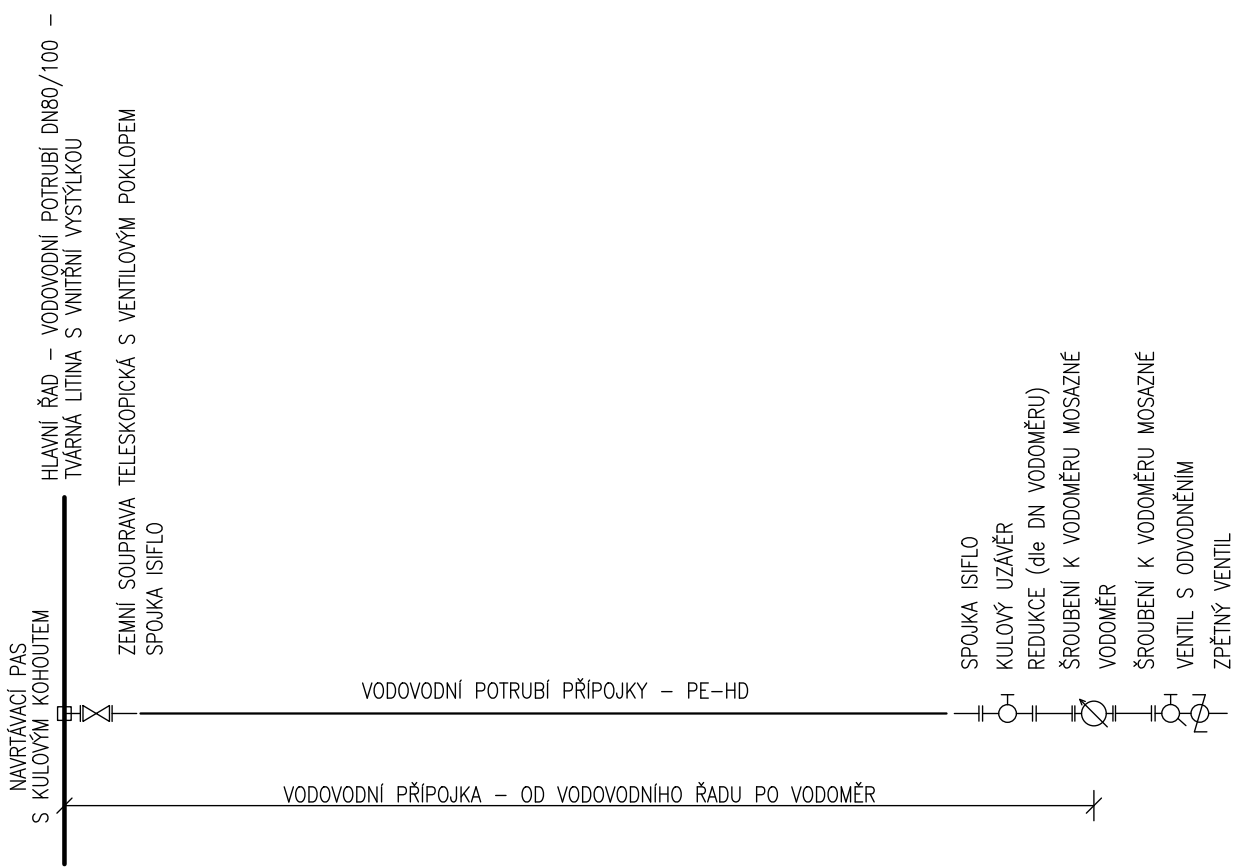

POZN.:
– VODOVODNÍ PŘÍPOJKY BUDOU NA VODOVODNÍ ŘAD NAPOJENY POMOCÍ CELOLITINOVÉHO NAVRTÁVACÍHO PASU S KULOVÝM KOHOUTEM. DÁLE BUDE PŘÍPOJKA SLOŽENA ZE: ZEMNÍ SOUPRAVY TELESKOPICKÉ S VENTILOVÝM POKLOPEM, SPOJKOU ISIFLO A SAMOTNÉHO POTRUBÍ PE100 RC SDR11. PŘED VODOMĚREM BUDE POUŽITO SPOJKY ISIFLO, KULOVÉHO UZÁVĚRU, PŘÍPADNÉ REDUKCE A ŠROUBENÍ VODOMĚRU.

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--------------------------------------|--|---|--|---|--|
| NAVRHL/VYPRACOVAL: ING. ILLE | | ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: ING. LAZÁREK, DIŠ. | | VEDOUCÍ PROJEKTANT: ING. HALOUZKA | | TECHNICKÁ KONTROLA: ING. LAZÁREK, DIŠ. | | <div>LB PROJEKT</div> <div>Mojmírovo nám. 3105/6a, 612 00 Brno IČ: 29262747, TEL.: 605 114 896</div> | |
| KRAJ: JIHMORAVSKÝ | | | | KATASTR. ÚZEMÍ: STRÁNICE [610330] | | | | | |
| INVESTOR: Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. Pisárcká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno | | | | | | | | DATUM: 04/2024 | |
| AKCE: BRNO, WURMOVA – ODSTRANĚNÍ HAVARIJNÍHO STAVU | | | | | | | | STUPEŇ: DPS | |
| OBJEKT: SO 340 VODOVODNÍ PŘÍPOJKY | | | | | | | | FORMÁT: 1xA4 | |
| NAPOJENÍ PŘÍPOJKY NA HLAVNÍ ŘAD | | | | | | | | MĚŘITKO: – ČÍSLO PŘÍLOHY: D.4.7 | |