PŮDORYSNÉ SCHÉMA

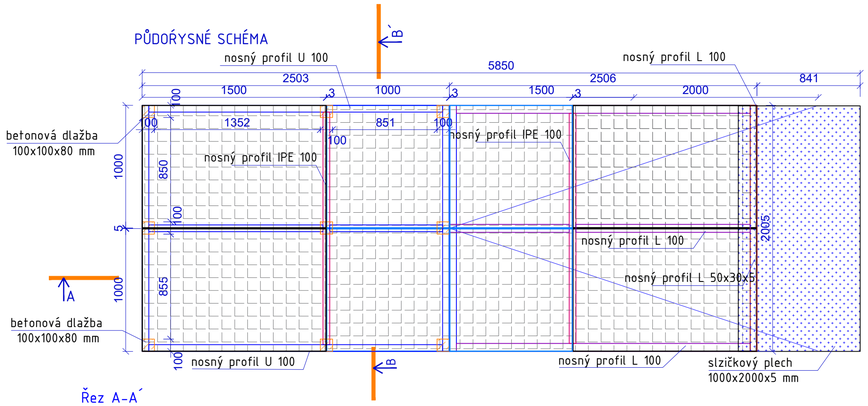

Otvory v slzičkovém plechu pro kotvení pororoštu a samotného plechu

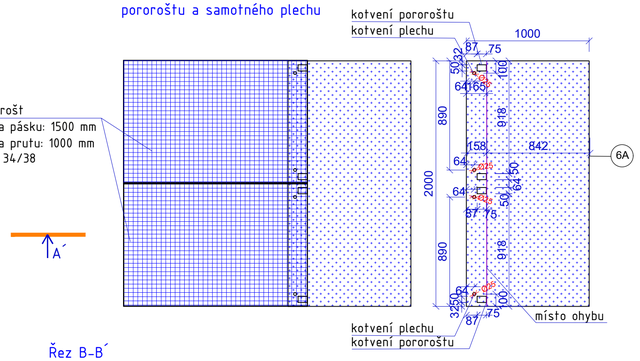

DETAILY 1:10

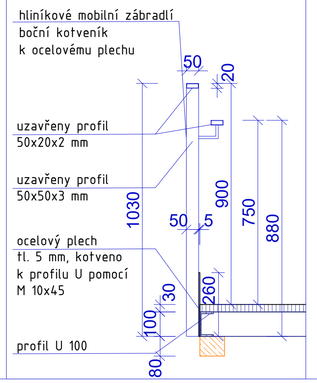

VÝPIS PRVKŮ

OZN	POPIS	ROZMĚR (m/m2)	KS	ROZMĚR CELKEM	KG/M	HMOTNOST CELKEM
1A	pororošt protiskl. 34/38, v. 30mm	1,5 m2	4	6 m2	19,36	116,16
1B	pororošt protiskl. 34/38, v. 30mm	1,0 m2	4	4 m2	19,36	77,44
	pororošt protiskl. 34/38, v. 30mm			10 m2		193,6
2A	nosný profil U 100	2,005 m	3	6,015 m	10,6	
2B	nosný profil U 100	2,393 m	2	4,786 m	10,6	
	nosný profil U 100			10,801 m		114,5
3A	nosný profil IPE 100	1,875 m	2	3,75 m	8,1	30,375
4A	nosný profil L 50x30x5	2,005 m	1	2,005 m	2,97	5,41
5A	nosný profil L 100x65x7	2,397 m	2	4,01 m	8,8	35,288
6A	plech slza 1000x2000x5	2 m2	1	2 m2	85	85

HMOTNOST CELKEM 464,17

HMOTNOST CELKEM (+3% SPOJ.MATERIÁL) 478,1

Řez A-A´

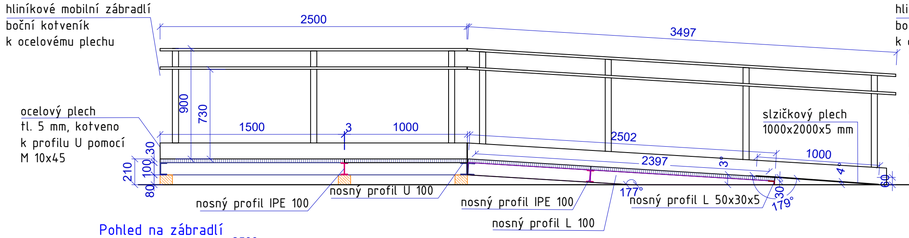

Řez B-B´

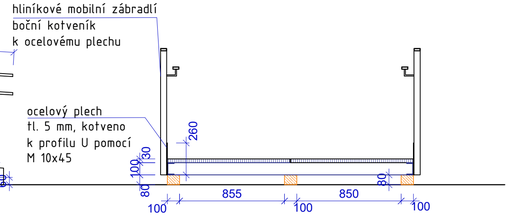

BOČNÍ SPODNÍ OPLECHOVÁNÍ, DETAILY 1:10

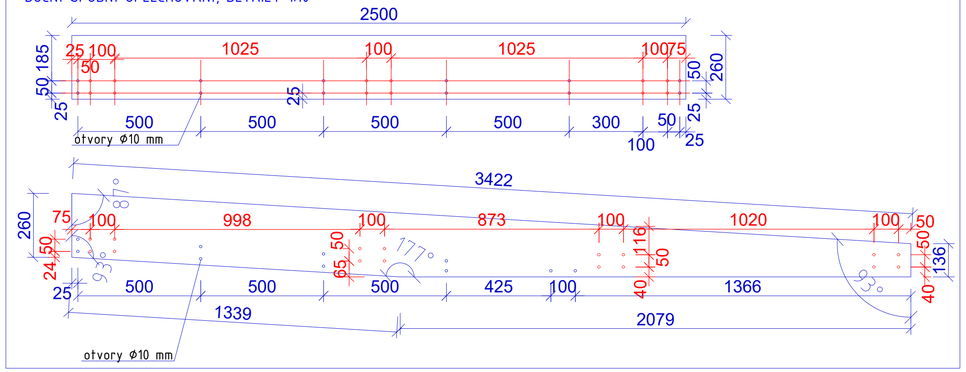

Pohled na zábradlí

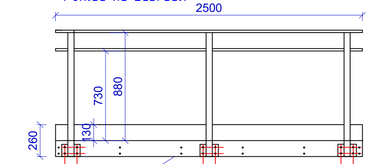

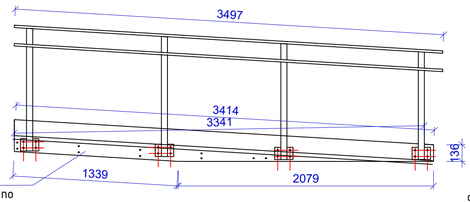

Pohled na plech

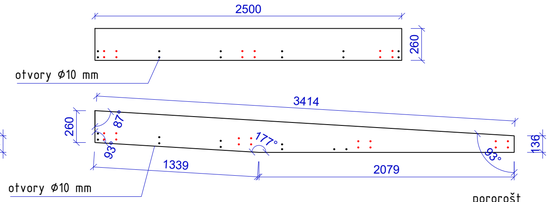

NOSNÁ ČÁST

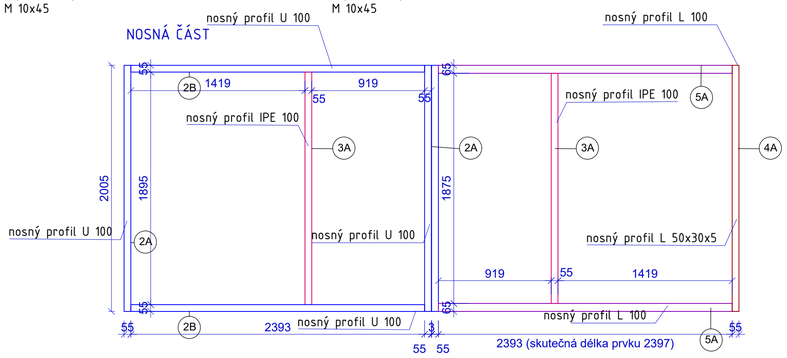

POROROŠT

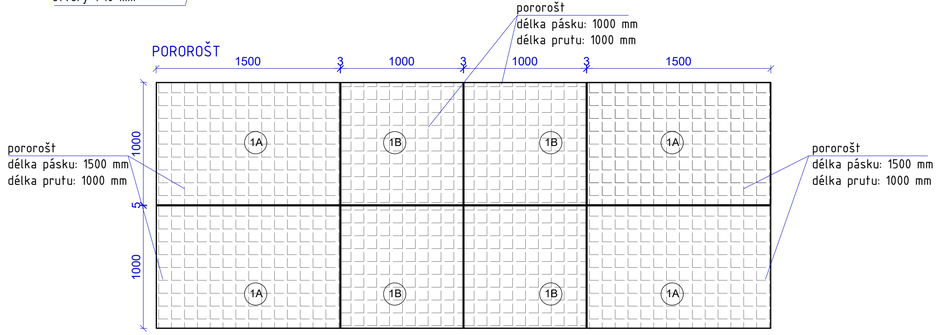

POZNÁMKY:

- Pro podestu a rampu bude použity pororošt s protiskluzovou úpravou: SP-34/38-30/2 - ocel-zinkovaná - protiskluz S4
- Pro dočasnou stavbu budou použity podesty a rampa z pororoštu. Kotvení pororoštových desek k nosné části bude provedeno pomocí standardních upevňovacích prvků B 133T. Skládá se z robustního spodního dílu, šroubu, matice a talíře (spony). Montáž bude provedena shora přes oka roštu.
- Tloušťku spodního oplechování může změnit dle potřeby dodavatel rampy.

±0,000= 220,22 BPV

Zodpovědný projektant	Hlavní inženýr projektu	Vypracoval	PAM ARCH kancelář: Ječná 29a, 621 00 Brno info@pamarch.cz, https:// www.pamarch.cz tel: +420 775 377 554
Ing. arch. Robert Ševčík	Ing. arch. Olena Slawinski	Ing. arch. Olena Slawinski	

Stavebník: Statutární město Brno, Městská část Brno-Komín, Vavřinecká 733/15, 624 00 Brno	Formát	420x841
Místo stavby: Pastviny 70, 624 00 Brno-Komín	Datum	07/2023
Název stavby: Náhradní stravování ZŠ Pastviny Brno-Komín	Účel dokumentace:	DUR, DSP, DPS
	Číslo zakázky:	
Stavební objekt: SO 01	D.1.1. Architektonicko-stavební řešení	
Obsah: Rampa Z1	Měřítko: 1:25	Číslo výkresu: D.1.1-9