



STROP NAD 1.NP  
PŮDORYS  
M 1:50

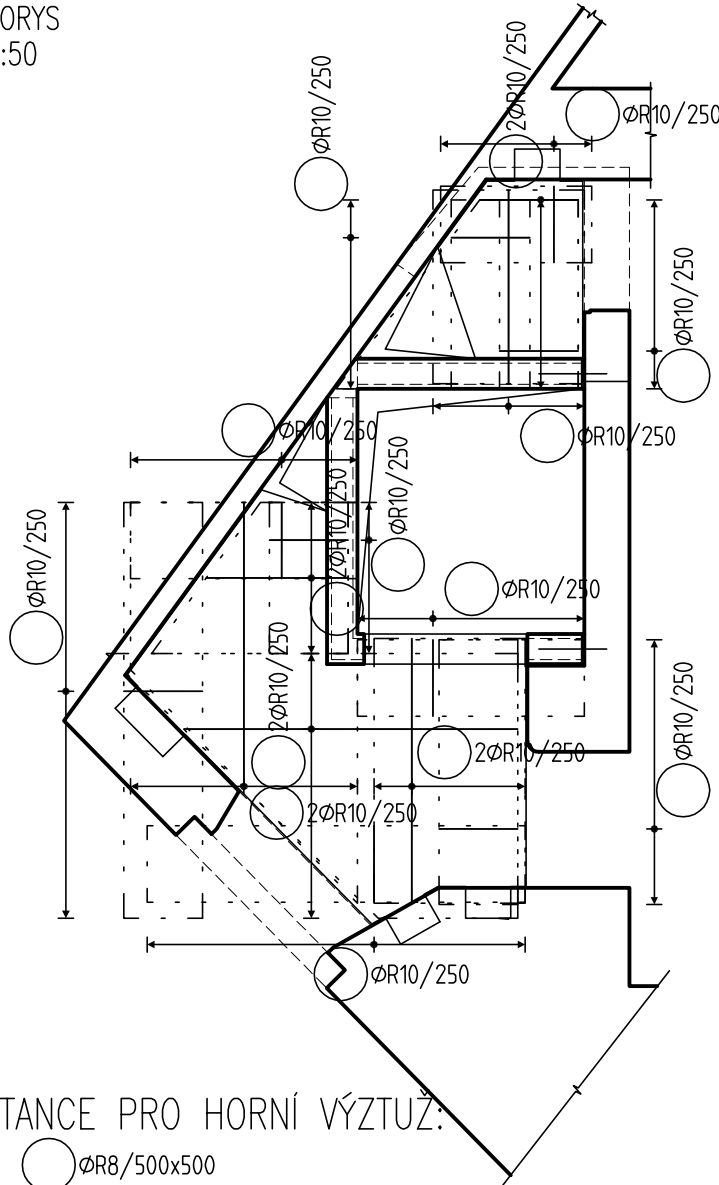


DISTANCE PRO HORNÍ VÝZTUŽ:  
ØR8/500x500

- STROP tl.150mm
- PŘESNÝ TYP DLE ZVYKLOSTÍ DODAVATELE


KAPSA – 4x  
PŮDORYS  
M 1:25

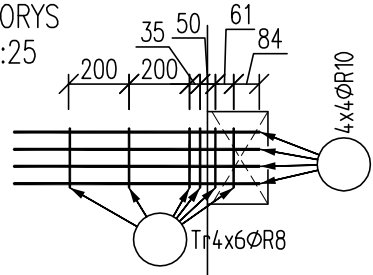

KAPSA  
ŘEZ  
M 1:25

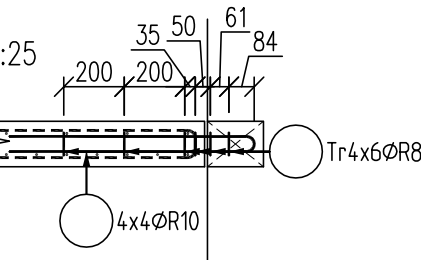

LEMOVÁNÍ DESKY  
ŘEZ  
M 1:25

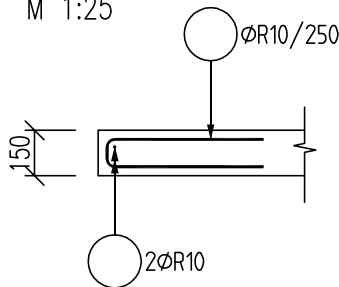

VÝKAZ VÝZTUŽE:

- VÝZTUŽ Ø8mm 10 kg
- VÝZTUŽ Ø10mm 170 kg

CELKEM: 180 kg

VÝKAZ DISTANCE:

- VÝZTUŽ Ø8mm 10 kg

CELKEM: 10 kg

NÁVRH DLE ČSN EN 1992


BETON: DLE TVARU

VÝZTUŽ: B 500B

- UVÁDĚNÉ DÉLKY JSOU VZTAŽENY K VNĚJŠÍMU LÍCI PRUTU
- POLOMĚRY OBLOUKŮ JSOU POLOMĚRY OHÝBACÍCH TRNŮ
- NEZNAČENÉ POLOMĚRY JSOU 1/2 Dr,min (TAB. 20)
- NEZNAČENÉ ÚHLY JSOU 45°, 90° resp 180°
- CELKOVÉ DÉLKY VLOŽEK JSOU STŘÍŽNÉ DÉLKY
- ROVNÉ VLOŽKY JSOU VE VÝKAZU OZNAČENÉ '\*'
- KRYTÍ STROPNÍ DESKY: 25mm

POZNÁMKA:

- V PROJEKTU JSOU ZAPRACOVÁNY POŽADAVKY NA STAVEBNÍ ÚPRAVY JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ (PROSTUPY, DRÁŽKY, ...) ZNÁMÉ V DOBĚ VYDÁNÍ DOKUMENTACE. PŘED REALIZACÍ BUDOU POZICE STAVEBNÍCH ÚPRAV OVĚŘENY DLE PROJEKTŮ JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ, PŘÍPADNĚ NOVÉ ÚPRAVY NUTNO KONZULTOVAT SE STATIKEM V RÁMCI AUTORSKÉHO DOZORU.
- PROSTUPY DO 150mm SE BUDOU VRTAT
- VÝZTUŽ Ø10mm STYKOVAT V MIN. DÉLCE 500mm
- VÝZTUŽ U PROSTUPŮ DO VELIKOSTI 250mm ROZPOSUNOVAT
- VÝZTUŽ U PROSTUPŮ NAD VELIKOST 300mm PROSTŘIHNOT PO HRANÁCH OTVORU SE OSADÍ VÝZTUŽ POČTEM SHODNÁ S PROSTŘIHNOTOU VÝZTUŽÍ A OTVOR SE OLEMUJE
- Emin = MINIMÁLNÍ MODUL PRO SPLNĚNÍ KRITÉRIA POUŽITELNOSTI KONSTRUKCE
- DOLNÍ VÝZTUŽ STROP. DESKY STYKOVAT NAD PODPOROU
- HORNÍ VÝZTUŽ STROP. DESKY STYKOVAT V POLI

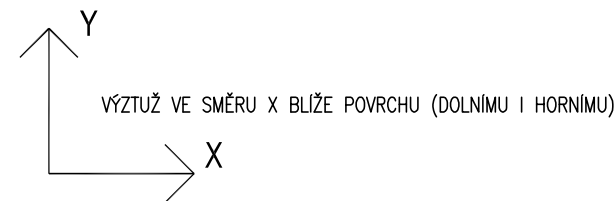

ZNAČKA	DATUM	PŘEDMĚT REVIZE	REVIZI PROVEDL
REVIZE			

KOOPERACE VE SPECIÁLNÍ PROFESI:	ADRESA:	Žitkova 5, 602 00 Brno	KOOPERUJÍCÍ FIRMA
STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ	TELEFON, E-MAIL:	+420 541 217 199	<b>JP STATIKA</b> .sro IČO 255 32 723 Košínova 18a, 612 00 BRNO
ZODPOVĚDNÝ INŽENÝR PROJEKTU	INŽENÝR NÁVRHU / ZPRACOVAL		
Ing. Václav Příkrýl	Ing. et Ing. Jan Hájek		
PODPIS	PODPISY		

±0,000 = 209,400 m n.m.

Souřadnicový systém: S-JTSK  
Výškový systém: Bpv

Tento výkres požívá ochrany dle zákona č. 121/2000 Sb. (Autorský zákon).  
Originál tohoto výkresu a návrh řešení na něm zobrazený je majetkem autora  
a firmy Architekti Hruša & spol., Atelier Brno, s.r.o.  
Tento výkres nesmí být - výjma zřejmého účelu, pro nějž byl pořízen - používán  
a žádným způsobem nerespektujícím ustanovení Autorského zákona nebo  
dohodu klienta a hlavního architekta (autora) poskytnout třetí osobě.

ARCHITEKTI (AUTOŘI) :	Prof. ing. arch. PETR HRUŠA, ing. arch. VÍT ZENKL	<b>Architekti Hruša &amp; spol., Atelier Brno, s.r.o.</b>  Žitkova 5, 602 00 Brno tel. 541 243 829, fax 541 243 831 E - mail : info @ atelierbrno.cz http://www.hrusa-atelierbrno.cz  IČO 255 175 62, DIČ CZ 255 175 62 Obchodní rejstřík oddíl C, vložka 29562
VEDOUČÍ PROJEKTU / HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU (HIP)	INŽENÝR NÁVRHU / ZPRACOVAL ing. arch. VÍT ZENKL	
Prof. ing. arch. PETR HRUŠA / ing. arch. VÍT ZENKL	HLAVNÍ INŽENÝR / KONTROLA ing. IGOR BIELIK	
KLIENT ZAKÁZKY :	INVESTOR ZAKÁZKY :	
STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO Dominikánské náměstí 196/1 601 67 Brno	STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO Dominikánské náměstí 196/1 601 67 Brno	
FÁZE ( STUPĚN DOKUMENTACE ) <b>DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY</b>	OBJEKT <b>SO 01 budova</b>	

NÁZEV ZAKÁZKY ( DÍLO )	DATUM	05 / 2023
<b>Rekonstrukce Měnínské brány</b> Měnínská 7, 602 00 BRNO	ZAKÁZKA ČÍSLO	224 52
	FORMÁT	3xA4
	MĚŘÍTKO	
ČÁST DOKUMENTACE ( PROFESE ) STAVEBNĚ-KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ	KÓD DOKUMENTACE D 1.2	FÁZE DPS
DOKUMENT ( VÝKRES )	Č. VÝKRESU / REVIZE	PARÉ
<b>STROP VÝTAHU NAD 1.NP - SCHÉMA VÝZTUŽE</b>	<b>D 1.2.05</b>	