


ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	 KLIMATIZAČNÍ TECHNIKA	
ING. JAROSLAV KRESLÍK	ING. JAROSLAV KRESLÍK		
<i>Kreslil</i>	<i>Kreslil</i>		
INVESTOR: MAGISTRÁT MĚSTA BRNA, DOMINIKÁNSKÉ NÁM. 1 BRNO		FORMÁT	3xA4
CHLAZENÍ 4. NADZEMNÍHO PODLAŽÍ OBJEKT MMB HUSOVA 3 602 00 BRNO		DATUM	09/2024
		STUPEŇ	DPS
		ZAK. Č.	
D.1.03 EL. ROZV. SILNOPROUDÉ – ROZVADĚČ RH – DOZBROJENÍ		MĚŘÍTKO	ČÍSLO VÝKRESU E11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

ROZVADĚČ JE STÁVAJÍCÍ, JE ŘEŠENO DOZBROJENÍ PRO  
NAPOJENÍ VENKOVNÍ KONDENZÁTOROVÉ JEDNOTKY  
CHLAZENÍ 4.NP


OBSAH

- 1 ROZPISKA
- 2 TECHNICKÉ ÚDAJE, OBSAH
- 3 VENKOVNÍ KONDENZÁTOROVÁ JEDNOTKA

NAPÁJECÍ NAPĚTÍ 3/PE/N AC 400/230V 50Hz/TN–S

OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM  
DLE ČSN 33 2000–4–41 ed. 3:  
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20					
Vypracoval: Ing. Kreslík			Změna:  Vypracoval:  Datum:			BRNOCLIMA			Obsah listu:  TECHNICKÉ ÚDAJE, OBSAH				Akce: CHLAZENÍ 4.NP, OBJEKT MmB HUSOVA 3				Zak. č.:		Listů: 3					
Datum: 09/2024													Obsah:				ROZVADĚČ RH–DOZBROJENÍ				V.č.:		List:	
Měřítko: není																					E11			

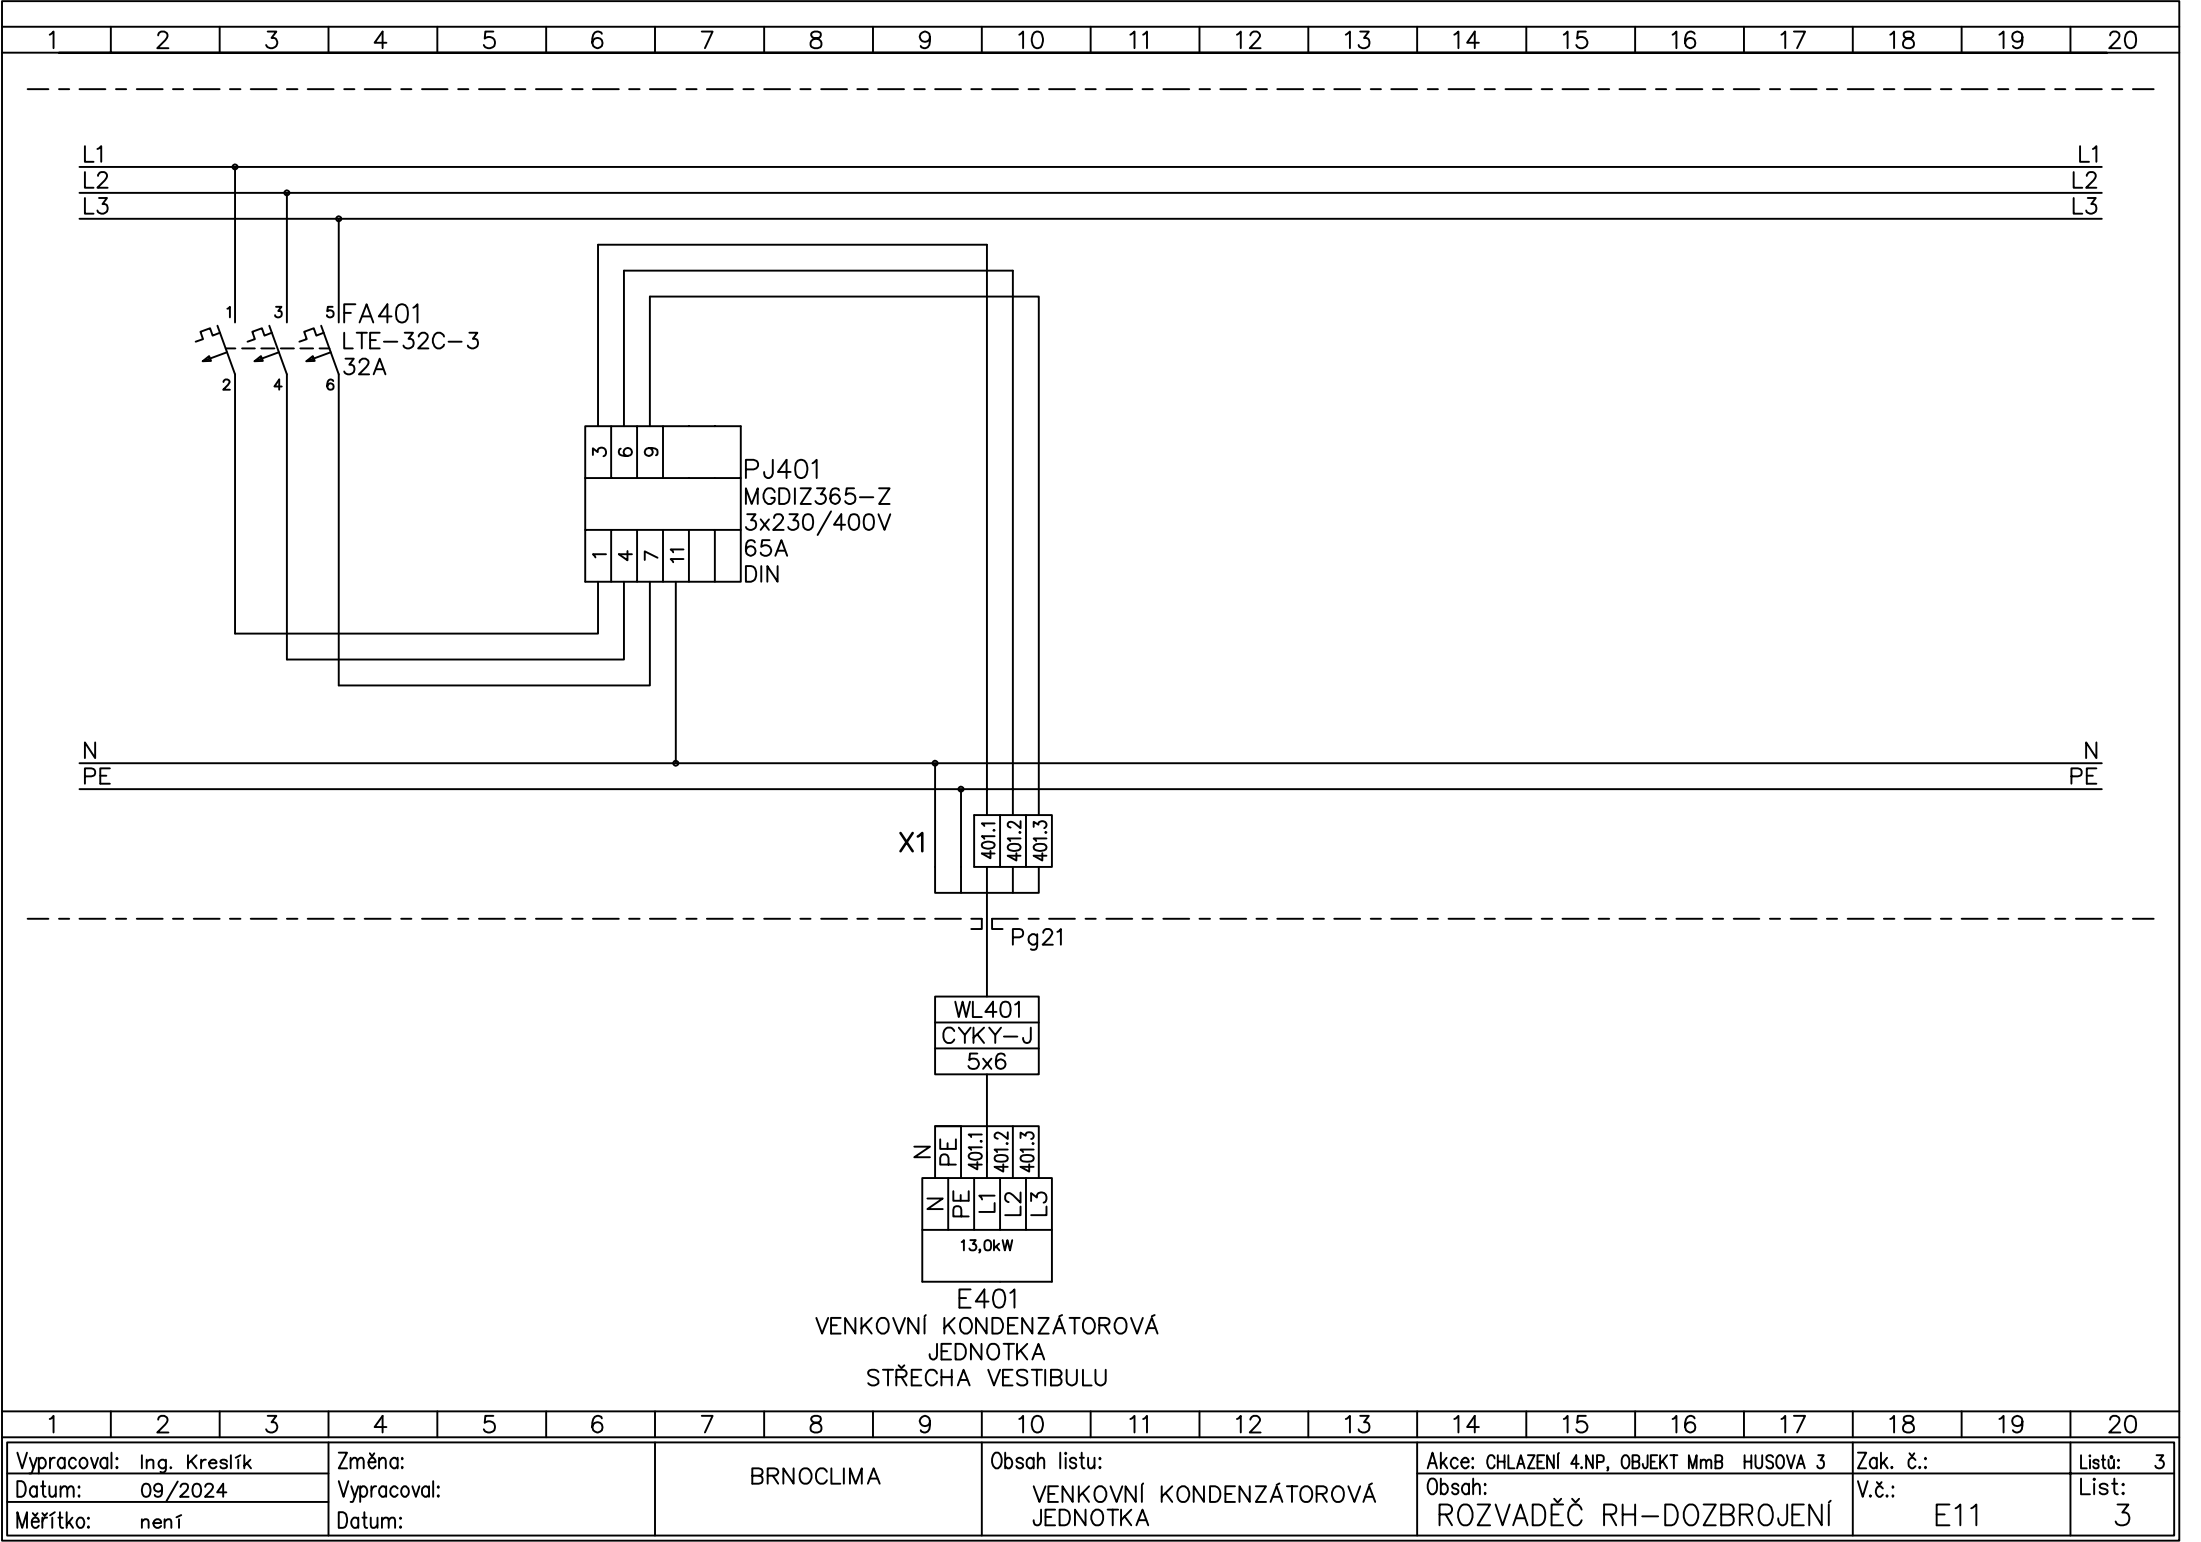

Vypracoval: Ing. Kreslák	Změna:	BRNOCLIMA	Obsah listu:  VENKOVNÍ KONDENZÁTOROVÁ JEDNOTKA	Akce: CHLAZENÍ 4.NP, OBJEKT MmB HUSOVA 3	Zak. č.:	Listů: 3
Datum: 09/2024	Vypracoval:			Obsah:	V.č.:	List:
Měřítko: není	Datum:			ROZVADĚČ RH-DOZBROJENÍ	E11	3