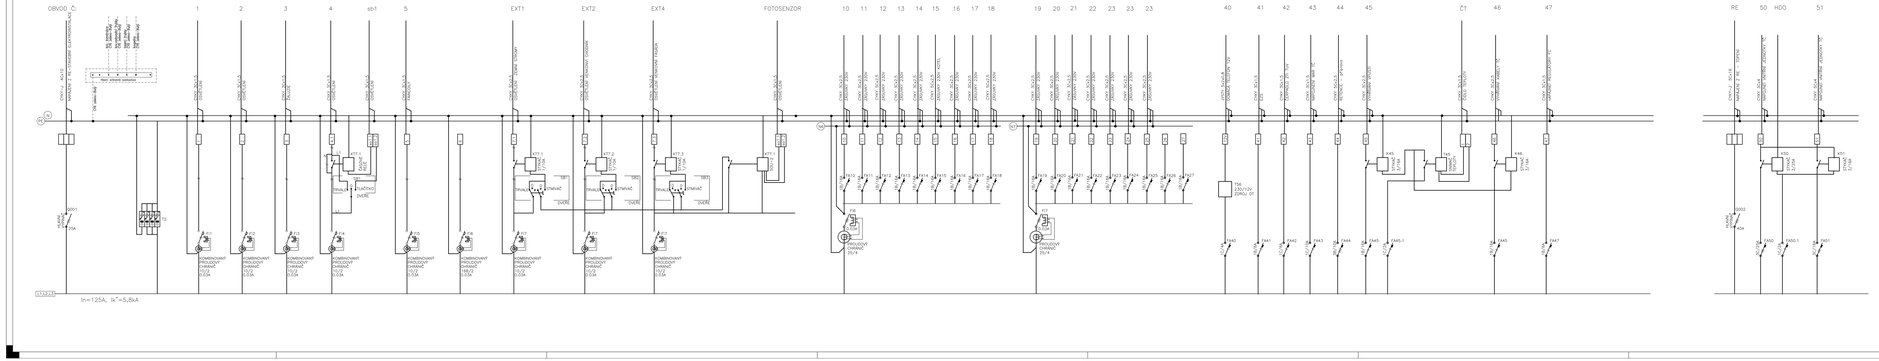

ROZVODNICE R1

OCP ZAPUŠTĚNÁ ROZVODNICE
PRO 125xTE
KRYTÍ IP 40
PŘI NÁVRHU PONECHAT REZERVU 20%



ELEKTRICKÉ NAPÁJENÍ 3+N+PE, AC 50Hz, 400V/TN-S
1+N+PE, AC 50Hz, 230V/TN-S
Ochrana před úrazem el. proudem dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2
normální - přímým dotekl (bázi třídy, zmpůsobem a vzdy
- automatickým odpojením v případě poruchy

Projektant profese
prochazkovaeva@
atelierprochazka.cz
Brněnská 13, Brno
www.atelierprochazka.cz

±0,000 = 474,380 m.n.m. Bpv

Akce	RADNICE ÚMČ Brno-Útěchov	MVA	MĚSTSKÁ VEŘEJNÁ ARCHITEKTURA
Část	D.1.4.4 ELEKTROINSTALACE	Měřítko	Datum
Místo	p.č.st.64 a 65/1, Brno-Útěchov	1:50	10/21
Stupeň	Dokumentace pro stavební povolení dle Vyhl. č. 499/2006 Sb., příl. 12	Vypracoval	Ing.Miroslav Kaňovský
Objekt	SO 01 RADNICE, ul. Osadní 106	Kontroloval	Ing.Miroslav Kaňovský
Název	ROZVODNICE R1	Číslo	SO 01
		Revize	
		Číslo	D.1.4.4.07