


ROZVADĚČ RE




ELEKTROMĚRNÝ ROZVADĚČ V PILÍŘI  
TYP  
KRYTÍ IP 43/20  
PŘÍVOD, VÝVOD SPODEM

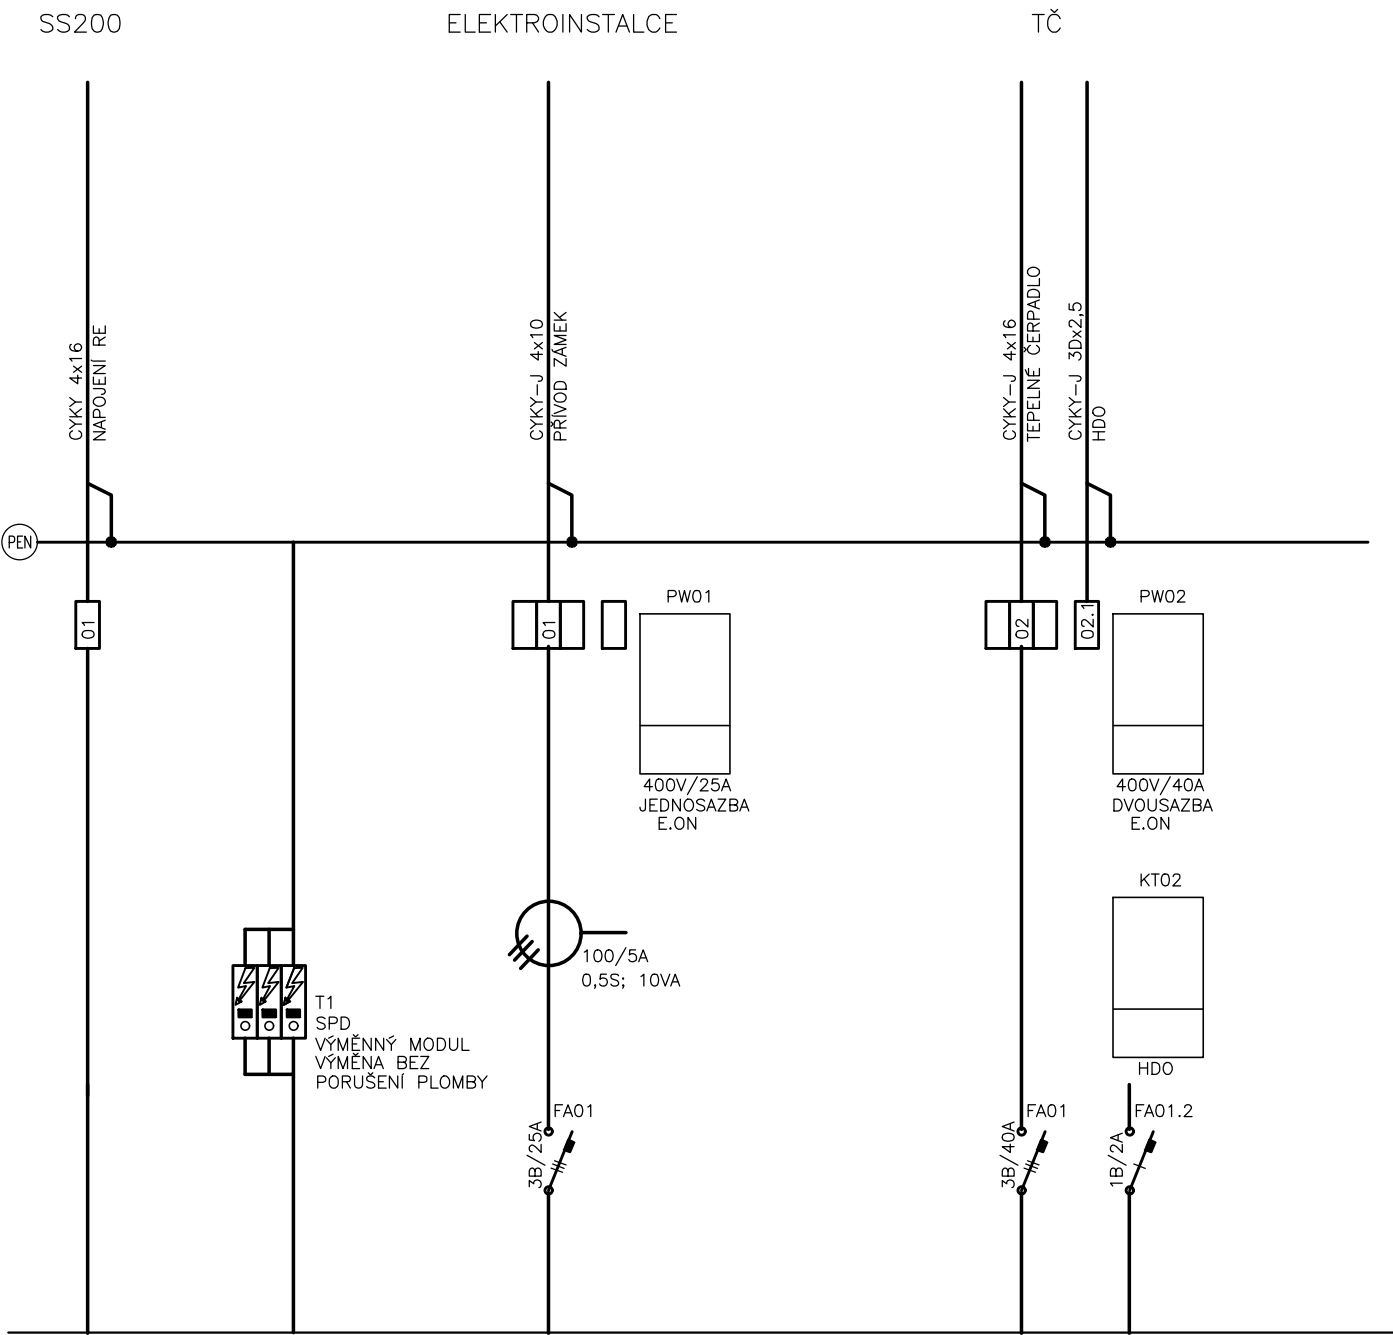

ELEKTRICKÉ NAPÁJENÍ: 3+N+PE, AC 50Hz, 400V/TN-S  
1+N+PE, AC 50Hz, 230V/TN-S  
OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM: dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2  
normální – základní izolací živých částí, přepážkami a kryty  
– automatickým odpojením v případě poruchy  
doplňná – doplňujícím pospojováním neživých částí  
– proudovými chrániči s vybavovacím proudem 30mA

Projektant profese  
[www.kadmozka.cz](http://www.kadmozka.cz)  
elektroprojekce  
ing. Miroslav Kadmožka  
Strážnická 12, Brno  
e-mail : projekce@kadmozka.cz

±0,000 = 474,080 m.n.m, Bpv

NÁZEV STAVBY	RADNICE ÚMČ Brno-Útěchov		AUTOR		 	
ČÁST PD	D.1.4.4 ELEKTROINSTALACE		Múčka Veselý architekti s.r.o. IČO: 07587295, Karlova 933/7, Brno, 614 00, office@muckavesely.cz			
MÍSTO STAVBY	p.č.65/3, k.ú. Útěchov u Brna [775550]		ZODP. PROJEKTANT	Ing. Miroslav Kadmožka 	ČÍSLO ZAK.	19-017
INVESTOR	Statutární město Brno, městská část Brno-Útěchov, sídlo: Adamovská 15/6, 644 00 Brno IČ: 44992785, DIČ: CZ44992785		Ing. Miroslav Kadmožka		DATUM	7.2019
			VYPRACOVAL		STUPĚN PD	DPS
NÁZEV VÝKRESU	ROZVODNICE RE		OBJEKT	SO 01	MĚŘÍTKO	ČÍSLO VÝKRESU D.1.4.4.06

