




ŘEZ B-B
1:50

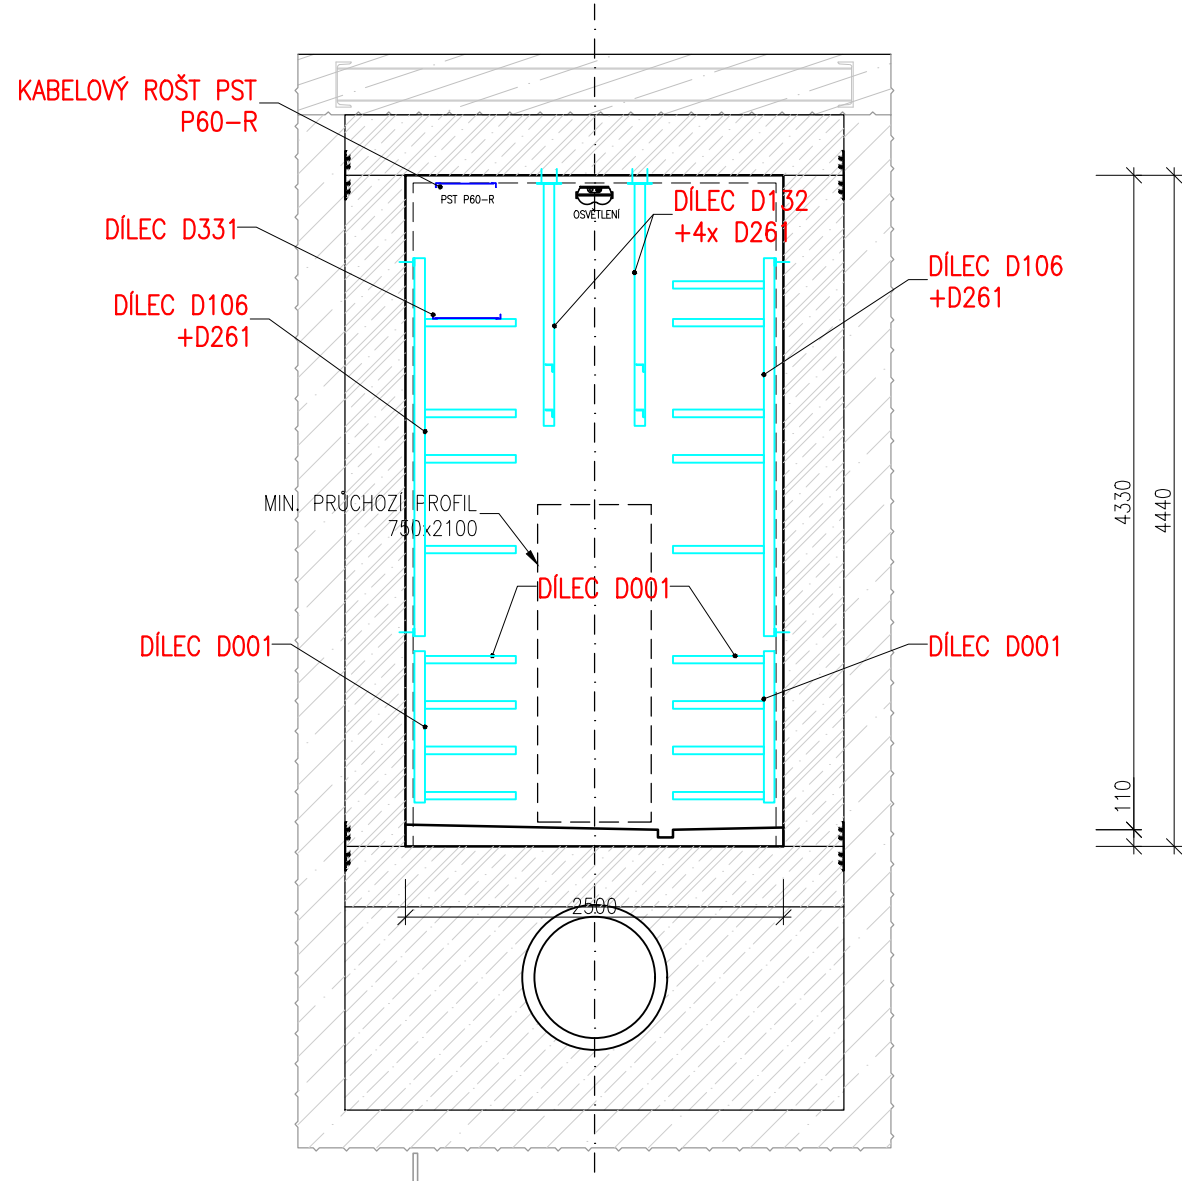

ŘEZ A-A
1:50

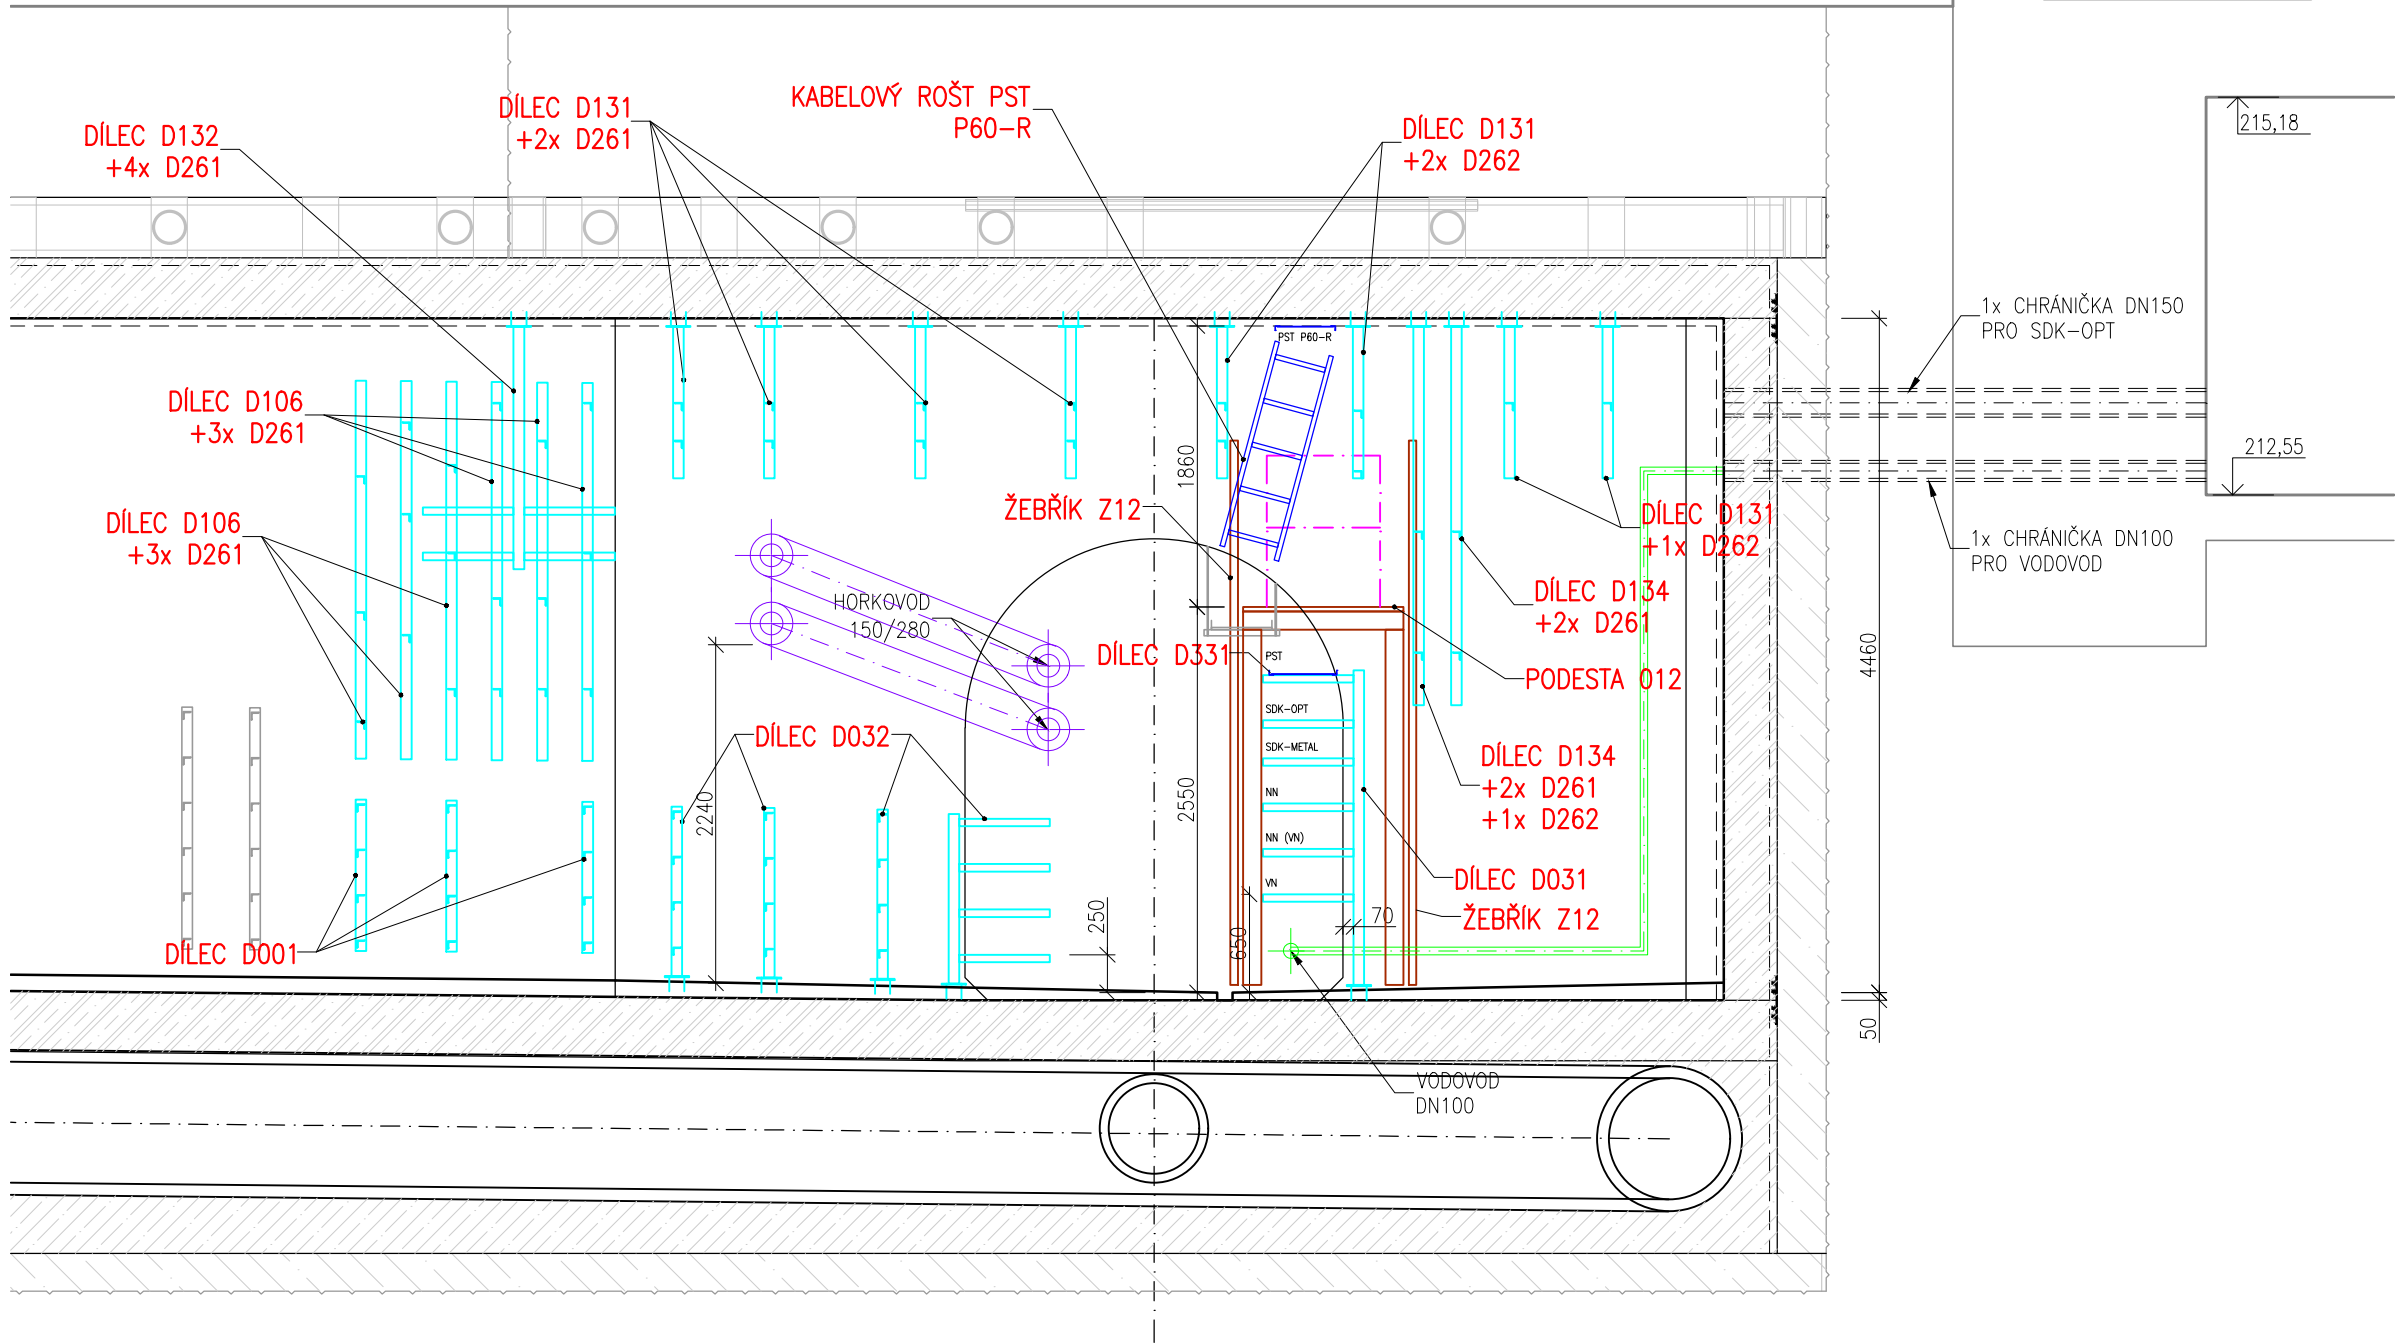

ŘEZ C-C
1:50

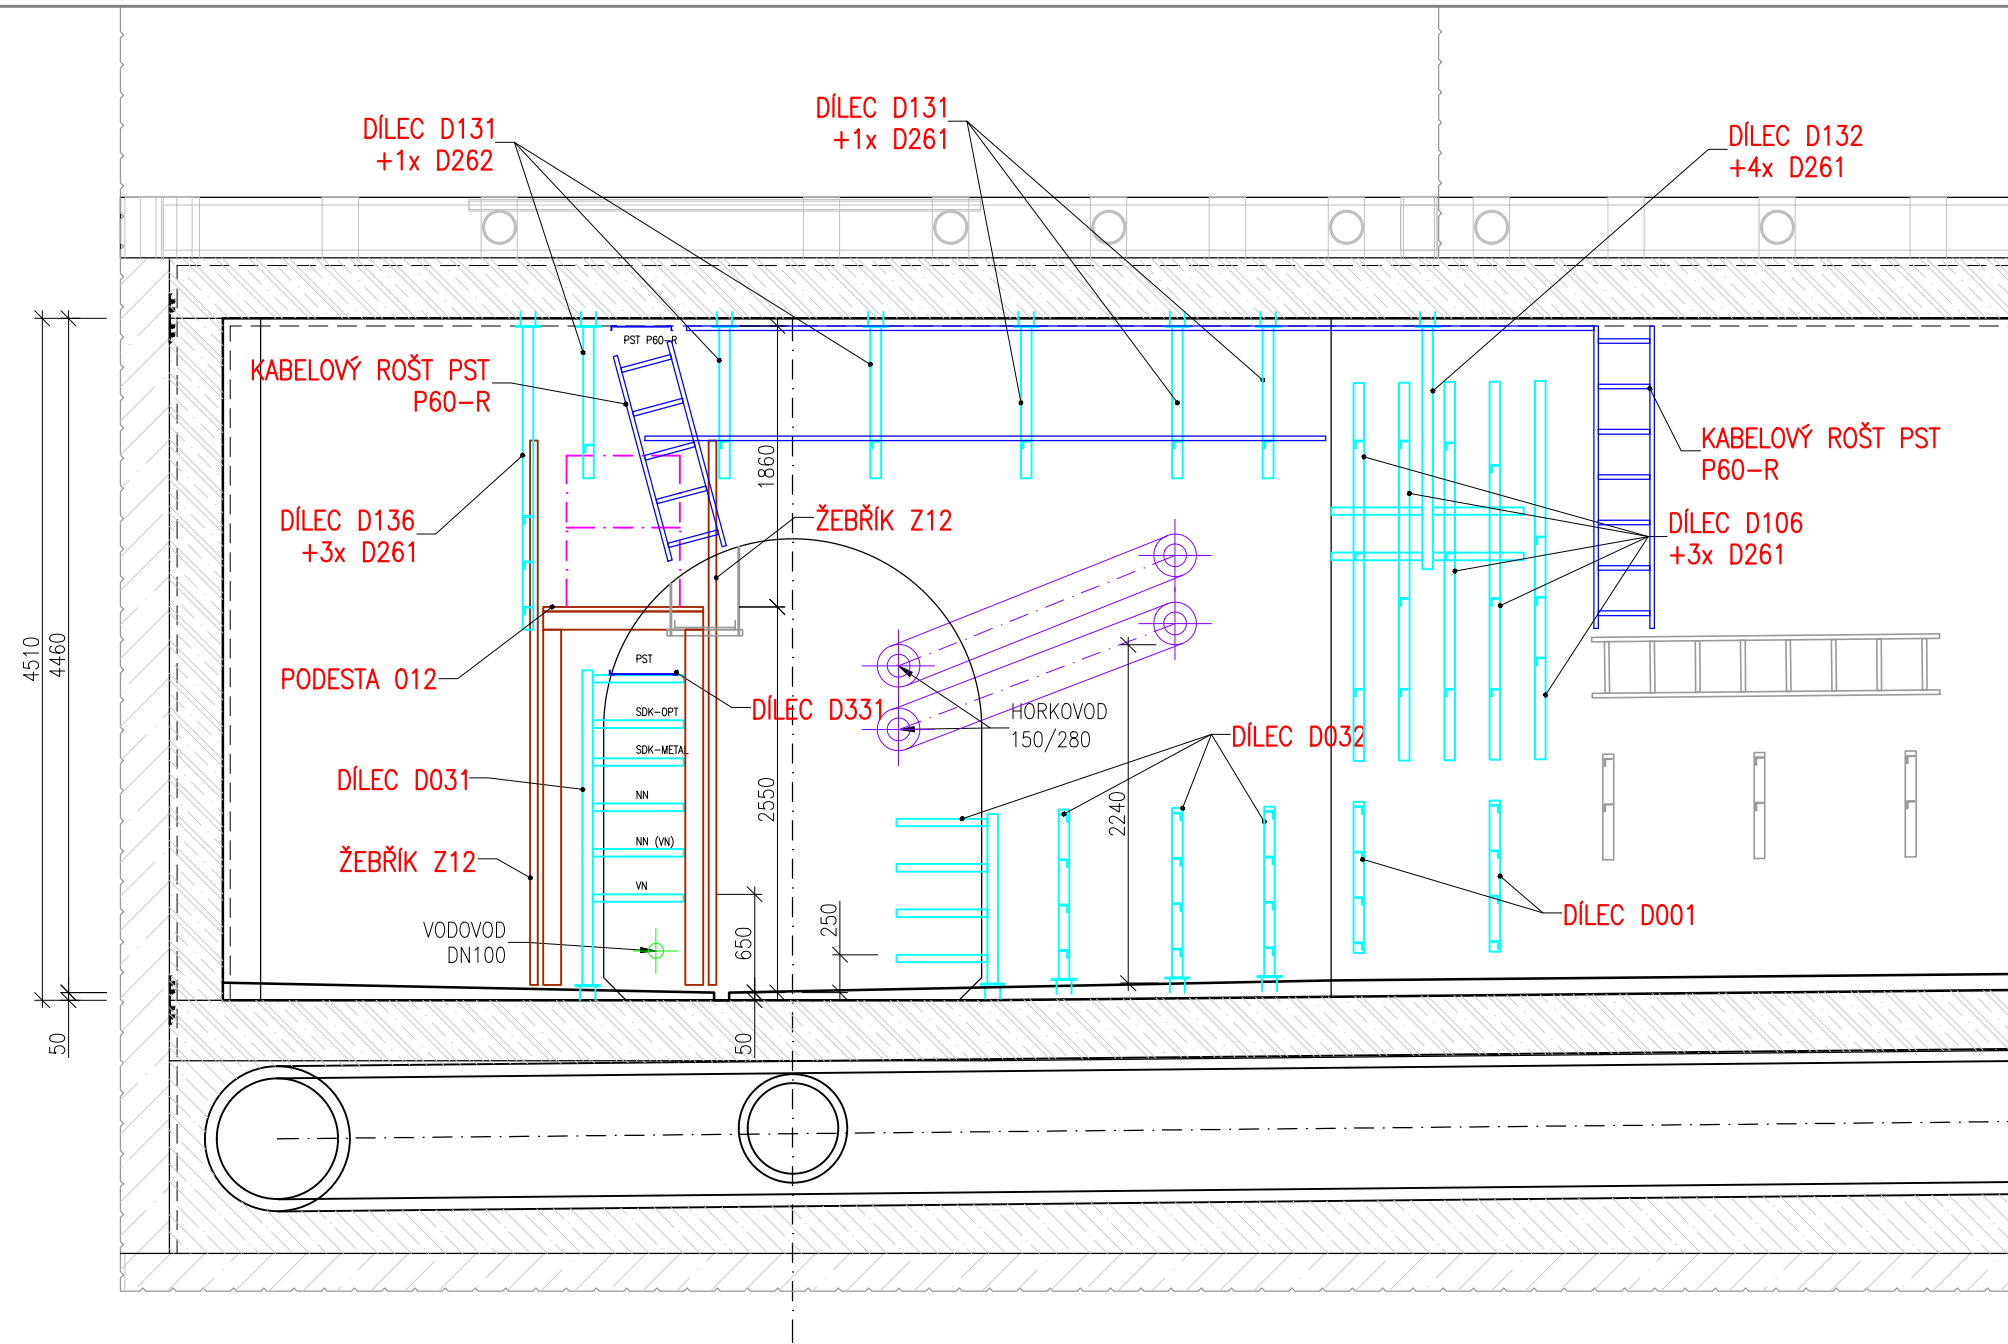

LEGENDA

- VÝSTROJ KOLEKTORU – VTV
- VÝSTROJ KOLEKTORU – VTV – KABELOVÝ ROŠT
- VÝSTROJ KOLEKTORU – PRO CHŮZI A DOPRAVU
- VÝSTROJ KOLEKTORU – PRO CHŮZI A DOPRAVU
PODLAHOVÝ ROŠT / PODLAHOVÝ ROŠT VÝKLOPNÝ
- VÝSTROJ KOLEKTORU – ZÁBRADÍ
- VODOVOD (SO 502)
- VĚTRÁNÍ KOLEKTORU (PS 106)
- HORKOVOD VČETNĚ VÝSTROJE – NENÍ SOUČÁSTÍ PD
- POJISTKOVÁ SKŘÍŇ E.ON – NENÍ SOUČÁSTÍ PD

POZNÁMKY

– VÝKRESY JEDNOTLIVÝCH DÍLCŮ JSOU UVEDENY NA SAMOSTATNÝCH PŘÍLOHÁCH
– KABELOVÝ ROŠT PST P60-R – CERTIFIKOVANÝ POŽÁRNĚ ODOLNÝ KABELOVÝ NOSNÝ SYSTÉM SE ZACHOVÁNÍM FUNKČNOSTI PŘI POŽÁRU MIN. 60 MINUT (NAPŘ. OD FY. KOPOS KOLÍN a.s.).
UVAŽOVANO JE POUŽITÍ 2 VARIANT:
– KABELOVÉ LÁVKY ŠÍŘKY 400mm, KTERÉ JSOU ZAVĚŠENY DO STROPU KOLEKTORU ZA POUŽITÍ ZÁVITOVÝCH TYČÍ – JEDNÁ SE O NORMOVOU NOSNOU KONSTRUKCI, T.J. NA TUTO KONSTRUKCI JE MOŽNÉ POUŽÍT KABELY LIBOVOLNÉHO VÝROBCE S PROKÁZANOU FUNKČNOSTÍ PŘI POŽÁRU
– KABELOVÉ LÁVKY ŠÍŘKY 400mm, KTERÉ JSOU INSTALOVÁNY NA STROP ČI STĚNU KOLEKTORU POMOCÍ KOTEV – JEDNÁ SE O NENORMOVOU NOSNOU KONSTRUKCI, T.J. NA TUTO KONSTRUKCI JE NUTNÉ POUŽÍT POUZE KABELY S PROKÁZANOU FUNKČNOSTÍ PŘI POŽÁRU OD VÝROBCE, SE KTERÝM BYLA KONKRETNÍ TRASA VYZKOUŠENA
– PROTIKOROZNÍ OCHRANA KABELOVÝCH ROŠTŮ PST P60-R JE ŽÁROVĚ ZINKOVÁNÍ PONOREM

01	Změna uspořádání OCK	12/2020	Pohanka
Revize	Popis	Datum	Provedl

B | R | N | O

Ingutis

Ingutis, spol. s r.o.
Thákurova 2077/7, 166 29 Praha 6
(+420) 224 354 363, ingutis@ingutis.cz
www.ingutis.cz

Ingutis, spol. s r.o.
Thákurova 2077/7, 166 29 Praha 6
(+420) 224 354 363, ingutis@ingutis.cz
www.ingutis.cz

Ing. Švec

Ing. Pohanka

Ing. Švec

Ing. Pohanka

12. stavba sekundárního kolektoru
Česká - Středova

Poré

Část dokumentace
D
D.1
D.1.2
D.1.2.4

Dokumentace liniové trasy
Dokumentace objektu
Stavební konstrukční řešení
SO 150 - Ocelové konstrukce

Stupeň
Projektová dokumentace
pro provádění stavby
Datum 08/2020
Revize 01
Měřítko 1:50
Formát 8 x A4

Příloha
Technická komora TK121

Arch. číslo 1112_S_01245_OCK_TK121_01
Č. přílohy D.1.2.4.5