


ULOŽENÍ PLYNOVODU dn 110 PE V UL. JAKUBSKÁ A PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKY dn 63 PE PRO DŮM ČESKÁ 153/14

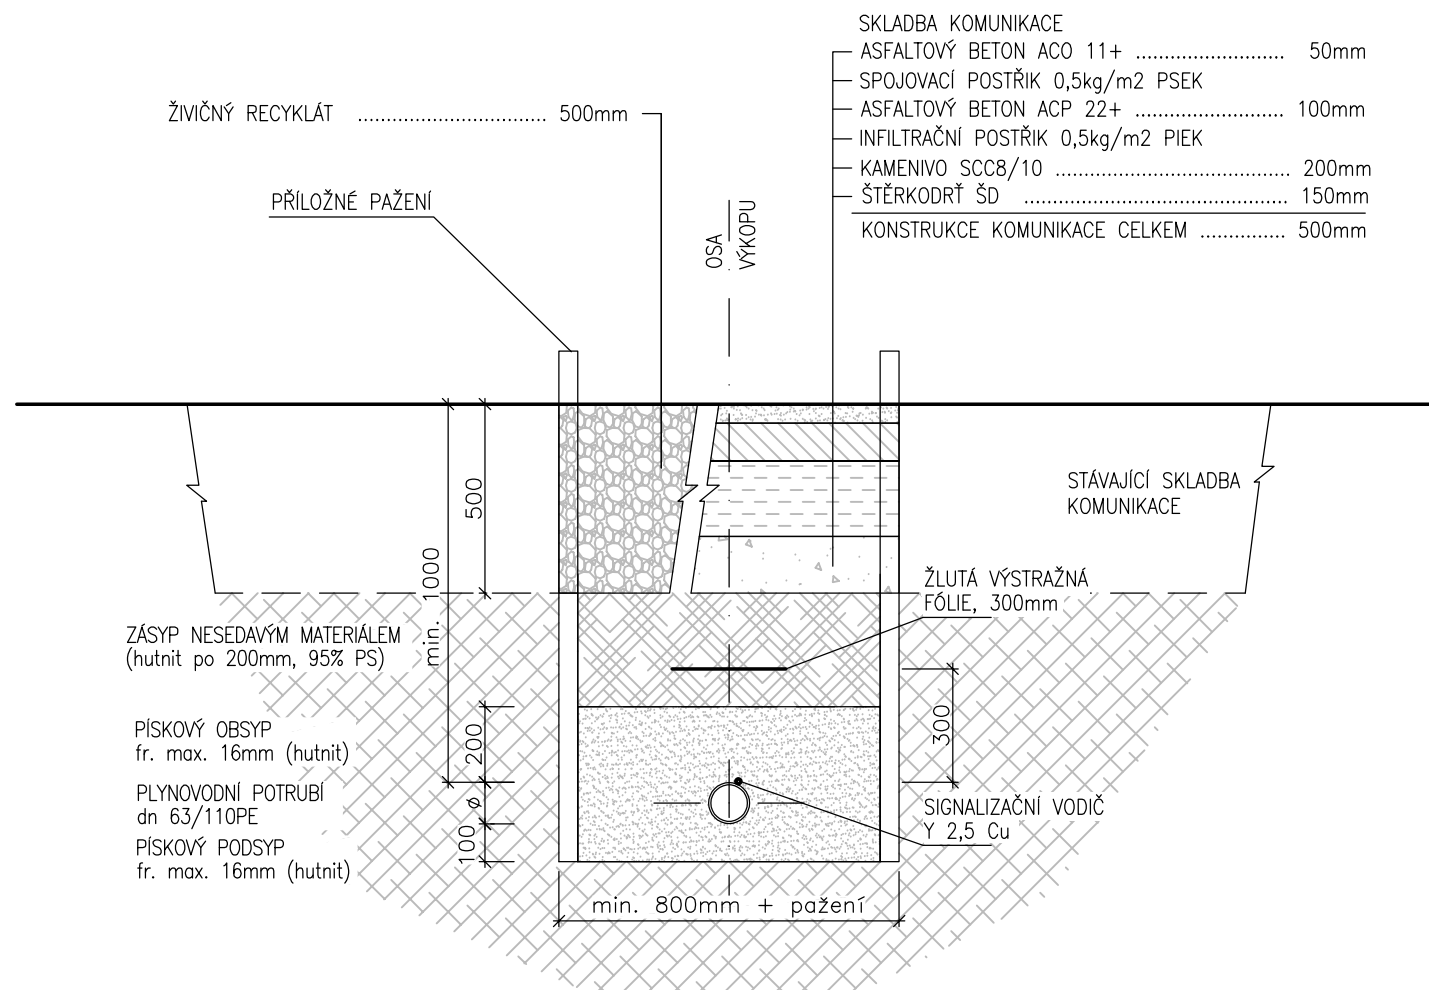

POZNÁMKA:

Podmínkou provádění stavebních prací na zpevněných plochách je dodržení minimální hodnoty modulu přetvárnosti podloží zeminy $E_{def,2} = 45 \text{ MPa}$ ve vozovkách a 30 MPa v chodnících. Modul přetvárnosti je nutno ověřit statickou zatěžovací zkouškou podle ČSN 72 1006 akreditovanou silniční laboratoří.

ZAPRAVENÍ POVRCHU PO PŘELOŽCE PLYNOVODNÍHO POTRUBÍ BUDE POUZE PROVIZORNÍ. FINÁLNÍ OBNOVA POVRCHŮ BUDE PO DOKONČENÍ VŠECH STAVEBNÍCH OBJEKTŮ PROVEDENA VE STAVBĚ STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA - BKOM, a.s.

**ULOŽENÍ PLYNOVODU dn 315 PE 100 V MÍSTĚ KŘÍŽENÍ TECHNICKÉ KOMORY TK 121
VIZ VÝKRES D.2.1.6.6.**

Investor		<div><div>B R N O </div><div>Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1 Brno-město, 602 00 Brno</div></div>	
Generální projektant		<div><div>ingutis</div><div>INGUTIS, spol. s r.o. Thákurova 2077/7, 166 29 Praha 6 (+420) 224 354 363, ingutis@ingutis.cz www.ingutis.cz</div></div>	
<div><div>Hlavní inženýr projektu:</div><div>Ing. Daniel Švec</div><div></div></div>		<div><div><div>PROVO spol. s r.o. PROJEKCE INŽENÝRSKÝCH STAVEB HUĐCOVA 76, 612 00 BRNO tel.: 541 613 325-8, provo@provo.cz</div></div></div>	
<div><div>Zodpovědný projektant:</div><div>Ing. Petra Pavlíková</div><div></div></div>			
<div><div>Vypracoval:</div><div>Michal Koštoval</div><div></div></div>			
<div><div>Stavebník:</div><div>Statutární město Brno</div></div>			
<div><div>Stavba:</div><div><div>12. STAVBA SEKUNDÁRNÍHO KOLEKTORU ČESKÁ - STŘEDOVÁ PŘELOŽKY A ZAJIŠTĚNÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ VYVOLANÝCH STAVBOU SO 706 - PŘELOŽKY NTL PLYNOVODŮ</div></div></div>		<div><div>Formát:</div><div>2 A4</div></div>	
<div><div>Příloha:</div><div>VZOROVÝ ŘEZ ULOŽENÍ PLYNOVODU SO 706 - PŘELOŽKA PLYNOVODŮ V UL. JAKUBSKÁ, ČESKÁ A ÚPRAVY PLYNOVODNÍCH PŘÍPOJEK V UL. ČESKÁ</div></div>		<div><div>Měřítko:</div><div>1:20</div></div>	
		<div><div>Datum:</div><div>12/2022</div></div>	
		<div><div>Účel:</div><div>DÚSP/DPS</div></div>	
		<div><div>Číslo zakázky:</div><div>5066/18</div></div>	
		<div><div>Paré:</div></div>	<div><div>Číslo přílohy:</div><div>D.2.1.6.4</div></div>