LEGENDA MÍSTNOSTÍ PAVILON B

Č. M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA (m2)	S.V.MÍST. (mm)	STROP
	PAVILON B			
	SPOLEČNÉ PROSTORY			
B.401	CHÚC	42,50	2610	T6
B.402	EVAKUAČNÍ VÝTAH	6, 15	-	-
B.403	OSOBNÍ VÝTAH	4,50	-	-
B.404	CHODBA	50,20	2830	T7
B.405	CHODBA	35,50	2830	T7
B.406	CHODBA	18,50	2830	T7
B.407	CHODBA	68,00	2830	T7
B.408a	ÚKLID	4,45	2400	T3
B.408b	SAMOSTATNÁ ČISTÍCÍ MÍSTNOST	4,45	2400	T3
B.408c	ODPADY A ŠPINAVÉ PRÁDLO	8,15	2400	T3
B.409	UZAVŘENÉ PRACOVIŠTĚ SESTER	8,15	2400	T3
B.410a	PRACOVIŠTĚ SESTER	8,80	2400	T3
A.410b	PŘÍPRAVNA JÍDLA	19,15	2400	T3
B.411	DENNÍ MÍSTNOST PACIENTŮ	74,00	2830	T7
B.413	ASISTOVANÁ LÁZEŇ S WC	21,70	2400, 2670	T4
B.414a	PŘEDSÍŇ	2,50	2400	T3
B.414b	WC	2, 15	2400	T3
B.415	DENNÍ MÍSTNOST	9,20	2670	T3
B.416	TERASA	22,45	2910	T1
B.417	VENKOVNÍ ÚNIKOVÉ SCHODIŠTĚ	27,15	2910	T1
	POKOJE			
B.431	DVOULŮŽKOVÝ POKOJ	41,70	2400, 2670	T3, T4
B.432	DVOULŮŽKOVÝ POKOJ	41,70	2400, 2670	T3, T4
B.433	DVOULŮŽKOVÝ POKOJ	41,70	2400, 2670	T3, T4
B.434	DVOULŮŽKOVÝ POKOJ	41,70	2400, 2670	T3, T4
B.435	DVOULŮŽKOVÝ POKOJ	41,70	2400, 2670	T3, T4
B.436	DVOULŮŽKOVÝ POKOJ	41,70	2400, 2670	T3, T4
B.437	DVOULŮŽKOVÝ POKOJ	41,70	2400, 2670	T3, T4
B.438	DVOULŮŽKOVÝ POKOJ	41,70	2400, 2670	T3, T4
B.439	DVOULŮŽKOVÝ POKOJ	41,70	2400, 2670	T3, T4
	CELKEM UŽITNÁ PLOCHA	813,05		

LEGENDA KONCOVÝCH PRVKŮ PODLAHA A STĚNY

SLABOPROUD *viz tabulka koncových prvků*

- SK — DATOVÝ ROZVADĚČ
- T/D — TELEFONNÍ A DATOVÁ ZÁSUVKA 1x RJ45
- T/D — TELEFONNÍ A DATOVÁ DVOJZÁSUVKA 2x RJ45
- T/D — VÝVOD STRUKTUROVANÉ KABELÁŽE 1m S KONEKTOREM RJ45
- DT — PŘÍSTROJ DOMÁCÍHO TELEFONU - IP TELEFONNÍ PŘÍSTROJ
- TV — TELEVIZNÍ ZÁSUVKA TV-R
- PANEL DOMÁCÍHO TELEFONU IP 3x modul - komunikátor + displej + čtečka karet
- PANEL DOMÁCÍHO TELEFONU IP 2x modul - komunikátor + čtečka karet
- 1x modul ČTEČKA KARET - zapuštěná
- ČTEČKA KARET na rám dveří - úzká
- ELEKTRICKÝ ZÁMEK

SLABOPROUD (EPS) *viz tabulka koncových prvků*

- Terminal — ÚNIKOVÝ TERMINÁL,ODBLOKOVÁNÍ DVEŘÍ PŘI POŽÁRU
- PIT — POŽÁRNÍ INFORMAČNÍ TABLO ÚSTŘEDNY EPS
- F — PLAMENNÝ HLÁSIČ
- ÚSTŘEDNA EPS
- REPEAT — EXTERNÍ OVLÁDACÍ PANEL ÚSTŘEDNY EPS
- OVLÁDANÉ/MONITOROVANÉ ZAŘÍZENÍ
- TLAČÍTKOVÝ HLÁSIČ

SLABOPROUD (NZS) *viz tabulka koncových prvků*

- ZVUKOVÝ PROJEKTOR ER
- MIKROFONNÍ STANICE

SLABOPROUD (SYSTÉM SESTRA-PACIENT) *viz tabulka koncových prvků*

- TAHOVÉ TLAČÍTKO, SYSTÉM SESTRA PACIENT
- PŘIVOLÁVACÍ NOUZOVÉ TLAČÍTKO, SYSTÉM SESTRA-PACIENT
- PŘIVOLÁVACÍ NOUZOVÉ TLAČÍTKO S POTVRZOVACÍM TLAČÍTKEM, SYSTÉM SESTRA-PACIENT
- PT — POKOJOVÝ TERMINÁL, SYSTÉM SESTRA-PACIENT
- PO — ZÁSUVKA PRO PŘIPOJENÍ LŮŽKOVÉHO TERMINÁLU BEZ HLASOVÉ KOMUNIKACE, SYSTÉM SESTRA-PACIENT
- ST — SESTERSKÝ TERMINÁL, SYSTÉM SESTRA-PACIENT

SLABOPROUD (PZTS) *viz tabulka koncových prvků*

- ÚSTŘEDNA PZTS
- KLÁVESNICE PZTS
- K — KONCENTRÁTOR/EXPANDER PZTS
- MAGNETICKÝ KONTAKT NA OKNA, DVEŘE, VRATA

SLABOPROUD + SILNOPROUD

- podlahová přístrojová krabice, osazena 2x jednofázová zásuvka 10/16A, IP44, nerez, osazena v čisté konstrukci betonové podlahy
- podlahová přístrojová krabice, osazena 2x jednofázová zásuvka 10/16A, 2x jednofázová zásuvka 10/16A pro PC, barevně příp. popisem "PC" označeny a prostorová rezerva pro čtyři zásuvky strukturované kabeláže, osazena v čisté betonové podlaze
- A — podlahová přístrojová krabice, osazena 2x jednofázová zásuvka 10/16A, 2x jednofázová zásuvka 10/16A pro PC, jedna s vestav. 3. doplňkovým stupněm přepěť. ochrany, barevně příp. popisem "PC" označeny a prostorová rezerva pro čtyři zásuvky strukturované kabeláže, osazena v čisté betonové podlaze
- B — podlahová přístrojová krabice, osazena 4x jednofázová zásuvka 10/16A, 4x jednofázová zásuvka 10/16A pro PC, jedna s vestav. 3. doplňkovým stupněm přepěť. ochrany, barevně příp. popisem "PC" označeny a prostorová rezerva pro čtyři zásuvky strukturované kabeláže, osazena v čisté betonové podlaze
- C — podlahová přístrojová krabice, osazena 2x jednofázová zásuvka 10/16A, 2x jednofázová zásuvka 10/16A pro PC, jedna s vestav. 3. doplňkovým stupněm přepěť. ochrany, barevně příp. popisem "PC" označeny, 1x jednofázová zásuvka 10/16A záložnovaná dieselagregátem - barva zelená, 1x dvojnásobná svorka pro vyrovnání potenciálů pro rozvody ve zdravotnictví a prostorová rezerva, pro dvě zásuvky strukturované kabeláže, osazena v čisté betonové podlaze

SILNOPROUD *viz tabulka koncových prvků*

- nástěnný jednopólový vývod ukončen svorkovnicí
- jednofázový vývod stropní ukončen svorkovnicí
- třífázový vývod stropní, ukončen svorkovnicí
- třífázový vývod nástěnný, ukončen svorkovnicí
- jednofázový, třífázový vývod ukončen v rozvodné krabici - pod omítkou, na omítce, povrchu - IP65
- vývod kabelem CYKY-J 5x1.5 pro napájení el. pohonů venkovních rolet, v přestřešení oken
- jednopólový vypínač, +1100mm
- sériový vypínač, +1100mm
- křížový přepínač, +1100mm
- schodišťový přepínač, +1100mm
- dvojitý schodišťový přepínač, +1100mm
- tlačítkový ovladač zapínací s orientační doutnavkou, +1100mm
- tlačítkový ovladač zapínací, +1100mm
- dvoupólový vypínač s odděleními póly, první-pro ovládání osvětlení, druhý-pro ovládání VZT, +1100mm
- jednopólový vypínač, IP44, pod omítku, příp. dle popisu na povrch, +1100mm
- schodišťový přepínač, IP44, pod omítku, příp. dle popisu na povrch, +1100mm
- jednotlačítkový univerzální ovladač KNX vč. sběrnicové spojky, +1100mm
- čtyřtlačítkový univerzální ovladač KNX vč. sběrnicové spojky, +1100mm
- třífázový vypínač 400V/16A, případně dle popisu, IP44, pod omítku, na omítku, +1100mm
- infrapasivní čidlo pohybu PIR, nástěnné, 180°
- jednofázová zásuvka 10/16A, +300mm, v parapetním žlabu, označená H - barva hnědá, v místnostech pro zdravotnické účely
- jednofázová zásuvka 10/16A, +300mm, v parapetním žlabu záložnovaná dieselagregátem, barva zelená
- dvě jednofázové zásuvky 10/16A ve vodorovném dvounásobném rámečku, +300mm, v parapetním žlabu, označená H - barva hnědá v místnostech pro zdravotnické účely
- dvě jednofázové zásuvky 10/16A pro PC a slaboproud, ve vodorovném dvounásobném rámečku, jedna s vestav. 3. stupněm přepěť. ochrany, +300mm, v parapet. žlabu, barevně označeny
- jednofázová zásuvka 10/16A pro PC a slaboproud s vestav. 3. stupněm přepěť. ochrany, +300mm, v parapet. žlabu, barevně označeny
- dvě jednofázové zásuvky 10/16A pro PC a slaboproud ve vodorovném dvounásobném rámečku, +300mm, v parapetním žlabu, barevně označeny
- jednofázová zásuvka 10/16A pro PC a slaboproud, +300mm, v parapetním žlabu, barevně označeny
- jednofázová zásuvka 10/16A, IP44, pod omítku, příp. dle popisu na povrch, +300mm
- třífázová zásuvka 400V/16A, případně dle popisu, IP44, na omítku, +1200mm
- dvojnásobná svorka pro vyrovnání potenciálů pro rozvody ve zdravotnictví, +300mm
- zásuvková skříň 400/230V, 16A, 1x zásuvka 400V/16A, 2x zásuvka 230V/16A, zásuvky samostatně odjištěny jističi s proud. chráničem, +1100mm
- bezpečnostní vypínací tlačítko v plastové skříňce na povrch, kryté sklem, IP65, +1100mm, po rozbití trvale sepnuté
- A — bezpečnostní hřibovité vypínací tlačítko v plastové skříňce na povrch, IP65, +1200mm
- čtyřpólový otočný přepínač 400V/16A 0-1 v plastové skříňce na povrch, IP65
- rozvaděč (všeobecná značka)
- rozvaděč (všeobecná značka), není součástí této proj. dokumentace
- PPV — přípojnice potenciálového vyrovnání v plastové krabicové rozvodné krabici, na povrch, pod omítkou, +500mm

VZDUCHOTECHNIKA *viz tabulka koncových prvků*

- VZT STĚNOVÁ KRUHOVÁ KRYCÍ MŘÍŽKA, DN 200
- VZT STĚNOVÁ DÝZA PŘÍVODNÍ, DN 250
- VZT STĚNOVÁ MŘÍŽKA PRO VĚTRÁNÍ CHÚC
- STĚNOVÁ MŘÍŽKA SMU
- VZT POŽÁRNÍ STĚNOVÝ UZÁVĚR
- VZT STĚNOVÝ TALÍŘOVÝ VENTIL ODVODNÍ
- VZT STĚNOVÝ TALÍŘOVÝ VENTIL PŘÍVODNÍ
- PŘESLECHOVÁ MŘÍŽKA
- VÝUSTKA KOMFORTNÍ
- NÁSTĚNNÁ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA POD PODHL.

ÚSTŘEDNÍ TOPENÍ *viz tabulka koncových prvků*

- OTOPNÉ TĚLESO
- TOPENÍ - OCELOVÉ DESKOVÉ
- TOPENÍ - OCELOVÉ DESKOVÉ V NICE
- TOPENÍ - OCELOVÉ DESKOVÉ HYGIENICKÉ
- TOPENÍ - OCELOVÉ TRUBKOVÉ LINEAR
- TOPENÍ - OCELOVÉ ŽEBROVÉ TRUBKOVÉ

POŽÁRNÍ BEZPEČNOST *viz tabulka ostatních výrobků*

- HYDRANT — HYDRANTOVÝ SYSTÉM
- S — HASÍCÍ PŘÍSTROJ SNĚHOVÝ - NÁSTĚNNÝ
- PG — HASÍCÍ PŘÍSTROJ PRÁŠKOVÝ - NÁSTĚNNÝ
- Pěna — HASÍCÍ PŘÍSTROJ PĚNOVÝ - NÁSTĚNNÝ
- PG — HASÍCÍ PŘÍSTROJ PRÁŠKOVÝ - VESTAVNÝ

SCHÉMA S TYPICKÝM VÝŠKOVÝM UMÍSTĚNÍM KONCOVÝCH PRVKŮ

- pokud v půdorysu není v závorce uvedena výška koncového prvku, je buď vykreslena ve výkresové části KLADECÍ LISTY MÍSTNOSTÍ (D.1.1.5031 - D.1.1.5129) nebo v následujících schématech, kde jsou uvedeny typické výškové umístění koncových prvků

- pokud má několik prvků stejnou osu, nejnižší je vždy prvek nakreslený v půdoryse nejblíž stěny

SLABOPROUD

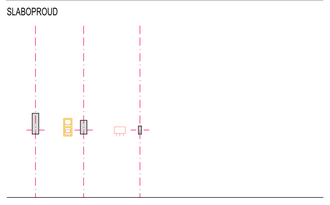

SLABOPROUD (EPS)

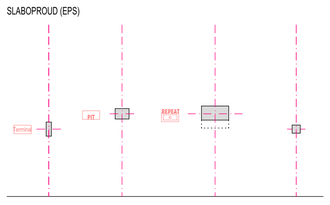

SILNOPROUD

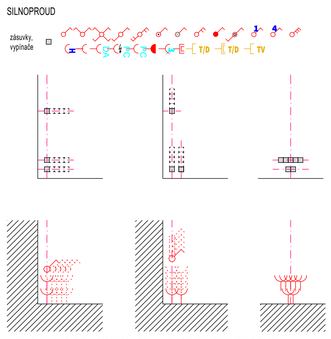

- vždy jeden symbol = jeden rámeček v sestavách max. pětirámečků na výšku nebo na šířku viz schéma
- pokud není v půdoryse okótováno, vzdálenost k nejbližší stěně je 150 mm k ose prvního rámečku
- kótováno vždy k ose prvního rámečku (viz obr.1 a obr.2) nebo v ose celkového násobného rámečku (viz. obr.3)

VZDUCHOTECHNIKA

- přesné pozice v projektu VZT

ÚSTŘEDNÍ TOPENÍ

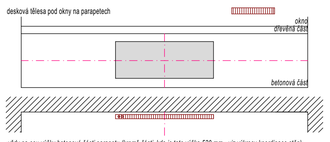

- vždy na osu výšky betonové části parapetu (kromě části, kde je tato výška 530 mm - viz výkresy koordinace stěn)

POŽÁRNÍ BEZPEČNOST

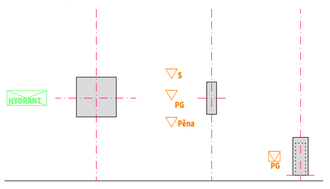

LEGENDA VELKOPLOŠNÝCH POVRCHŮ

- týká se místností v gastru a kavárně 1 NP B a terazza v komunikačních prostorech 1 NP, ostatní viz KLADECÍ LISTY MÍSTNOSTÍ (D.1.1.5031 - D.1.1.5129)

- v místnostech B.123 až B.145: keramický obklad typ 1 ve formátu 100 x 200, kladeno na výšku, do výšky 2600 mm

- v místnostech B.110 a B.111: epoxidová stěrka výška od podlahy po podhled

DLAŽBY — SMĚR OBKLÁDKY

KERAMICKÁ DLAŽBA TYP 1
600 x 600 mm

KERAMICKÁ DLAŽBA TYP 1
1 200 x 1 200 mm

TERAZZO-DILATACE

LEGENDA MATERIÁLŮ

- ŽELEZOBETONOVÉ SLOUPY, STĚNY A PRŮVLAKY
- ŽELEZOBETONOVÉ MONOLITICKÉ KONSTRUKCE
- ZDIVO Z POROBETONOVÝCH TVÁRNIC ,PEVNOST ZDIVA 3,14, PO EI 180, tl.= 250mm, ZDÍCÍ MALTA PRO TENKÉ SPÁRY
- ZDIVO Z POROBETONOVÝCH TVÁRNIC, PEVNOST ZDIVA 3,14, PO EI 180, tl.= 200mm, ZDÍCÍ MALTA PRO TENKÉ SPÁRY
- PŘÍČKA Z POROBETONOVÝCH TVÁRNIC, PEVNOST ZDIVA 1,92, PO EI 120, 180, TL. ZDIVA 100 mm, 150 mm, ZDÍCÍ MALTA PRO TENKÉ SPÁRY
- PREFABRIKOVANÝ BETONOVÝ PANEL tl. 130 mm
- SDK PŘÍČKY A PŘEDSTĚNY DO SUCHÉHO A VLHKÉHO PROST., RŮZNÉ TLOUŠŤKY, 2x12,5 mm+min. izolace různé tloušťky + CW profil
- MONTOVANÉ KONSTRUKCE
- KOTVENÝ OBKLAD Z VLÁKNOCEMENTOVÝCH PANELŮ S TEP.IZOLACÍ Z MINERÁLNÍ VATY tl. 300 mm A VZDUCHOVOU MEZEROU
- KONSTRUKCE Z PROSTÉHO BETONU
- TEPELNÁ IZOLACE - EPS, XPS
- TEPELNÁ IZOLACE - PIR
- TEPELNÁ IZOLACE - MINERÁLNÍ VATA, KZS
- HUTNĚNÝ PODSYP ZE ŠTĚRKOPÍSKU, FR. 0-64 mm
- PŮVODNÍ ZEMINA
- ZÁSYP ZEMINOU Z VÝKOPŮ
- HYDROIZOLACE

název výkresu	KOORDINACE STĚN A PODLAH 4.NP B	projekt	SZK ČERVENÝ KOPEC
datum 04.10.2023	měřítko 1:50	formát A0	číslo výkresu D.1.1.5029
příloha	D.1.1.5000 KOORDINACE STROPŮ,STĚN A PODLAH		