DETAIL OSVĚTLOVACÍCH STOŽÁRU "A, 4/B, C"

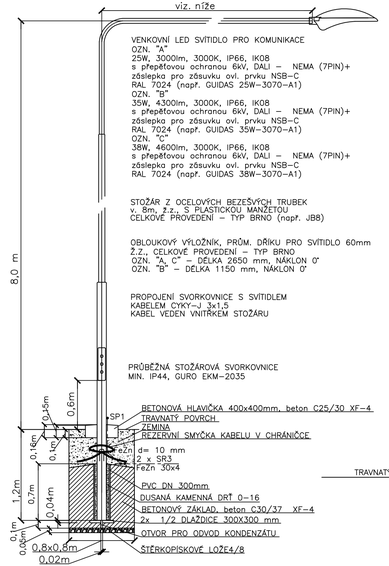

DETAIL OSVĚTLOVACÍCH STOŽÁRU "5/B A 6/B"

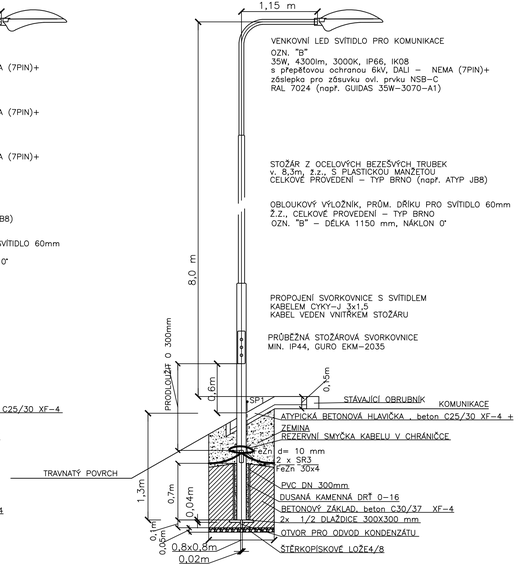

Pozn. STOŽÁROVÁ DVÍŘKA PRO SVORKOVNICI BUDOU OTOČENA KE KOMUNIKACI

ULOŽENÍ POD SILNICÍ A POD VJEZDY

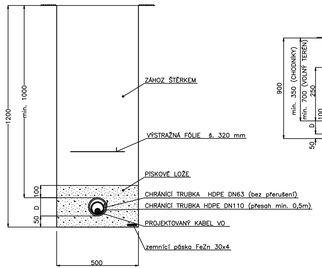

ULOŽENÍ KABELU POD CHODNÍKY A VOLNÉM TERÉNU MIMO ZÁSTAVBU



SCHÉMA ZAPOJENÍ

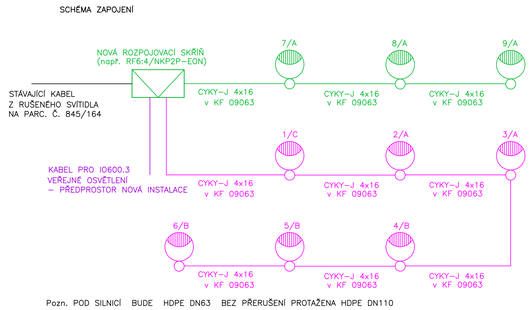

Pozn. POD SILNICÍ BUDE HDPE DN63 BEZ PŘERUŠENÍ PROTAŽENA HDPE DN110

HLAVIČKA STOŽÁRŮ 5/B 6/B

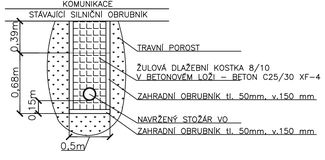

SCHÉMA ZAPOJENÍ STOŽÁRU



Pozn. SVORKOVNICE BUDE PROPOJENA SE STOŽÁREM CY 6

SCHÉMA REZERVNÍ SMYČKY KABELU V CHRÁNIČCE



Pozn. KABELY BUDOU KLADENY A ZAPOJOVÁNY S REZERVOU MIN. 1M Z KAŽDÉ STRANY.

POZNÁMKA:

Rozvodná soustava: 3+PEN, 50 Hz, 400/230 V, síť TN–C

OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM DLE ČSN 33 2000–4–41, ed. 3

čl. 411.3.1	OCHRANNÉ UZEMNĚNÍ A OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ
čl. 411.3.2	AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ V PŘÍPADĚ PORUCHY
čl. 411.4	SÍTĚ TN
čl. 412.2.2	KRYTY

Možnost max. zatížení chrániček je 450N/20 cm.
Dodávané typy a provedení svítidel musí být předem schváleny investorem.

VEŠKERÉ POUŽITÉ MATERIÁLY, SOUČÁSTI A ZPŮSOB PROVEDENÍ PRACÍ MUSÍ ODPOVÍDAT "MĚSTSKÝM STANDARDŮM PR VO MĚSTA BRNA" – AKTUALIZACE 1/2017.

IO 600.1 – VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ – PŘELOŽKA
IO 600.2 – VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ – NOVÁ INSTALACE
IO 600.3 – VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ – PŘED BAZÉNEM

VYPRACOVAL	ODP. PROJ. PROFESE	KONTROLOVAL	HL. INŽ. PROJEKTU	CENTROPROJEKT GROUP a.s. ŠTEFÁNIKOVA 167 760 01 ZLÍN
Ing. K. SVOBODOVÁ	Ing. K. SVOBODOVÁ	Ing. K. SVOBODOVÁ	Ing. arch. V. Brucker	CENTROPROJEKT

MÍSTO STAVBY: Brno–Královo Pole, MPS Lužánky, ulice Sportovní 4

STAVEBNÍK: Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 1, 601 67 Brno

STAVBA 25 METROVÉHO BAZÉNU MPS LUŽÁNKY

IO 600.1 – VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ – PŘELOŽKA
IO 600.2 – VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ – NOVÁ INSTALACE

DETAIL STOŽÁRU, ULOŽENÍ KABELU, SCHÉMA ZAPOJENÍ

FORMÁT	5 x A4
DATUM	06/2020
STUPEŇ	DPS
MĚŘÍTKO	–
ZAK. ČÍSLO:	170996

ARCHIVNÍ KÓD	PROF. ČÍS.	VÝKRESU	DOD.
D1T		102	