





0,000 = 201,90 B.p.v., B.p.v.

INVESTOR :	STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO	Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno
MATEŘSKÁ A ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠÁMALOVA, BRNO-ŽIDENICE		
STUPEŇ :	DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY	
GENERÁLNÍ PROJEKTANT :		 atelier Slavičková 1a, 638 00 Brno IČO: 252 02 889 79 999
PROFESE : D.1.4.4 - MĚŘENÍ A REGULACE		STAVEBNÍ OBJEKT : SO 01-MŠ A ZŠ
VEDOUCÍ PROJEKTANT :	Ing. arch. Ivo Švábenský	 Sídlo: Smržická 115/13, 796 07 Držovice Kancel.: Ječná 1321/29A, 621 00 Brno Tel.: 541 634 360 Fax: 541 634 360 e-mail: brno@elmarpv.cz
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT :	Roman Veselý 	
VYPRACOVAL :	Roman Veselý 	
KONTROLOVAL :	Roman Veselý 	
NÁZEV VÝKRESU :	DATUM : 12/2021	
SCHÉMA ZAPOJENÍ ROZV. DT1	MĚŘÍTKO : -	
	PARÉ :	ČÍSLO VÝKRESU : D.1.4.4.2.09

# ROZVÁDĚČ DT1

SKŘÍŇOVÝ ROZVÁDĚČ


ROZMĚR VxŠxH: 2000x800x400mm

PROVEDENÍ OCEP

KRYTÍ IP 54/20

PŘÍVOD KABELU SHORA

VÝVODY KABELŮ NAHORU

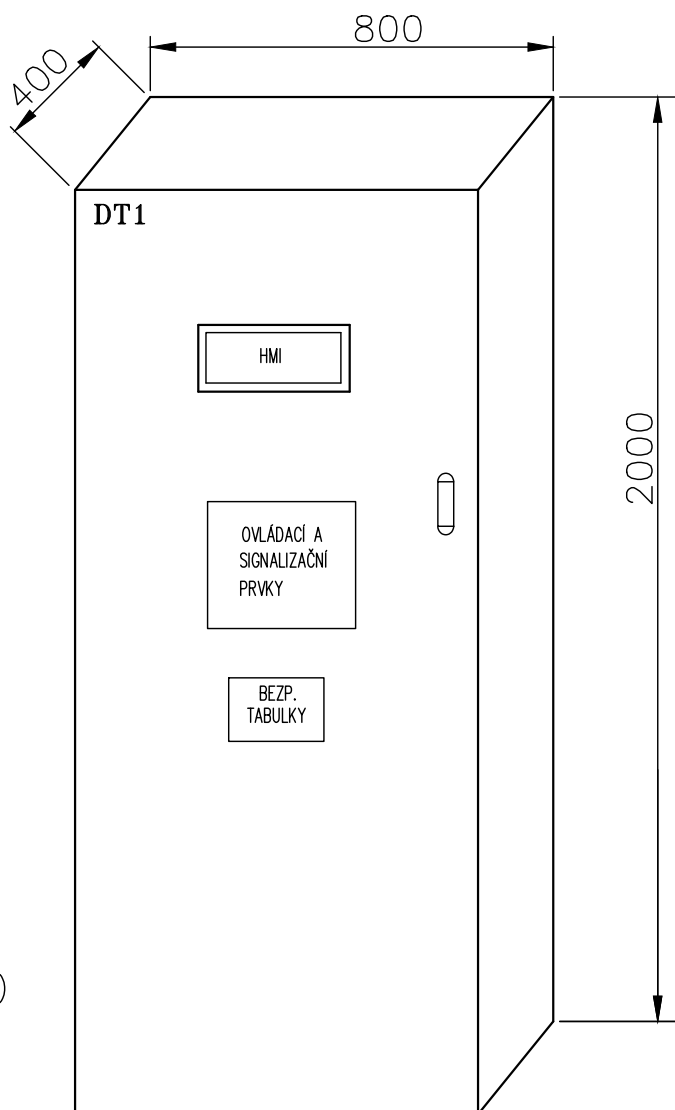

VÝSTRAŽNÉ TABULKY:

"POZOR NAPĚTÍ ŽIVOTU NEBEZPEČNÉ"

"NEHAS VODOU ANI PĚNOVÝMI PŘÍSTROJI"

PROVEDENÍ ROZVÁDĚČE:


PROSTOROVĚ ODDĚLIT ČÁST MaR A SILNO

POVRCHOVÁ ÚPRAVA PRÁŠKOVOU TECHNOLOGIÍ (RAL7035)

ŠTÍTKY GRAVÍROVANÉ

VNITŘNÍ KAPSA NA DOKUMENTACI

UZAMYKATELNÁ SKŘÍŇ SE ZÁMKEM

(OBOUSTRANNÝ KLÍČ S VNITŘNÍM  $\varnothing$  5mm )

VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ OCHRANNÁ SVORKA

NAPÁJECÍ SOUSTAVA: STŘÍDAVÁ, 3/N/PE, AC 50Hz, 400V, TN-S

ROZVODNÁ SOUSTAVA: STŘÍDAVÁ, 1/N/PE, AC 50Hz, 230V, TN-S

STEJNOSMĚRNÁ, 24V, DC, OCHRANA FELV

OCHRANA PŘI PORUŠE: SAMOČINNÝM ODPOJENÍM VADNÉ ČÁSTI OD ZDROJE V SOUSTAVĚ TN

– ZVÝŠENÁ : DOPLŇUJÍCÍM OCHRANNÝM POSPOJOVÁNÍM

OCHRANA ZÁKLADNÍ : IZOLACÍ A KRYTÍM

OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ PROVÉST VODIČEM CYA 6 mm<sup>2</sup>

VÝKON. BILANCE NEZÁLOHOVANÉ NAPÁJENÍ:

INSTALOVANÝ PŘÍKON (Pi) : 2,0 kW

KOEFICIENT SOUDOBOSTI (B) : 1

SOUDOBY PŘÍKON (Pp) : 2,0 kW

INDEX	<b>ELMAR group s.r.o.</b>		12/2021	Veselý	<b>SCHÉMA ZAPOJENÍ ROZV. DT1</b>	
	ZMĚNA	MŠ ŠÁMALOVA, BRNO				
		STROJOVNA 1.PP – MaR				
		PROVOZ. SILNOPROUD, MĚŘENÍ A REGULACE				
			DATUM	PODPIS	Listu 4	List 2
					Č.výkresu	2.09



ZAPOJENÍ ŘÍDÍCIHO SYSTÉMU A PRVKŮ MaR  
BUDE SOUČÁSTÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACE DODAVATELE

INDEX		<b>ELMAR group s.r.o.</b>	12/2021	Veselý	<b>SCHÉMA ZAPOJENÍ ROZV. DT1</b>		
	ZMENA	MŠ ŠÁMALOVA, BRNO	DATUM	PODPIS			
		STROJOVNA 1.PP - MaR					
		PROVOZ. SILNOPROUD, MĚŘENÍ A REGULACE					
					Listu 4	List 4	Č.výkresu 2.09