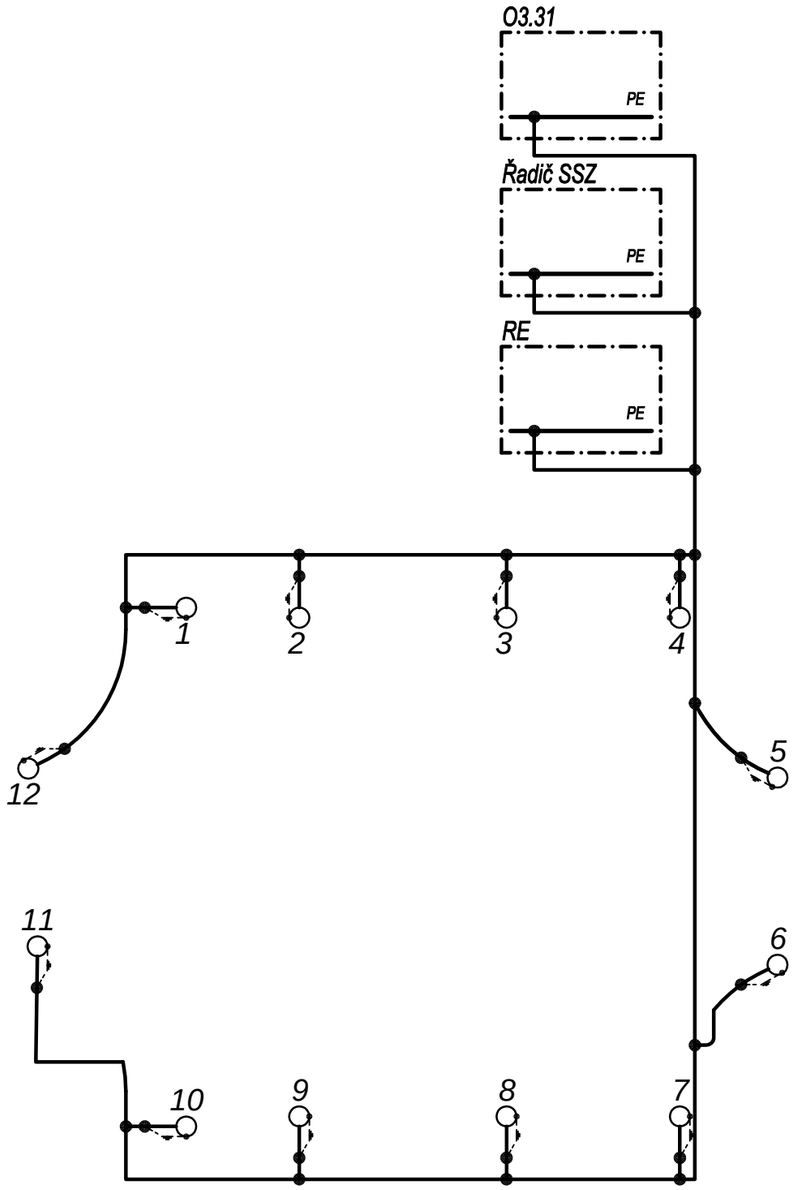

Vedení FeZn Ø 8 mm - doplňující ochranné pospojování

Vedení CY ZŽ 1,5 mm² - doplňující ochranné pospojování

Napěťová soustava : *TN-C-S (1/N/PE; 230 V AC)*

Ochrana před úrazem elektrickým proudem podle ČSN 33 2000-4-41 ed. 3:

Základní : *Izolací, kryty a přepážkami*

Při poruše : *Elektroměrový rozvaděč, optický rozvaděč a řadič SSZ*

Ochranné opatření: automatickým odpojením od zdroje nadproudovými jistícími prvky

Doplňková ochrana: doplňujícím ochranným pospojováním

Připojená venkovní zařízení SSZ

Ochranné opatření: automatickým odpojením od zdroje nadproudovými jistícími prvky

Doplňková ochrana: proudovým chráničem

doplňujícím ochranným pospojováním

Výškový systém Balt p.v. Souřadný systém S-JTSK

REVIZE	POPIS	DATUM	SCHVÁLIL
6			
5			
4			
3			
2			
1			

Sweco a.s.
Hudcova 487/76a, 612 00 Brno
IČO: 26475081 www.sweco.cz

TUTO ČÁST DOKUMENTACE PRO Sweco a.s. ZPRACOVAL:

PK SSZ Obrdlík, s.r.o., Sentická 1053/1, 641 00 Brno

OBJEDNATEL:

Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno

Stavba 06 Železniční uzel Brno - městská infrastruktura, Ulice Bulvár 1.A etapa - propojení ul. Opuštěná a ul. Uhelná

ČÁST: SO 06-20-10.1 Výstavba SSZ Větev 1 (Bulvár) - Větev C (Fuchsova)

SO 06-20-02 Přeložka koordinačního kabelu Opuštěná - úsek Uhelná- Dornych

PŘÍLOHA: **Schéma doplňujícího ochranného pospojování SSZ**

ŘEŠITEL	Ing. Luděk Obrdlík
ODP. ZÁSTUPCE	Ing. Luděk Obrdlík
VYPRACOVAL	Ing. Luděk Obrdlík
PROJEKTANT	Ing. Luděk Obrdlík
HL. PROJEKTANT	Ing. E. Ščerbová
TECH. KONTROLA	
ŘEDITEL DIVIZE	Ing. M. Jonšta
ČÍSLO ZAKÁZKY	22 4185 01 01
STUPEŇ	DPS
DATUM	05/2025
FORMÁT	2 A4
MĚŘÍTKO	
ARCHIVNÍ ČÍSLO	002172/25/1
SO/PS	SO 06-20-10.1/SO 06-20-02
ČÍSLO PŘÍLOHY	D.1.1.11.5 a 1

Tato dokumentace včetně všech příloh (s výjimkou dat poskytnutých objednatelem) je duševním vlastnictvím akciové společnosti Sweco a.s. Objednatel této dokumentace je oprávněn ji využít k účelům vyplývajícím z uzavřené smlouvy bez jakéhokoliv omezení. Jiné osoby (jak fyzické, tak právnické) nejsou bez předchozího výslovného souhlasu objednatele oprávněny tuto dokumentaci ani její části jakkoli využívat, kopírovat (ani jiným způsobem rozmnožovat) nebo zpřístupnit dalším osobám.

Poznámka: Podpisy zpracovatelů jsou připojeny pouze k výtisku číslo 01 nebo originálu přílohy (matrici).

Název souboru: D.1.1.11.5_Schéma_doplňujícího_ochranného_pospojování_SSZ331.dwg